





PORODNÍ OPERAČNÍ SÁL – VEDENÍ VZT


BOČNÍ POHLED

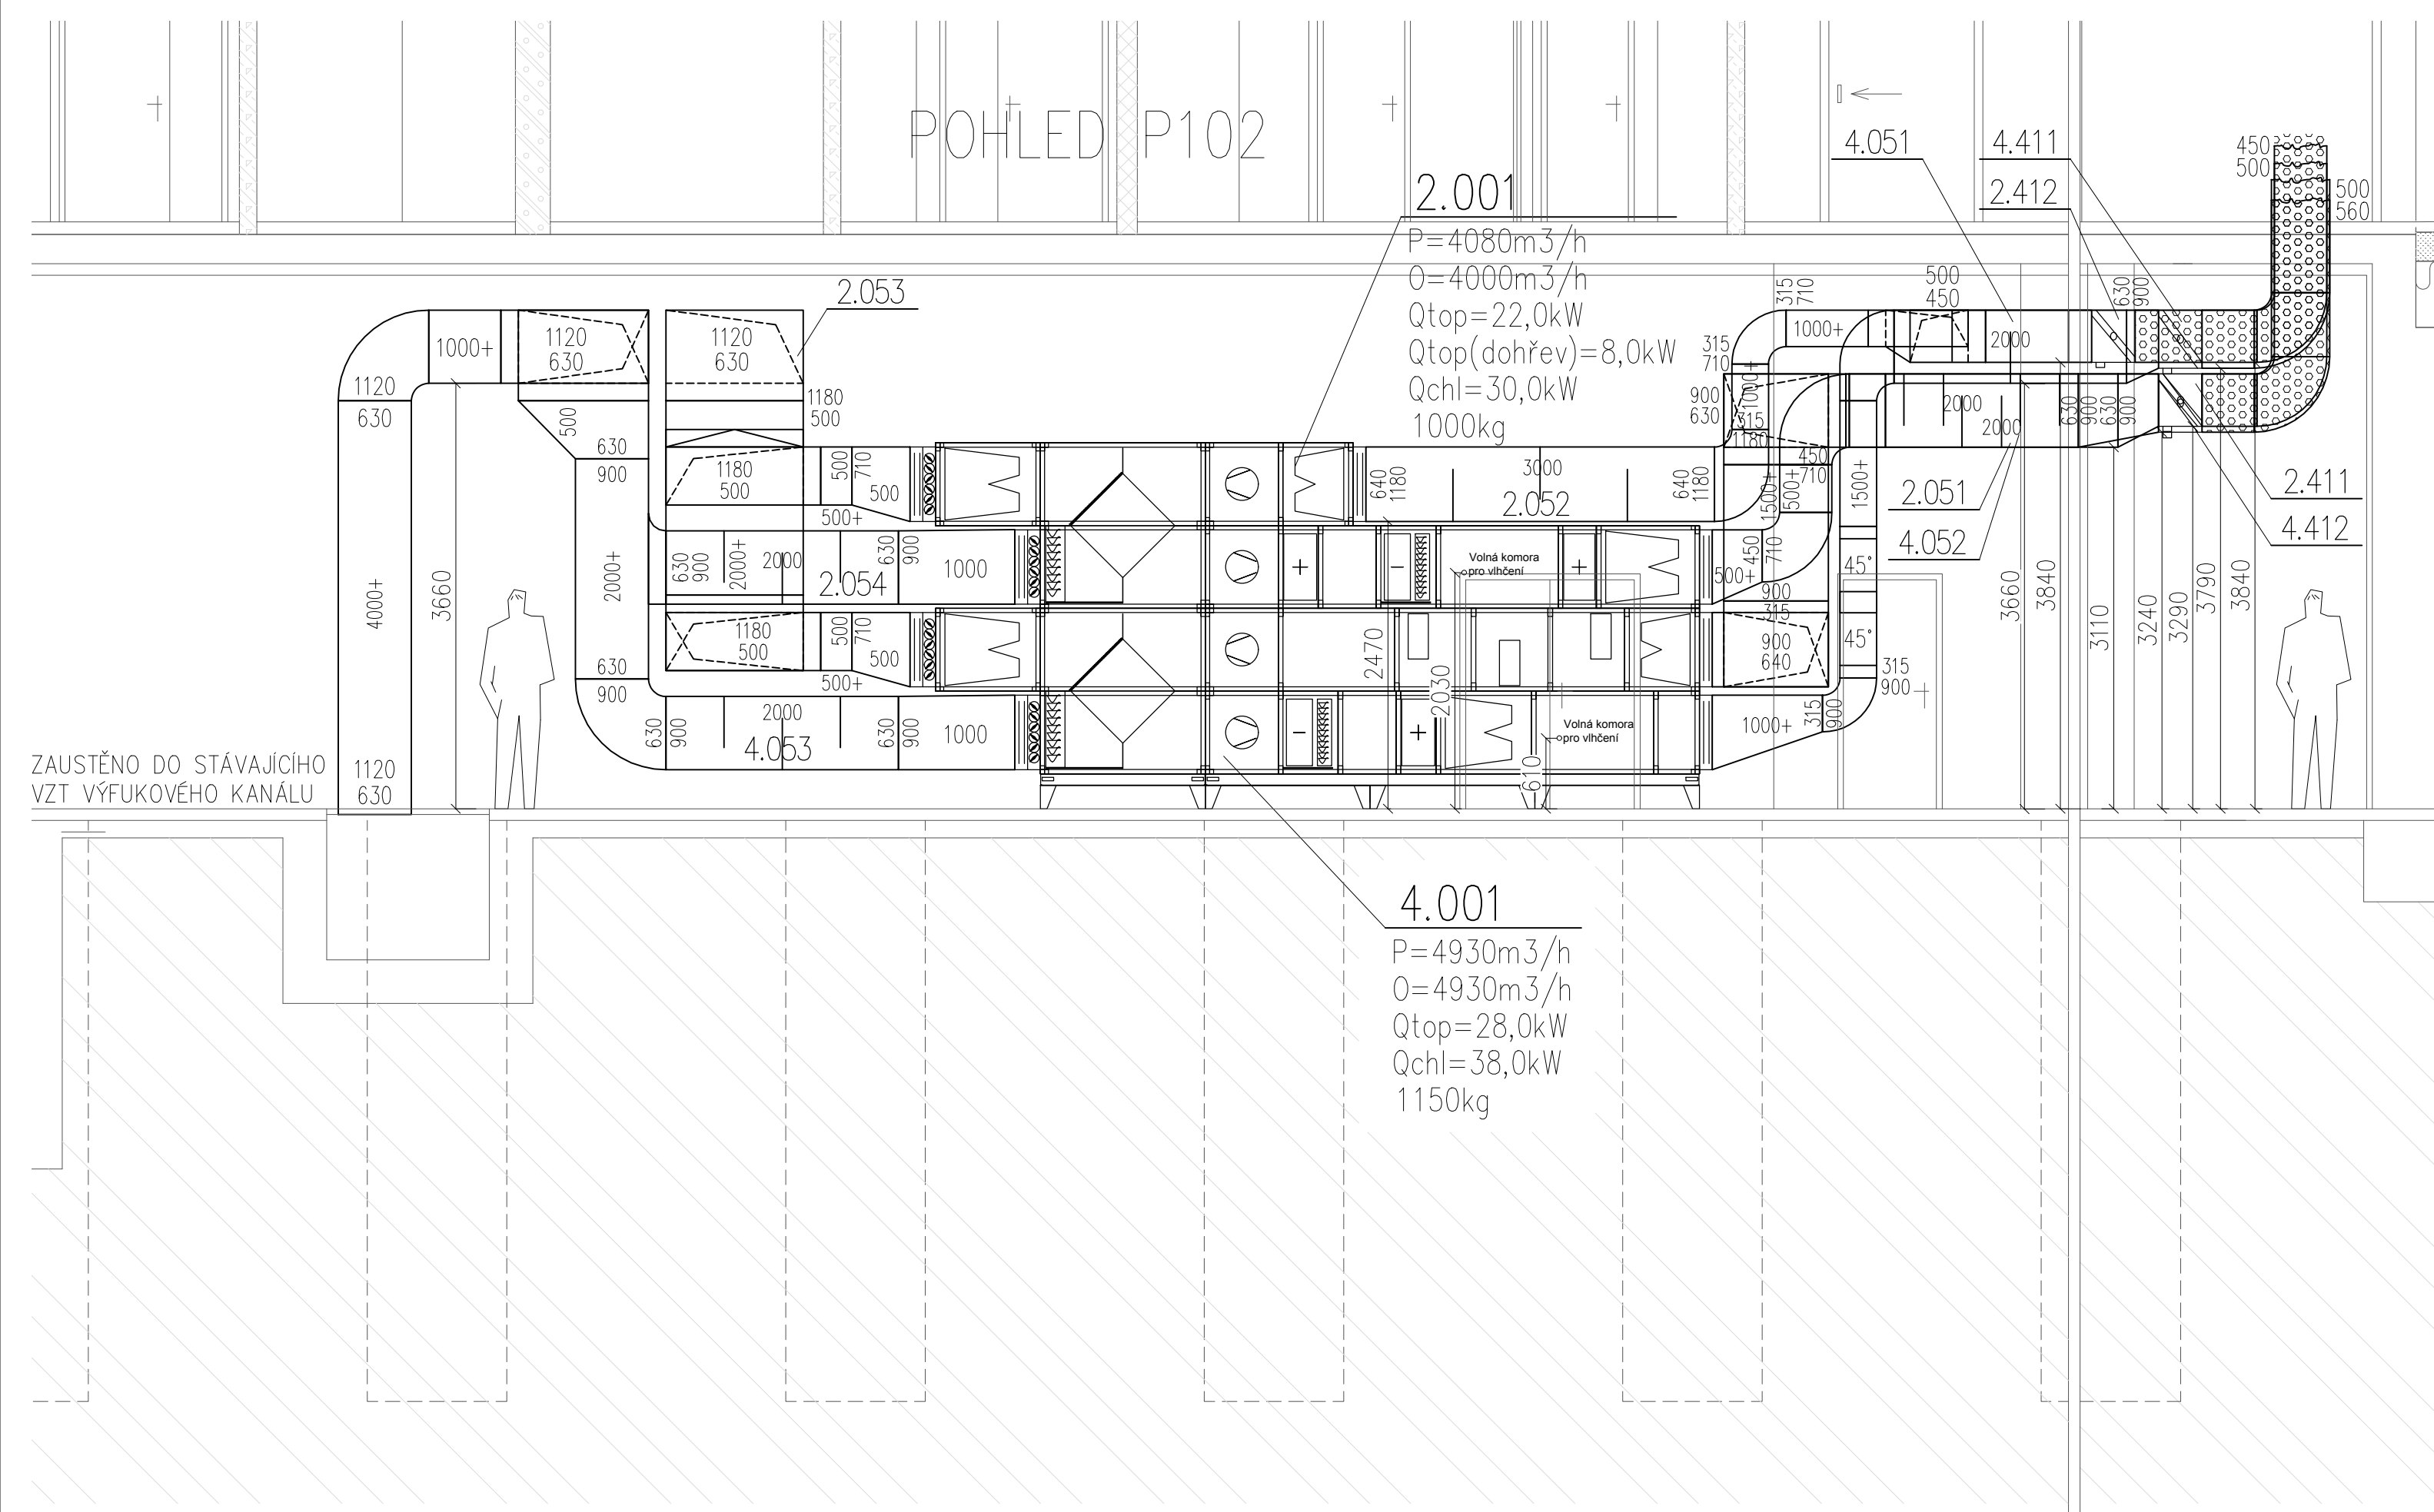

ČELNÍ POHLED



LEGENDA VZT



PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ
FLEXIBILNÍ, OHEBNÁ HADICE
TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
TLUMIČ HLUKU 4-HRANNÝ
REGULÁTOR PRŮTOKU
REGULAČNÍ Klapka
PŘÍVODNÍ DIFUZOR
PŘÍVODNÍ VÝUSTKA
ODVODNÍ VÝUSTKA
TALÍŘOVÝ VENTIL

250
200

2.001
P=4080m³/h
O=4000m³/h

2.052
250m³/h

1180
ELE.
MAR.
ZTL.
OT
CHI.
EPS

MNOŽSTVÍ VZDUCHU V MÍSTNOSTI
POZICE JEDNOTKY
POZICE ELEMENTŮ
MNOŽSTVÍ VZDUCHU
KÓTY POTRUBÍ
POŽADAVEK NA PROFESI ELE
POŽADAVEK NA PROFESI MAR
POŽADAVEK NA PROFESI ZTL
POŽADAVEK NA PROFESI OT
POŽADAVEK NA PROFESI CHI
POŽADAVEK NA PROFESI EPS

± 0.0 = 408.460

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.4c VZDUCHOTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELY ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLŮ ČÁSTI: FourClima s.r.o. Veselá 39/238, 602 00 Brno		
VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. PETR AUF	VYPRACOVAL: ING. MILAN ŠTANTEJSKÝ	KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ HÁJEK
VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PRUDKÝ	
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary		
NAZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. STAVEBNÍ OPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ		
VÝKRES: POHLEDY		

FORMÁT: 10x A4	
DATUM: 1 / 2017	
STUPĚN: DPS	
ZAK. ČÍSLO: A 32-16-P	
MĚŘÍTKO: C. VÝKRESU	
1 : 50	D1.01.4c-08

ČÍSLO PÁRE

FourClima
Veselá 39/238, 602 00 Brno
FourClima s.r.o.

penta
Měškovice 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 317 451-4, fax: +420 567 3124 55