

LEGENDA

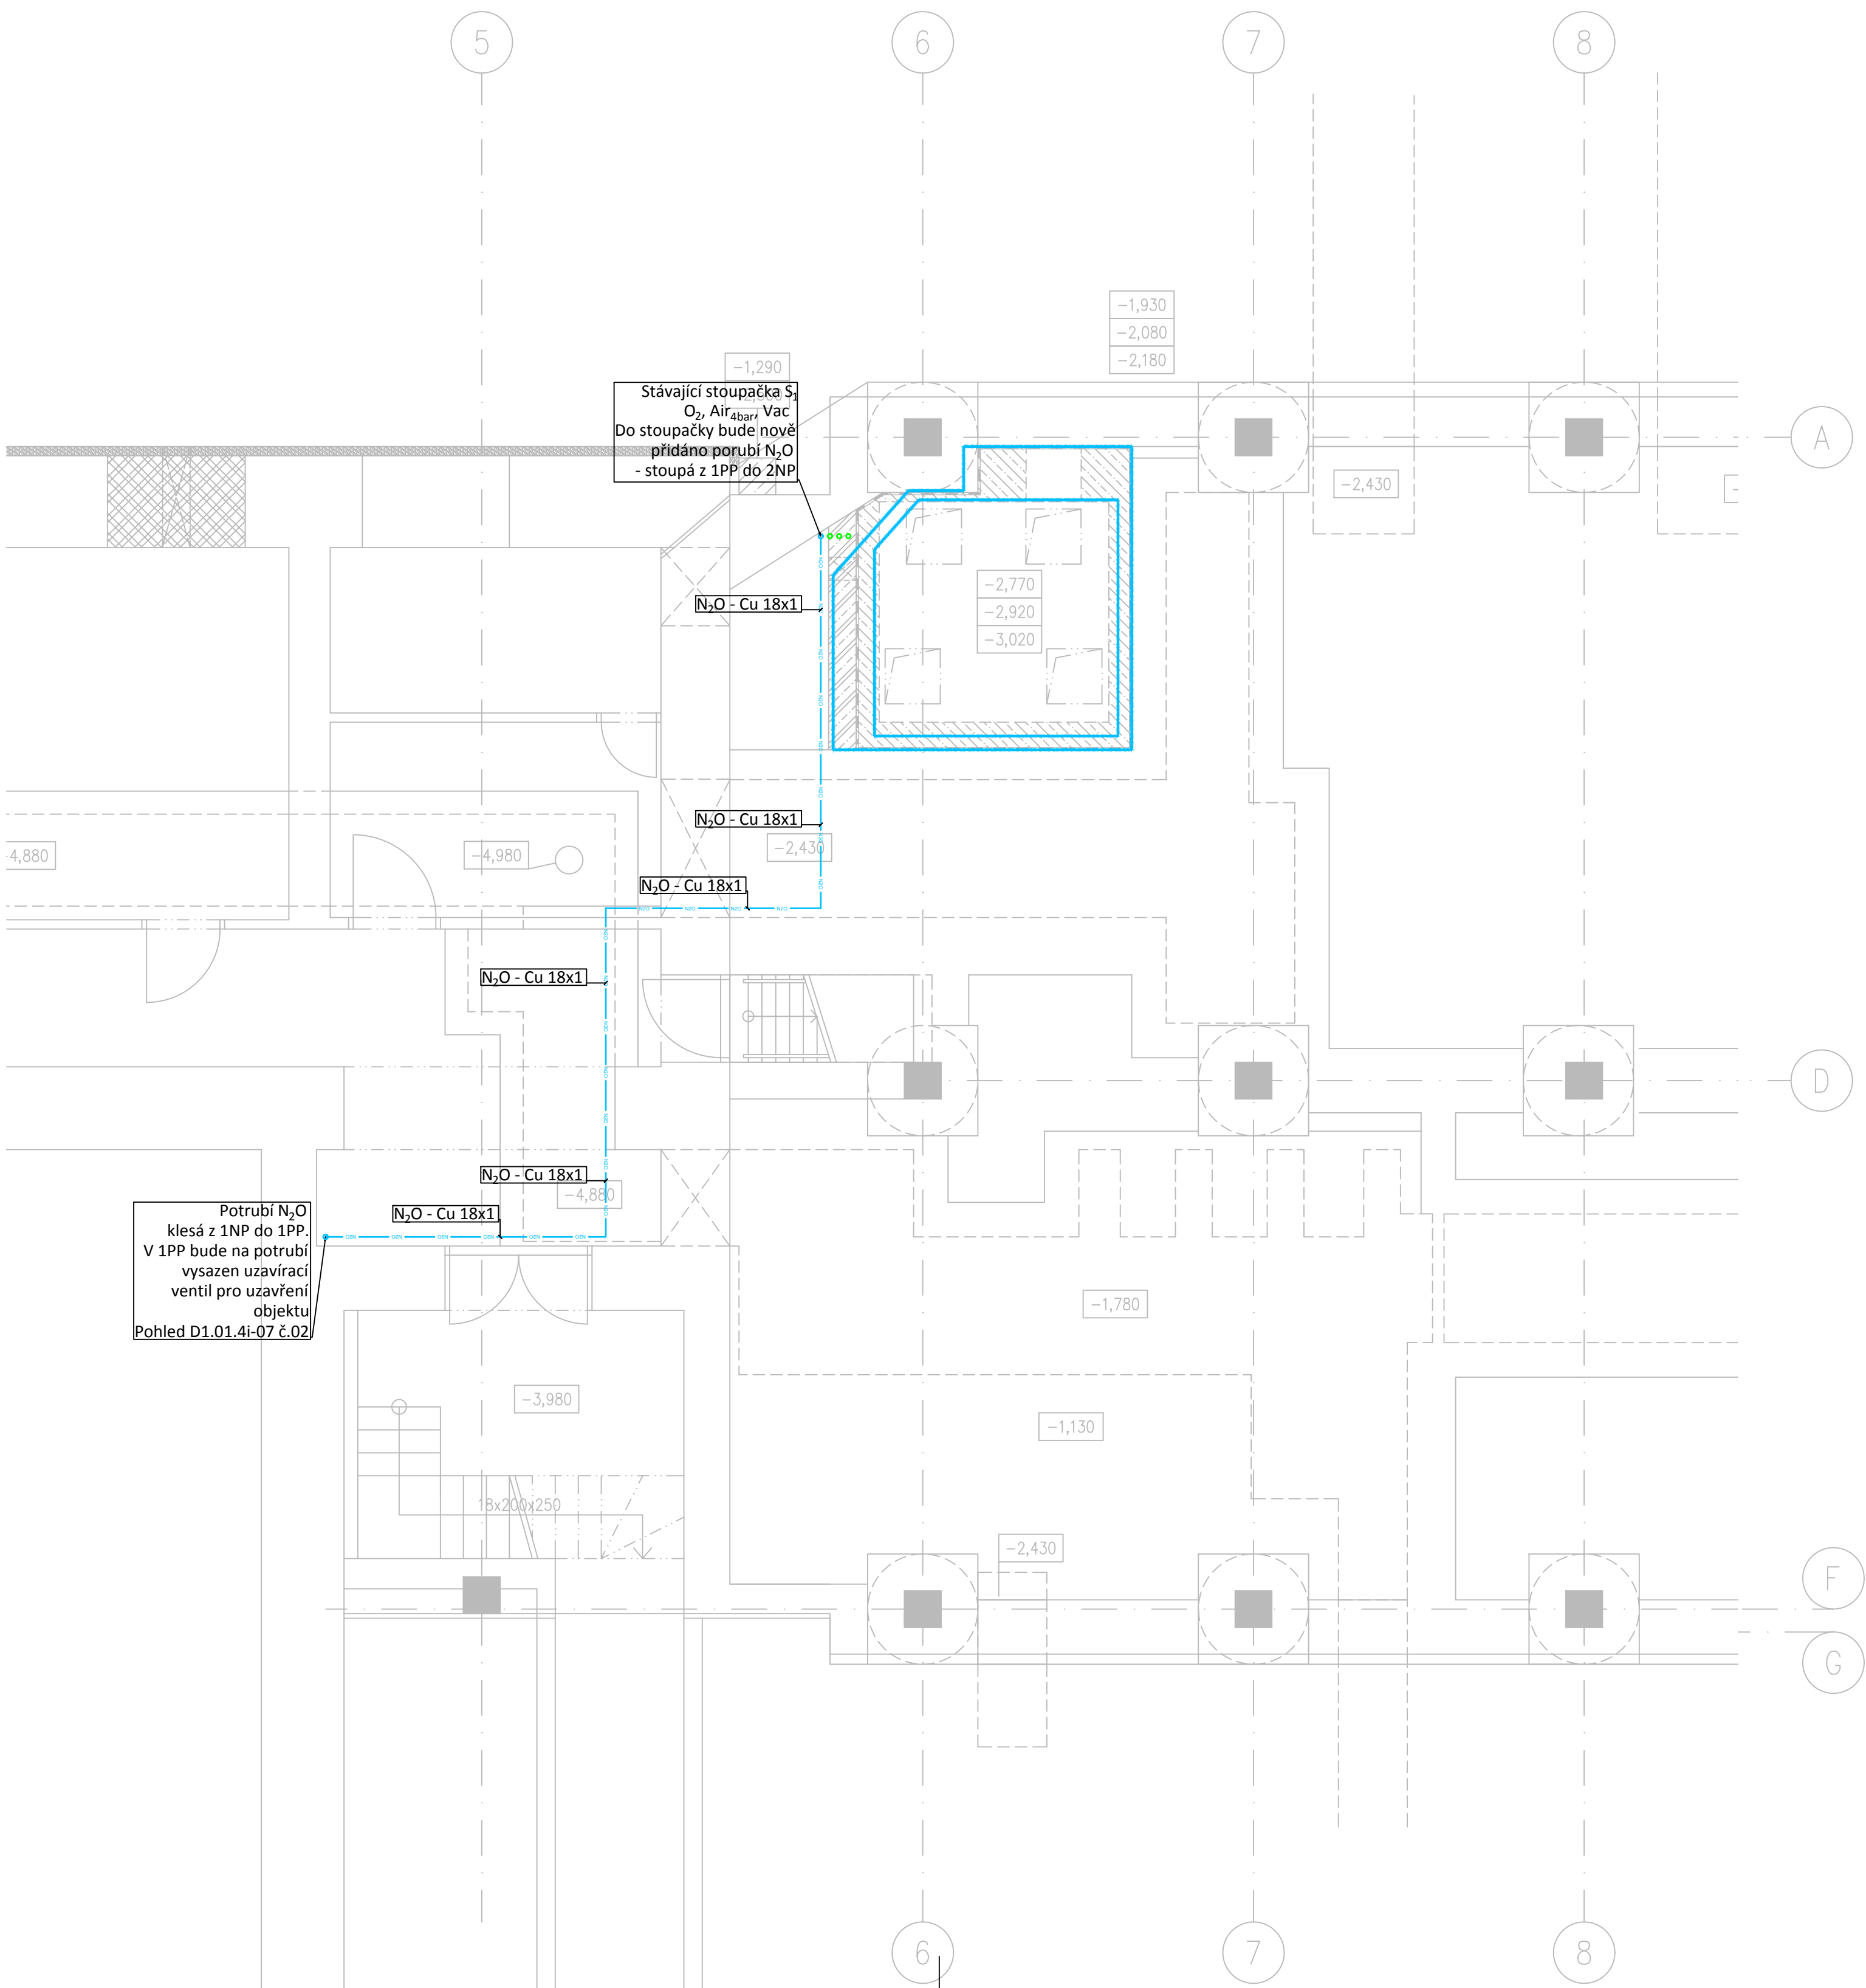
	Rozvodné potrubí oxidu dusného - Cu trubka 4 bar

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6



Poznámky:

**Poznámka č.1:**  
V místech instalace podhledu bude potrubí vedeno nad tímto podhledem. V ostatních prostorách bude potrubí vedeno po povrchu stěn.



D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ  
D1.01.41 MEDICINÁLNÍ PLYNY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ DŮVODNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLO ČÁSTI MZ Liberec, a.s., U Nisy 362/6, 460 01 Liberec		 U Nisy 362/6, Liberec 1, 460 01 tel. +420 567 312 434-4, fax +420 567 312 434-5 e-mail: info@pentas.cz, pentas@pentas.cz www.pentas.cz, www.pentas.cz
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. ZDENĚK KVAPIL	JIRÍ ŠTAJER	
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel. +420 567 312 434-4, fax +420 567 312 434-5 e-mail: info@pentas.cz, pentas@pentas.cz www.pentas.cz, www.pentas.cz
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ	
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závadní 88, 360 06 Karlovy Vary		
NAZEV AKCE:		
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s., STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ		
VÝKRES		
PŮDORYS 1.PP		
MĚŘÍTKO 1 : 50		
D1.01.41-02		