




# Rozvaděč RZ/4A-2.2

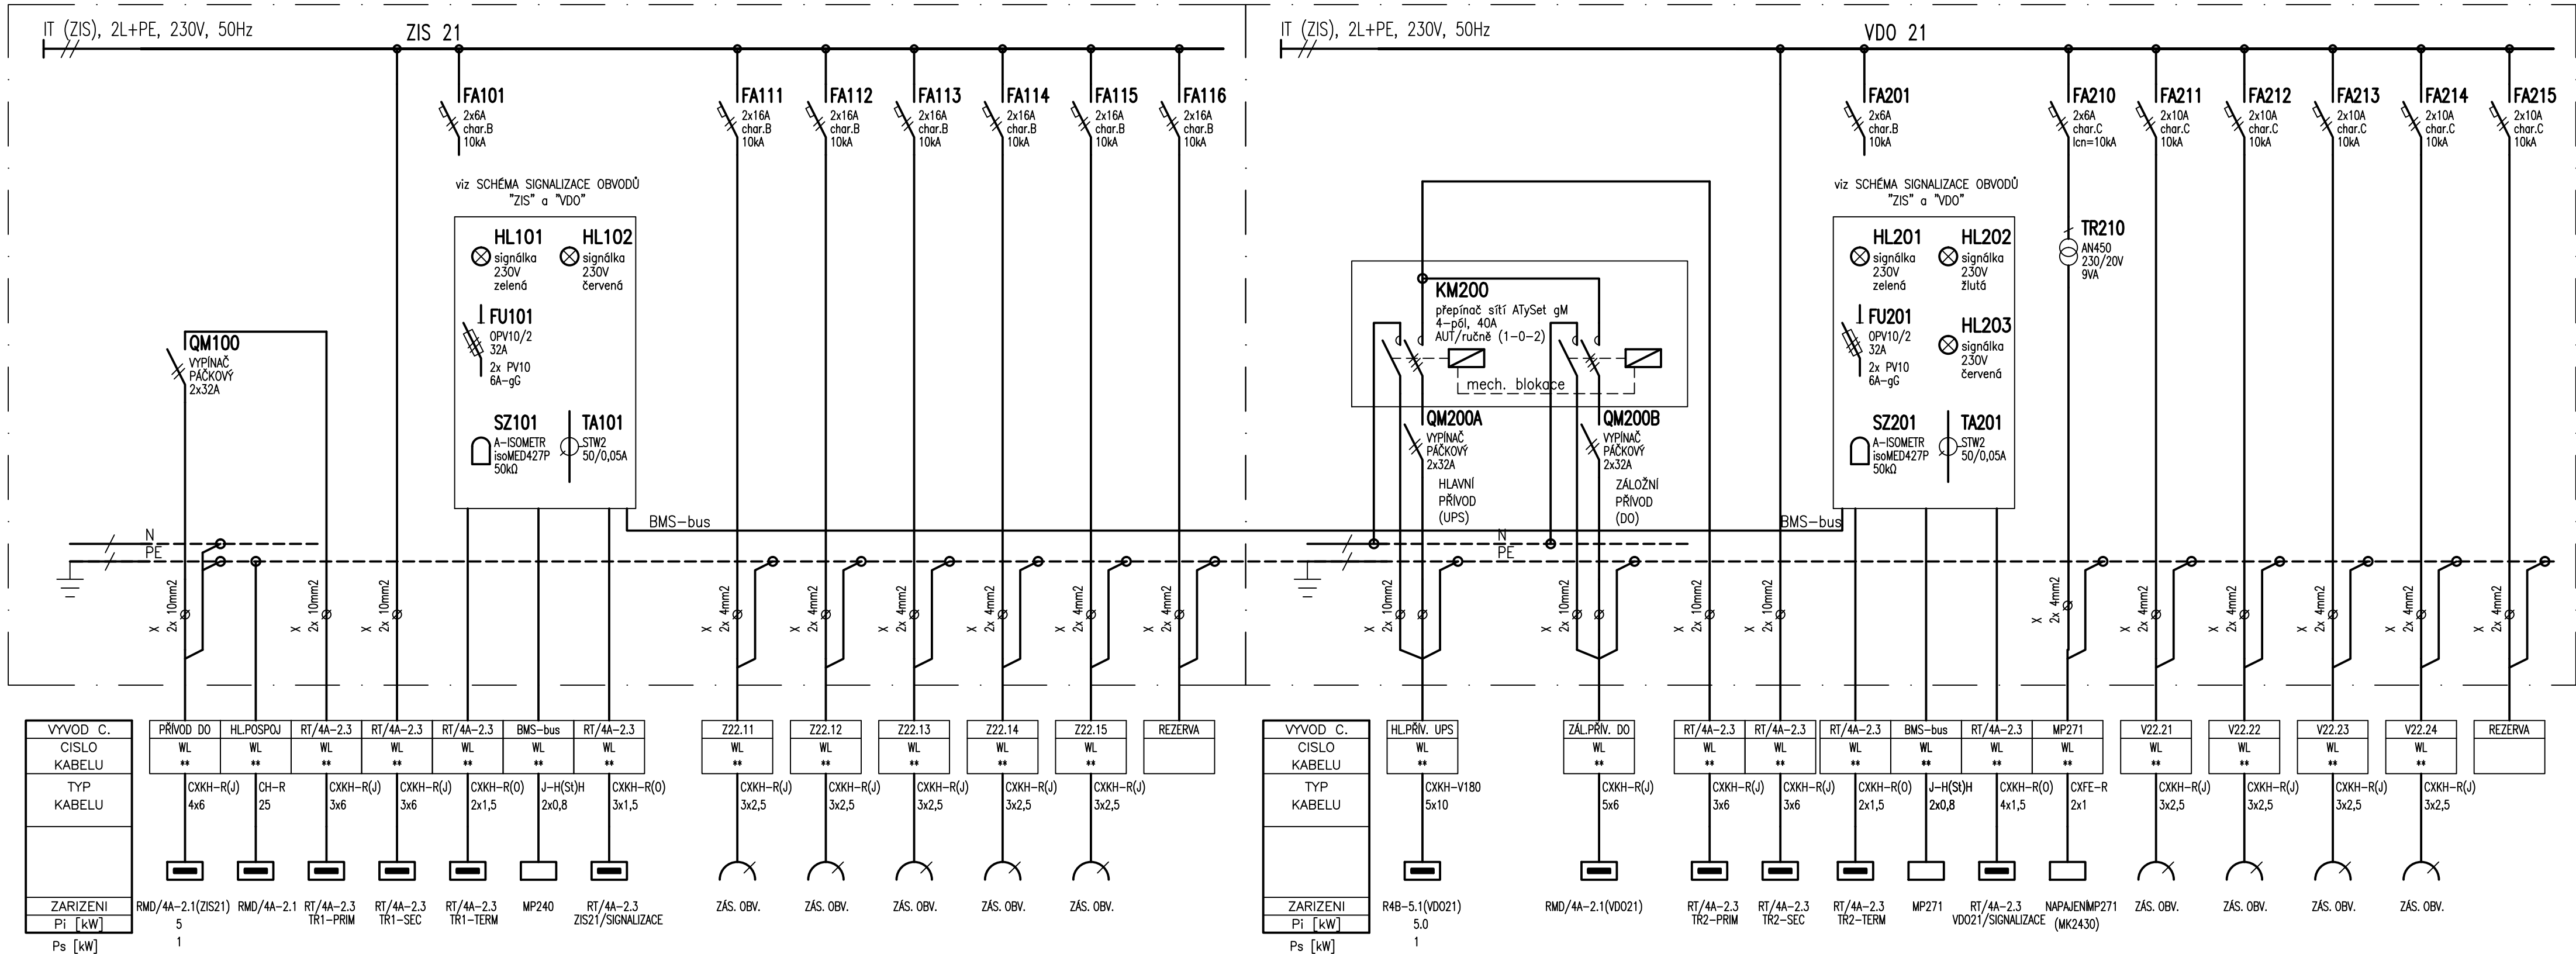


## SCHEMA SIGNALIZACE OBVODU ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY "ZIS" a "VDO"



## SCHEMA KONTROLEK PRO SOUSTAVU ZIS



## SCHEMA KONTROLEK PRO SOUSTAVU VDO



## POZNÁMKA:

- Jednotlivé soustavy (ZIS, VDO) v rozvaděči prostorově oddělit (osadit na samostatné DIN lišty)

## SKŘÍŇ RZ/4A-2.2:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODLNOSTÍ EI-S 30 (SKŘÍŇ S LÍMCEM PRO ZAZDĚNÍ)

KRYTÍ: IP43/20

ROZMĚR NIKY: 600 x 2000 x 400 mm (š x v x h)


PARAPET NIKY: 100 mm

PŘÍVODY: HOREM

VÝVODY: HOREM

BARVA: DLE PD INTERIÉRU

## Signálky osazené na dveřích skříně RT/4A-2.3

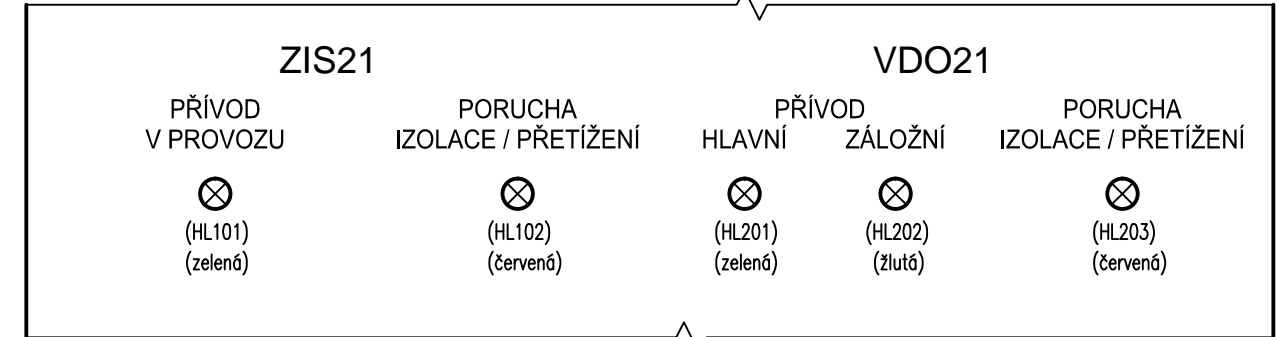

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1) TN-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz  
2) Zdravotnická síť IT (ZIS), 2+PE, 230 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

## D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

|   |             |
|---|-------------|
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | ČÍSLO PARE  |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL                                   |             |
| ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. ING. PETR KREMLÁČEK ING. PETR KREMLÁČEK          |             |
| GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava    |             |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU                                  |             |
| ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. ALEŠ PRUDKÝ                            |             |
| INVESTOR: Karlovarský kraj, Závadní 88, 360 06 Karlovy Vary                 |             |
| NAZEV AKCE:   |             |
| KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.<br>STAVEBNÍ OPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ |             |
| VÝKRES  |             |
| Rozvaděč RZ/4A-2.2  |             |
| FORMÁT  | 5x A4       |
| DATUM   | 1 / 2017    |
| STUPEŇ  | DPS         |
| ZAK. ČÍSLO  | A 32-16-P   |
| MĚŘÍTKO   | Č. VÝKRESU  |
| -   | D1.02.4g-27 |