


Rozvaděč RD/4A-2.4



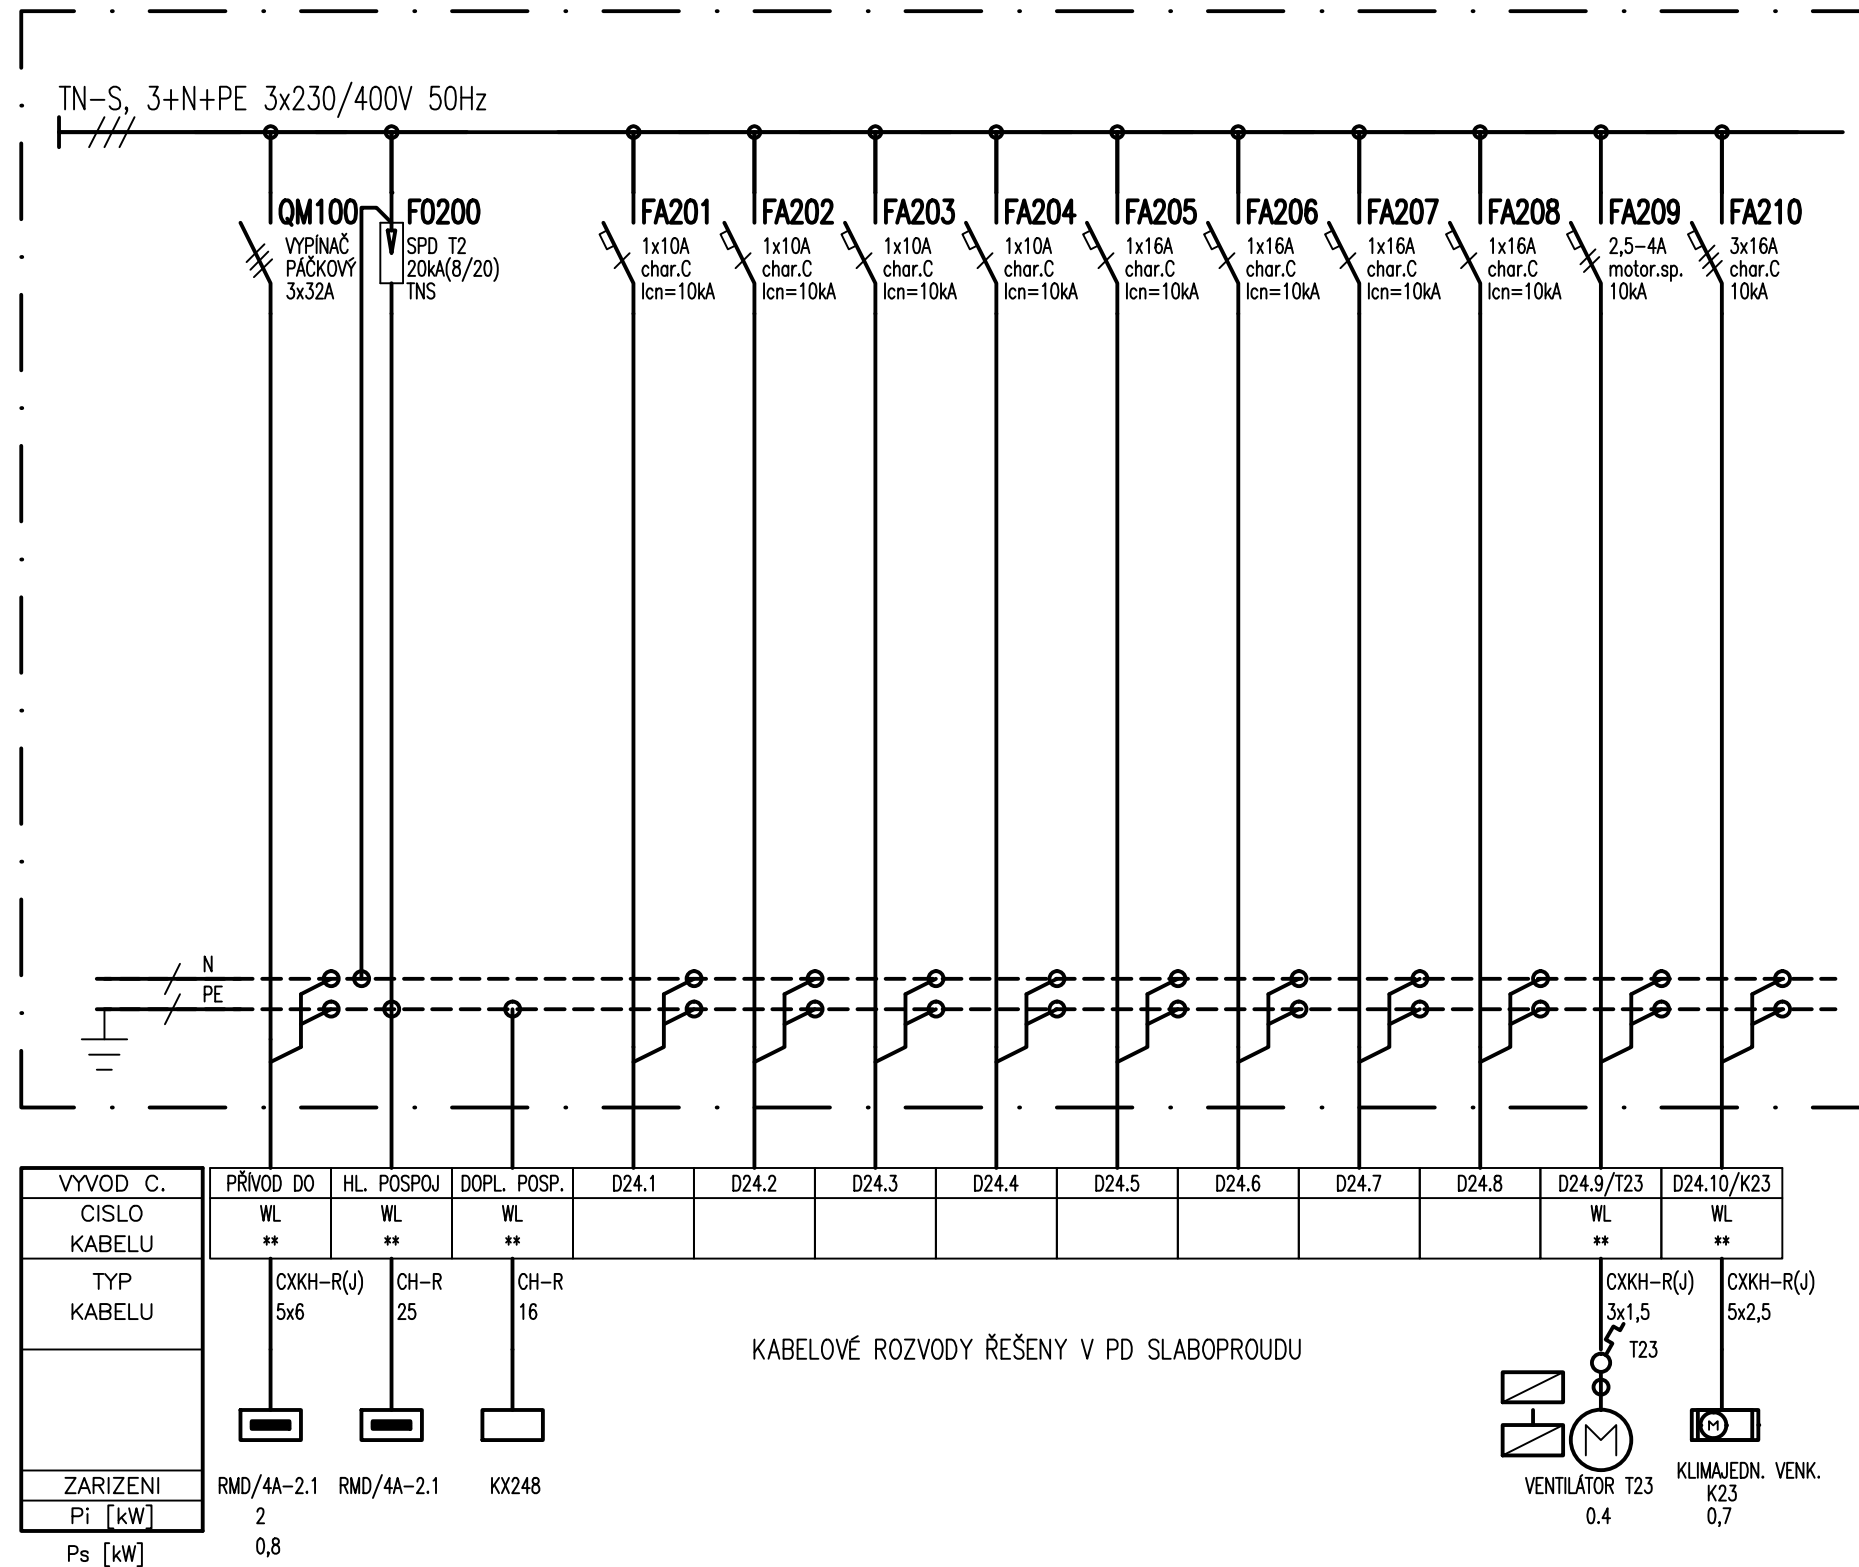

ROZVADĚČ:

PROVEDENÍ: PLASTOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU
KRYTÍ: IP40, třída ochrany II
ROZMĚR: 282 x 377 x99 mm (š x v x h)
OSAZENÍ: 2x 12mod
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: BÍLÁ (RAL9003)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ		
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary			FORMÁT 3x A4 DATUM 1 / 2017 STUPEŇ DPS ZAK. ČÍSLO A 32-16-P MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU - D1.01.4g-25
NÁZEV AKCE:			
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ			
VÝKRES			
Rozvaděč RD/4A-2.4			