

DODATEK č. 4 **smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2016**

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
se sídlem: Perninská 975, Nejdek, 362 21
IČO: 69979821
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 20323341/0100
zastoupený: Olga Pištejová, DiS., ředitelka příspěvkové organizace

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, Praha 1
číslo účtu: 1809071/0100
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci ze dne 02.01. 2018
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 4 **KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

„Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek“
(dále jen „dodatek č. 4“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Nová budova hospicové péče Rehos Nejedek“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 4 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
- B) Dodatek č. 4 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve specifikaci změnových listů č. 9-17 (příloha č.1).

Podkladem pro změnu jsou změnové listy č. 9-17, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ

ZL č.	Popis změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Hodnota změny %	Rozšíření	Zúžení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))
9.	Doplnění WC a sprchy v 1. NP	odst. 6	0,16%	104.549,00 Kč	0	104.549,00 Kč
10.	Doplnění šoupat na nové přípojce vody	odst. 6	0,03%	19.095,00 Kč	0	19.095,00 Kč
11.	Drobné úpravy během realizace	odst. 6	0,73%	317.425,00 Kč	- 155.752,00 Kč	161.673,00 Kč
12.	Propoj NN Nová budova - dieselagregát	odst. 6	0,20%	132.054,00 Kč	0	132.054,00 Kč
13.	Úpravy ve stávající budově	odst. 6	0,07 %	14.556,00 Kč	- 34.919,00 Kč	- 20.363,00 Kč
14.	Plocha pro kontejnery - změna	odst. 6	0,19 %	9.093,00 Kč	-115.399,00 Kč	-106.306,00 Kč
15.	Přemístění garáží - nerealizované položky	odst.6	0,12%	0	- 77.462,00 Kč	-77.462,00 Kč
16.	Úprava oplocení	odst. 6	0,13%	0	- 86.994,00 Kč	- 86.994,00 Kč
17.	Změna rozsahu sadových úprav	odst. 6	0,20 %	0	- 126.246,00 Kč	- 126.246,00 Kč
CELKEM			1,83 %	596.772,00 Kč	- 596.772,00 Kč	0.00 Kč

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **596.772,00 Kč** bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – **596.772,00 Kč** bez DPH.

Původní hodnota závazku zůstává ve stejné výši.

C) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D) Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

E) Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží tři stejnopisy a objednatel tři stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

F) Uzavření dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.


RK 260/03/18 ze dne 5.3.2018

G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (bnpcf46). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

H) Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1 : Změnové listy č.9-17


Nejdek 13.3.2018

Praha 13.03.2018



Olga Pištejová, DiS.
ředitelka příspěvkové organizace

objednatel



Ing. Martin Sirotek, ředitel divize 9
na základě plné moci

zhotovitel

Za správnost:

Změnový list č. 9

Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
**Zařízení následné rehabilitační a
hospicové péče, p.o. ,
Perninská 975, Nejdek, 362 22**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Nová budova hospicové péče Nejdek

Popis změny, technického řešení: Doplnění WC a sprchy v 1.NP

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle PD byla místnost 1.15 Rehabilitační tělocvična bez sociálního zázemí.

Nové řešení:

V novém řešení je z důvodu využití místnosti jako šatny sester toto sociální zařízení doplněno.

Zdůvodnění změny:

Změna realizována na žádost investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nový výkres zakreslení sociálky

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: + 104 549,09,-

Změnový list č. 9
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum: 22.7.2017

Podpis: 

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum: 4.12.2018

Podpis: 

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum: 30.12.2017

Podpis: 


Vyjádření objednatele:

Datum: 30.12.2017

Podpis: 

Přílohy: položkový rozpočet, výkres

211	K	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/fazení 1	ks	0,000	62,00	0,00	2,000	124,00	0	0,00	2,00	124,00
212	K	210110043	přepínač zapuštěný vč. zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	0,000	62,00	0,00	1,000	62,00	0	0,00	1,00	62,00
222	K	210201102	svítlidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	0,000	215,00	0,00	4,000	860,00	0	0,00	4,00	860,00
258	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	0,000	18,00	0,00	32,000	576,00	0	0,00	32,00	576,00
259	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	0,000	18,00	0,00	12,000	216,00	0	0,00	12,00	216,00
267	K	210010321	krabicová rozvodka vč. svisl. svorkov. a zapojení (KR68)	ks	0,000	52,00	0,00	4,000	208,00	0	0,00	4,00	208,00
											0,00		104 549,09
Náklady z rozpočtu													
Změna ceny													
													104 549,09

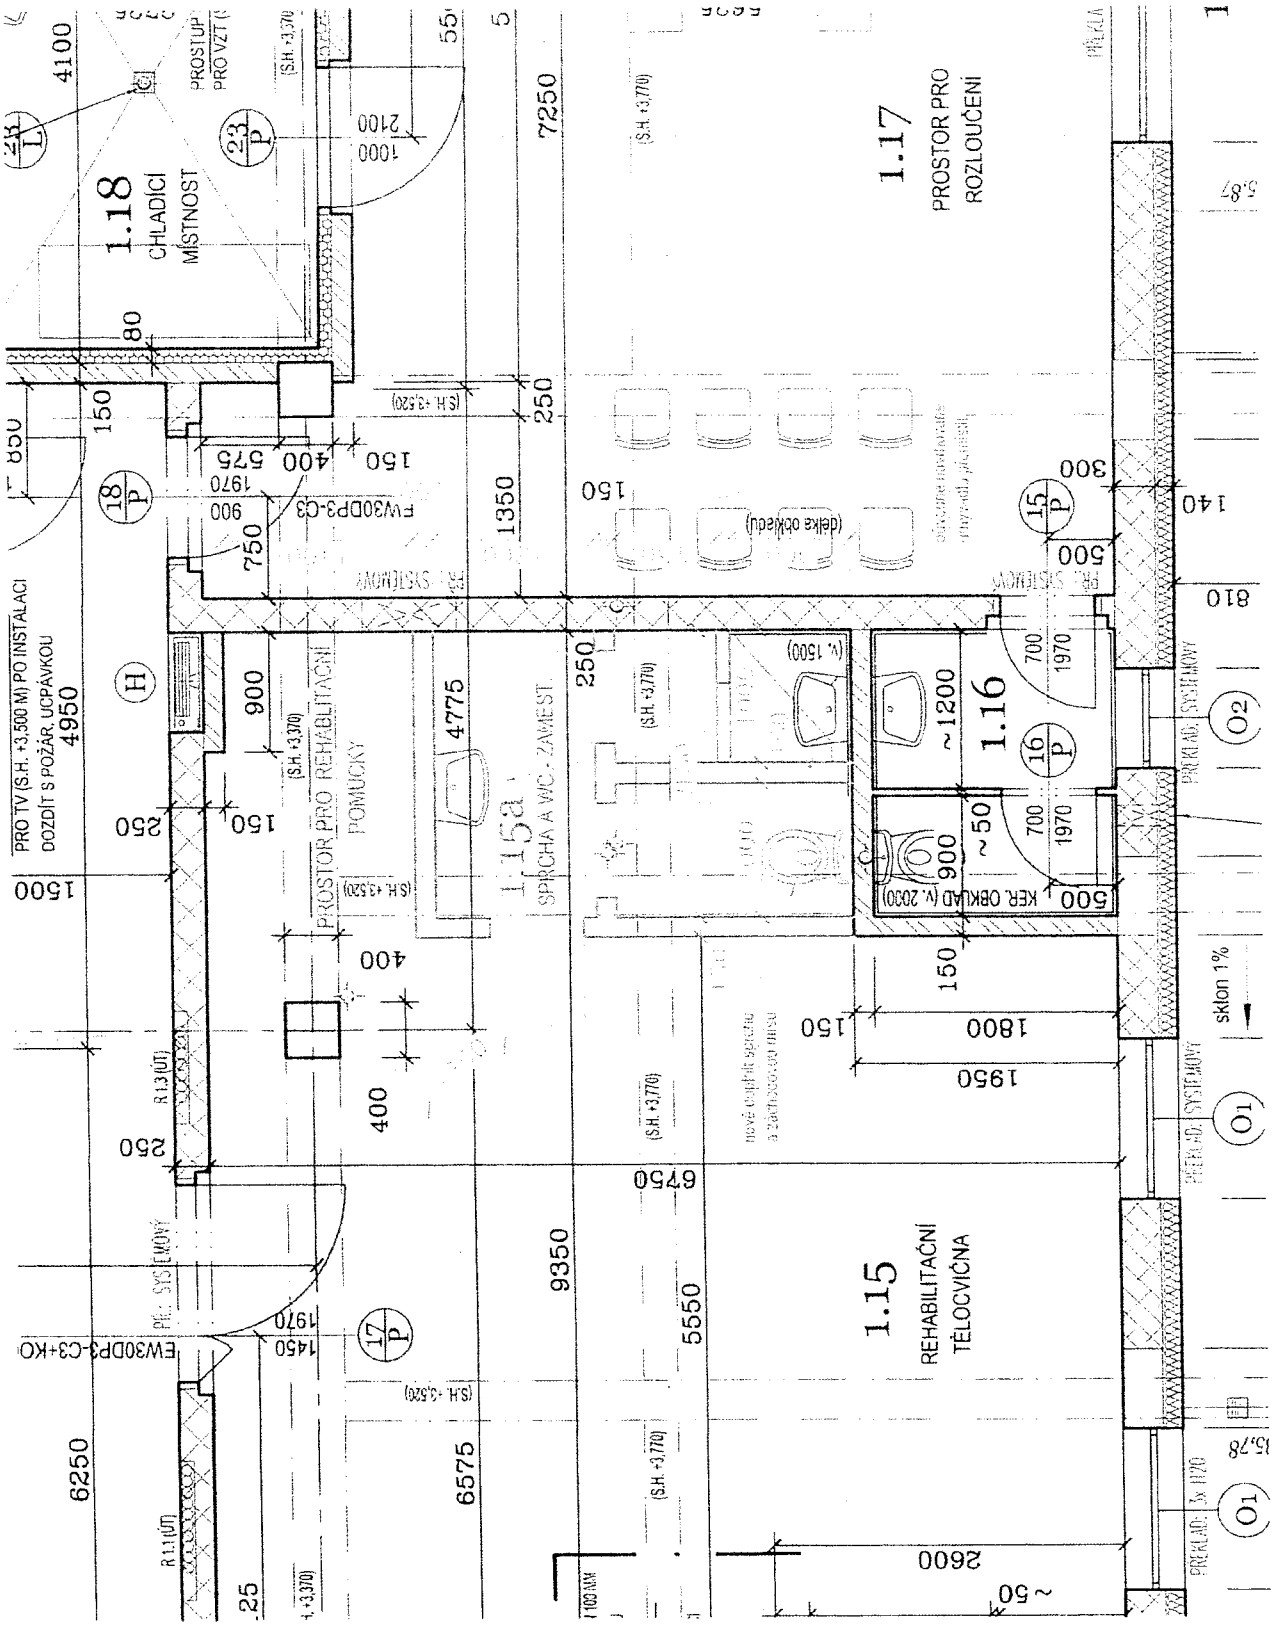

Změnový list č. 10

Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
**Zařízení následné rehabilitační a
hospicové péče, p.o. ,
Perninská 975, Nejdek, 362 22**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Nová budova hospicové péče Nejdek

Popis změny, technického řešení: **Doplnění šoupat na nové přípojce vody**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle PD nebyla na nově zřizované přípojce vody osazena šoupata pro možnost uzavírání starého nového objektu jednotlivě.

Nové řešení:

V novém řešení je z důvodu lepší použitelnosti a možnosti odstávky každé budovy zvlášť osazena dvě šoupata včetně všech potřebných komponentů.

Zdůvodnění změny:

Změna realizována na žádost investora z důvodu lepší použitelnosti a funkčnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný vliv

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: + 19 095,-

Změnový list č. 10
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

ZL Doplnění vodovodních šoupat u přípojky

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	změna množství +		změna množství -	cena -	Množství po ZL	Cena po ZL
8 - Trubní vedení			8									
K	85724121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	0,000	252,00	0	1,00	252,00	0,000	0,00	1,000	252,00
	592511133	Šoupatko s přírubami pro pitnou vodu, krátké, kat.č.: 4000E2 DN 80, PN 16	kus	0,000	2 500,00	0	2,00	5 000,00	0,000	0,00	2,000	5 000,00
	512511105	T" kus přírubový DN 80/80	kus	0,000	1 554,00	0	1,00	1 554,00	0,000	0,00	1,000	1 554,00
	319462205	X" kus DN 80/2"	kus	0,000	335,00	0	1,00	335,00	0,000	0,00	1,000	335,00
	319462501	přechod vněj. závit 2" HAWLE	kus	0,000	731,00	0	1,00	731,00	0,000	0,00	1,000	731,00
K	891211221	Montáž vodovodních šoupat, otevřený výkop DN 80	kus	0,000	415,00	0	2,00	830,00	0,000	0,00	2,000	830,00
	286111138	navrt. Pas 90/2"	kus	0,000	3 019,00	0	1,00	3 019,00	0,000	0,00	1,000	3 019,00
	286111150	reduktor 2 1/2"	kus	0,000	158,00	0	1,00	158,00	0,000	0,00	1,000	158,00
K	877241121	montáž navt. Pasů	kus	0,000	880,00	0	1,00	880,00	0,000	0,00	1,000	880,00
	286119489	napoj. Tvarovka T"	kus	0,000	268,00	0	2,00	536,00	0,000	0,00	2,000	536,00
	286149729	zemní souprava šoupatová	kus	0,000	3 044,00	0	2,00	6 088,00	0,000	0,00	2,000	6 088,00
	322111149	podložka šoupatová	kus	0,000	173,00	0	2,00	346,00	0,000	0,00	2,000	346,00
	322111152	uliční poklop šoupatový	kus	0,000	627,00	0	2,00	1 254,00	0,000	0,00	2,000	1 254,00
K	891811114	osazení poklopů litinových ventilových	kus	0,000	220,00	0	2,00	440,00	0,000	0,00	2,000	440,00
K	893811114	montáž zemních souprav	kus	0,000	220,00	0	2,00	440,00	0,000	0,00	2,000	440,00
NAKLADY Z ROZPOČTU						0,00	0	0,000	0,000	0,00	0,000	19 095,00
Celkový náklad na změnový list												
19 095,00												

Změnový list č. 11
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Datum vydání požadavku: _____

Adresa objednatele:
**Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o. ,
Perninská 975, Nejdek, 362 22**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Nová budova hospicové péče Nejdek

Popis změny, technického řešení: Drobné úpravy v průběhu realizace

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Vlivem dodatečných změn a úprav bylo nutno provést koordinaci jednotlivých profesí. Toto bylo řešeno v průběhu realizace.

Nové řešení:

Drobné změny v elektroinstalaci, doplnění SDK konstrukcí, jádrových vrtů, požárních ucpávek plynoucí z koordinace projektu. Dodávka jiných komponentů a odpočet nerealizovaných položek.

Zdůvodnění změny:

Změna z průběhu realizace

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkresy skutečného provedení stavby

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín


Žádný vliv na kvalitu


Vliv na cenu díla: + 161 673,-

Změnový list č. 11
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum: 22. 7. 2018

Podpis: 



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum: 23. 7. 2018


Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum: 22/8/2018

Podpis:

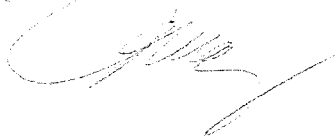

Vyjádření objednatele:

Datum: 22/8 2018

Podpis:



Přílohy: položkový rozpočet

ZL 11 - Drobné úpravy v průběhu realizace

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	Množství po ZL	Cena po ZL
Doplnění rozvodů a zásuvek pro WIFI												
161	D 122106	kabel 1KV CXKH-R 3x2,5	m	0,00	21,00	0	124	2 604,00	0	0,00	124,000	2 604,00
115	D 420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	0,00	16,00	0	8	128,00	0	0,00	8,000	128,00
116	D 420006	zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezšr. clonk	ks	0,00	98,00	0	8	784,00	0	0,00	8,000	784,00
215	M 210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	0,00	62,00	0	8	496,00	0	0,00	8,000	496,00
253	M 210810951.5	kabel(-1KV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	0,00	18,00	0	124	2 232,00	0	0,00	124,000	2 232,00
Přesunutí vypínačů 1.NP a 2.NP - kolize s dveřmi a zóny v koupelnách												
167	D 101305	kabel CYKY 5x1,5	m	0,00	14,00	0	17	238,00	0	0,00	17,000	238,00
176	D 311117	krabice univerz./rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	0,00	36,00	0	17	612,00	0	0,00	17,000	612,00
259	M 210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	0,00	18,00	0	17	306,00	0	0,00	17,000	306,00
267	M 210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	0,00	52,00	0	17	884,00	0	0,00	17,000	884,00
209	K R POL 8	Zednické výpomocy pro profese	hod	0,00	180,00	0	21	3 780,00	0	0,00	21,000	3 780,00
Doplnění přívodů pro požární klapky												
160	D 122105	kabel 1KV CXKH-R 3x1,5	ks	0,00	17,00	0	220	3 740,00	0	0,00	220,000	3 740,00
252	M 210810951.4	kabel(-1KV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	ks	0,00	18,00	0	220	3 960,00	0	0,00	220,000	3 960,00
87	D 434014	jistič LPN 1pol/ch.C/ 16A	ks	0,00	97,00	0	1	97,00	0	0,00	1,000	97,00
Úpravy světejných vývodů na pokojích a výšky vývodů v sociálkách												
209	M R POL 8	Zednické výpomocy pro profese	hod	0,00	180,00	0	42	7 560,00	0	0,00	42,000	7 560,00
Odpočet nerealizovaných zásuvek												
116	D 420006	zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezšr clonk	ks	27,00	98,00	2646	0	0,00	27	-2 646,00	0,000	0,00
117	D 420091.1	rámeček pro 1 přístroj	ks	27,00	16,00	432	0	0,00	27	-432,00	0,000	0,00
215	K 210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	27,00	62,00	1674	0	0,00	27	-1 674,00	0,000	0,00
Doplnění střežující konstrukce pod tepelná čerpadla												
K	R POL 16	Prefabrikovaný nosný systém pod tep. Čerpadla - ZTUŽENÍ	m2	0,00	3 130,00	0,00	12,00	37 560,00	0	0,00	12,000	37 560,00
K	7675101R9	Mříž osazení kanálový kryt	kg	0,00	18,00	0,00	140,00	2 520,00	0	0,00	140,000	2 520,00
Jádrové vrty pro vedení TZB zapomenuté v PD												
K	KROS	Jádrové vrty diamantovými korunkami přes 70 do 80	m	0,00	2 250,00	0,00	1,55	3 487,50	0	0,00	1,550	3 487,50
K	KROS	Jádrové vrty diamantovými korunkami přes 100 do 110	m	0,00	2 550,00	0,00	3,20	8 160,00	0	0,00	3,200	8 160,00
K	KROS	Jádrové vrty diamantovými korunkami přes 120 do 130	m	0,00	2 760,00	0,00	4,75	13 110,00	0	0,00	4,750	13 110,00
K	KROS	Jádrové vrty diamantovými korunkami přes 150 do 180	m	0,00	4 280,00	0,00	3,15	13 482,00	0	0,00	3,150	13 482,00
Doplnění pož. Ucpávek na vodovodním potrubí (kolize PD - přesun mimo chodbu 2.NP)												
187	K 72712113R	Montáž protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí	ks	0,00	124,00	0,00	20,00	2 480,00	0	0,00	20,000	2 480,00
188	M 54879357R	Protipožární manžeta 75/2,5"	ks	0,00	387,00	0,00	20,00	7 740,00	0	0,00	20,000	7 740,00
8	K 333-002	Stavební přípomocy - provedení protipožárních ucpávek v místech průstupů s různými požárními úseky	ks	0,000	1 140,00	0,00	13,00	14 820,00	0	0,00	13,000	14 820,00
Doplnění SDK konstrukcí												
313	K 763164636	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1XDF 15 (mist.1.21)	m	0,00	630,00	0,00	4,11	2 589,30	0	0,00	4,110	2 589,30
309	K 763121411	SDK stěna předřazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x12,5 bez TI EI 15 (mist.1.11, 1.15, 1.16)	m2	0,00	430,00	0,00	13,00	5 590,00	0	0,00	13,000	5 590,00
283	K 763131511	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI, jednovrstvá spodní kce profil CD+UD (úprava rastru a záklopu - změna polohy světel v pokojích 2.NP)	m2	0,000	440,00	0,00	42,00	18 480,00	0	0,00	42,000	18 480,00

K	KROS	SDK pochled protipožární DF 2x12,5mm, bez TI (mist. 1.22 a 1.23)	m2	0,00	897,00	0,00	14,77	13 248,69	0	0,00	14,770	13 248,69
Dodávka tichých chladičů jednotek umístěných v angl. Dvorku												
6	K	Pol56	Technologie chlazení např. GEOTEK	kpl	1,000	38 000,00	0,00	0,00	1	-38 000,00	0,000	0,00
	K	Pol56	Technologie chlazení v tichém provedení 41 dB.	kpl	0,000	48 500,00	0,00	1,00	48 500,00	0	0,00	1,000
21	K	Pol68	Technologie chlazení např. GEOTEK	kpl	1,000	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,000	0,00
	K	Pol68	Technologie chlazení v tichém provedení 41 dB.	kpl	0,000	46 500,00	0,00	1,00	46 500,00	0	0,00	1,000
Doplnění ventilů na vodovodním potrubí včetně instalačních dvířek												
	K	KROS	Kohout kulový nerozebiratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	0,00	130,00	0,00	18,00	2 340,00	0	0,00	18,000
	K	KROS	Kohout kulový nerozebiratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	0,00	190,00	0,00	18,00	3 420,00	0	0,00	18,000
	K	KROS	Kohout kulový nerozebiratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	0,00	235,00	0,00	4,00	940,00	0	0,00	4,000
	K	KROS	Montáž tvarovek plast polyf. svař. dva spoje D 20mm	kus	0,00	70,00	0,00	18,00	1 260,00	0	0,00	18,000
	K	KROS	Montáž tvarovek plast polyf. svař. dva spoje D 25mm	kus	0,00	76,00	0,00	18,00	1 368,00	0	0,00	18,000
	K	KROS	Montáž tvarovek plast polyf. svař. dva spoje D 32mm	kus	0,00	92,00	0,00	4,00	368,00	0	0,00	4,000
	K	KROS	Dodávka a montáž revizních dvířek 200x200	kus	0,00	152,00	0,00	20,00	3 040,00	0	0,00	20,000
Záměna PVC za dlažbu ve spojovacím krčku												
535		776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	0,000	167,00	0,00	16,75	2 797,25	0	0,00	16,750
536		28411068R	PVC homogenní zátěžové	m2	0,000	581,20	0,00	18,425	10 708,61	0	0,00	18,425
537		776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	0,000	46,50	0,00	13,4	623,10	0	0,00	13,400
538		28342160R	soklik z marmolea (PVC)	m	0,000	65,00	0,00	14,74	958,10	0	0,00	14,740
539		776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	0,000	35,30	0,00	23,45	827,79	0	0,00	23,450
515		771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	16,750	307,00	5 142,25	0	0,00	16,75	-5 142,25	0,000
516		5976113R1	Dlaždice keramické	m2	18,425	261,10	4 810,77	0	0,00	18,425	-4 810,77	0,000
519		771474114	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlo v do 150 mm	m	13,400	60,60	812,04	0	0,00	13,4	-812,04	0,000
520		59764045R	sokl 300x100x15	m2	14,740	167,90	2 474,85	0	0,00	14,74	-2 474,85	0,000
527		771579196	Přípl podl keram spára tmel Zsložky	m2	16,750	37,30	624,78	0	0,00	16,75	-624,78	0,000
528		771579197	Přípl podlaha keram lepidlo Zsložky	m2	16,750	35,40	592,95	0	0,00	16,75	-592,95	0,000
Odpočet nerealizovaných obkladů kuchyně												
549	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,300	330,00	6 369,00	0	0,00	19,3	-6 369,00	0,000
551	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	19,300	15,00	289,50	0	0,00	19,3	-289,50	0,000
552	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	19,300	15,00	289,50	0	0,00	19,3	-289,50	0,000
Zemní práce - rozšíření výkopu pro přívod vody k nádrži												
286	K	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0	m	0,00	225,00	0,00	70,00	15 750,00	0	0,00	70,000
287	K	460420481	kabel lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	0,00	37,00	0,00	70,00	2 590,00	0	0,00	70,000
288	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	0,00	3,00	0,00	70,00	210,00	0	0,00	70,000
289	K	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	0,00	64,80	0,00	70,00	4 536,00	0	0,00	70,000
Odpočet kuchyňských dřezů a baterii												
137	K	725319111	Montáž dřezu kuchyňského, jednoduchého	sou	13,000	846,00	10 998,00	0,00	0,00	13	-10 998,00	26,000
138	M	55231100R	Dřez neruzový oválný bez příepadu	kus	1,000	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	1	-1 017,00	2,000
139	M	55231101R	Levnovka PVC pro dřez	kus	1,000	88,20	88,20	0,00	0,00	1	-88,20	2,000
140	M	552310900	Dřez neruzový vestavný s odkapovou plochou typ s přepadem	kus	12,000	1 926,00	23 112,00	0,00	0,00	12	-23 112,00	24,000
153	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové DN 15 (G 1/2)	kus	13,000	140,00	1 820,00	0,00	0,00	13	-1 820,00	26,000
154	M	551439740	Baterie dřezová stojánková páková otáčivé usti	kus	13,000	1 125,00	14 625,00	0,00	0,00	13	-14 625,00	26,000

Odpočet vnitřní plynovod

96	K	723111205	Potrubi ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 32	m	4,00	376,00	1 504,00	0,00	0,00	4	-1 504,00	8,000	0,00
97	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	4,00	93,90	375,60	0,00	0,00	4	-375,60	8,000	0,00
98	K	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	1,00	193,00	193,00	0,00	0,00	1	-193,00	2,000	0,00
99	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,00	22,10	44,20	0,00	0,00	2	-44,20	4,000	0,00
100	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	10,00	19,50	195,00	0,00	0,00	10	-195,00	20,000	0,00
101	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,00	166,00	166,00	0,00	0,00	1	-166,00	2,000	0,00
102	K	723219101	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 40 ostatní typ	kus	1,00	692,00	692,00	0,00	0,00	1	-692,00	2,000	0,00
103	M	551141820	Kulový kohout PN35, T 185°C, pinoprůtokový, mikř, páčka DN 32 čern	kus	1,00	542,70	542,70	0,00	0,00	1	-542,70	2,000	0,00
104	K	723260801	Demontáž plynoměrů PS 2 nebo PS 6 nebo PS 10	kus	1,00	118,00	118,00	0,00	0,00	1	-118,00	2,000	0,00
105	K	723261913	Montáž plynoměrů PS 10	kus	1,00	94,90	94,90	0,00	0,00	1	-94,90	2,000	0,00
106	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,02	435,00	8,70	0,00	0,00	0,02	-8,70	0,040	0,00
							155 752						317 425

Změna ceny

161 673 Kč

Změnový list č. 12
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
**Zařízení následné rehabilitační a
hospicové péče, p.o. ,
Perninská 975, Nejdek, 362 22**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Nová budova hospicové péče Nejdek

Popis změny, technického řešení: Propoj NN Nová budova - Diesel

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD nebylo řešeno propojení mezi novou budovou dieselagregátem.

Nové řešení:

Doplnění propojení rozvodu NN mezi novým objektem a dieselagregátem.
Na základě změny projektu bylo realizováno.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu funkčnosti celého systému elektro a nemožnosti provedené dle původní PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkresy propojení Nová budova - dieselagregát
Výkresy skutečného provedení stavby

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:


Žádný vliv na termín
Žádný vliv na kvalitu


Vliv na cenu díla: + 132 054,-

Změnový list č. 12
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdk

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum: 22.2.2018


Podpis: 



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum: 23.2.2018


Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum: 22/2/2018

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum: 22/2/2018

Podpis:



Přílohy: položkový rozpočet

ZL 12 - Propoj NN Nová budova - Diesel

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	Množství po ZL	Cena po ZL
Elektromontáže												
D+M	KROS	Kabel CYKY 3x70+50	m	0,00	565,00	0	30,00	16 950,00	0	0,00	30,000	16 950,00
D+M	KROS	Kabel CXKH 5x10	m	0,00	182,00	0	80,00	14 560,00	0	0,00	80,000	14 560,00
D+M	KROS	Kabel AYKY 4x25 (kuchyn)	m	0,00	82,40	0	20,00	1 648,00	0	0,00	20,000	1 648,00
M	KROS	Napojení SV CZ komplet	ks	0,00	1 890,00	0	1,00	1 890,00	0	0,00	1,000	1 890,00
D+M		Rozvaděč R-záloh.	ks	0,00	12 565,00	0	1,00	12 565,00	0	0,00	1,000	12 565,00
181	D+M	362022 CF105/150 EZ kabelová lávka vč. uchyťů	ks	0,00	337,00	0	25,00	8 425,00	0	0,00	25,000	8 425,00
185	D+M	295011 Zemní pásek FeZn 30x4	ks	0,00	67,00	0	50,00	3 350,00	0	0,00	50,000	3 350,00
D+M	KROS	Chránička KOPOFLEX 40	ks	0,00	44,70	0	100,00	4 470,00	0	0,00	100,000	4 470,00
D+M	KROS	Chránička KOPOFLEX 110	ks	0,00	86,20	0	100,00	8 620,00	0	0,00	100,000	8 620,00
D+M	KROS	Konzole pro vzdušné vedení (kuchyně)	ks	0,00	3 452,00	0	1,00	3 452,00	0	0,00	1,000	3 452,00
D+M	KROS	Sworkovnicová skříň (napojení kuchyně)	ks	0,00	2 410,00	0	1,00	2 410,00	0	0,00	1,000	2 410,00
197	K	3 Profez	%	0,00	1500	0	1,00	1 500,00	0	0,00	1,000	1 500,00
198	K	4 Materiál podružný	%	0,00	2000	0	1,00	2 000,00	0	0,00	1,000	2 000,00
282	K	5 PPV pro elektromontáže	%	0,00	1000	0	1,00	1 000,00	0	0,00	1,000	1 000,00
Zemní práce a asfalt												
17	K	919735113		0,00	97,70	0,00	53,00	5 178,10	0	0,00	53,000	5 178,10
18	K	113107043	Rezáni stávajícího živiniého krytu hl do 150 mm	hl	360,00	0,00	15,00	5 400,00	0	0,00	15,000	5 400,00
19	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živiniých tl 150 mm při	m2	599,00	0,00	15,00	8 985,00	0	0,00	15,000	8 985,00
5	K	997221551	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kamenná drceného tl 300	m2	170,00	0,00	1,92	326,40	0	0,00	1,920	326,40
6	K	997221559	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,00	0,00	36,48	328,32	0	0,00	36,480	328,32
7	K	997221845	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	358,00	0,00	1,92	687,36	0	0,00	1,920	687,36
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce	t		0,00						
286	K	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4/ko1.0	m	225,00	0,00	30,00	6 750,00	0	0,00	30,000	6 750,00
287	K	460420481	kabel. lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	37,00	0,00	30,00	1 110,00	0	0,00	30,000	1 110,00
288	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	3,00	0,00	30,00	90,00	0	0,00	30,000	90,00
289	K	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	64,80	0,00	30,00	1 944,00	0	0,00	30,000	1 944,00
29	K	577144131	Asf. beton obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m	m2	312,00	0,00	15,00	4 680,00	0	0,00	15,000	4 680,00
30	K	573231111	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v mn. do 0,7 kg/m2	m2	13,00	0,00	15,00	195,00	0	0,00	15,000	195,00
37	K	564861115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	408,00	0,00	15,00	6 120,00	0	0,00	15,000	6 120,00
38	K	919731123	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živ. tl do 200 mm	m2	140,00	0,00	53,00	7 420,00	0	0,00	53,000	7 420,00

Náklady z rozpočtu

												132 054
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Změna ceny

												1 32 054 Kč
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Změnový list č. 13
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
**Zařízení následné rehabilitační a
hospicové péče, p.o. ,
Perninská 975, Nejdek, 362 22**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Nová budova hospicové péče Nejdek

Popis změny, technického řešení: Úpravy ve stávající budově

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V původní PD nebyla zahrnuta změna systému vytápění vzniklá v průběhu stavby

Nové řešení:

Rozšíření SDK konstrukcí kolem trubního vedení vytápění a doplnění obkladu z důvodu přemístění stoupacího potrubí do prostoru stávajícího umyvadla z důvodu nemožnosti prostupu stropem do kotelny dle původní PD.

Odečet nerealizovaných položek ve stávající budově.

Zdůvodnění změny:

Změna projektu vytápění.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkresy skutečného provedení stavby

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín


Žádný vliv na kvalitu


Vliv na cenu díla: - 20 363,-

Změnový list č. 13
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum: 27. 7. 2018

Podpis: 



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum: 29. 7. 2018

Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum: 22/2/2018

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum: 22/2/2018

Podpis:



Přílohy: položkový rozpočet

ZL 13 - Úpravy ve stávající budově - změny

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	Množství po ZL	Cena po ZL
6	K	317941121	t	0,209	6 110,00	1 276,99	0,00	0,00	0,0987	-603,06	0,110	673,93
7	M	130107120	t	0,130	15 939,10	2 072,08	0,00	0,00	0,061	-972,29	0,069	1 099,79
15	K	612325302	m2	15,400	433,00	6 668,20	0,00	0,00	3	-1 299,00	12,400	5 369,20
16	K	612131121	m2	25,400	33,70	855,98	0,00	0,00	3	-101,10	22,400	754,88
33	K	642944121	kus	1,000	365,00	365,00	0,00	0,00	1	-365,00	0,000	0,00
34	M	55331121R	kus	1,000	1 461,10	1 461,10	0,00	0,00	1	-1 461,10	0,000	0,00
48	K	974031664	m	22,400	132,00	2 956,80	0,00	0,00	6,8	-897,60	15,600	2 059,20
49	K	968072455	m2	3,328	173,00	575,74	0,00	0,00	1,8	-311,40	1,528	264,34
65	K	766691914	kus	1,000	16,40	16,40	0,00	0,00	1	-16,40	0,000	0,00
79	K	766660411	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	1	-1 840,00	0,000	0,00
80	M	61174210R	kus	1,000	3 039,40	3 039,40	0,00	0,00	1	-3 039,40	0,000	0,00
96	K	784211111	m2	370,000	39,60	14 652,00	0,00	0,00	370	-14 652,00	0,000	0,00
97	K	784181121	m2	370,000	15,10	5 587,00	0,00	0,00	370	-5 587,00	0,000	0,00
98	K	784211161	m2	296,000	11,60	3 433,60	0,00	0,00	296	-3 433,60	0,000	0,00
99	K	784171101	m2	98,000	2,94	288,12	0,00	0,00	98	-288,12	0,000	0,00
100	M	581248470	m2	102,900	0,50	51,45	0,00	0,00	102,9	-51,45	205,800	0,00
59	K	763164636	m	15,880	515,00	8 178,20	15,00	7 725,00	0	0,00	30,880	15 903,20
60	K	763131714	m2	18,094	18,60	336,55	17,09	317,87	0	0,00	35,184	654,42
63	K	998763102	t	0,280	1 010,00	282,80	0,26	262,60	0	0,00	0,540	545,40
549	K	781474115	m2	2,500	330,00	825,00	2,50	825,00	0	0,00	5,000	1 650,00
550	M	59761155R	m2	2,800	210,00	588,00	2,80	588,00	0	0,00	5,600	1 176,00
551	K	781479196	m2	2,500	15,00	37,50	2,50	37,50	0	0,00	5,000	75,00
101	K	IHZS 1	hod	0,000	120,00	0,00	40,00	4 800,00	0	0,00	40,000	4 800,00
Náklady z rozpočtu						55 388						35 025
Změna ceny												-20 363 Kč

Změnový list č. 14
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
**Zařízení následné rehabilitační a
hospicové péče, p.o. ,
Perninská 975, Nejdek, 362 22**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Nová budova hospicové péče Nejdek

Popis změny, technického řešení: Plocha pro kontejnery - změna

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původní PD byla navržena nově budovaná plocha pro kontejnery.

Nové řešení:

V rámci úspor byla použita původní ŽB konstrukce určená původně k parkování kol. Byla přesunuta vedle nové montované garáže a byl doplněn střešní krov a krytina.

Zdůvodnění změny:

Na žádost investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkresy skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín


Žádný vliv na kvalitu


Vliv na cenu díla: - 106 306,-

Změnový list č. 14
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum: 22.2.2018


Podpis: 



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum: 23.2.2018

Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum: 22/2 2018

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum: 22/2 2018

Podpis:



Přílohy: položkový rozpočet

ZL 14 - Plocha pro kontejnery - změna

PC	Kód položky	Název položky	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
4	K 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,880	75,00	216,00
5	K 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,864	15,00	12,96
6	K 132201201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,696	285,00	1 623,36
7	K 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1,709	25,00	42,73
8	K 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,168	72,00	156,10
9	K 166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,168	85,00	184,28
10	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,408	145,00	929,16
11	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64,080	9,00	576,72
12	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,534	184,00	2 122,26
13	K 181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	11,520	10,50	120,96
14	K 120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,500	170,00	255,00
15	K 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,000	270,00	1 890,00
2 - Zakládání						
16	K 213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štrkopisku tříděného	m3	0,392	806,00	315,95
17	K 274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30	m3	3,136	2 400,00	7 526,40
18	K 274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	15,040	212,00	3 188,48
19	K 274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	15,040	51,70	777,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
20	K 311113132	Nosná zeď tl. do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,700	988,00	14 523,60
21	K R POL 1	Příplatek na výplň z betonu C25/30	m2	14,700	600,00	8 820,00
22	K 311361821	Výztuž nosných zdí betonařskou ocelí 10 505	t	0,201	24 000,00	4 824,00
23	K 348262408	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou broušenou přírodní	m	9,800	491,00	4 811,80
24	K 629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š. do 300 mm	m	9,800	61,20	599,76
5 - Kontinuitace požárů						
25	K 596212312	Kladení rámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 mm	m2	9,000	239,00	2 151,00
26	M 59245296R	dlažba se zámkem 20x16,5x10 cm přírodní	m2	9,270	135,00	1 251,45
27	K 564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	9,000	175,00	1 575,00
99Z - Přesun hmot						
28	K 998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	22,268	210,00	4 676,28
29	K 998153134	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 3000 m	t	22,268	14,00	311,75

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	Množství po ZL	Cena po ZL
0	0,00	2,88	-216,00	5,760	0,00
0	0,00	0,864	-12,96	1,728	0,00
0	0,00	5,696	-1 623,36	11,392	0,00
0	0,00	1,709	-42,73	3,418	0,00
0	0,00	2,168	-156,10	4,336	0,00
0	0,00	2,168	-184,28	4,336	0,00
0	0,00	6,408	-929,16	12,816	0,00
0	0,00	64,08	-576,72	128,160	0,00
0	0,00	11,534	-2 122,26	23,068	0,00
0	0,00	11,52	-120,96	23,040	0,00
0	0,00	1,5	-255,00	3,000	0,00
0	0,00	7	-1 890,00	14,000	0,00
0	0,00	0,392	-315,95	0,784	0,00
0	0,00	3,136	-7 526,40	6,272	0,00
0	0,00	15,04	-3 188,48	30,080	0,00
0	0,00	15,04	-777,57	30,080	0,00
0	0,00	14,7	-14 523,60	29,400	0,00
0	0,00	14,7	-8 820,00	29,400	0,00
0	0,00	0,201	-4 824,00	0,402	0,00
0	0,00	9,8	-4 811,80	19,600	0,00
0	0,00	9,8	-599,76	19,600	0,00
0	0,00	9	-2 151,00	18,000	0,00
0	0,00	9,27	-1 251,45	18,540	0,00
0	0,00	9	-1 575,00	18,000	0,00
0	0,00		0,00	0,000	0,00
0	0,00	22,268	-4 676,28	44,536	0,00
0	0,00	22,268	-311,75	44,536	0,00

PSV - Práce a dobřavky PSV

782 - Dokončovací práce - obklady z kamennými

30	K	782131111	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z tvrdého kamene do malty tl. do 25 mm	m2	28,200	890,00	25 098,00									
31	M	58384668R	umělý kámen obkladový tl. 25 mm	m2	31,020	850,00	26 367,00	0,00	0,00	28,2	-25 098,00	56,400			0,00	
32	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	2,016	210,00	423,36	0,00	0,00	31,02	-26 367,00	62,040			0,00	
33	K	998782181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez použití mechanizace	t	2,016	14,00	28,22	0,00	0,00	2,016	-423,36	4,032			0,00	
HZ5 - Hodinové zúčtovací sazby																
34	K	HZ5 1	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce	hod	20,000	120,00	2 400,00	0,00	0,00	0	0,00	20,000			2 400,00	
Montáž stávající žb konstrukce																
27	K	32712111R	Montáž žb dílců prefa garáží zdí hmotnosti do 25 t	kus	0,000	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0	0,00	1,000			1 560,00	
29	K	3800000R1	Výkon silničního jeřábu	hod	0,000	850,00	0,00	4 250,00	0,00	0	0,00	5,000			4 250,00	
67	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	0,000	42,30	0,00	253,80	0,00	0	0,00	6,000			253,80	
68	M	605141130	řezivo jehličnaté střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,000	6 230,00	0,00	233,63	0,00	0	0,00	0,038			233,63	
74	K	764111653	Krytina střechy z tvarovaných plech šablon s povrch úpravou sklonu do 60°	m2	0,000	466,00	0,00	2 796,00	0,00	0	0,00	6,000			2 796,00	

Náklady z rozpočtu

117 799

0,000

115 399

11 493

Změna ceny

-106 306 Kč

Změnový list č. 15
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
**Zařízení následné rehabilitační a
hospicové péče, p.o. ,
Perninská 975, Nejdek, 362 22**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Nová budova hospicové péče Nejdek

Popis změny, technického řešení: Přemístění garáží – nerealizované položky

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původní PD byla projektována rozsáhlá úprava přemísťovaných garáží

Nové řešení:

V rámci úspor nebyla část prací související zejména s úpravou interiéru garáží realizována.

Zdůvodnění změny:

Na žádost investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkresy skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu


Vliv na cenu díla: - 77 462,-

Změnový list č. 15
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum: 27.1.2018

Podpis:



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum: 23.2.2018


Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum: 22/2/2018

Podpis:

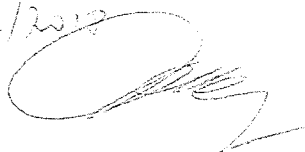

Vyjádření objednatele:

Datum: 22/2. 2018

Podpis:



Přílohy: položkový rozpočet

ZL 15 - Přemístění garáží - nerealizované práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	Množství po ZL	Cena po ZL
HSY - Práce a dodávky HSY												
3 - Vysledek kompletní konstrukce												
28	K 342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	30,812	541,00	16 669,29	0	0,00	30,812	-16 669,29	61,624	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních												
31	K 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	30,812	35,30	1 087,66	0	0,00	30,812	-1 087,66	61,624	0,00
32	K 612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	30,812	44,10	1 358,81	0	0,00	30,812	-1 358,81	61,624	0,00
33	K 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	30,812	134,00	4 128,81	0	0,00	30,812	-4 128,81	61,624	0,00
34	K 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	30,812	80,70	2 486,53	0	0,00	30,812	-2 486,53	61,624	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších												
35	K 622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	31,212	128,00	3 995,14	0	0,00	31,212	-3 995,14	62,424	0,00
36	K 622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m ²	31,212	97,70	3 049,41	0	0,00	31,212	-3 049,41	62,424	0,00
37	K 622331031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m ²	31,212	294,00	9 176,33	0	0,00	31,212	-9 176,33	62,424	0,00
38	K 783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m ²	65,525	3,60	235,89	0	0,00	65,525	-235,89	131,050	0,00
39	K 783822213	Celoplošně vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m ²	32,763	71,10	2 329,45	0	0,00	32,763	-2 329,45	65,526	0,00
40	K 783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m ²	96,337	34,20	3 294,73	0	0,00	96,337	-3 294,73	192,674	0,00
41	K 783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m ²	96,337	89,50	8 622,16	0	0,00	96,337	-8 622,16	192,674	0,00
42	K 783827409	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů za biocidní přísadu	m ²	96,337	2,62	252,40	0	0,00	96,337	-252,40	192,674	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání												
43	K 952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m ²	53,461	51,90	2 774,63	0	0,00	53,461	-2 774,63	106,922	0,00
44	K 952902321	Čištění budov stírání stěn výšky přes 2m	m ²	154,080	4,59	707,23	0	0,00	154,080	-707,23	308,160	0,00
45	K 952902381	Čištění budov stírání stropu	m ²	48,210	5,76	277,69	0	0,00	48,210	-277,69	96,420	0,00
46	K 952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m ²	48,210	12,80	617,09	0	0,00	48,210	-617,09	96,420	0,00
95 - Řešení dokončovací konstrukce a práce pozemních stávk												
51	K 953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	103,00	103,00	0	0,00	1	0,00	0,000	0,00
52	K 953943124	provozovací materiál	kg	1,000	713,40	713,40	0	0,00	1	-103,00	2,000	0,00
53	K R POL 1	požární tabulky a značení	kpl	1,000	98,40	98,40	0	0,00	1	-713,40	2,000	0,00
54	K R POL 2	Zednické výpomocy pro profese	kpl	1,000	984,00	984,00	0	0,00	1	-98,40	2,000	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV												
783 - Dokončovací práce - natěry												
85	K 783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesafských konstrukcí	m ²	34,000	10,00	340,00	0	0,00	34	-340,00	68,000	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety												
86	K 784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře ošetřezdrovných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	202,290	50,60	10 235,87	0	0,00	202,29	-10 235,87	404,580	0,00

87	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,290	19,40	3 924,43	0	0,00	202,29	-3 924,43	404,580	0,00
Náklady z rozpočtu							77 462				77 462		
Změna ceny												-77 462 Kč	

Změnový list č. 16
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
**Zařízení následné rehabilitační a
hospicové péče, p.o. ,
Perninská 975, Nejdek, 362 22**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Nová budova hospicové péče Nejdek

Popis změny, technického řešení: Úprava oplocení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle původní PD měla být upravena kamenná podezdívka podél komunikace. Dále se mělo upravit zhlaví podezdívky a doplnit o sloupky a plotové dílce.

Nové řešení:

V rámci úspor nebude část prací provedena. Bude pouze stabilizována hrana podezdívky a opraveny největší poškození

Zdůvodnění změny:

Na žádost investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Výkresy skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu



Vliv na cenu díla: - 86 994,-

Změnový list č. 16
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum: 22. 2. 2018

Podpis:



Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Datum: 23. 2. 2018

Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Datum: 22/2/2018

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum: 22/2 2018

Podpis:



Přílohy: položkový rozpočet

ZL 16 - Úprava oplocení

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	Množství po ZL	Cena po ZL
3 - Svislé a kompletní konstrukce												
4	K 348262408	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou broušenou přírodní	m	28,00	393,00	11 004,00	0	0,00	0	0,00	28,000	11 004,00
5	K 338951121	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnací se zalitím cementovou maltou	kus	17,00	180,00	3 060,00	0	0,00	17	-3 060,00	34,000	0,00
6	M 605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,30	3 864,00	1 155,34	0	0,00	0,299	-1 155,34	0,598	0,00
7	K 762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,30	1 080,00	322,92	0	0,00	0,299	-322,92	0,598	0,00
8	K 348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	40,02	51,30	2 053,03	0	0,00	40,02	-2 053,03	80,040	0,00
9	M 61231102R	plot dřevěný plotový díl bez impregnace	m2	40,02	960,00	38 419,20	0	0,00	40,02	-38 419,20	80,040	0,00
10	K 762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,30	252,00	579,60	0	0,00	2,3	-579,60	4,600	0,00
67 - Úprava povrchu vnějších												
11	K 629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC s do 300 mm	m	56,00	49,00	2 744,00	0	0,00	0	0,00	56,000	2 744,00
12	K 628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	18,20	303,00	5 514,60	0	0,00	0	0,00	18,200	5 514,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												
13	K 952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	45,00	26,40	1 188,00	0	0,00	45	-1 188,00	90,000	0,00
14	K 953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	68,00	108,00	7 344,00	0	0,00	68	-7 344,00	136,000	0,00
15	K 953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	68,00	65,10	4 426,80	0	0,00	68	-4 426,80	136,000	0,00
16	K 629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	28,00	12,30	344,40	0	0,00	28	-344,40	56,000	0,00
998 - Práce a materi												
17	K 998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	4,84	260,00	1 258,14	0	0,00	4,839	-1 258,14	9,678	0,00
18	K 998152195	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun do 3000 m	t	4,84	247,00	1 195,23	0	0,00	4,839	-1 195,23	9,678	0,00
P5V - Práce a dodávky P5V												
767 - Konstrukce zámečnické												
19	K 767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	51,00	76,40	3 896,40	0	0,00	51	-3 896,40	102,000	0,00
20	M 55300000R	Kilogramová cena	kg	53,55	30,40	1 627,92	0	0,00	53,55	-1 627,92	107,100	0,00
21	K 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,06	738,00	42,07	0	0,00	0,057	-42,07	0,114	0,00
22	K 998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,06	308,00	17,56	0	0,00	0,057	-17,56	0,114	0,00
783 - Dokončovací práce - natěry												
23	K 783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,63	76,80	125,34	0	0,00	1,63	-125,18	3,262	0,16
24	K 783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,63	62,70	102,33	0	0,00	1,63	-102,20	3,262	0,13
25	K 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,63	64,30	104,94	0	0,00	1,63	-104,81	3,262	0,13
26	K 783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	162,40	61,90	10 052,56	0	0,00	162,4	-10 052,56	324,800	0,00

27	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	162,40	59,60	9 679,04	0	0,00	162,4	-9 679,04	324,800	0,00
H25 - Hodinové zúčtovací sazby													
28	K	HZS 1	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce	hod	24,00	120,00	2 880,00	0	0,00	0	0,00	24,000	2 880,00
Náklady z rozpočtu							109 137				86 004		22 143
Změna ceny													-86 994 Kč

Změnový list č. 17
Projekt: Nová budova hospicové péče Nejdek

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
**Zařízení následné rehabilitační a
hospicové péče, p.o. ,
Perninská 975, Nejdek, 362 22**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Nová budova hospicové péče Nejdek

Popis změny, technického řešení: Změna rozsahu sadových úprav

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Rozsah sadových úprav dle původní PD a výkazu výměr.

Nové řešení:

Snížení rozsahu sadových úprav.

Zdůvodnění změny:

Na žádost investora

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Žádný vliv na termín

Žádný vliv na kvalitu

Vliv na cenu díla: - 126 246,-

41	K	Poi41	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m ve svahu	m2	420,00	23,00	9 660,00	0	0,00	420	-9 660,00	840,000	0,00
42	M	Poi42	Mulčovací kůra tl. do 8 cm vč. ztrátého 10%	m3	39,60	650,00	25 740,00	0	0,00	39,6	-25 740,00	79,200	0,00
43	K	Poi43	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	70,00	21,00	1 470,00	0	0,00	0	0,00	70,000	1 470,00
44	K	Poi44	Založení trávníku parkového výsevem ve svahu	m2	380,00	23,00	8 740,00	0	0,00	0	0,00	380,000	8 740,00
45	M	Poi45	Travní směs rekr. univ. a parková vč. 3% ztrátého	kg	13,50	115,00	1 552,50	0	0,00	0	0,00	13,500	1 552,50
46	K	Poi46	Mulčování záhonů drceným kamenivem	m3	101,00	38,00	3 838,00	0	0,00	101	-3 838,00	202,000	0,00
47	M	Poi47	Dodávka kameniva 16-32	t	12,93	490,00	6 334,72	0	0,00	12,928	-6 334,72	25,856	0,00
48	K	Poi48	Doprava	Kč	1,00	4 500,00	4 500,00	0	0,00	0	0,00	1,000	4 500,00
49	K	Poi49	Skládkovné	Kč	1,00	800,00	800,00	0	0,00	0	0,00	1,000	800,00
Náklady z rozpočtu							281 486				-126 246		155 240

Změna ceny **-126 246 Kč**