


Dispoziční uspořádání - stávající

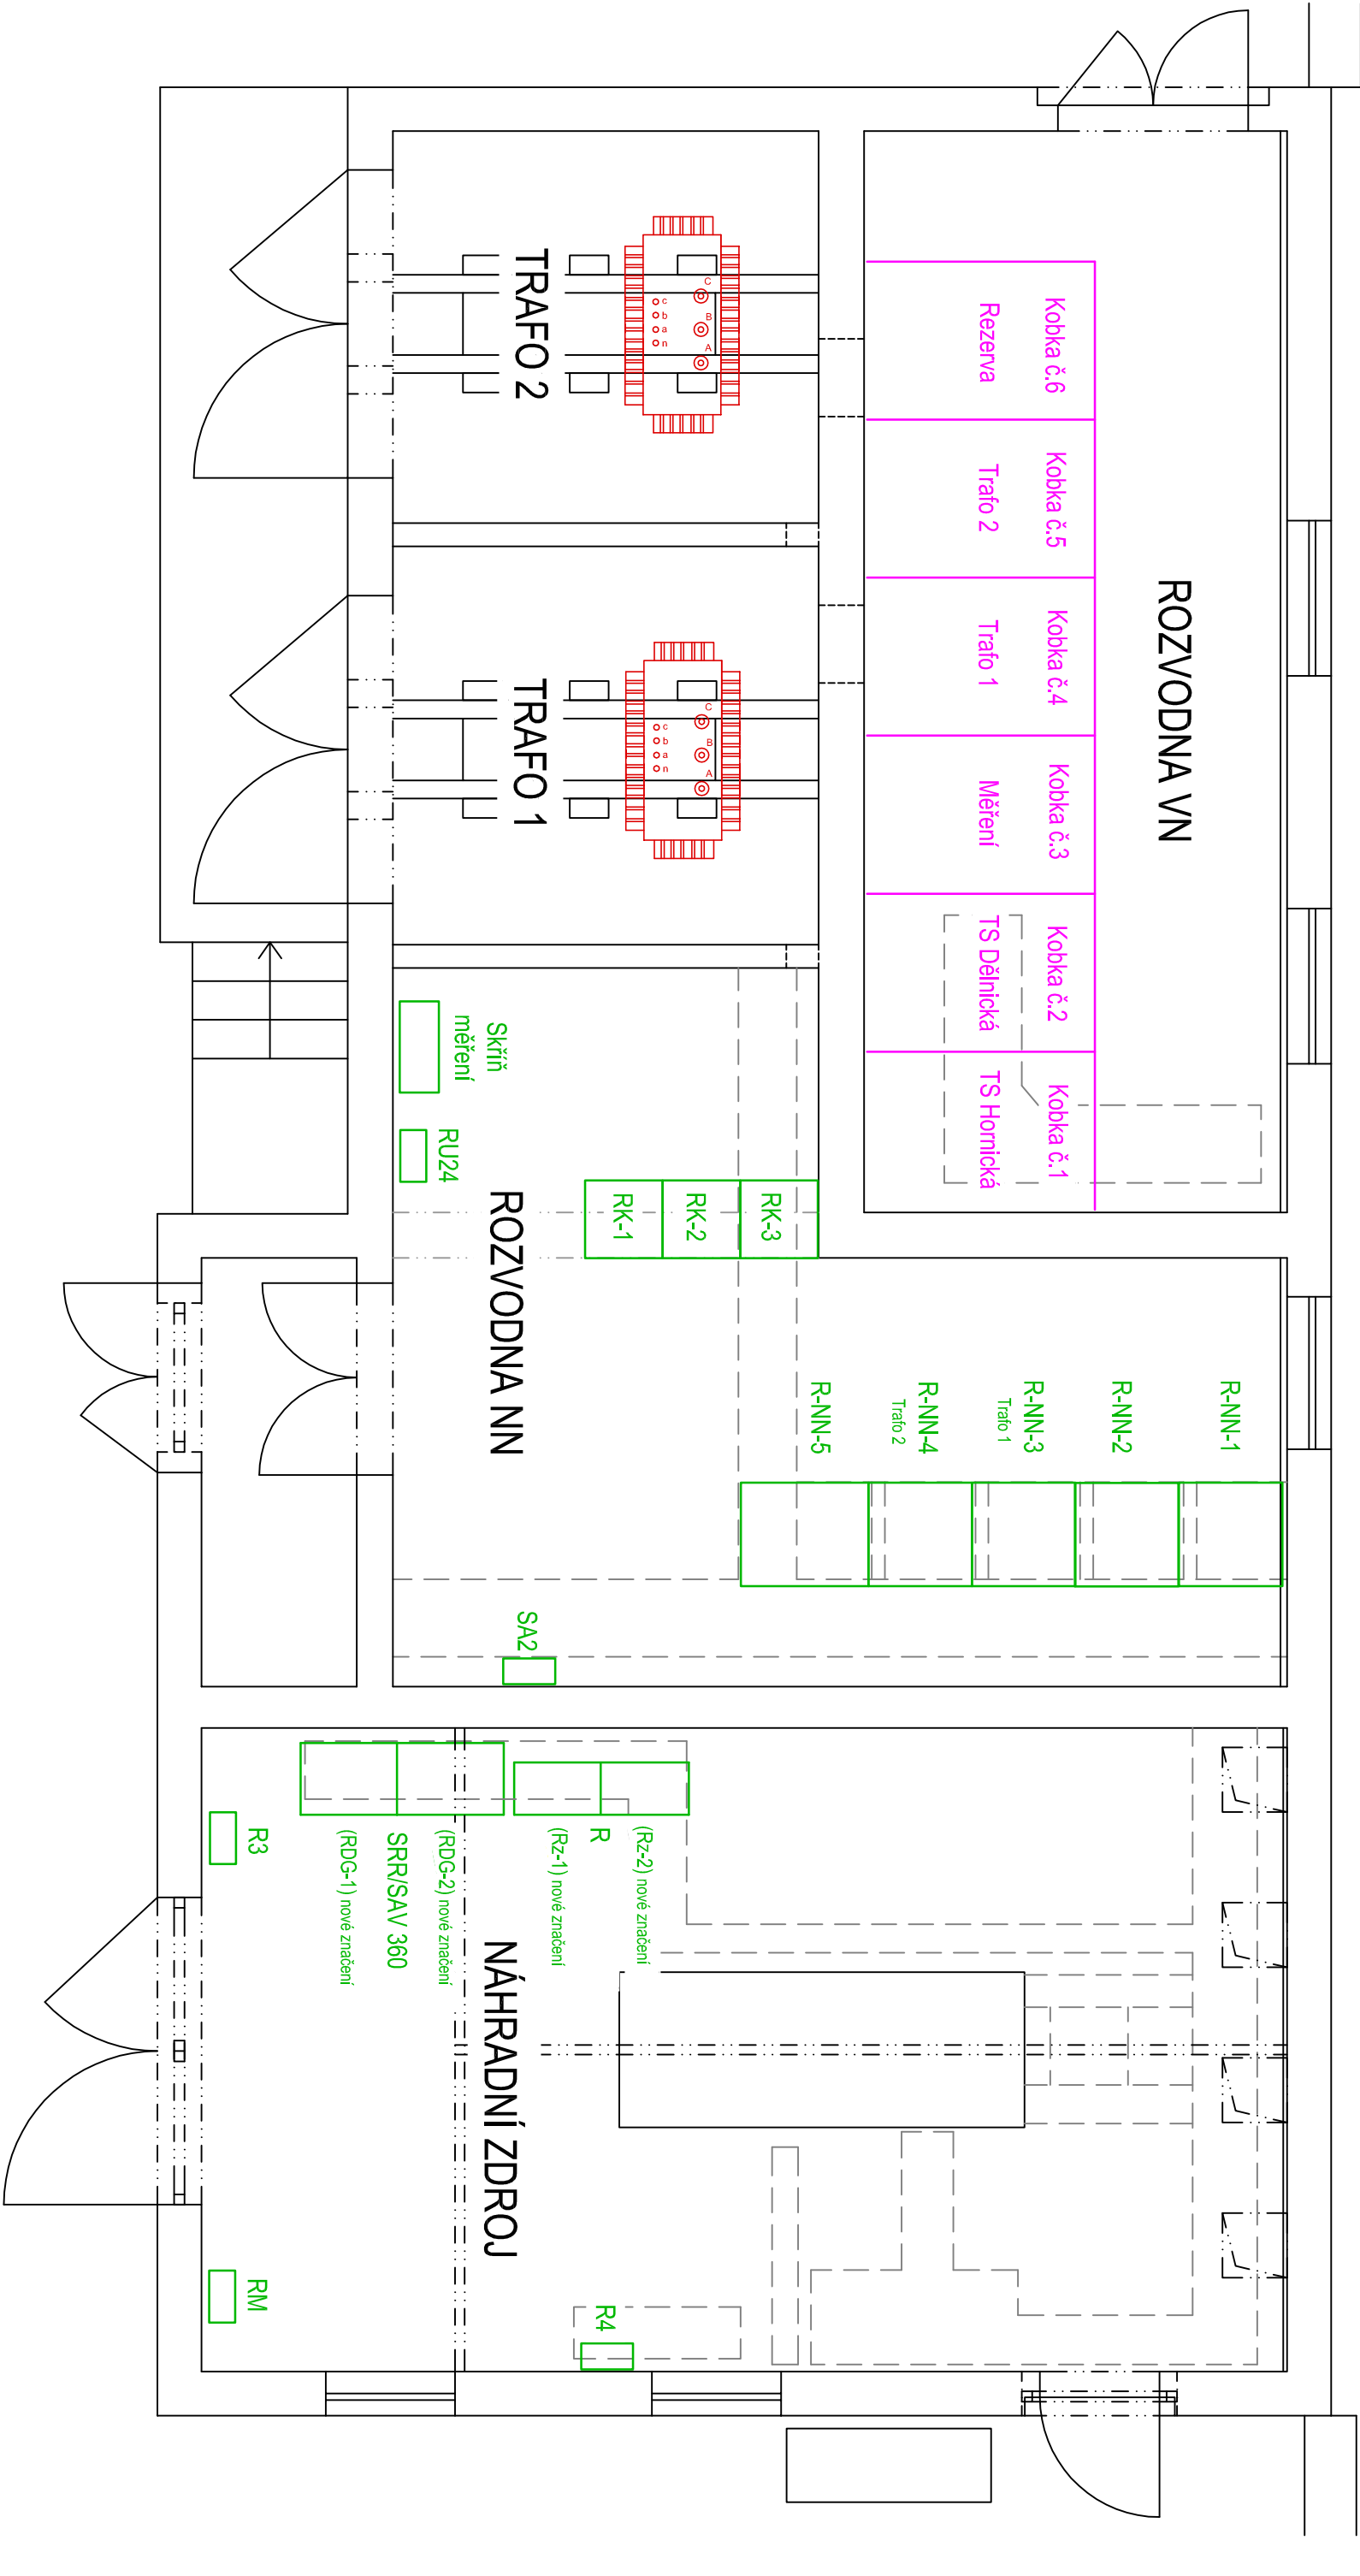

TABULKA ROZVADĚČŮ NN:

R-NN-1	Hlavní rozváděč trafostanice - skříň č.1
RK-1	Kompenzační rozváděč - skříň č.1
SRR/SAV 360	Rozváděč diesel generátoru
R	Rozváděč zálohy
Skříň měření	Skříň fakturačního měření elektrické energie
RU24	Rozváděč vlastní spotřeby
SA2	Rozváděč vzduchotechniky
R3	Rozváděč osvětlení z náhradního zdroje
R4	Rozváděč AC/DC - dobíjení baterií
RM	Rozváděč elektrického vytápění

Zodpovědný projektant:		Výpracoval	
Klimešová Miroslava		Ing. Blížňák Miroslav	
Kraj: Karlovarský		SÚ: Sokolov	
Investor: NEMOS SOKOLOV s.r.o.		Ing. MIROSLAV BLIŽŇÁK	
Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2		S.K.Neumana1008, Ostrov	
Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově		IČO: 01414275	
Slovenská 545, Sokolov		Tel.: +420 602 088 806	
Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2		E-mail: BliznakM@seznam.cz	
Objekt: D.2 - Silnoproudá elektrotenika		Formát: A3	
Název: DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ - stávající		Stupeň: DPS	
		Č. zak.: 01/11	
		Datum: 02/2016	
		Měřítko: 1:50	
		Číslo výkresu: D.2 - 07	