


Elektroinstalace - vzduchotechnika

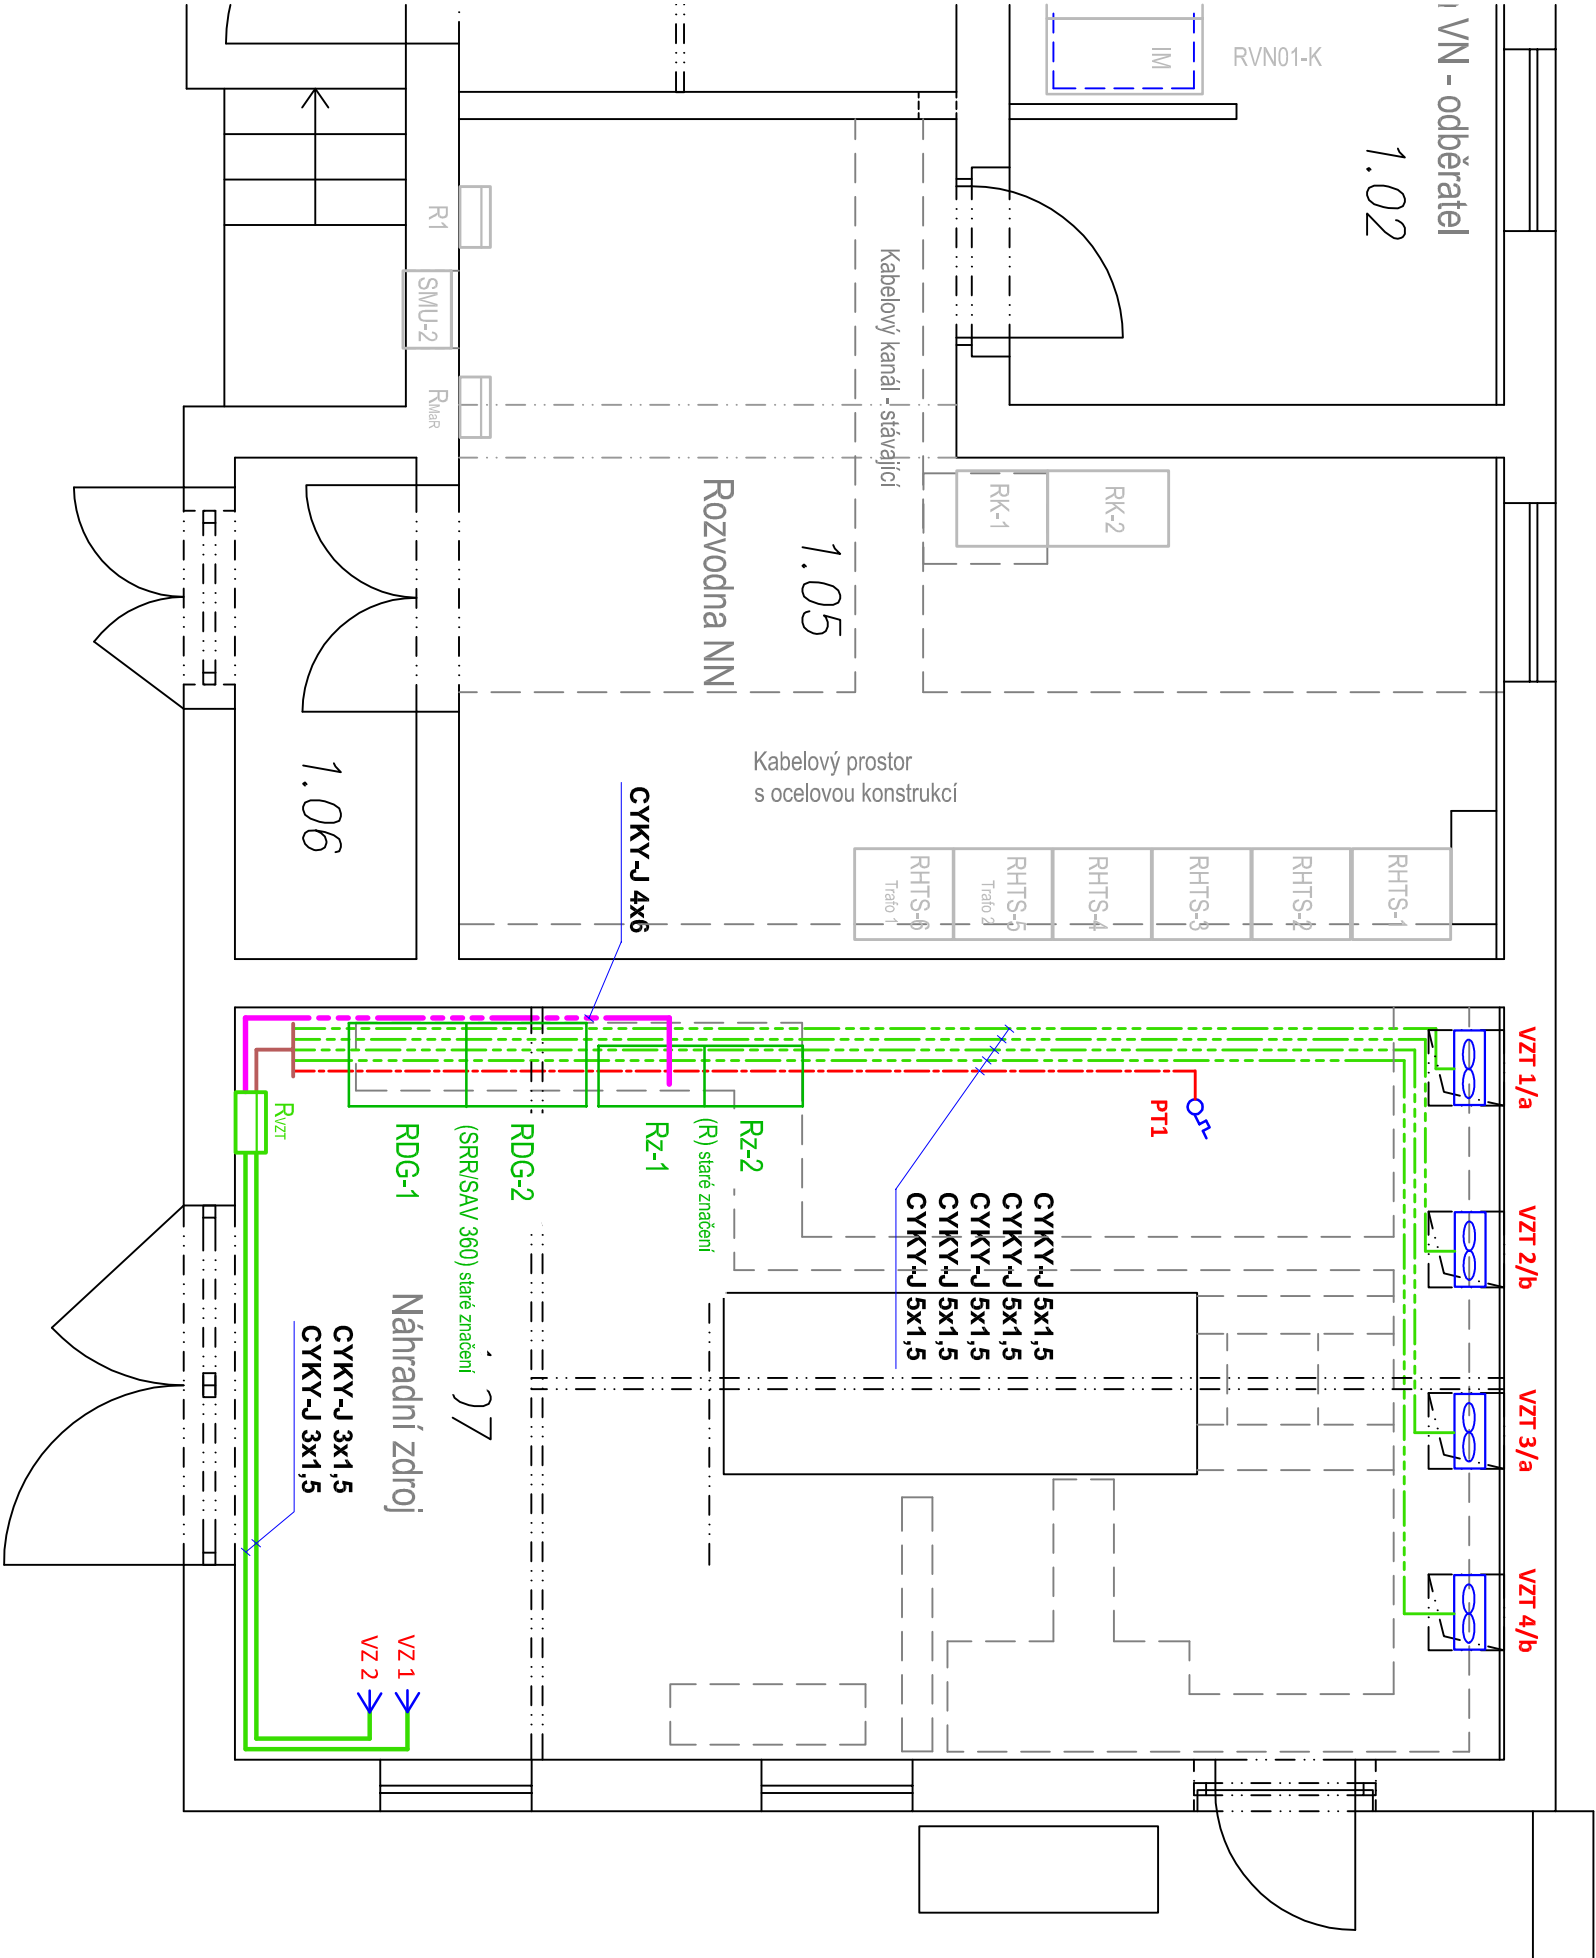

LEGENDA

- trífázový rozvod
- zásuvkový rozvod
- trífázový přívod
- rozvod regulace teploty
- teplotní čidlo
- VZ - vývod pro větrací žaluzie
- ventilátor

POZNÁMKA

Přívodní kabel - CYKY-J 5x6 - z RHTS-6z, zapojit v TN-C
Ventilátory - CYKY-J 5x1,5
Větrací žaluzie - CYKY-J 3x1,5
Teplotní čidlo - CYKY-X 4x1,5

Kabely budou uloženy ve vkladacích lištách LHD 40x40 na povrchu.
Ventilátory budou do stropních otvorů.

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovým chrániči

Zodpovědný projektant:		Výpracoval		ING. MIROSLAV BLIŽŇÁK	
Klimešová Miroslava		Ing. Blížňák Miroslav		S.K.Neumana1008, Ostrov	
Kraj: Karlovarský		SÚ: Sokolov		IČO: 01414275	
Investor: NEMOS SOKOLOV s.r.o.		Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2		Tel.: +420 602 088 806	
Akce:		Revitalizace nemocnice v Sokolově		E-mail: BliznakM@seznam.cz	
Slovenská 545, Sokolov		Stavební úpravy objektu trať stanice p.č.2012/2		Formát: A3	
Objekt: D.2 - Silnoproudá elektrotechnika		Datum: 02/2016		Stupeň: DPS	
Název: ELEKTROINSTALACE - VZDUCHOTECHNIKA		Měřítko: 1:50		Č. zak.: 01/11	
				Číslo paré:	
				D.3 - 05	