


Trafostanice SO_0169 Sokolov - NEMOCNICE

Provozovaná napěťová soustava: 3 stř., 50 Hz, **10 kV**, IT

Část - ČEZ Distribuce, a.s.			
01 - přívod	02 - přívod	03 - přívod	04 - vývod
SO_0553 Dělnická ČS	SO_0199 Homická	Rezerva	Podélné dělení
3x1 22-AXEKVCEY 240 mm2	3x1 22-AXEKVCEY 240 mm2		3x1 22-AXEKVCE 120 mm2
IS	IS	IS	IS
24kV 630V 16kA/1s	24kV 630V 16kA/1s	24kV 630V 16kA/1s	24kV 630V 16kA/1s
šifka x výška x hloubka 375 x 1575 x 860	šifka x výška x hloubka 375 x 1575 x 860	šifka x výška x hloubka 375 x 1575 x 860	šifka x výška x hloubka 375 x 1575 x 860

Část odběratele - Nemocnice Sokolov			
01 - přívod	02 - měření	03 - vývod	04 - vývod
Podélné dělení	Měření	Trafo 1	Trafo 2
3x1 22-AXEKVC 120 mm2		3x1 22-CXEKCY 35 mm2	3x1 22-CXEKCY 35 mm2
SM6 - IM	SM6 - GBC-B	SM6 - QM	SM6 - QM
24kV 630V 16kA/1s	24kV 630V 16kA/1s	24kV 200V 16kA/1s	24kV 200V 16kA/1s
šifra x výška x hloubka 500 x 1600 x 1030	šifra x výška x hloubka 750 x 1600 x 1030	šifra x výška x hloubka 375 x 1600 x 1030	šifra x výška x hloubka 375 x 1600 x 1030

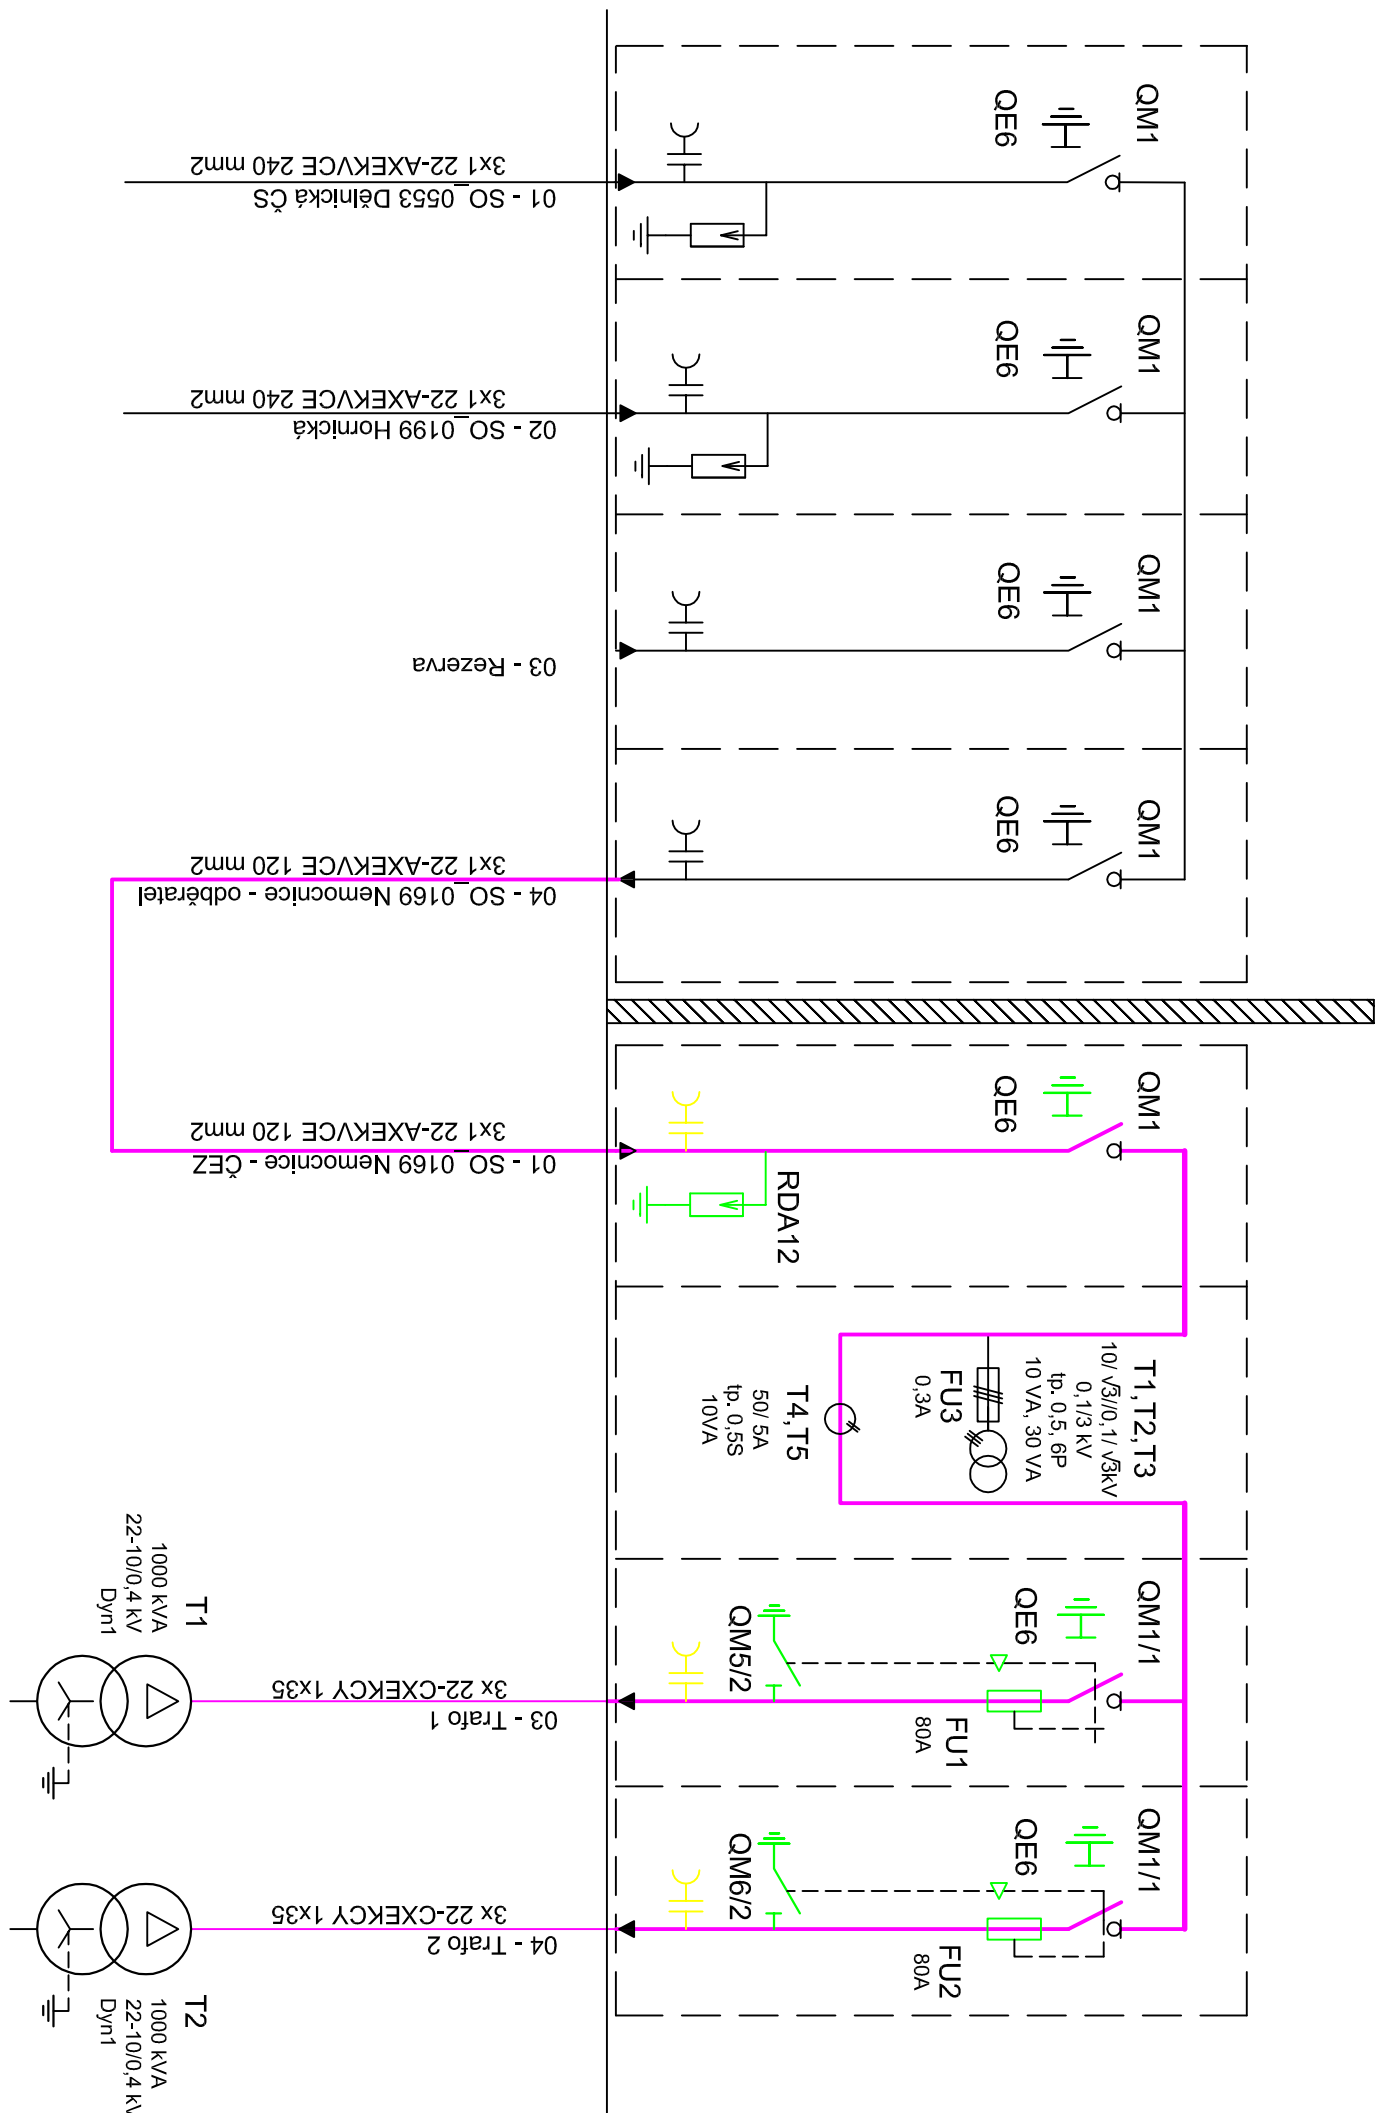

Zodpovědný projektant:		Výpracoval	
Klímešová Miroslava		Ing. Blížňák Miroslav	
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Sokolov
Investor: NEMOS SOKOLOV s.r.o.			
Praha 7, Za Císatským mlynem 1115/2			
Akce:	Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov		
Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2			
Objekt:	D.2 - Silnoproudá elektrotechnika		
Název:	ROZVÁDĚČ VN - SCHÉMA ZAPOJENÍ		
		ING. MIROSLAV BLIŽŇÁK S.K.Neumann1008, Ostrov IČO: 01414275 Tel.: +420 602 088 806 E-mail: BliznakM@seznam.cz	
Formát: A3		Číslo paré:	
Stupeň: DPS			
Č. zak.: 01/11			
Datum: 02/2016			
Měřitko:			
Číslo výkresu:		D.2 - 10	