


2012/1



## LEGENDA

Nové:

kabel VN (realizaci provede ČEZ Distribuce, a.s.)

Stávající:

- nadzemní parovod (správce ČEZ Teplárenská)rozvod
- podzemní parovod (správce ČEZ Teplárenská)
- dešťová kanalizace
- podz. vodovod DN 400 (správce Veolia)
- kabel NN
- kabel VN (správce ČEZ Distribuce)
- kabely elektronických komunikací


## POZNÁMKA:

UPOZORNĚNÍ !!!  
- V TRASE ZEMNÍHO KABELU DOJDE K SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍM ZARÍZENÍM.  
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ  
PODZEMNÍ ZARÍZENÍ A DODRŽET POŽADAVKY VE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ  
SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 73 60 05 -  
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.

**Napěťová soustava:**  
VN - 3 ~ 50Hz, 10 kV, síť IT

**Ochrana před nebezpečným dotakem neživých částí a zařízení dle  
ČSN 33 2000-4-41, PNE 33 0000 -1:**

- ZEMNĚNÍM v sítích kde není přímo uzemněný střed zdroje v soustavě VN

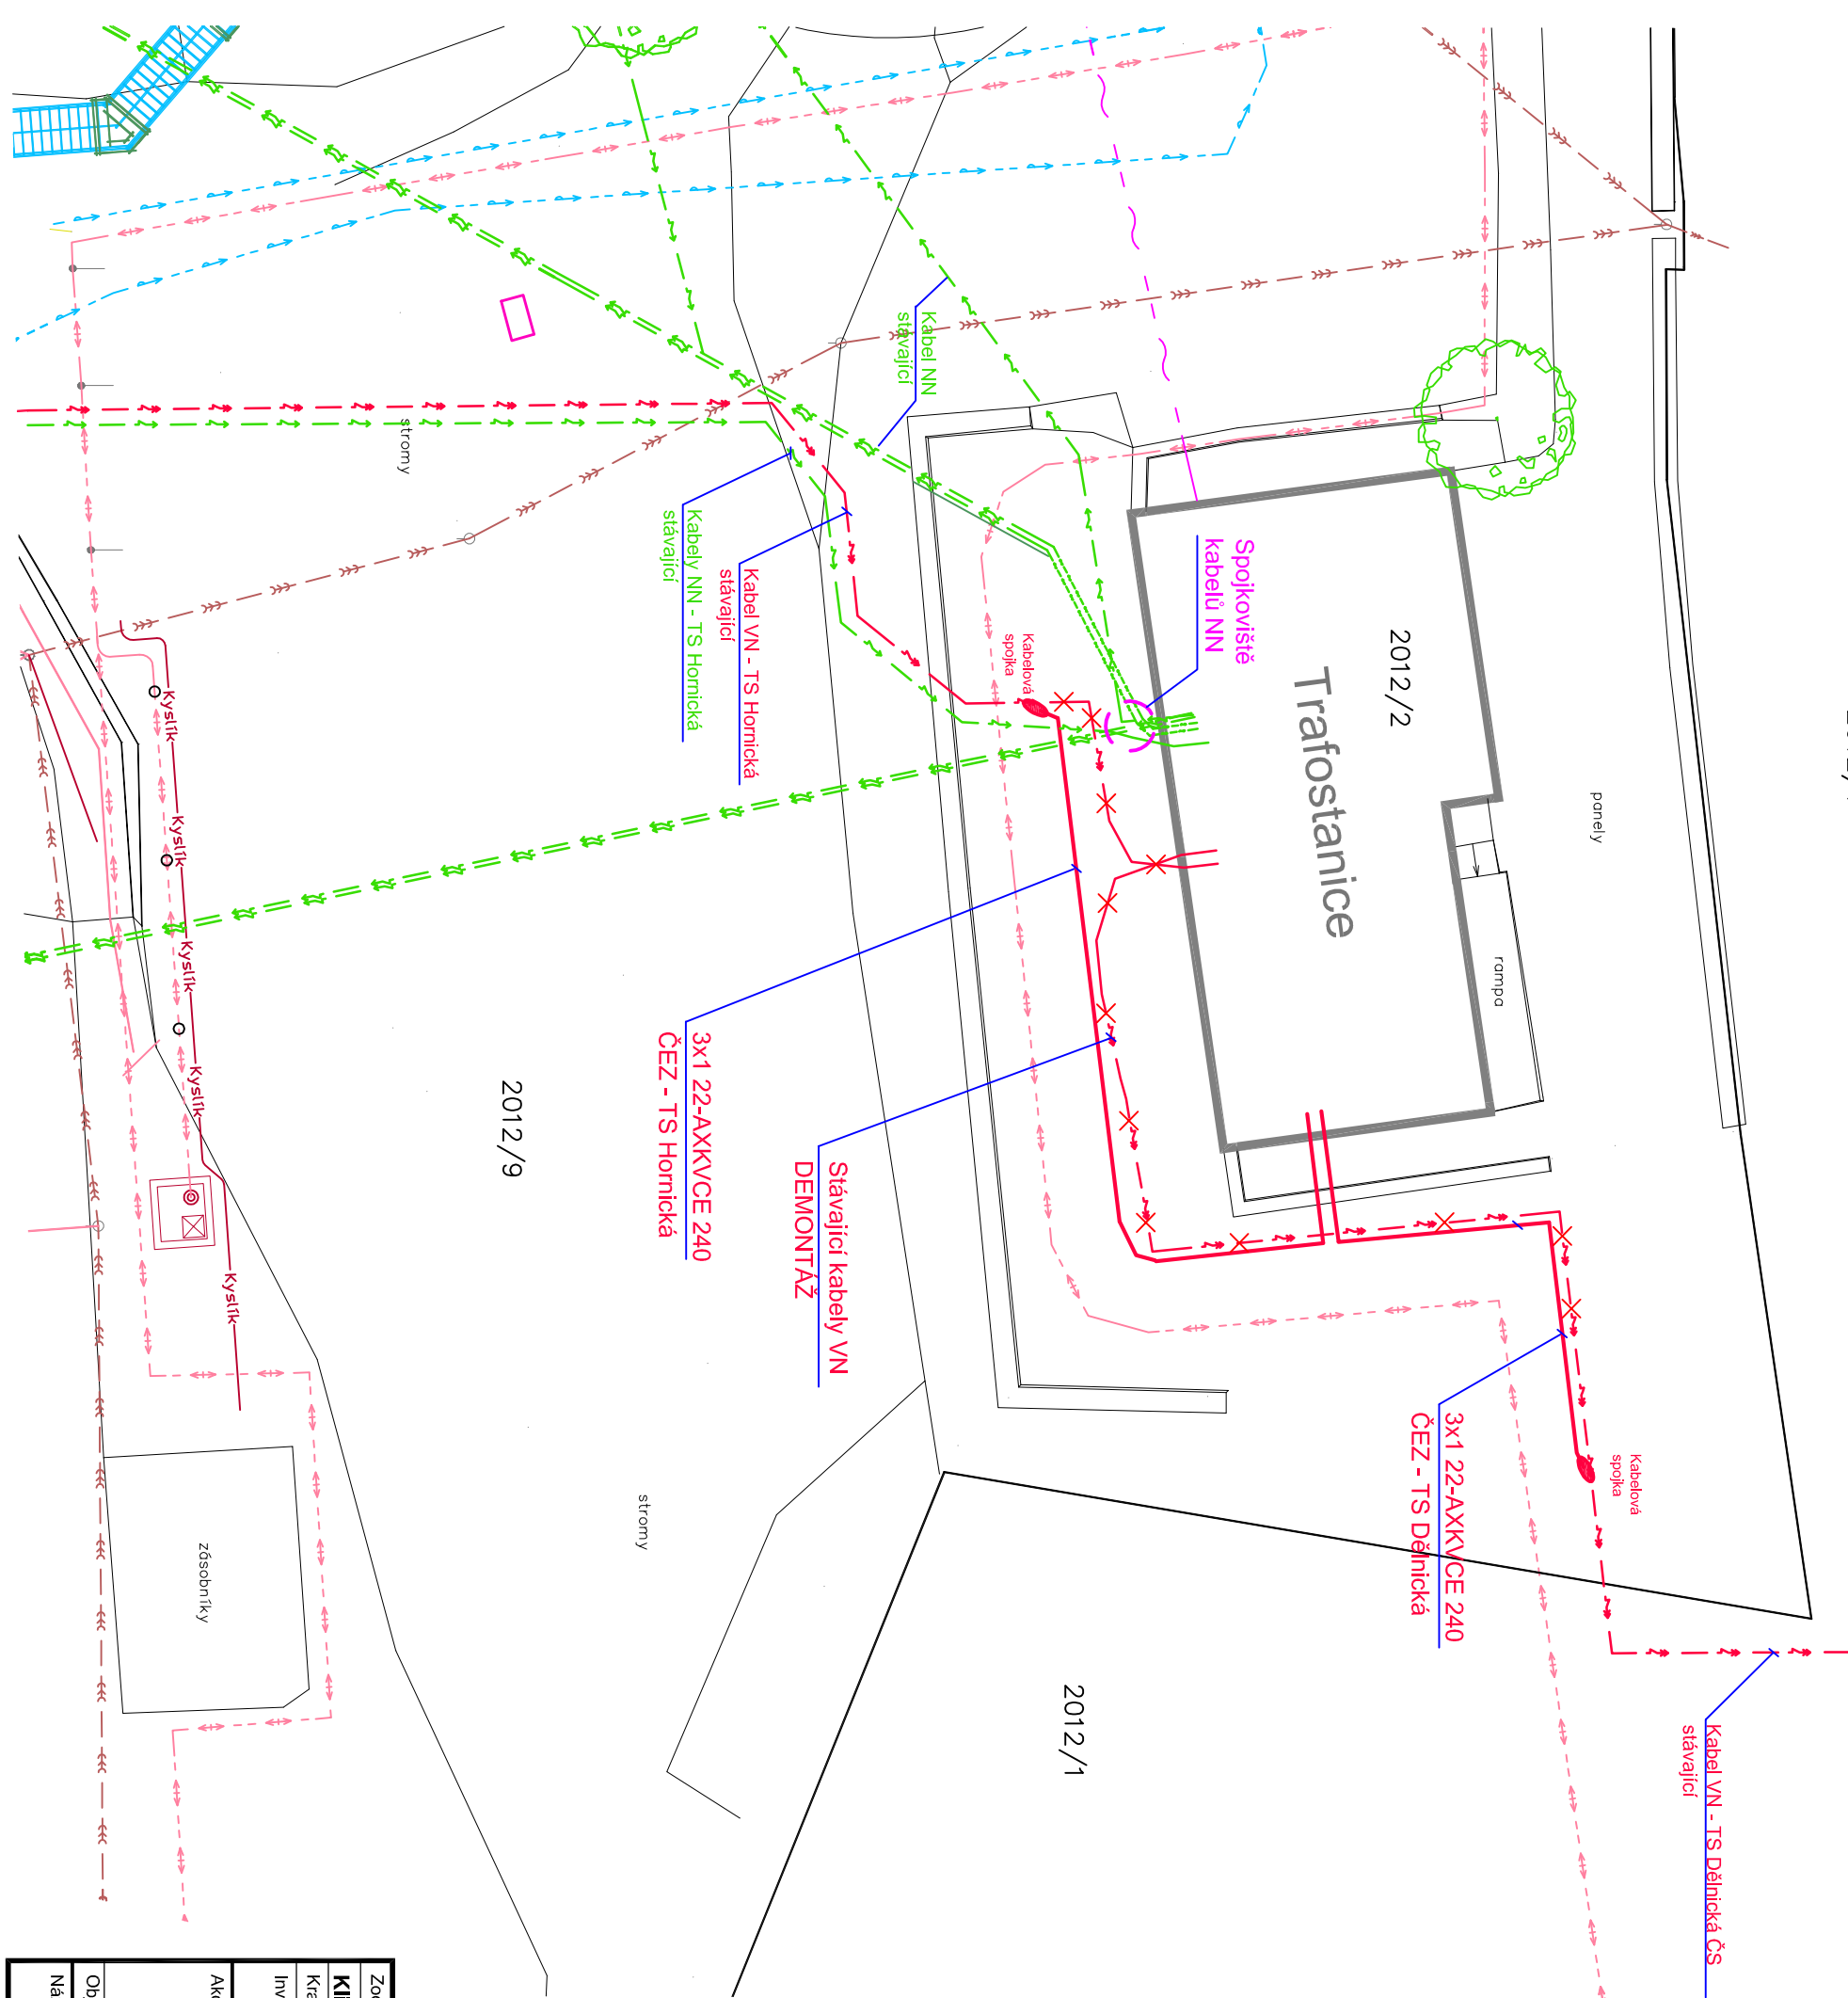

Zodpovědný projektant:		Vypracoval	
Klimešová Miroslava		Ing. Blížňák Miroslav	
Kraj: Karlovarský		Stř: Sokolov	
Investor: NEMOS SOKOLOV s.r.o.		Praž 7, Za Císařským mlýnem 1115/2	
Akce:		Formát: A3	
Revitalizace nemocnice v Sokolově		Stupeň: DPS	
Slovenská 545, Sokolov		Č. zak.: 01/11	
Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2		Datum: 02/2016	
Objekt: D.2 - Silnoproudá elektrotechnika		Měřítko: 1:200	
Název:		Číslo výkresu:	
SITUACE VNĚJŠÍCH ROZVODŮ VN a NN		D.2 - 04	