


Silové rozvody

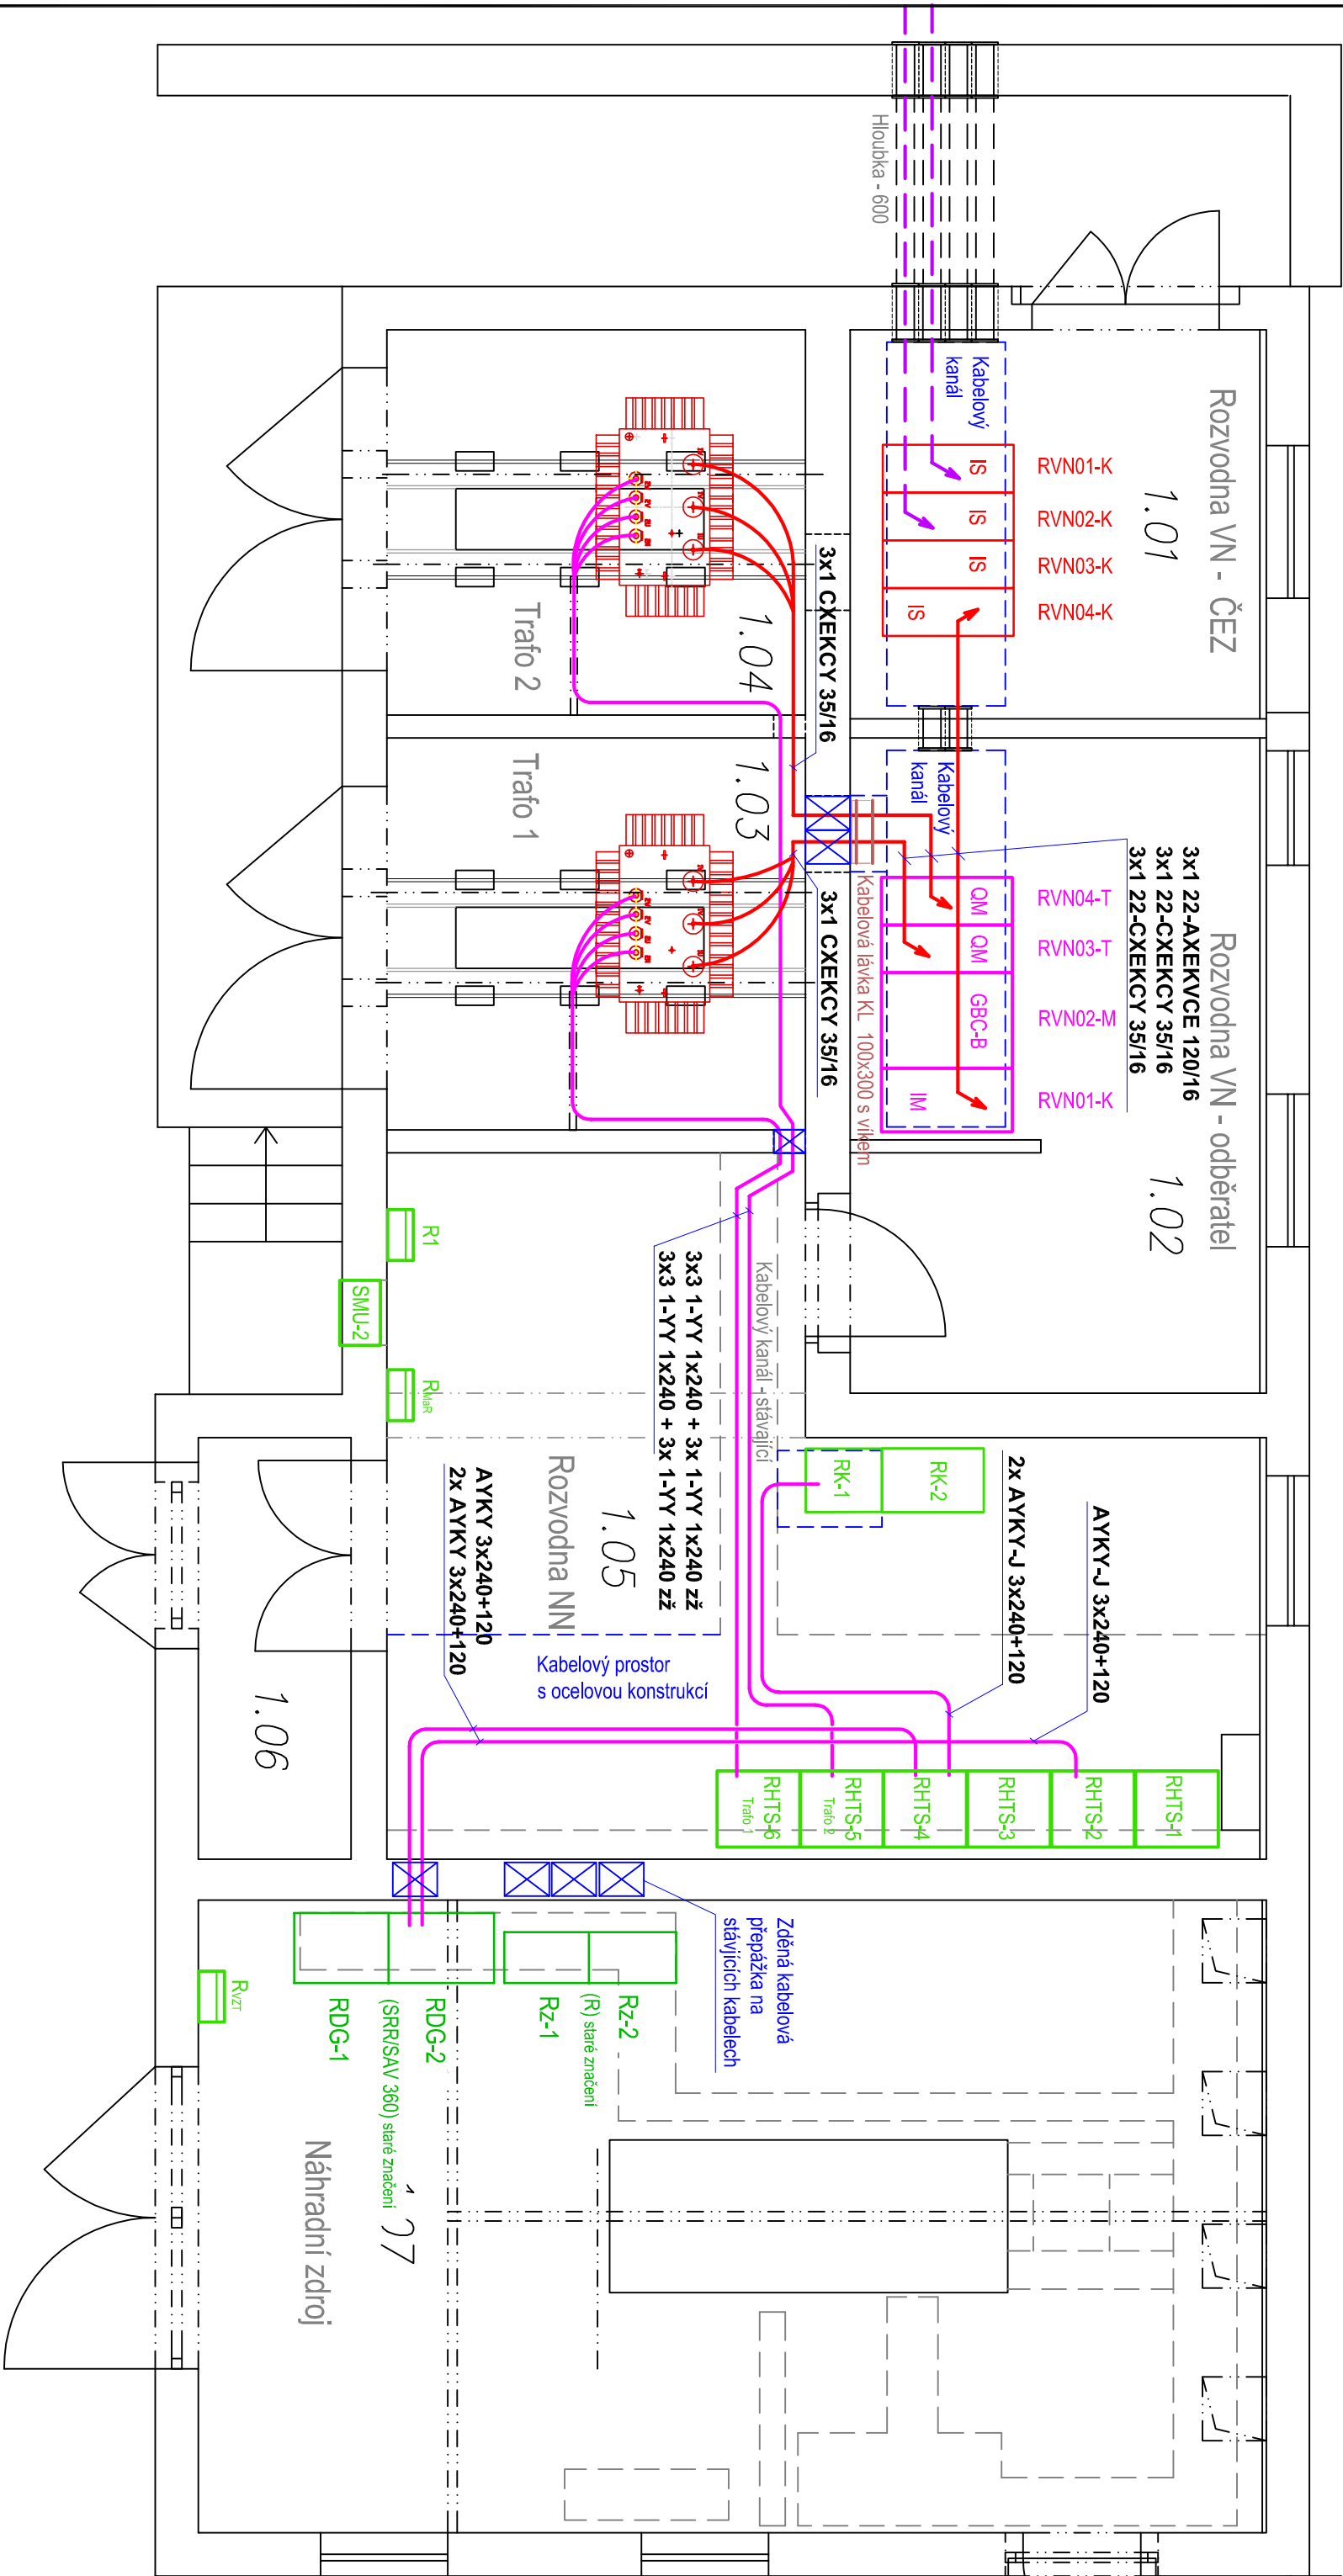

LEGENDA

- kabel VN
- kabel VN - ČEZ
- kabel NN
- požární ucpávky

Napěťová soustava:

- VN - 3 ~ 50Hz, 10 kV, síť IT
- NN - 3PEN síť: 50Hz, 400V, TN-C
- 3NPE síť: 50Hz, 400V/ 230V, TN-C-S
- 3NPE síť: 50Hz, 400V/ 230V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotakem neživých částí a zařízení dle

ČSN 33 2000-4-41, PNE 33 0000 -1:

- ZEMNĚNÍM v sítích kde není přímo uzemněný střed zdroje v soustavě VN
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM v sítí TN

Zodpovědný projektant:		Výpracoval	
Klímešová Miroslava		Ing. Blížňák Miroslav	
Kraj: Karlovarský		SÚ: Sokolov	
Investor: NEMOS SOKOLOV s.r.o.		Tel.: +420 602 088 806	
Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2		E-mail: BliznakM@seznam.cz	
Akce:		Formát: A3	Číslo paré:
Revitalizace nemocnice v Sokolově		Stupeň: DPS	
Slovenská 545, Sokolov		Č. zak.: 01/11	
Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2		Datum: 02/2016	
Objekt: D.2 - Silnoproudá elektrotechnika		Měřítko: 1:50	
Název:		Číslo výkresu:	D.2 - 09
SILOVÉ ROZVODY			