


Uzemnění - vnitřní

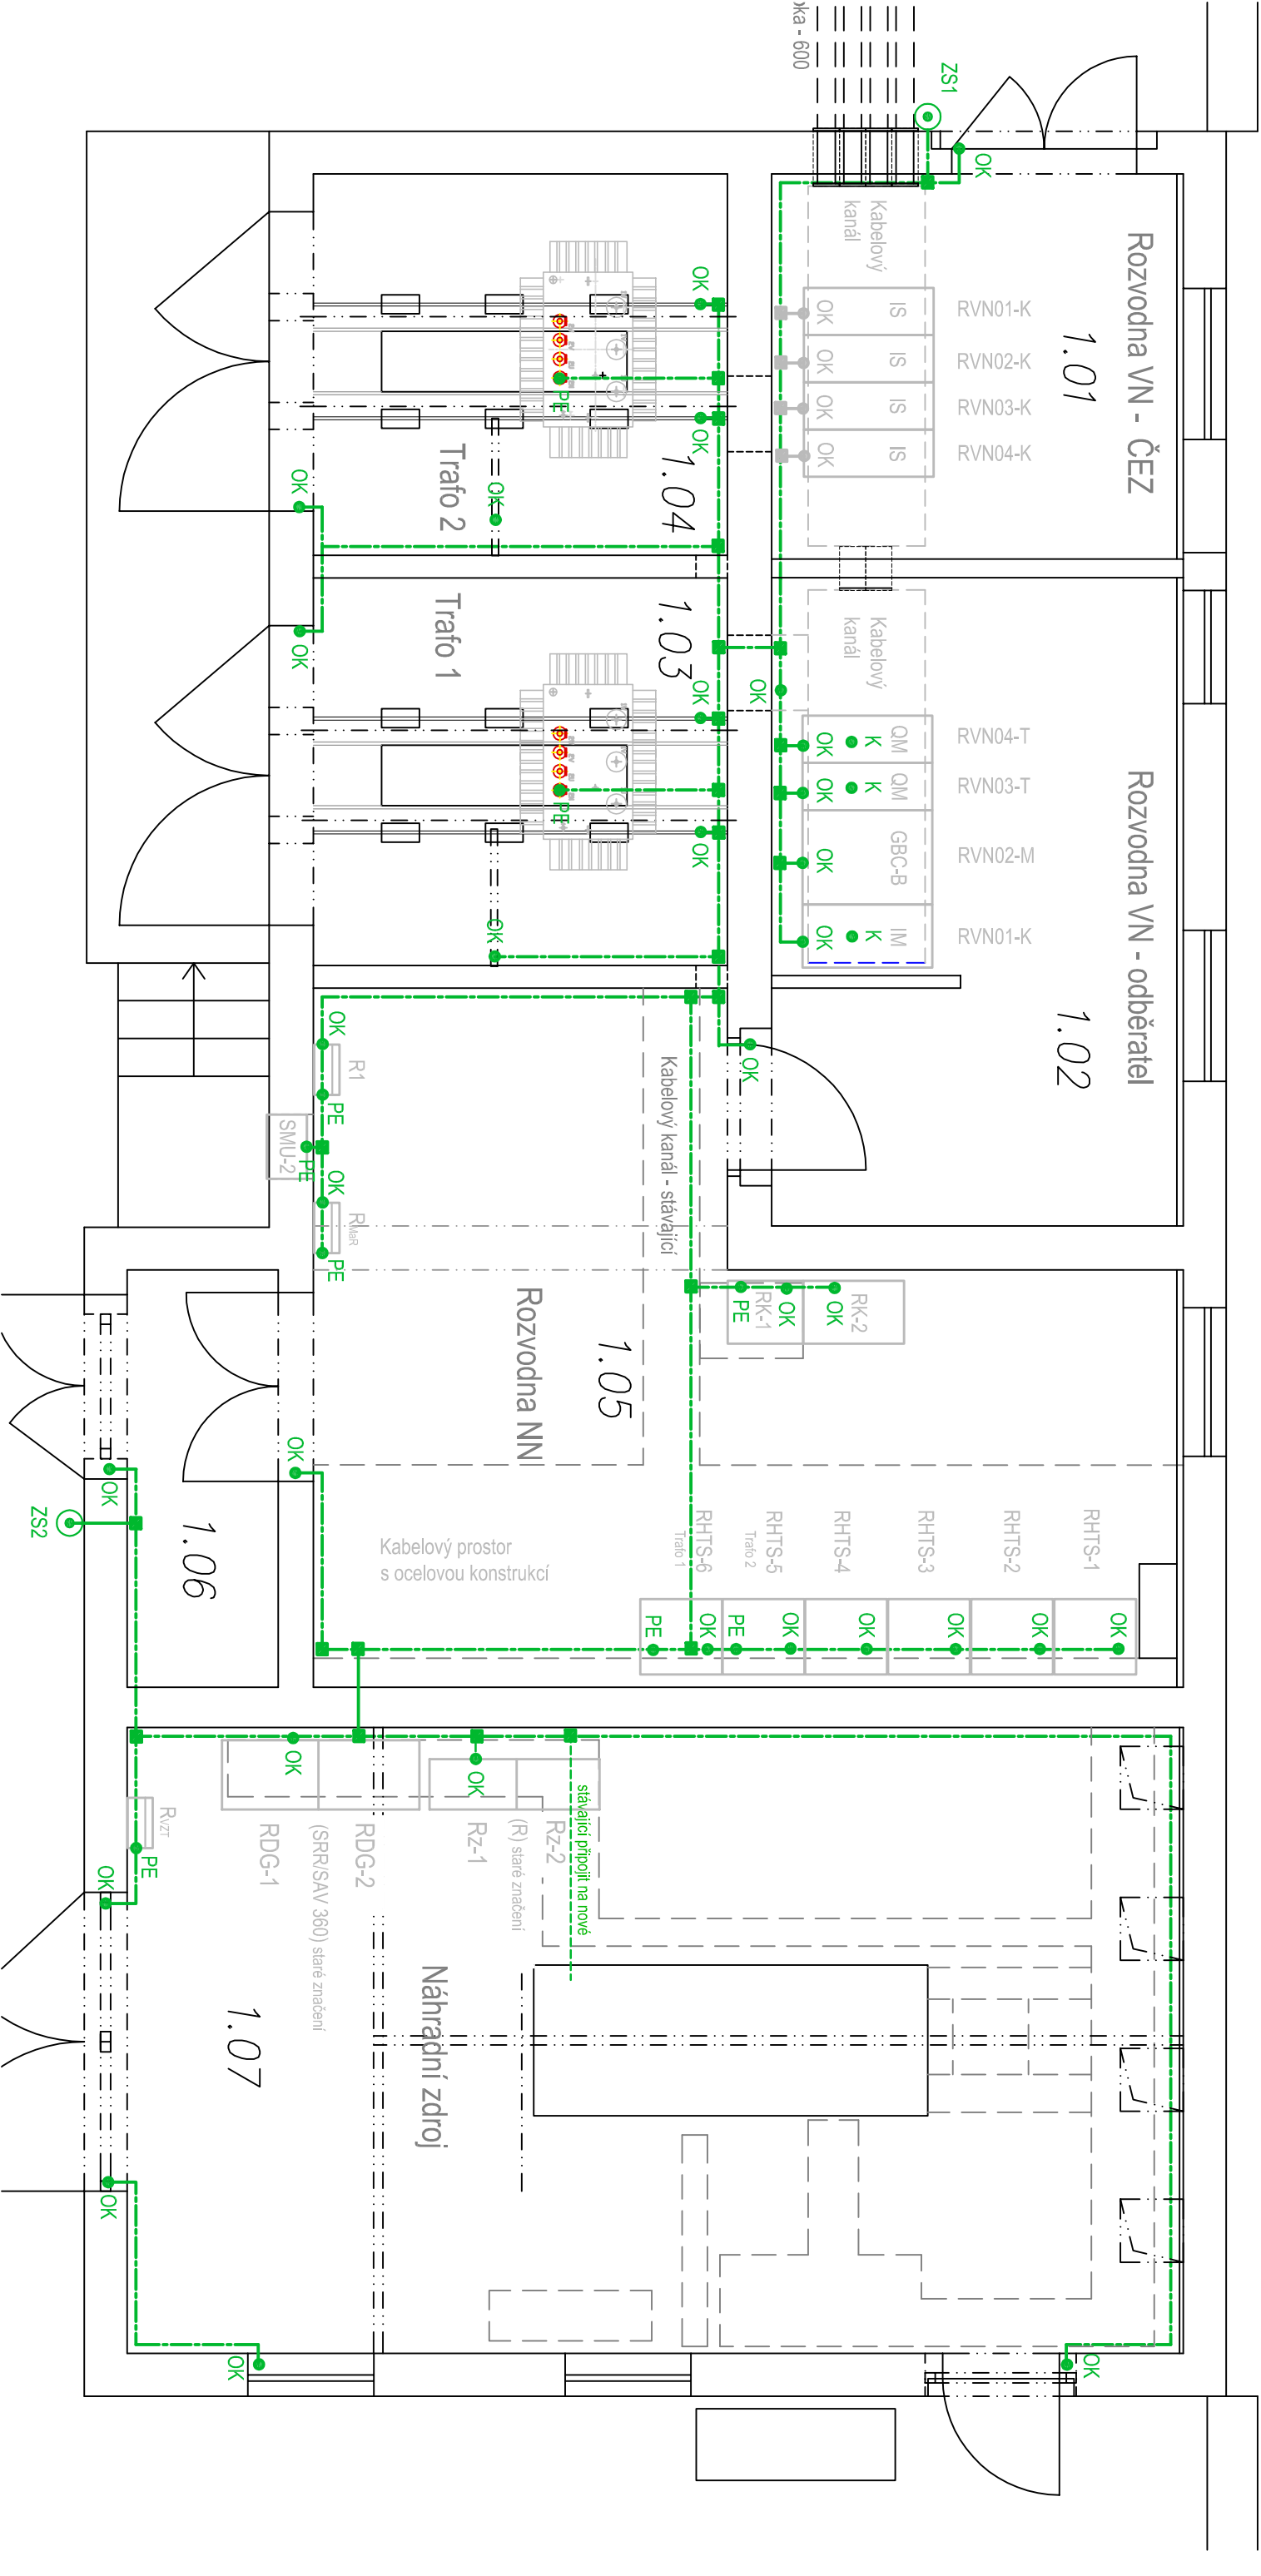

LEGENDA

- vodičí lišty
- uzemnění na příchytkách
- odbočná svorka
- přípojovací svorka
- OK - ocel. konstrukce, žlaby, .. (Ø16)
- PE - uzel trať (Ø50)
- K - kostra el. zařízení, kabely VN (Ø50)
- ZS - zkušební svorka

Zodpovědný projektant:		Výpracoval	
Klimešová Miroslava		Ing. Blížňák Miroslav	
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Sokolov
Investor:	NEMOS SOKOLOV s.r.o. Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2		
Akce:	Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2		ING. MIROSLAV BLIŽŇÁK S.K. Neumann 1008, Ostrov IČO: 01414275 Tel.: +420 602 088 806 E-mail: BliznakM@seznam.cz
Objekt:	D.2 - Silnoproudá elektrotechnika		
Název:	UZEMNĚNÍ - VNITŘNÍ		
	Formát: A3	Číslo paré:	
	Stupeň: DPS		
	Č. zak.: 01/11		
	Datum: 02/2016		
	Měřítko: 1:50		
	Číslo výkresu:		