


Revitalizace nemocnice v Sokolově
Slovenská 545, Sokolov
Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2

Rozváděč RHTS


TYP PROVEDENÍ: Skříňový ocelový lakovaný
KRYTÍ: IP30 (IP20 s otevřenými dveřmi)
TYP: PRISMA
VÝROBCE: ELEKTRO - KOTOUČ, s.r.o.
Jmenovitá proud rozváděče (In): 1600 A
Jmenovitá dynamický proud (Ipk): 25 kA
Jmenovité izolační napětí (Un): 690 V
ROZMĚRY: š/v/hl 650/2100/600 (pole)
š/v/hl 3900/2100/600 (sestava)
NÁTĚR: RAL 7035
OBSLUHA: Osoba znalá
PŘÍVOD: Spodem
VÝVOD: Spodem

POZNÁMKA:
Napěťová soustava:
3+PEN stř. 50Hz, 400 V, TN-C
1+PEN stř. 50Hz, 230 V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:
při poruše - automatickým odpojením

ING. MIROSLAV BLIŽŇÁK S.K. Neumann1008, Ostrov IČO: 01414275 Tel.: +420 602 088 806 E-mail: BliznykM@seznam.cz		Investor: NEMOS SOKOLOV s.r.o. Za Českým mlýnem 1115/2 Praha 7	Projekt: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2	D.2 - Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň: DPS dokumentace pro provedení stavby	Líst: 1	Počet listů: 4
ROZVADĚČ RHTS - schéma zapojení				Datum: 02/2016	Formát: 4xA4	Zakázka: 01/11	Číslo výkresu: D.2 - 11	

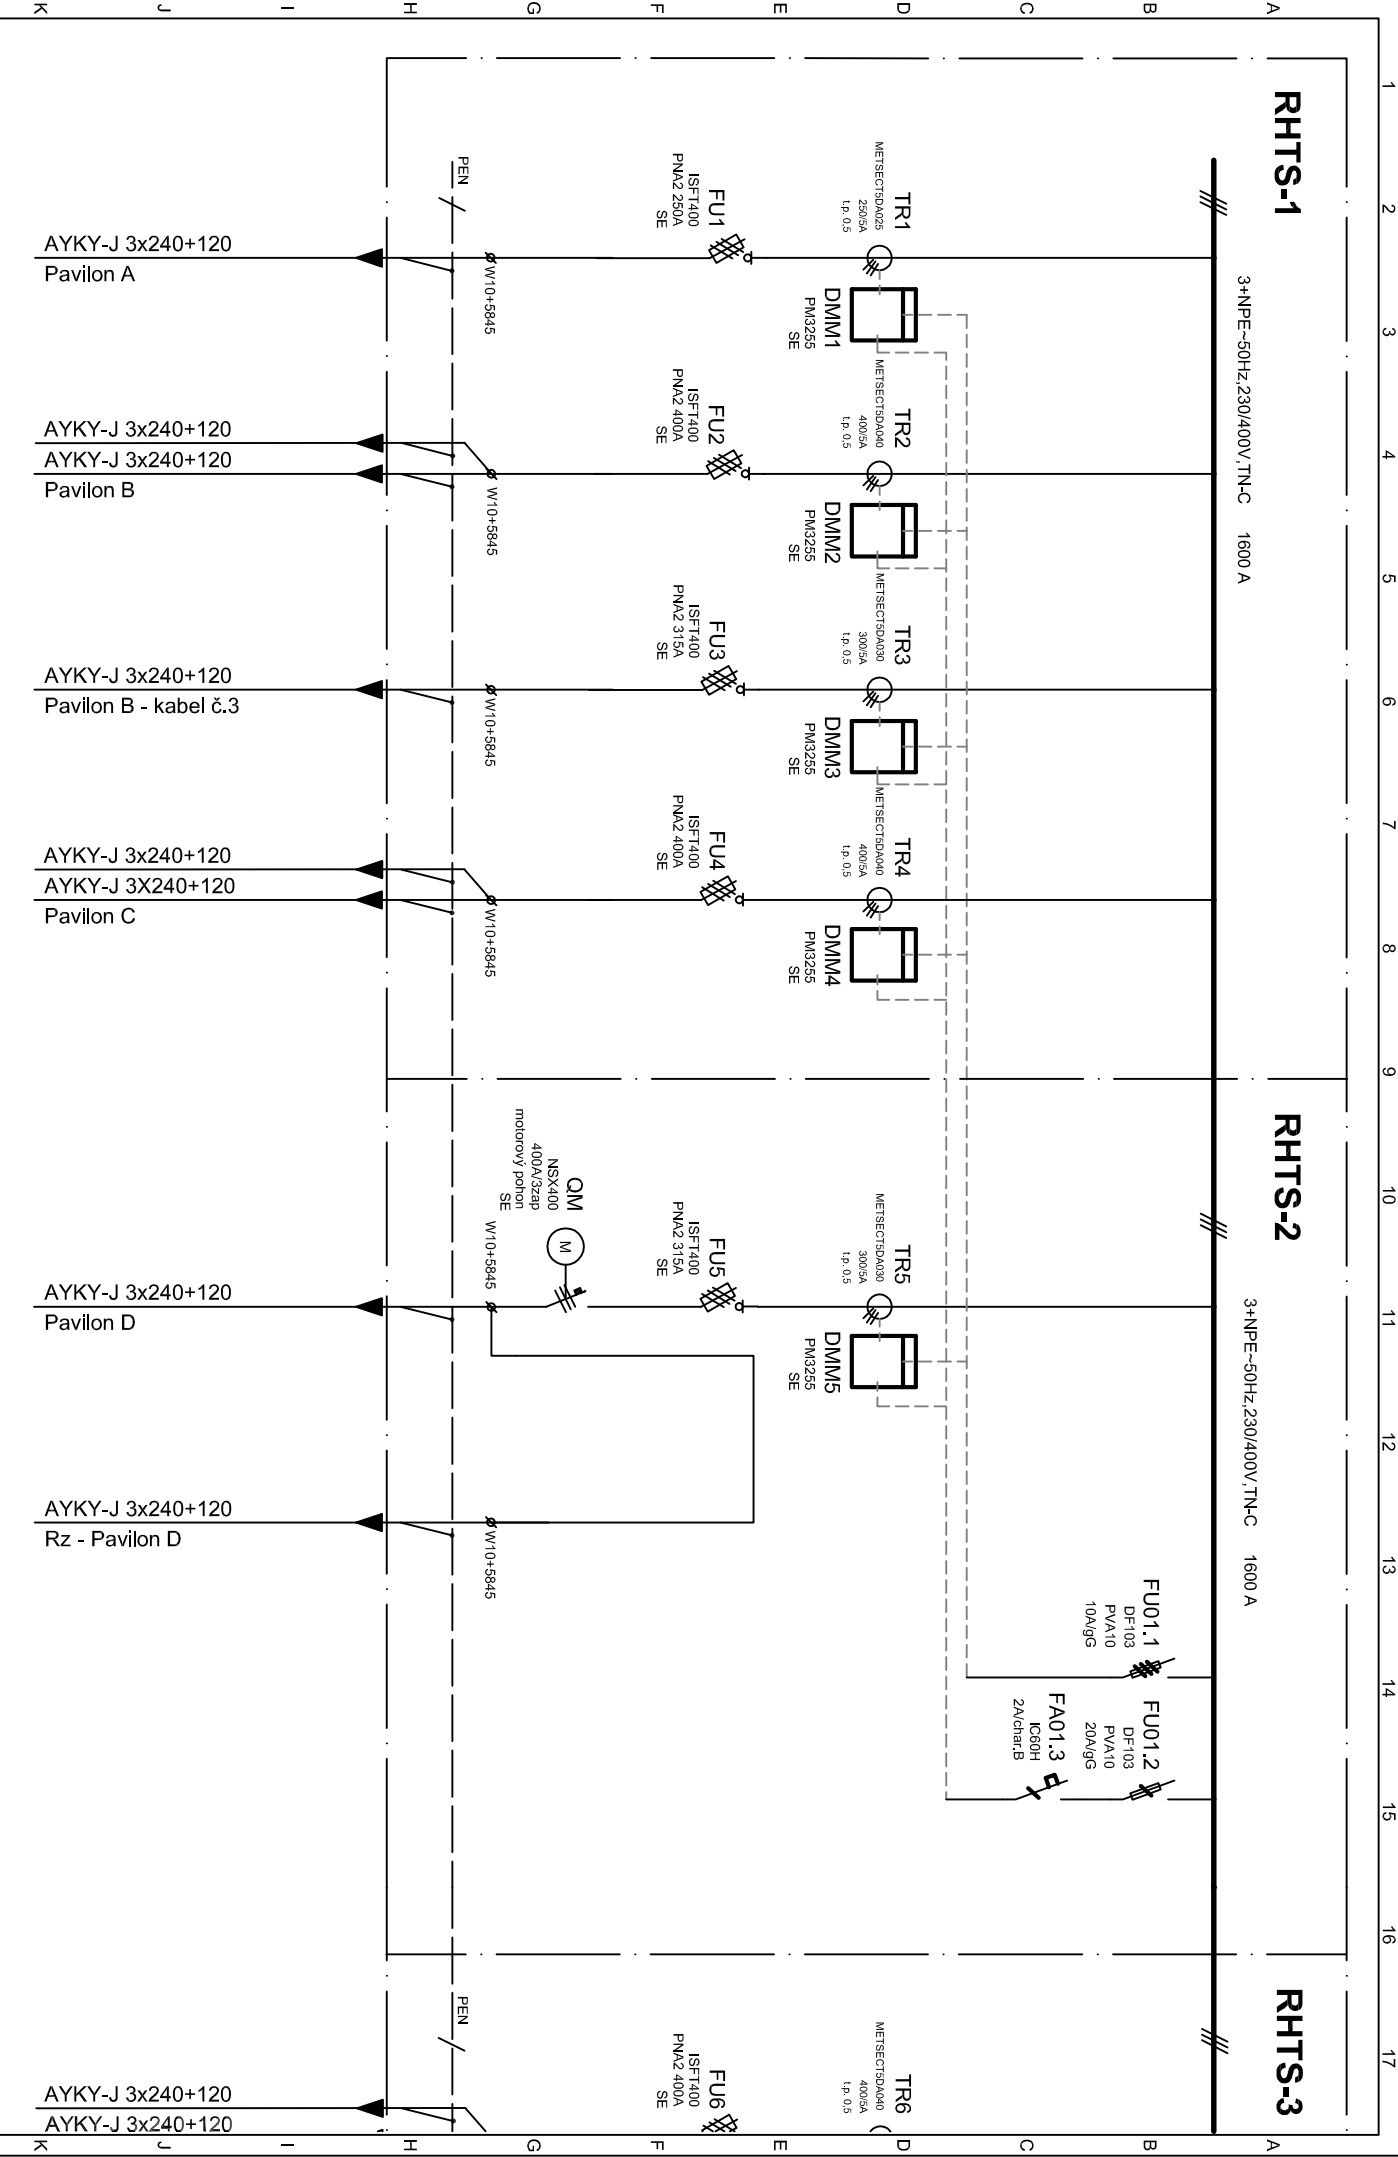

ING. MIROSLAV BLŽNÁK S.K.Neumann1008, Ostrov IČO: 01414275 Tel.: +420 602 088 008 E-mail: BlznakM@seznam.cz			Investor: NEMOS SOKOLOV s.r.o. Za Císařským mlýnem 1115/2 Praha 7			Projekt: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2			D.2 - Silnoproudá elektrotechnika			Stupeň: DPS dokumentace pro provedení stavby		List: 2 Počet listů: 4	
ROZVADĚČ RHTS			Datum: 02/2016		Formát: 4xA4		Zak.číslo: 01/11		Číslo výkresu: D.2 - 11						

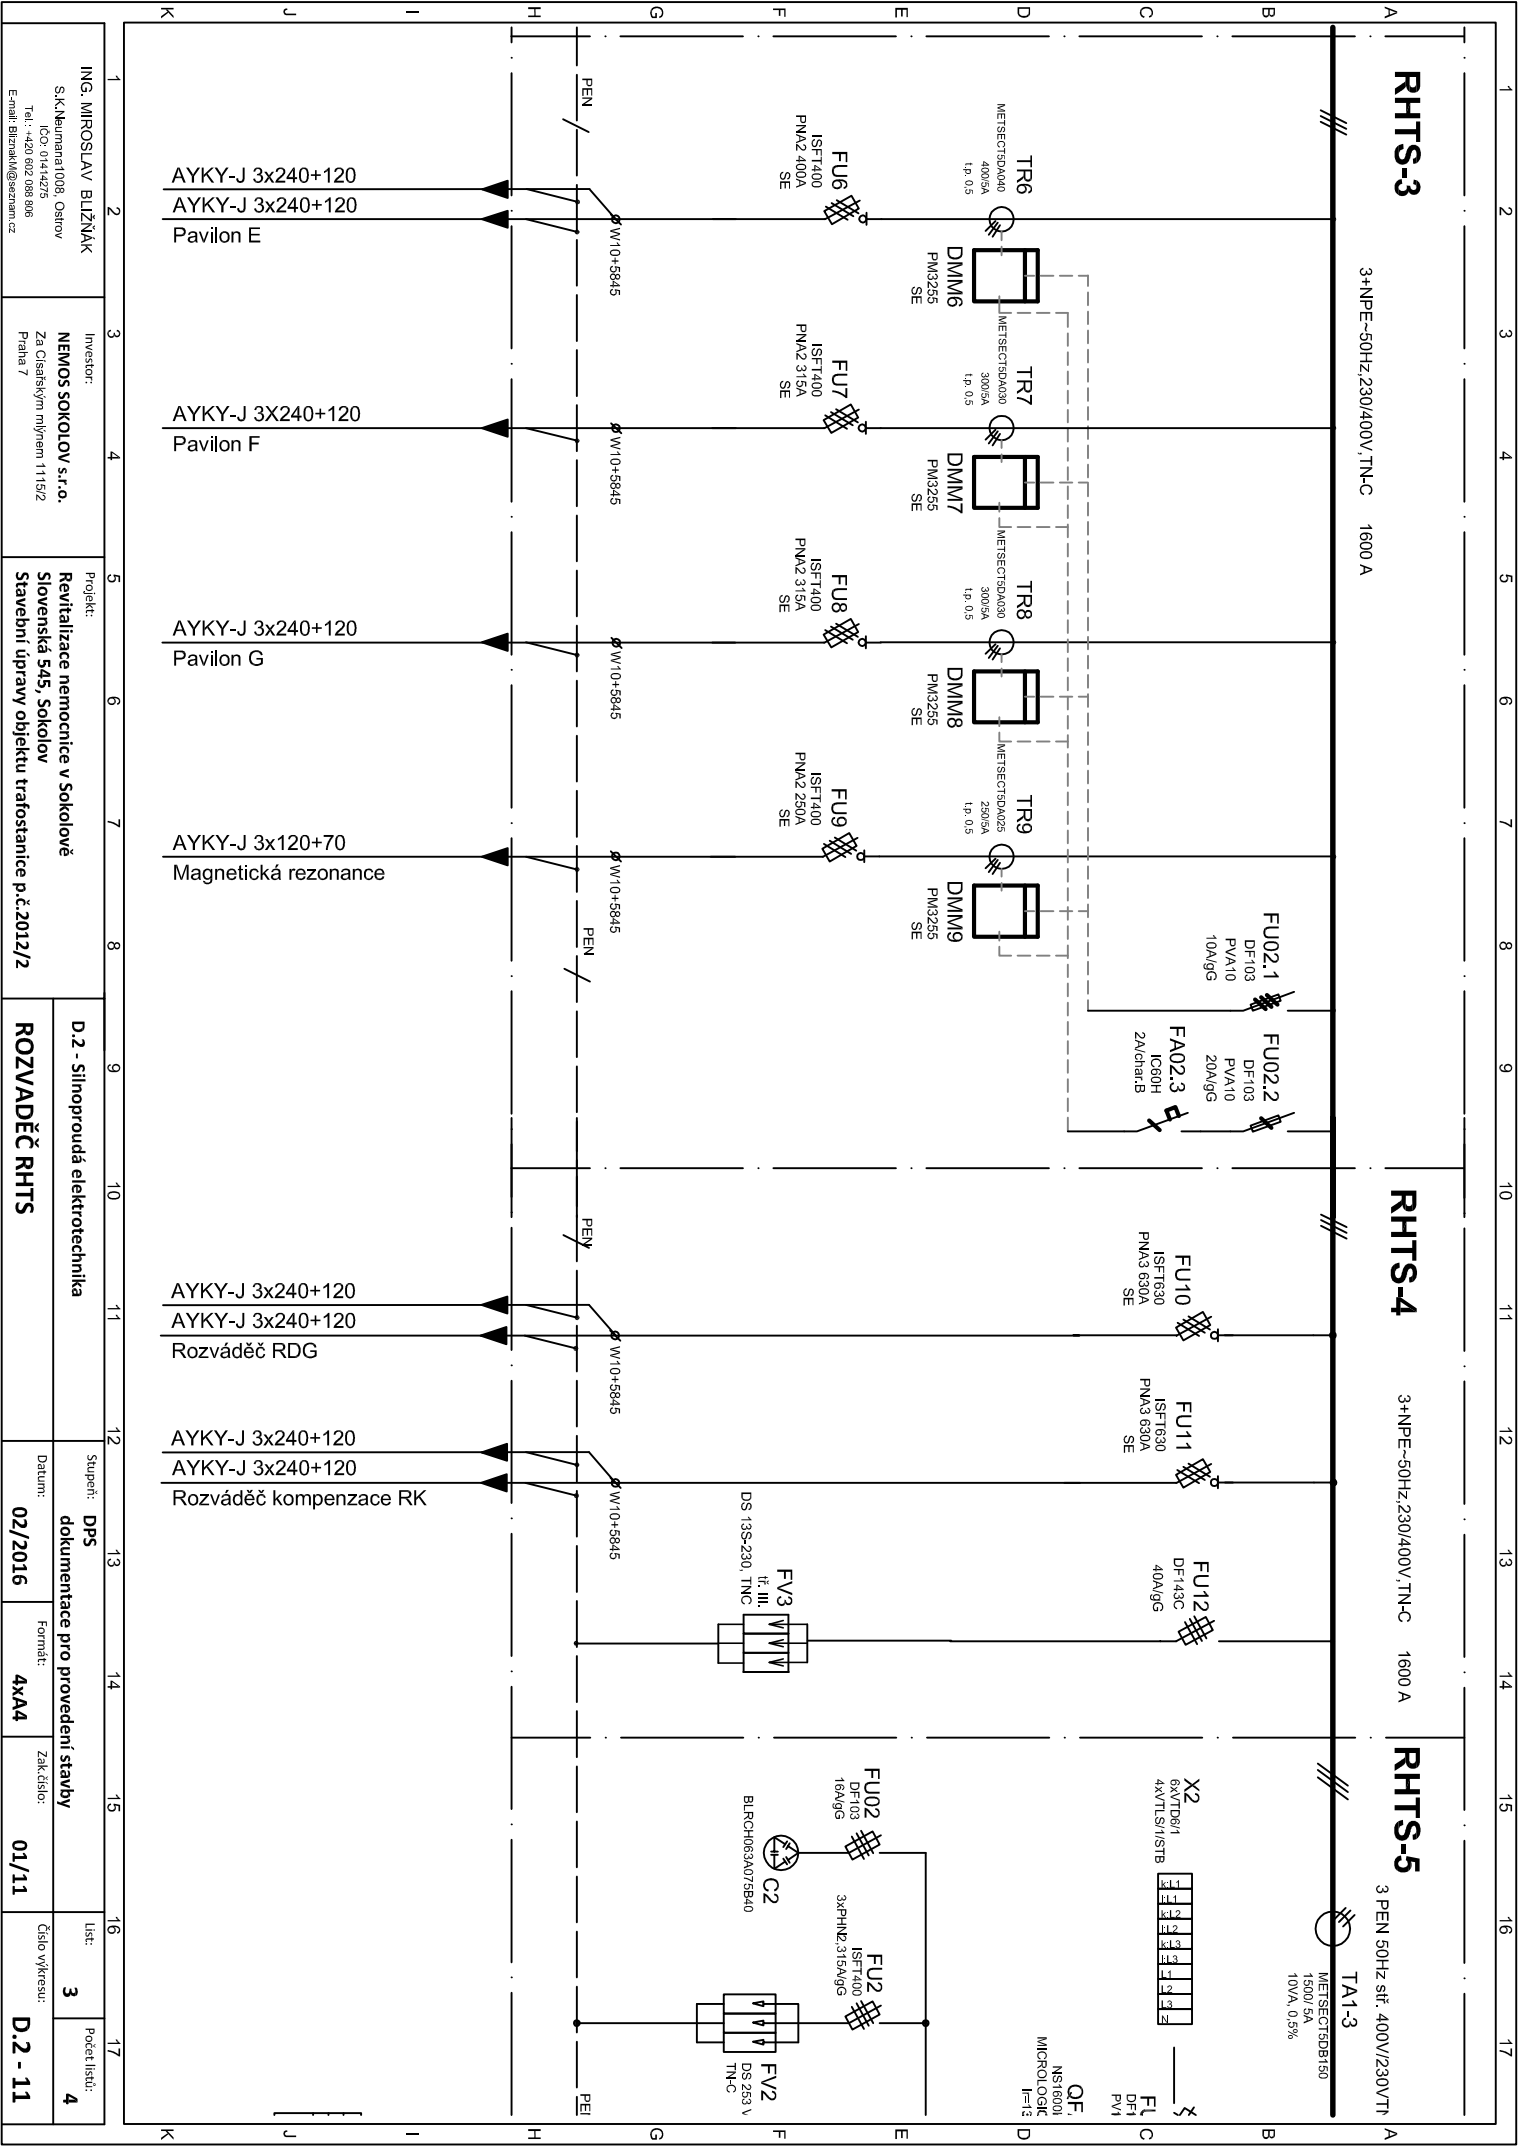


RHTS-5

3 PEN 50Hz síť. 400V/230V/TN-C-S In=1600A Iks=25kA

RHTS-6

3 PEN 50Hz síť. 400V/230V/TN-C-S In=1600A Iks=25kA

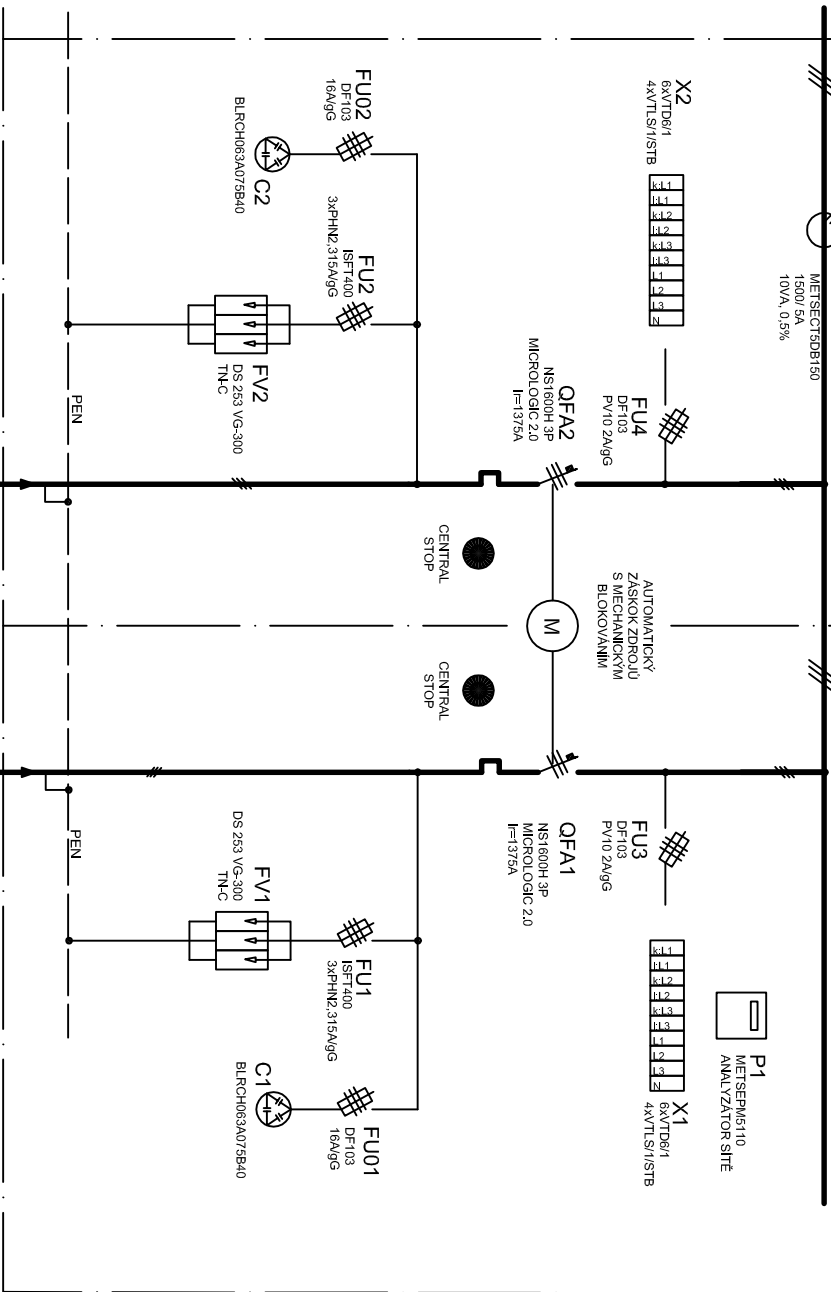

RHTS-4
T2
WL402
3x3 1-VY 240
+ 3x 1-VY 240 ZZ

RHTS-5
T1
WL401
3x3 1-VY 240
+ 3x 1-VY 240 ZZ

ING. MIROSLAV BLUŽŇÁK S.K.Neumann1008, Ostrov ICO: 01414275 Tel.: +420 602 088 806 Email: Bluznak@seznam.cz	Investor / NEMOS SOKOLOV s.r.o. Za Císařským mlýnem 1115/2 Praha 7	Projekt: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov Stavební úpravy objektu trafostanice p.č.2012/2	D.2 - Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň: DPS dokumentace pro provedení stavby	Datum: 02/2016	Formát: 4xA4	Zak.číslo:	Číslo výkresu: D.2 - 11
---	--	---	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	------------	--------------------------------