


Měření a řízení spotřeb energií

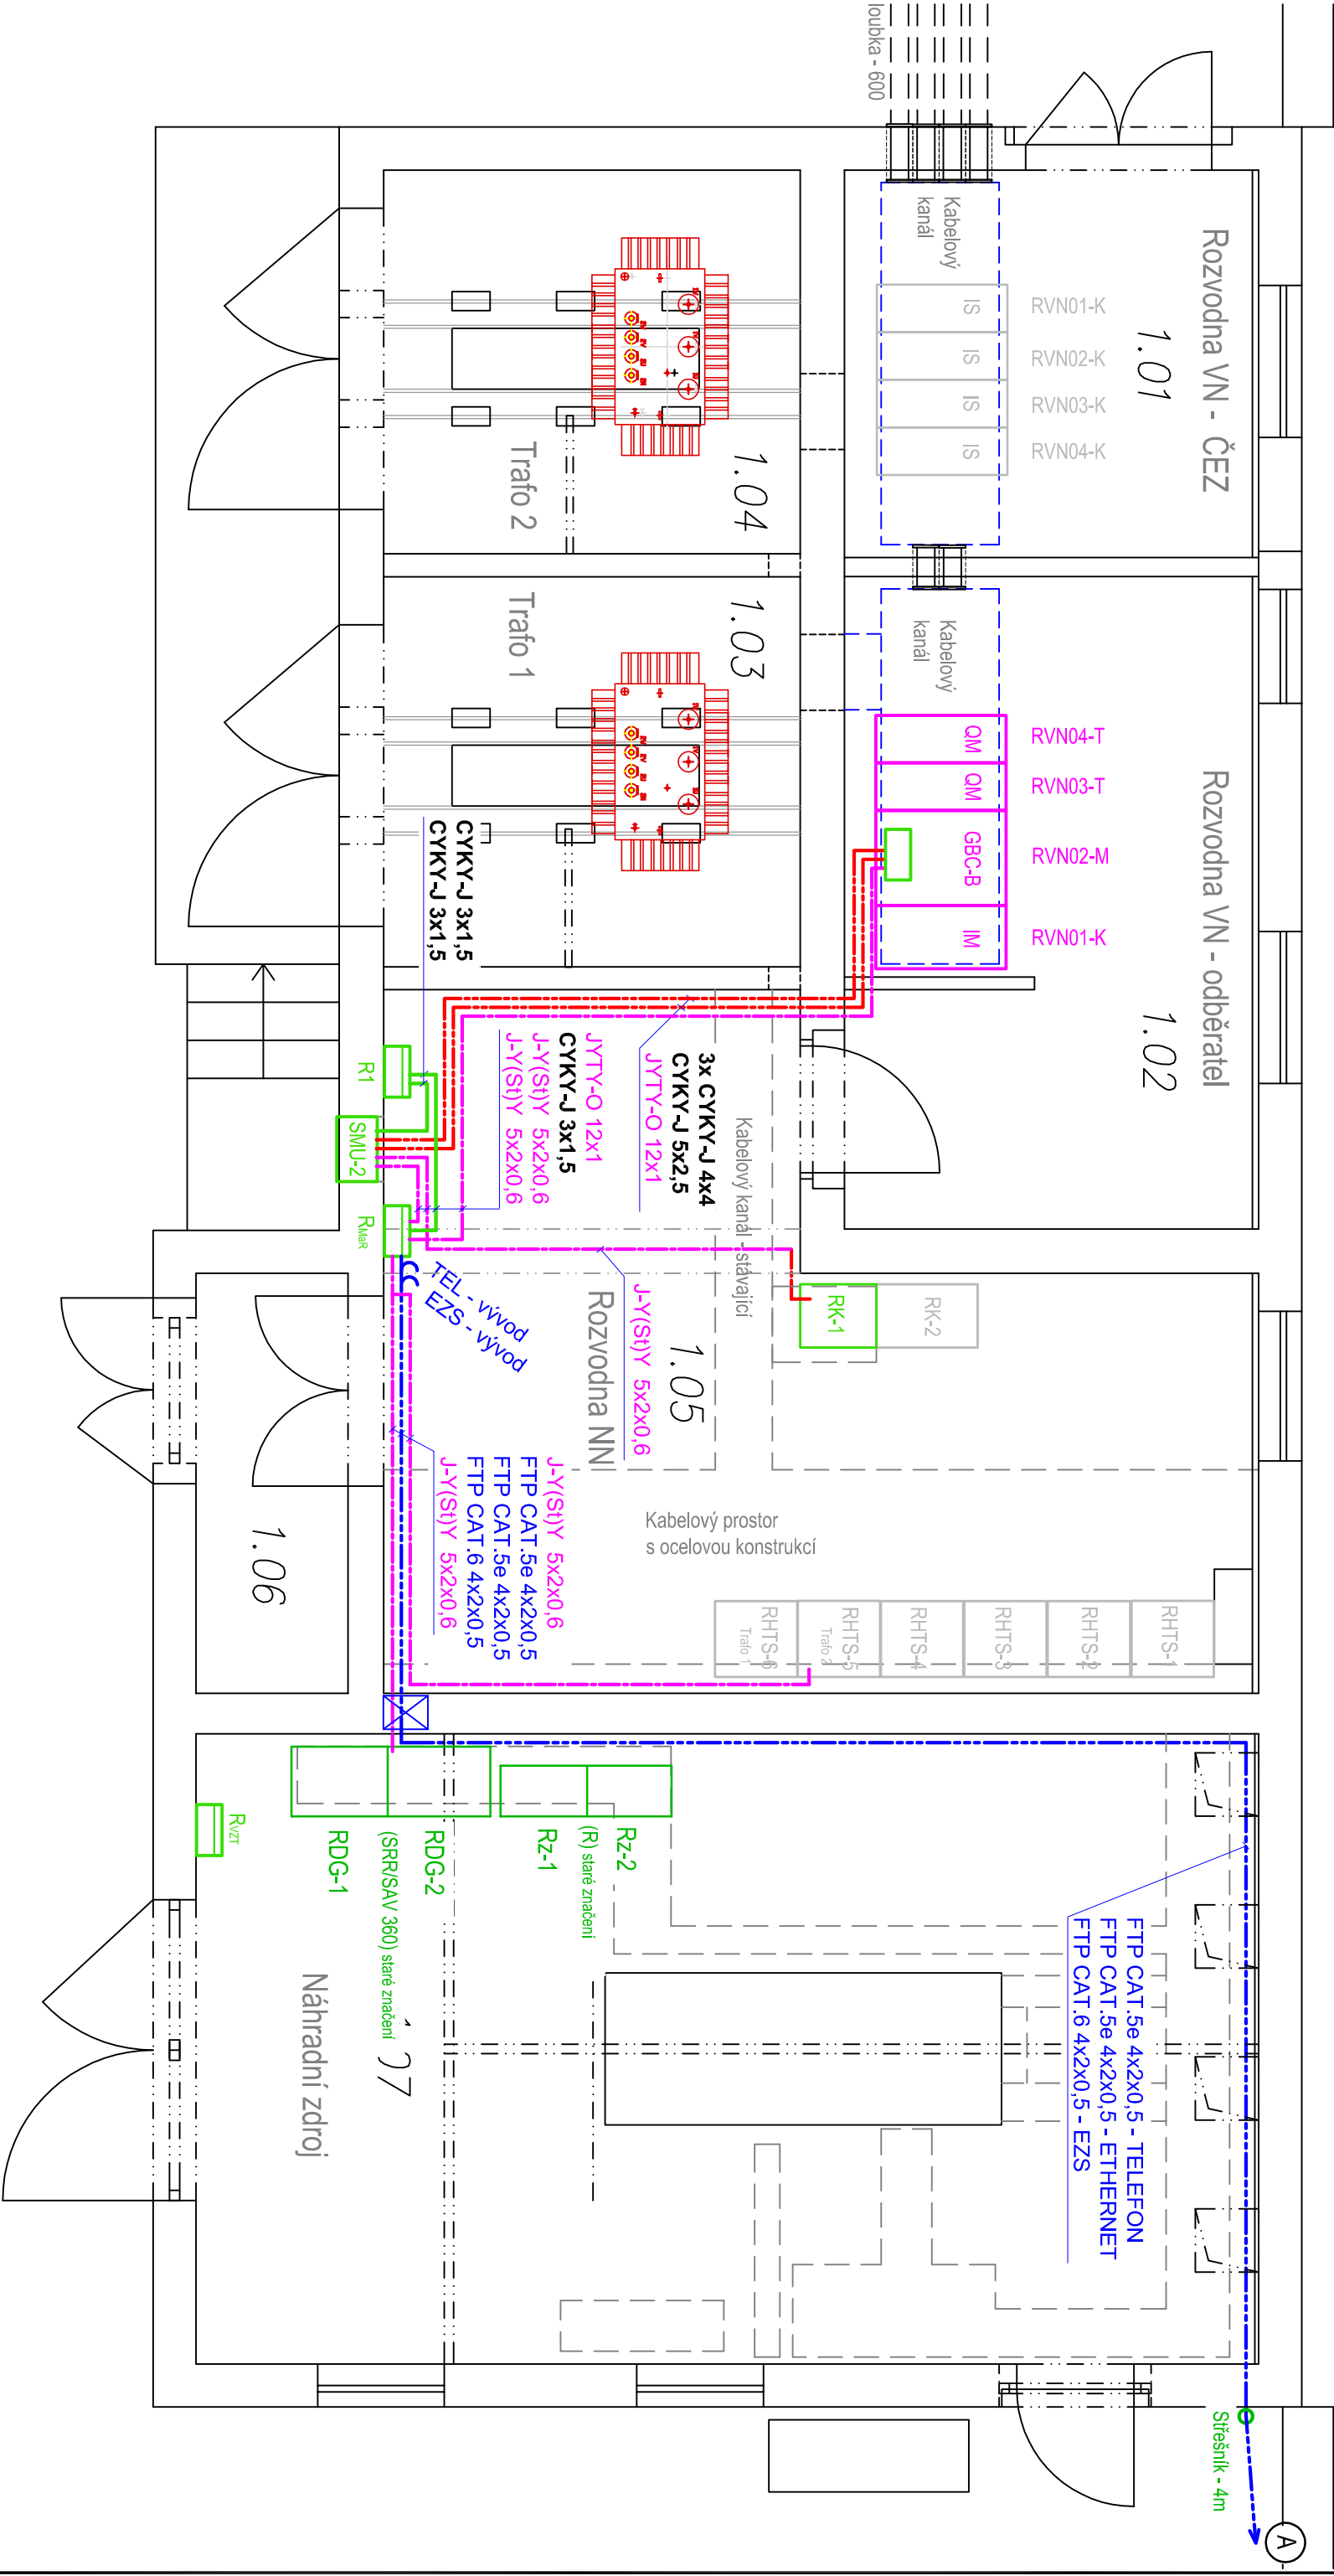

LEGENDA

- trifázový rozvod
- rozvod pro fakturační měření
- rozvody pro signalizaci
- rozvod pro měření a regulaci

POZNÁMKA

Kabely budou uloženy ve vkladacích lištách LHD 40x40 na povrchu.

Napěťová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 2:

- při poruše - automatickým odpojením
- doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

A

FTP CAT.5e 4x2x0,5 - ETHERNET
FTP CAT.6 4x2x0,5 - EZS
Ukončeno v budově Pavilonu B - REK v 1.NP
FTP CAT.5e 4x2x0,5 - TELEFON
Ukončeno v rozváděči na budově Pavilonu B - pozice 1.PP

Zodpovědný projektant:		Výpracoval	
Klimešová Miroslava		Ing. Blížňák Miroslav	
Kraj: Karlovarský		SÚ: Sokolov	
Investor: NEMOS SOKOLOV s.r.o.		SÚ: Sokolov	
Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2		Tel.: +420 602 088 806	
Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově		E-mail: BliznakM@seznam.cz	
Slovenská 545, Sokolov		Formát: A3	
Stavební úpravy objektu traťostanice p.č.2012/2		Stupeň: DPS	
Objekt: D.5 - Mar		Č. zak.: 01/11	
Název: MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ SPOTŘEB ENERGIÍ		Datum: 02/2016	
- půdorys traťostanice		Měřítko: 1:50	
		Číslo výkresu: D.5 - 04	