

VÝPIS STAVEBNÍCH VÝPLNÍ

Datum : IX. 2015
Čís. zakázky : 10 / 15
AIP : Ing. A. Jurica
Vypracoval : R. Scharť
Stupeň : PD k žádosti o stavební povolení (DSP).
Akce : **Nemocnice Sokolov, pavilon "B",
řešení CHÚC, 2.PP - 5.NP.**

10/15 - D.1.1 - ASR.10

Výpis dveří - interierových

AKCE : Nemocnice Sokolov, pavilon "B", řešení CHÚC, 2.PP – 5.NP.

str. CHÚC - 01

DVEŘNÍ KŘÍDLA																																					
OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR	OZNAČENÍ	ZÁRUBNĚ						POPIS , OZNAČENÍ , SCHÉMA	POČET KUSŮ						POZNÁMKA																				
				POČET		HLOUBKA																															
						100 mm		125 mm			150 mm		250 mm																								
				P	L	P	L	P	L		P	L	P	L																							
 1.c P	P	600 x 1970 mm	Ocel. zárubeň pro požární uzávěr EI-30 s vloženým profilovým těsněním, pro zděné příčky. Barva : RAL 9006	-	5	-	-	-	-	-	Interiérové dveře plně – hradké – pro zdravotnická zařízení – Funkčnost : otevíravé, jednokřídlé – Požární odolnost : EI-Šn30DP1+C2 – Provedení : plně – hradké, zvýšená mechanická odolnost, polodrážka, hrana s Al profilem, dveře bez požadavku na akustický útlum, Klíma II. – Povrchová úprava : CPL laminát – šedá (RAL 7035), konečná barva dveří bude přizpůsobena celkové koncepci řešení interiéru nemocnice. – Kování : zámek s cylindrickou vložkou (centrální klíč – údržba), kování kilka–kíla, materiál kování – nerez mat. nebo titan–chrom mat. – Štítkové kování. – Doplňky : dveře obousměrně opatřeny okopným plechem v. 300 mm (matný nerez tl. 1 mm), osazen samozavírač (kvalita : min. C2 dle ČSN EN 13501). – Poznámka : dveře opatřeny štítkem s označením místnosti. – Povrchová úprava zárubně : barva syntetická – šedá (RAL 9006).												1	1	-	1	1	-	1	1	5	1					

|--|

- Před výrobou / montáží dveří nutno ověřit na stavbě skutečné rozměry stavebních otvorů, na stavbě ověřit smysl otevírání jednotlivých výplní, konečný typ zárubní určen dle prostorových dispozic v pozici jednotl. dveří !!
- Konečné provedení, barevné řešení dveří a zárubní bude určit GP v průběhu realizace stavby.

AKCE : Nemocnice Sokolov, pavilon "B", řešení CHÚC, 2.PP – 5.NP.

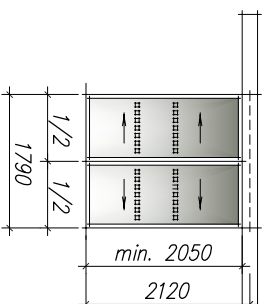
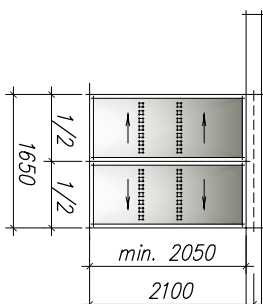
- Před výrobou / montáží dveří nutno ověřit na stavbě skutečné rozměry stavebních otvorů, na stavbě ověřit smysl otevírání jednotlivých výplní, konečný typ zárubní určen dle prostorových dispozic v pozici jedn. dveří !!
- Konečné provedení, barevné řešení dveří a zárubní bude určí GP v průběhu realizace stavby.

Výpis dveří - interierových

AKCE : Nemocnice Sokolov, pavilon "B", řešení CHÚC, 2.PP – 5.NP.

str. CHÚC - 06

[illegible]

		DVEŘNÍ KŘÍDLA																									
OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR	ZÁRUBNĚ						POČET KUSŮ																		
			POČET																								
			HLoubKA																								
			100 mm	125 mm	150 mm	250 mm																					
		OZNAČENÍ	P	L	P	L	P	L	P	L																	
18.c A	A	1790 x 2120 mm	-	-	-	-	-	-	Automatické dveře lineární, dvoukřídlé. - Průchozí otvor : min.1500/2050 mm. - Rozměr otvoru pro AD : 1780/2120 mm. - Požární odolnost : EW-SmC30DP3+C2 - Funkčnost : automatické, lineární (posuvné). - Zasklení : křídla – sklo čiré, sklo s požadovanou požární odolností, - Pohon AD : důlní, měkký dojezd. - Materiál rámu : hliníkové profily s požadovanou požární odolností. - Barva rámu : šedá – RAL 7035 - Poznámka : AD s požárně dělicí funkcí, v případě požáru trvale uzavřeny pomocí EPS, otevření je možné pomocí požárního tlačítka (tlačítko osazeno na obou stranách dveří, tlačítka součástí dodavky automatických dveří), po otevření se dveře opět zavřou, dveře napojeny na náhradní zdroj el. energie. - Základní provozní parametry : 24 hod režim el.magnetický zámek, nosník, 2 kusy ovládacích rodnarů vč. bezp. prvků, programovatelný ovládací panel (automat. provoz, jednosměrný provoz, redukované redukované otevření dveří, nepřetržité otevření, mechanické ruční odblokování ze strany umístění pohonu, zavření a uzamčení, diagnostika poruch, ...). - Doplnky : ve v. 800–900 a 1400–1600 mm dveře označeny pruhem ze značek o rozměru min. 50x50 mm vzdálenými od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí, do v. 400 mm křídla oboustranně opatřena bezpečnostní fólií – transparentní.												-	1	-	-	-	-	1
19.c A	A	1650 x 2100 mm	-	-	-	-	-	-	Automatické dveře lineární, dvoukřídlé. - Průchozí otvor : min.1500/2050 mm. - Rozměr otvoru pro AD : 1780/2120 mm. - Požární odolnost : EW-SmC30DP3+C2 Dále DTT0 (dle prvku 18.c).												-	1	-	-	-	-	1
- Před výrobou / montáží dveří nutno ověřit na stavbě skutečné rozměry stavebních otvorů, na stavbě ověřit smysl otevírání jednotlivých výplní, konečný typ zárubní určen dle prostorových dispozic v pozici jednotl. dveří !! - Konečné provedení, barevné řešení dveří a zárubní bude určí GP v průběhu realizace stavby.																											
POZNÁMKA																											

Wypis dverí - interierových

AKCE : Nemocnice Sokolov, pavilon "B", řešení CHÚC, 2.PP – 5.NP.

str. CHÚC - 10

[illegible]