



STÁVAJÍCÍ STAV

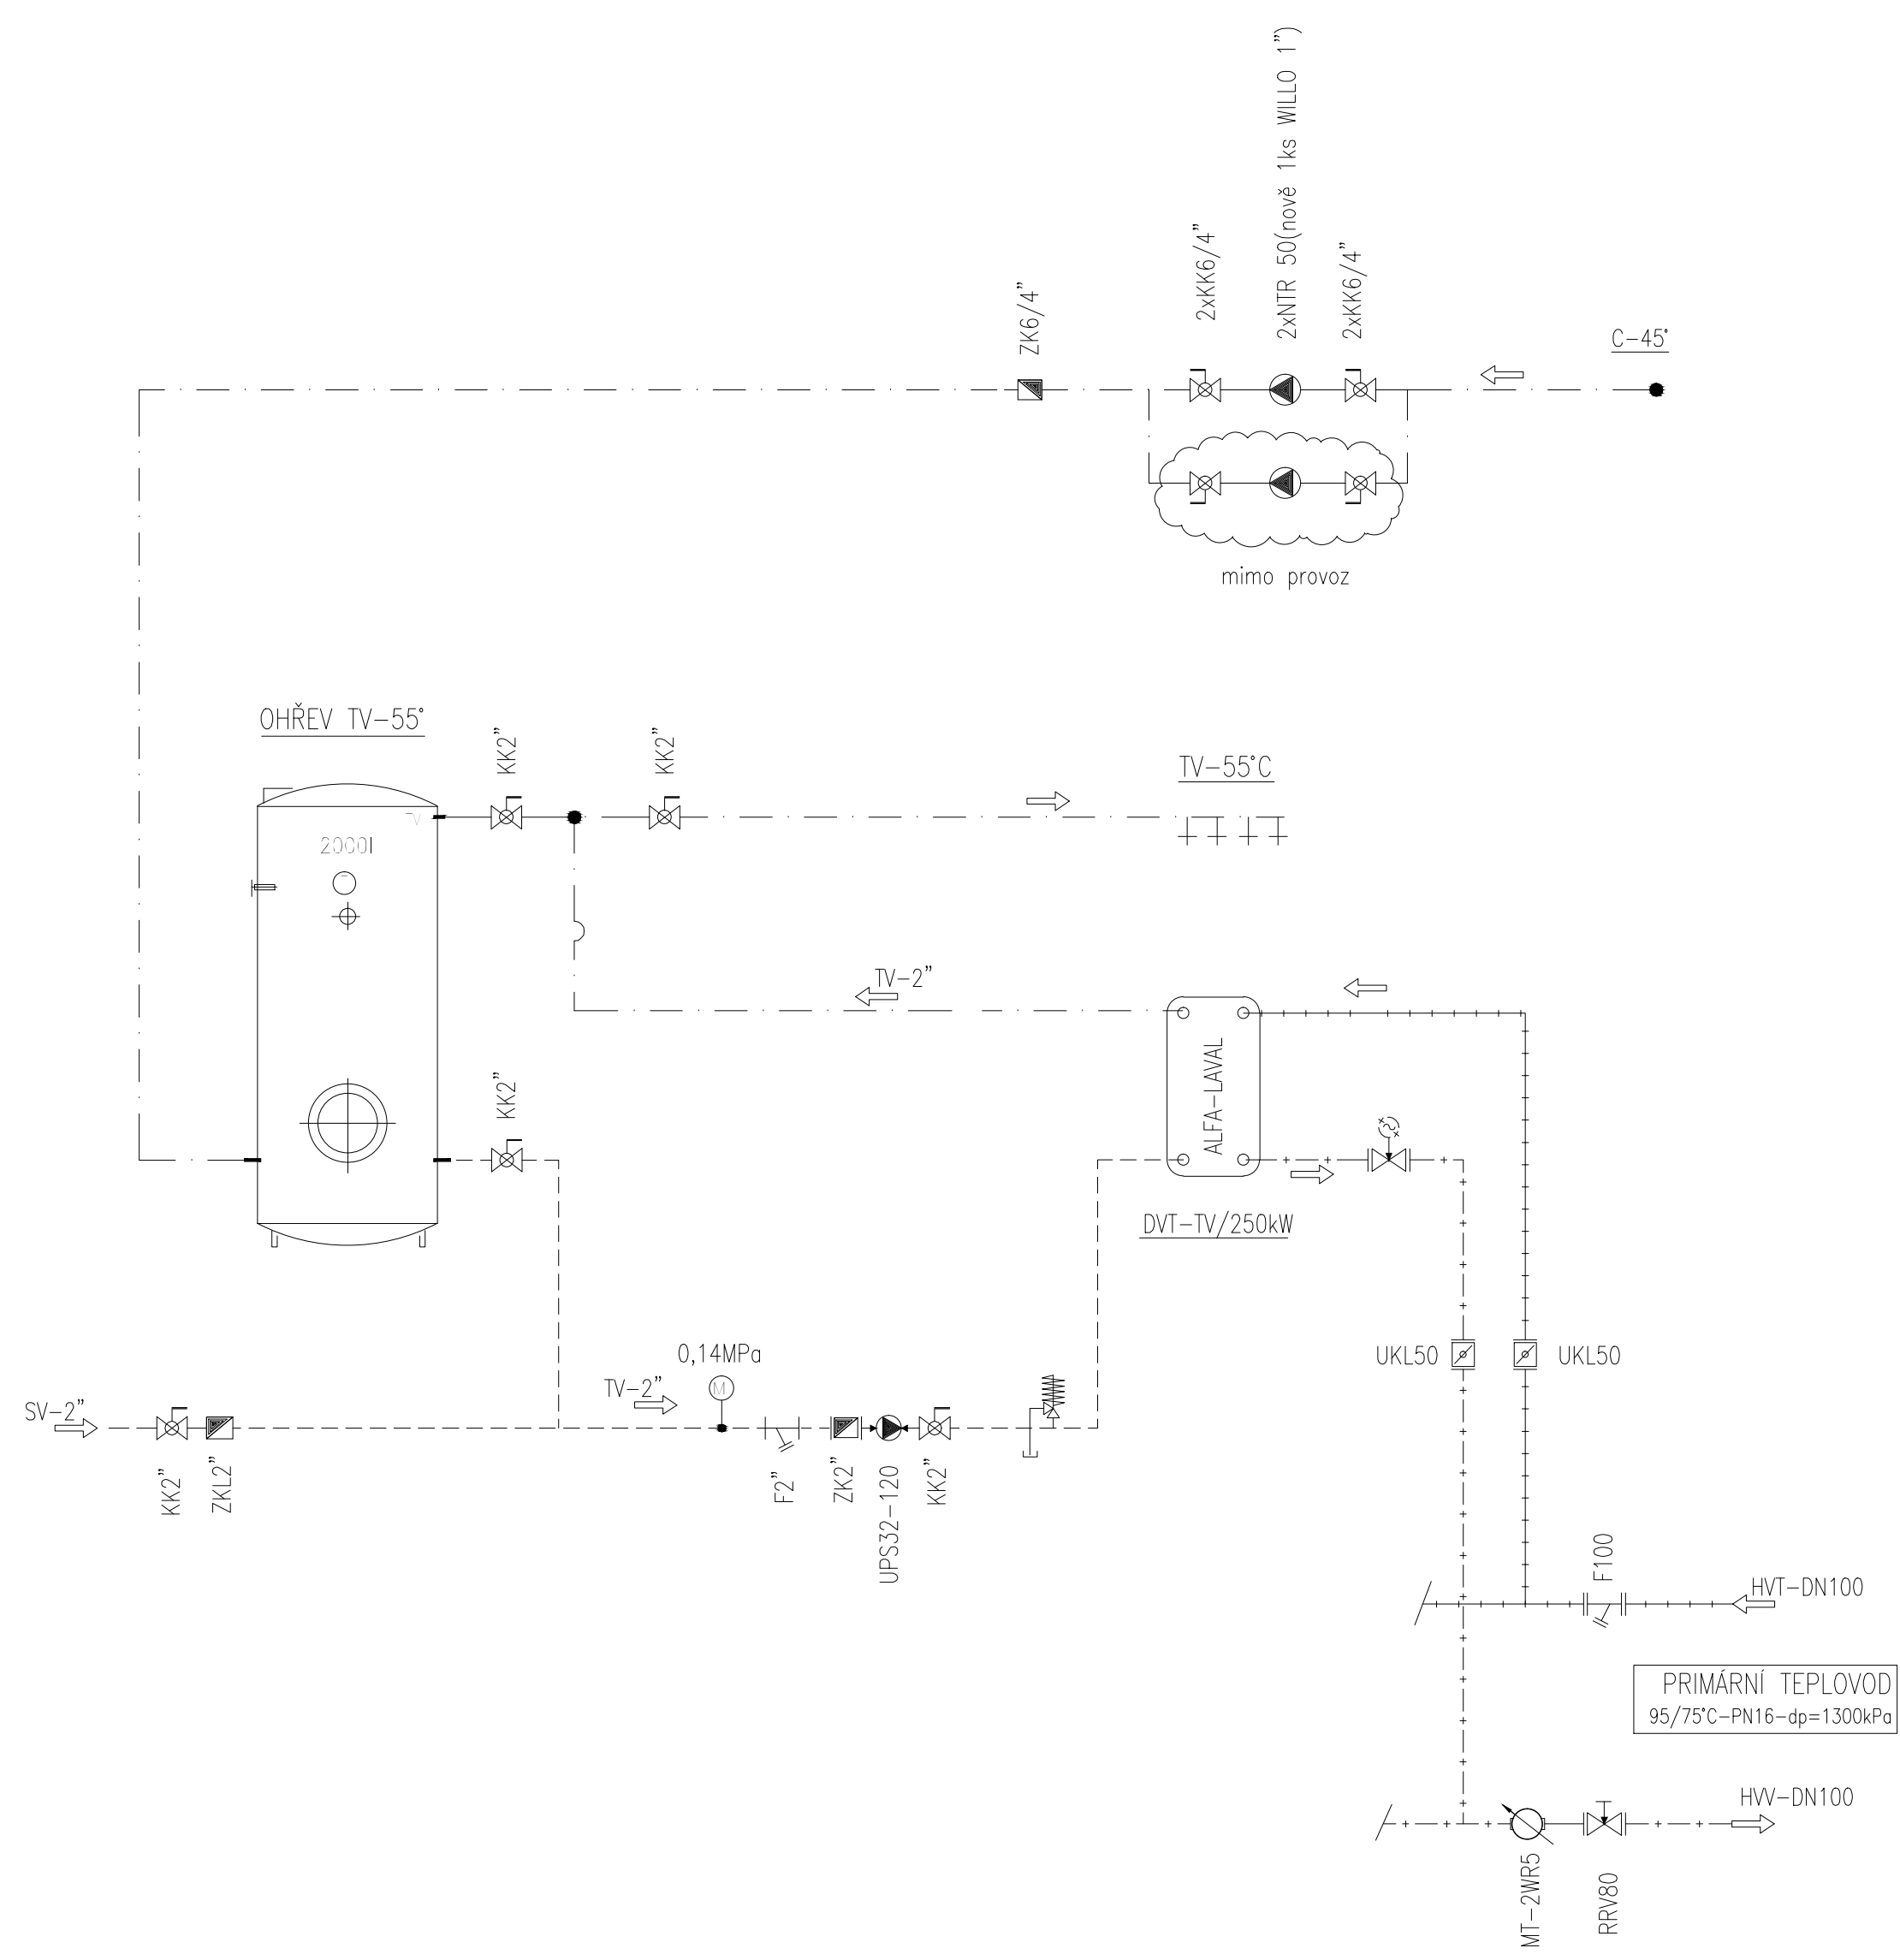

NOVÝ STAV

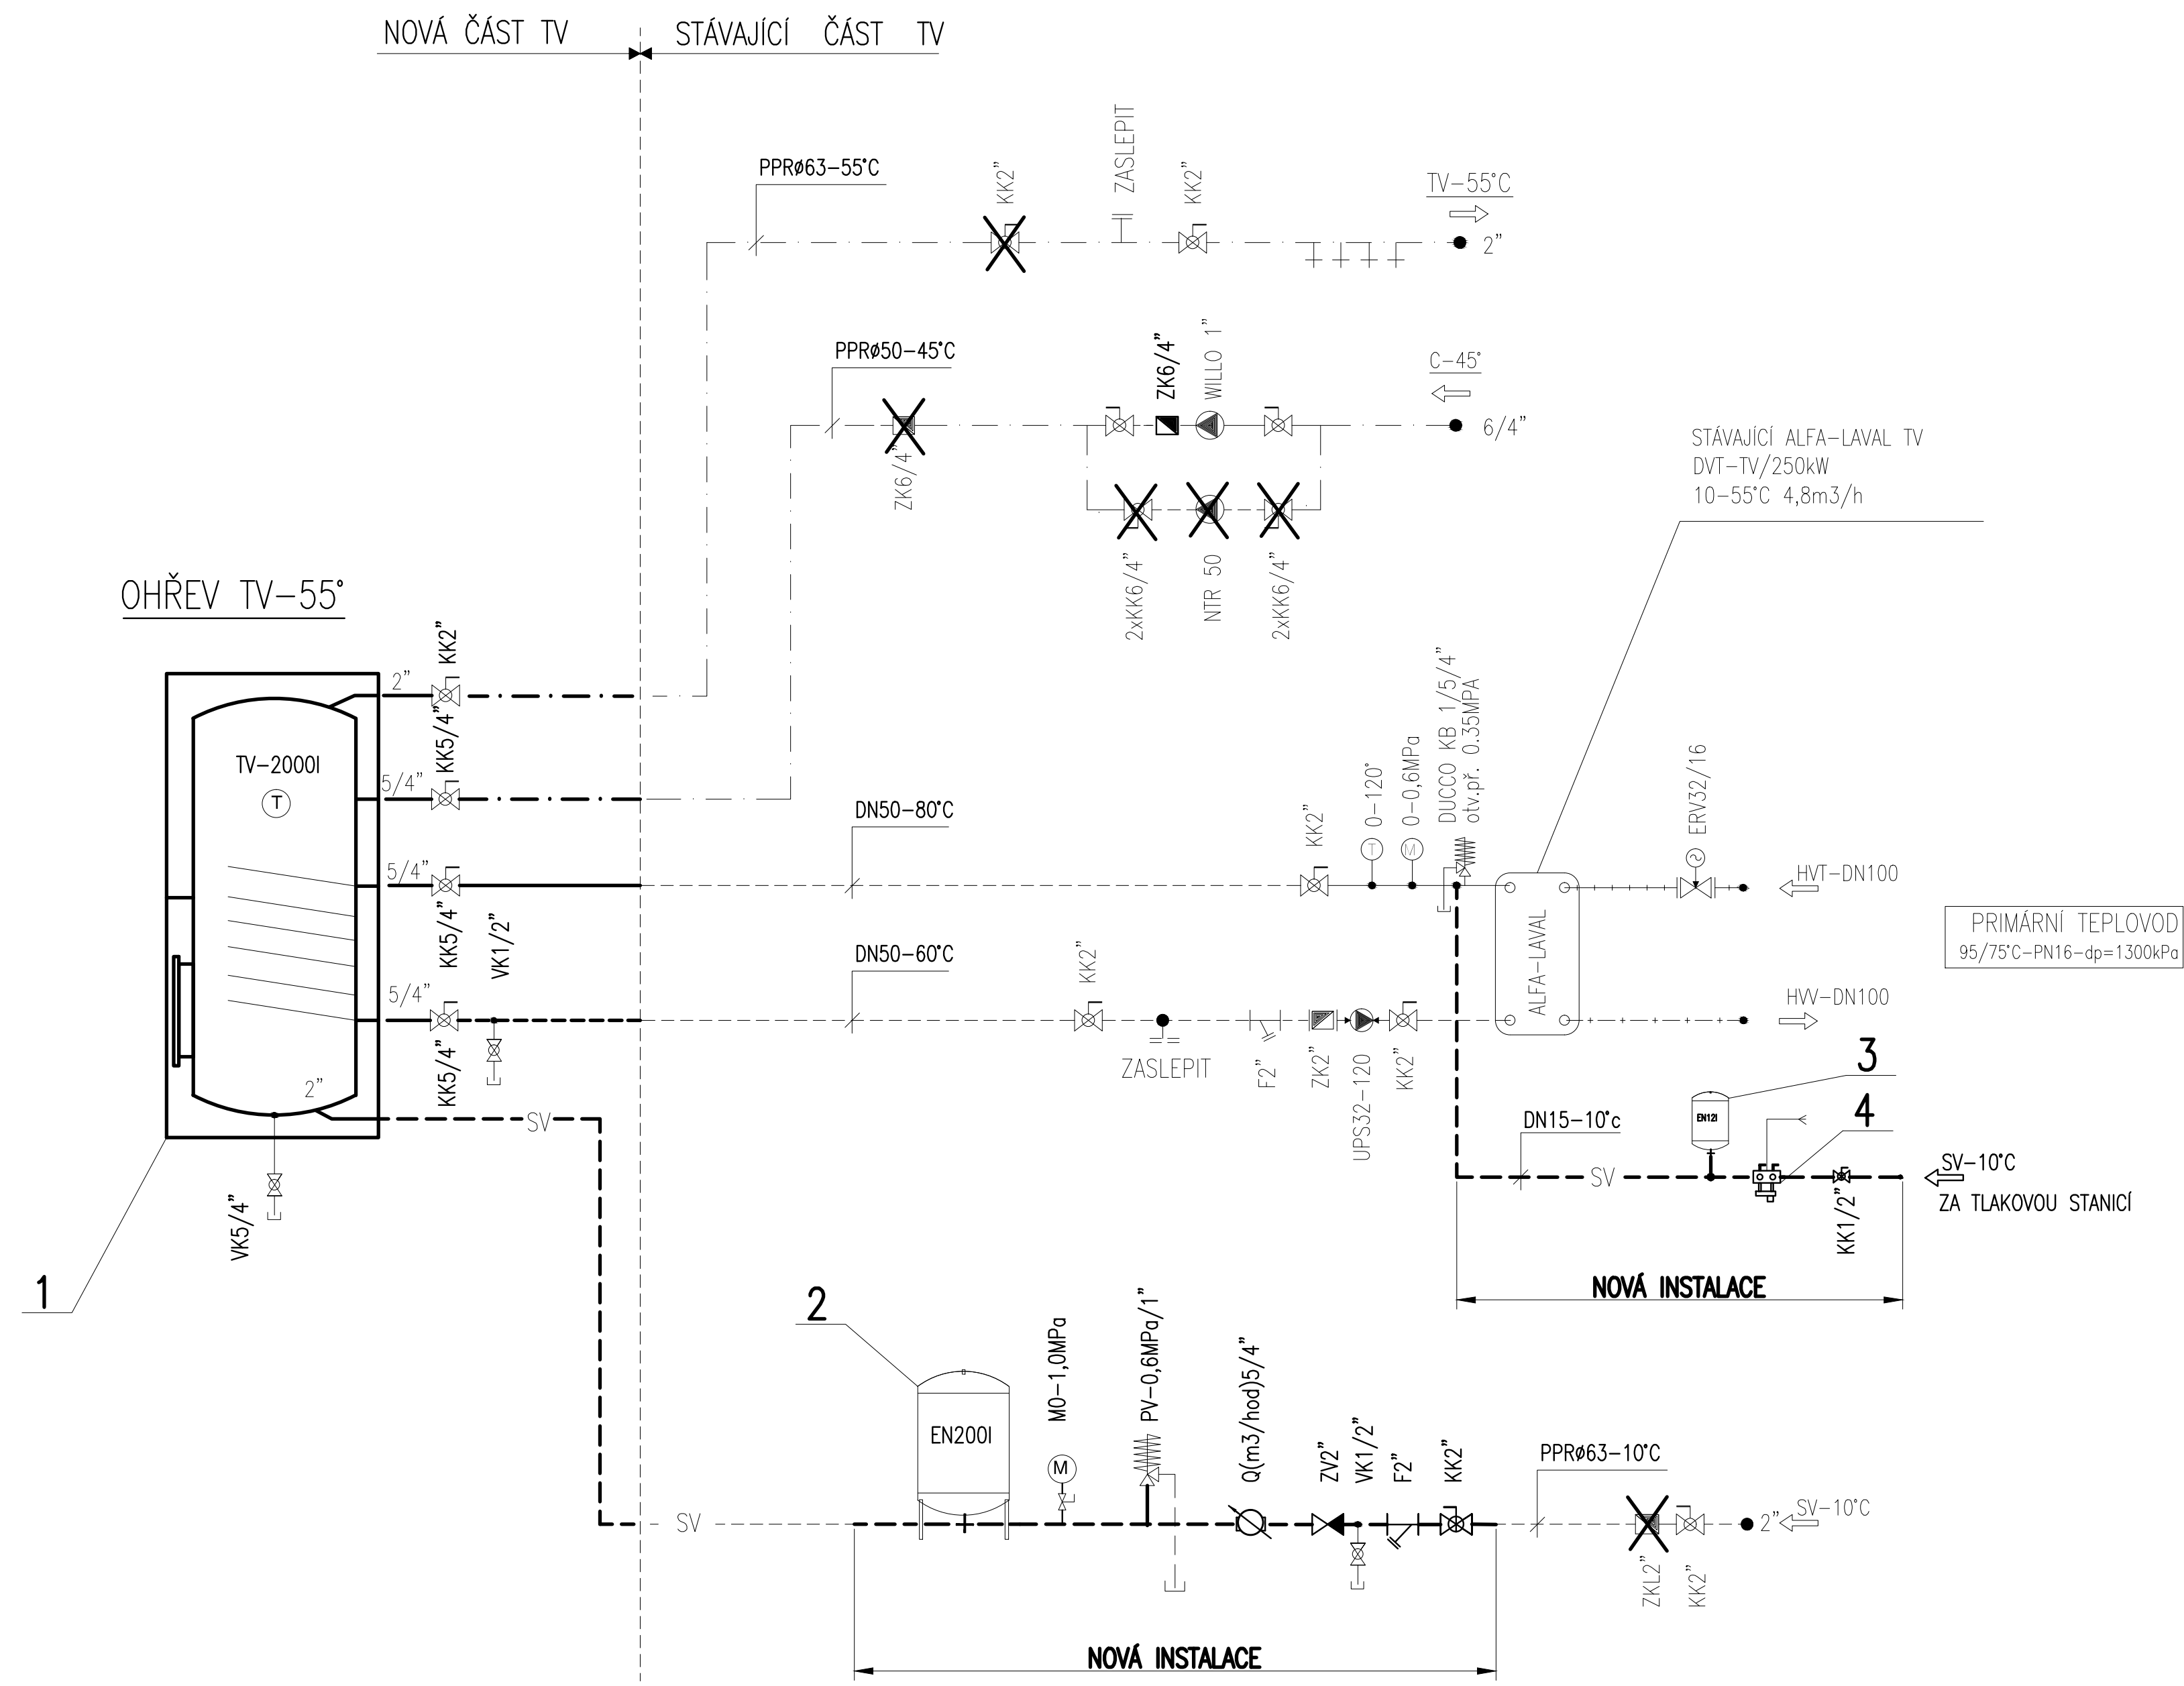

VS- REKONSTRUKCE OHŘEVU TV

LEGENDA ČAR

- OT topná 80°C-konst.
- - - - - OT vratná 60°C-konst.
- · - · - TV-55°C, C-45°C
- - - - - SV-10°C
- ✕ STÁVAJÍCÍ PRVEK-DEMONTÁŽ

LEGENDA ZNAČEK

- RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM A ARETACÍ
- KULOVÝ KOHOUT
- TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S EL.POHONEM
- OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ ČERPADLO S EL. REG.OTÁČEK
- ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- REGULÁČNÍ VENTIL S EL.POHONEM HORKOVODNÍ S HAV.FUNKCÍ
- POJISTNÝ VENTIL TEPLOVODNÍ PRUŽINOVÝ
- HORKOVODNÍ DESKOVÝ VÝMĚNÍK LETOVANÝ

LEGENDA

1. ZÁSOBNÍK OHŘEVU PITNÉ VODY REFLEX STORATHERM AQUA AF2000/1\_C 2000l, ø1200/ø1440mm,H=2878mm, 250kW-6,2m3/hod, 650kg, vým-7m2 1 ks
2. EXPAZNZNÍ NÁDOBA DT200/10 + FLOWJET RPS/4" REFLEX 200L, 37kg, ø634mm, H=975mm 1 ks
3. EXPAZNZNÍ NÁDOBA REFLEX NG12/6+BEZP.KOHOUT MK3/4" 1 ks
4. AUTOMAT.DOPOUŠTĚNÍ FILLCONTROL PLUS COMPACT REFLEX 230V/50HZ,3kg , 0,5M3/HOD

INDEX	ZNAČKA	DATUM	JMENO	POČET
1				
2				
3				
4				

Vedoucí projektant Projektant bpo BPO spol. s r.o. Ludika 1239 380 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace, včetně potrubí, odvětrání sociálních zařízení DM ČÁST (SO,PS) Dokumentace objektu Výměnkova stanice - TVV OBSAH Objednatel: Sřadní lesnická škola Zlútec, příspěvková organizace	Vedoucí zakázky Schválí Zákazník Tomáš Ing. Počet A4 8 Stran projekt PST Datum dokončení 16.04.2018 Číslo zakázky 8961-26 Cena archivu: BPO 5-100387	Počet listů 2
---	---	--	------------------