

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	904/2015
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz
Datum:	14.12.2015

Žadatel:
AZ Consult spol. s r.o.
Klišská 12
40001 Ústí nad Labem

Kat.území: Vítkov u Sokolova, Hrušková, Novina u Sokolova, Lobza u Březové, Milíře u Rovné, Čistá u Rovné, Vranov u rovne

P.p.č.: viz.ZÚ

Akce: II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání

Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedené stavby se **nachází** podzemní zařízení **vodovod** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- v případě, že dojde ke styku opěrné zdi s vodovodním potrubím, požadujeme předložit návrh řešení popřípadě projektovou dokumentaci k odsouhlasení před vydáním povolení
- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání.

Kontakty:

- **Vodovod - středisko Vodovody - venkov, Bc. Miroslav Sýkora, t.č.603 817 381**

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j.poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1219, 356 01 Sokolov
Tel.: 840111111, E-mail: voss@voss.cz, www.voss.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2378 u Krajského soudu v Plzni
IČ: 45351325 DIČ: CZ45351325
Provoz Rokycany: Stehlíkova 121/2, 337 01 Rokycany

- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- vytyčení sítí: p.Brožek, t.č.352 304 223(603 204 901) (měř.vůz 603 857 053)
- zakres sítí je pouze orientační
- platnost potvrzení 6 měsíců

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

S pozdravem


Ing. Jiří Braun
Manažer technického útvaru


VODOHOSPODÁŘSKÁ ®
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

Vážený zákazníku,

využijte nabídky společnosti VOSS a aktivujte si nyní službu SMS info. Získáte tak informace o haváriích velkého rozsahu a plánovaných odstávkách vody, které se týkají Vámi zvolené oblasti, a to zcela BEZPLATNĚ přímo do Vašeho mobilu.
Podrobnější informace a registraci obdržíte na zákaznické lince 840 111 111.
Podrobné informace a možnost přímé registrace přes internet naleznete na stránkách www.veo

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1819, 356 01 Sokolov
Tel.: 840111111, E-mail: voss@voss.cz, www.voss.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2378 u Krajského soudu v Plzni
IČ: 45351325 DIČ: CZ45351325
Provoz Rekycany: Stehlíkova 121/2, 337 01 Rekycany

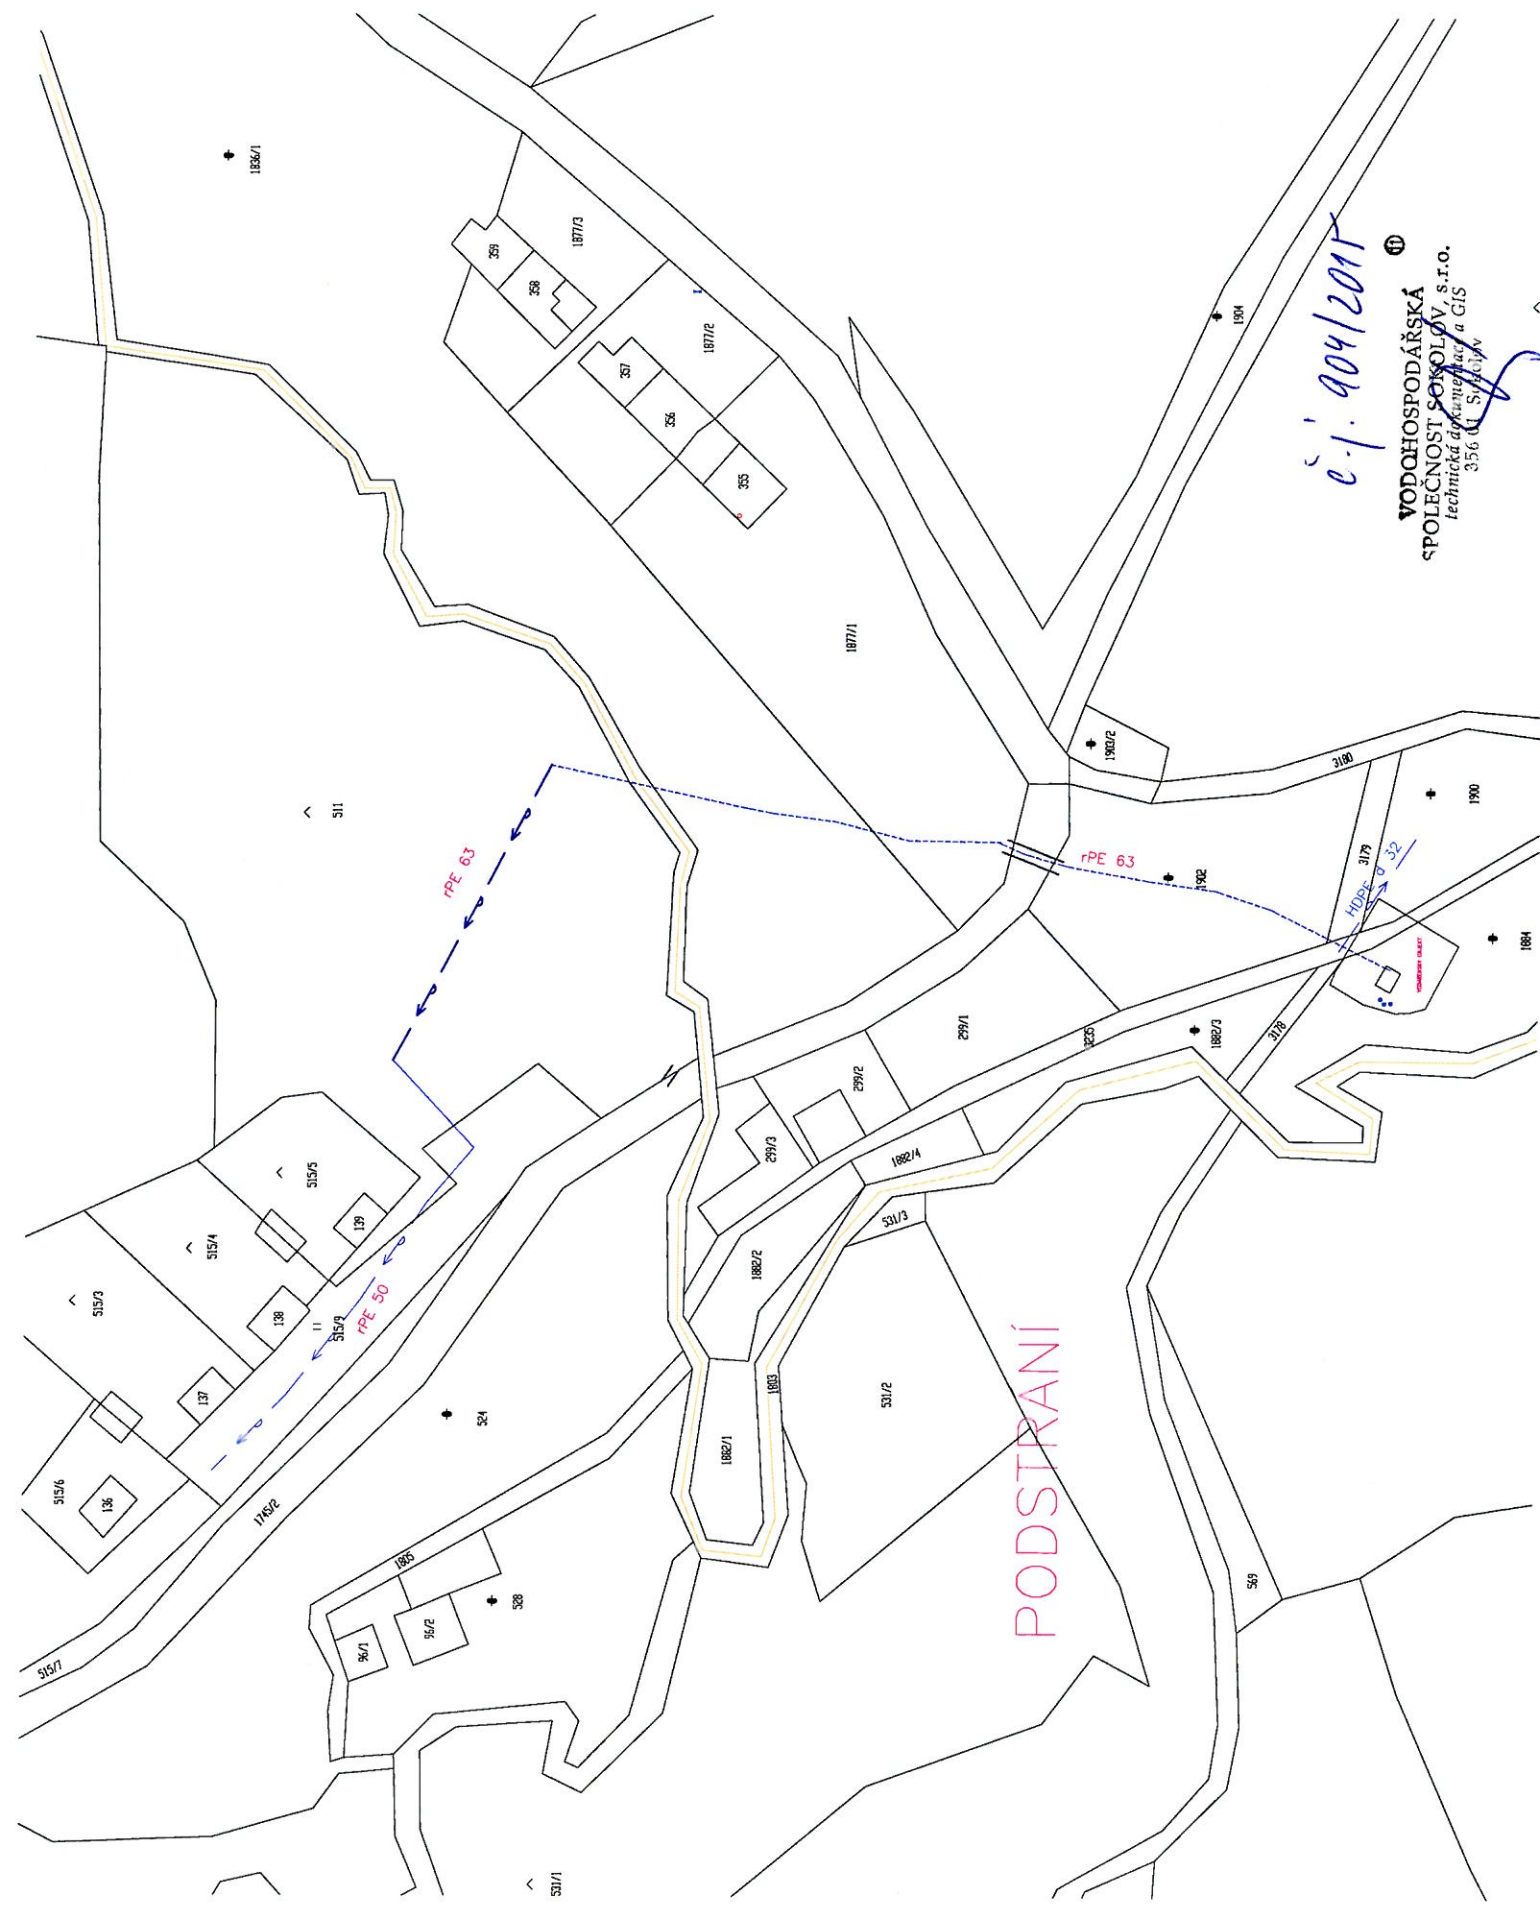

c. j. 904/2017

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLČNOST SONOLOV, s.r.o.
technická údržba a GIS
356 00 Sonolov

1882/1

i.j. 904/2015

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov



č.j. 904/2015

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLČNOST SOKOLOV s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

