



PŘÍČNÉ ŘEZY



LEGENDA SVÍTIDEL :

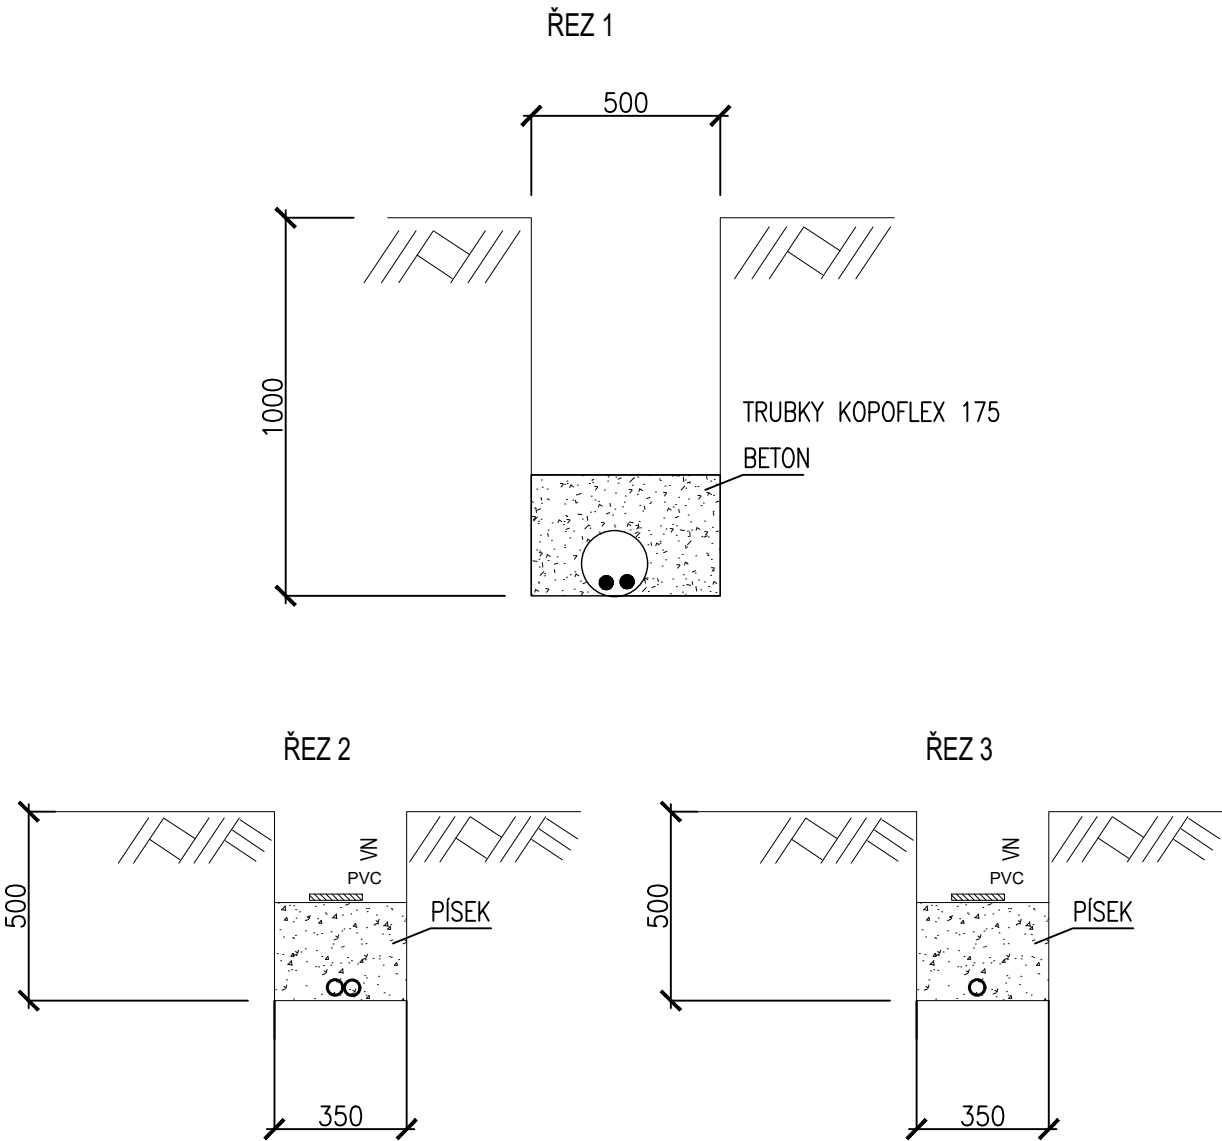

LED REFLEKTOR 1x 30 W, 2703 lm, IP65

INDEX	ZMĚNA			DATUM		JMÉNO		PODPIS	
Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	ing. Pluhař				Měřítko	
Projektant	Ing. Březina		Technická kontrola					1 : 200	
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz			ZAKÁZKA: Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově				Počet A4 A2/4	Přídavné číslo 2	
			ČÁST: Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Silnoproudé elektroinstalace- dieselagregát				Stupeň projektu PST - 26		
			OBSAH: Situace				Datum dokončení 12/2018		
							Číslo zakázky 9009-26		
OBJEDNATEL: Karlovarský kraj						Číslo archivní		BPO 2-102356	
STAVEBNÍK:									