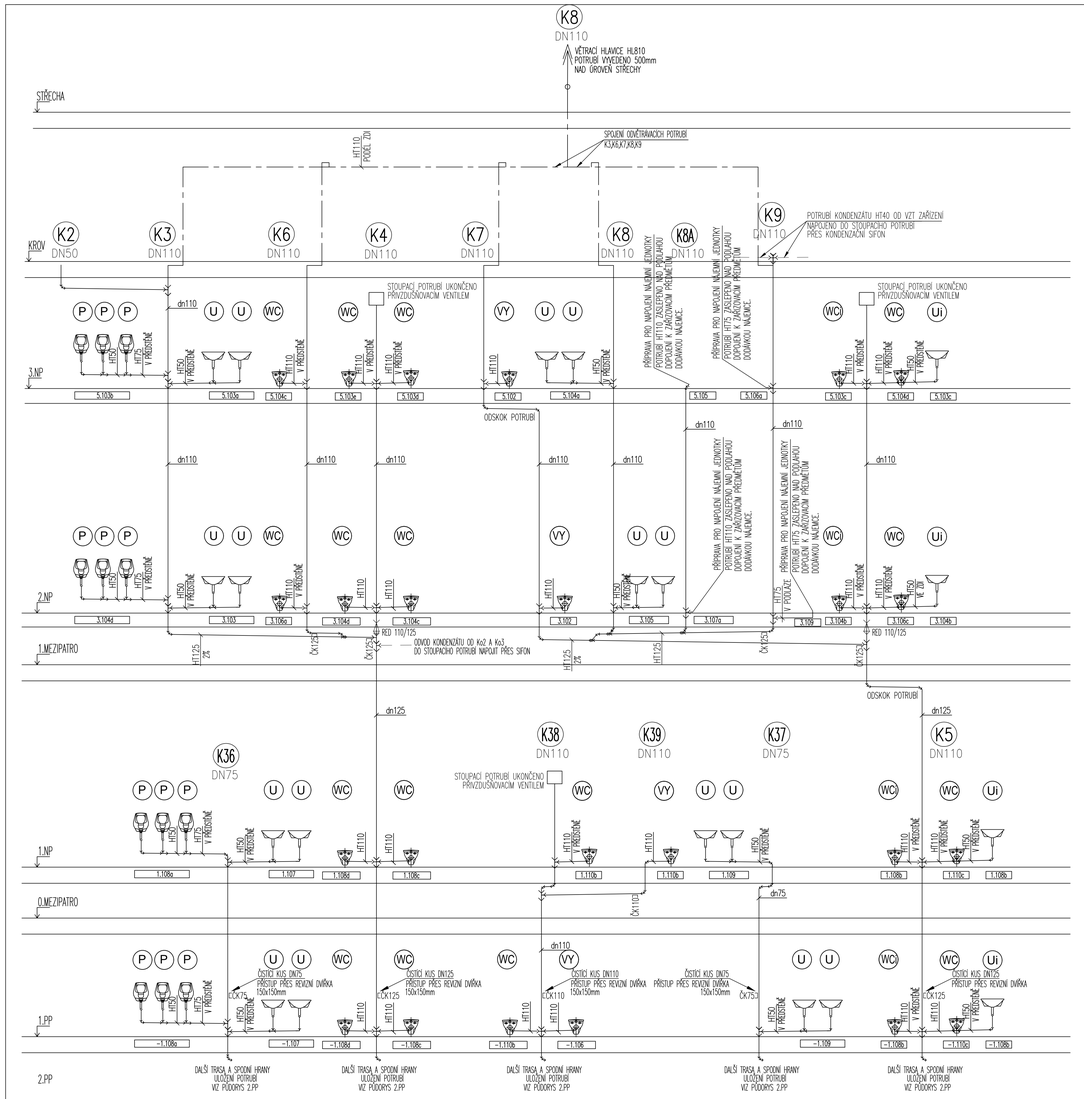

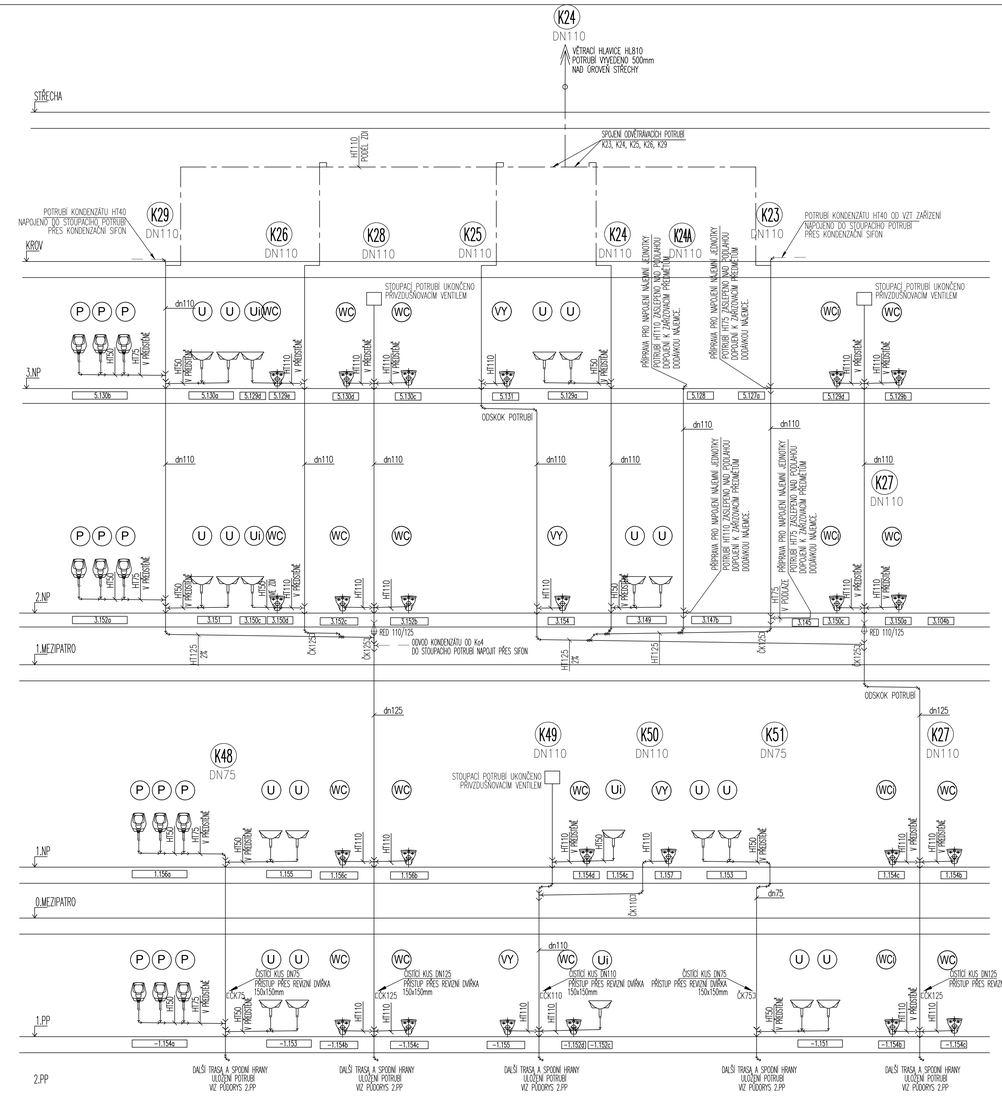

LEGENDA:

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ODVĚTRACÍ POTRUBÍ
- KONDENZAČNÍ POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- (K1) VĚTRACÍ HLAVICE HL810
- 40,50,75,110,125 DIMENZE POTRUBÍ
- čOK110 ČISTÍCÍ KUS

POZNÁMKY:

1) OSPRAVNÍ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO MIN. 0,5M NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
2) MATERIÁL POTRUBÍ:
STOUPACÍ A PŘÍPOJNÁ POTRUBÍ UVNITŘ OBJEKTU BUDE PROVEDENO POTRUBÍM HT – SYSTÉMOVÝ (PP)
SVODNÉ POTRUBÍ V OBJEKTU A POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI BUDE PROVEDENO POTRUBÍM SYSTÉMOVÝM KG.
3) MINIMÁLNÍ SKLON PŘÍPOJNÉHO POTRUBÍ BUDE 3%
4) MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE 2%, ČISTÍCÍ TVAR TYP. TE.
5) NA POTRUBÍ BUDOU INSTALOVÁNY ČISTÍCÍ TVAROVKY DLE ČSN 75 6760
6) ZMĚNOU PŘÍČNÝCH ROZMĚRŮ POTRUBÍ SPADOVÝM LOMEM
7) PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ BUDOU VEDENA PŘEDNOSTNĚ V PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMECH
8) POTRUBÍ BUDE KRYCHLÍ DO KONSTRUKCE, KTERÉ NESOUVISÍ S AKUSTICKY OHRAŇČENÝM PROSTOREM.

DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ
BEZ ZMĚNY DIMENZE



DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ
SE ZMĚNOU DIMENZE

Schéma napojení zařizovacích předmětů

Schéma napojení zařizovacích předmětů je pouze informativní
o je závislé na skutečném typu zařizovacího předmětu

LEGENDA zařizovacích předmětů:

Zařiz. předmět		Výška kanalizačního přípoje	Dimenze a způsob připojení
WC	WC	Výška přípoje max 330mm nh.	HT110 – HL200
U	UMYVADLO	Výška přípoje max 330mm nh.	HT40 – HL132
D	DŘEZ	Výška přípoje max 330mm nh.	HT40 – HL100
S	SPRCHA	Výška přípoje v podlaze	HT50 – HL522
P	PISOÁR	Výška přípoje max 350mm nh.	HT40 – HL430
M	MYČKA NÁDOBÍ	Výška přípoje max 450mm nh.	Napojeno přes HL405 nebo přes HL700/300
VY	VÝLEVKA	Výška přípoje max 330mm nh.	HT110 – HL200
V	VANA	Výška přípoje max 180mm nh.	HT50 – HL555N



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m.n.m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
		PROFESE:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080111-4
		DATUM:	12/2018
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	FORMÁT:	A = A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR INTAR a.s. Revoluční 811/13, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KLIPR, jklipr@intar.cz	MĚŘÍTKO:	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	Martin Jokl Vážnice 673/C, 289 24 Milovice tel.: +420 606 762 602 martinjokl@seznam.cz	VÝKRES:	NÁVRH - KANALIZACE - SCHEMA HLAVNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Martin Jokl	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080111-4/SO 101/D.1.1
VYPRACOVAL:	MARTIN JOKL	ČÍSLO VÝKRESU:	121
		REVIZE:	-