ozn. míst.	účel místnosti	plocha (m2)	skladba podlahy	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
-1.301	chodba	29,70	SV907	průmyslová beton. podlaha.	žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby	žel.beton - nátěr, montovaný rozebíratel. požár. podhled v=2300
-1.302	tepelná zařízení	26,30	SV908	průmyslová beton. podlaha.	žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby	žel.beton - nátěr, + malba
-1.303	předsíň trafostanice TS 22/0,4kV	7,40	SV907	průmyslová beton. podlaha.	žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby	montáž. otvor SDK podhled (SV926), žel.beton - nátěr, + malba
-1.304	rozvodna VN	13,75	SV905	průmyslová beton. podlaha.	žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby	žel.beton - nátěr, + malba
-1.305	trafokomora TS 22/0,4kV	10,90	SV907	průmyslová beton. podlaha.	žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby	žel.beton - nátěr, SDK zákryt pod VZT potrubím (bez PO) +malba
-1.306	sklad odpadu	11,55	SV908	průmyslová beton. podlaha.	žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby (do v=2000 omyvatelný nátěr)	žel.beton - nátěr, + malba
-1.307	boční chodba	8,20	SV907	průmyslová beton. podlaha.	žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby	žel.beton - nátěr, montovaný rozebíratel. požár. podhled v=2300
-1.308	strojovna DA (nátr, zdroj el. energie)	37,30	SV908 SV909	průmyslová beton. podlaha. dilatovaný bet. základ DA (8,4m2)	zdivo k šachtě R33 kontakt. zateplení (SS955), žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby	montáž. otvor SDK podhled (SV926), žel. beton - nátěr + malby
-1.309	strojovna VZT1, rezerva pro CHL	47,00	SV908	průmyslová beton. podlaha.	zdivo k šachtě R33 kontakt. zateplení (SS955), žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby	strop+stěna pod schod. kont. zateplení (SV921), žel.beton - nátěr, + malba
-1.310	rozvodna NN	15,75	SV906	cem. potěr +zdvojená podlaha v=350, pod rozvaděči v=450	žel.beton - stěrka, zdivo tenkovrst.omítky + malby	žel.beton - nátěr, + malba
	SCHODIŠTĚ					
-1.531	S30 - schodiště z 1PP na terén - vnitřní	4,80	SV910	nabeton, stupně + stěrka	žel.beton - stěrka, + malby	žel.beton - stěrka, + malby
-1.532		10,60	SV911	bet. deska s hydroizol., stupně a podesta ocel, pororošty, kotvené do bočních želbet. stěn	žel.beton - venk. beton. omítka - dekor. stěrka imitující pohled. beton + lázura a impregnace	parapetní zídka kolem schodiště v 1.NP (nad úrovní terénu) - úprava jako na stěny 1.PP
	VÝTAH					
-1.607	V7 - výtah osobonákladní	2,1	SV901	cem. potěr s nátěrem	žel.beton - stěrka + nátěr (stejný jako na strop)	žel.beton - nátěr
	INSTALAČNÍ ŠACHTY					
-1.731	R31 šachta VZT	4,10	SV904	hydroizolace + cem potěr s nátěrem (krystalizační systém)	bet. zdivo - kontaktní zateplení (SS956), žel. beton - nátěr (krystalizační systém)	bez stropu - mříž v chodníku
-1.732	R32 vodoměrná šachta	4,30	SV902	cem. potěr s nátěrem (krystalizační systém)	žel.beton + nátěr (krystalizační systém)	žel.beton + nátěr (krystalizační hydroizol)
-1.733	R33 šachta výfuku VZT DA	4,00	SV903	hydroizolace + cem potěr s nátěrem (krystalizační systém)	bet. zdivo i žel. beton - nátěr (krystalizační systém)	část bez stropu - mříž ve vozovce, část žel. beton - nátěr (krystalizační systém)
-1.734	R34 šachta výfuku VZT	5,80	SV903	hydroizolace + cem potěr s nátěrem (krystalizační systém)	žel.beton - stěna k PP kontakt. zateplení (SS956), ostatní -nátěr (krystalizační systém)	část bez stropu - mříž ve vozovce, část žel. beton - nátěr (krystalizační systém)
-1.735	R35 šachta sání VZT DA	3,20	SV903	hydroizolace + cem potěr s nátěrem (krystalizační systém)	žel.beton - stěna k PP kontakt. zateplení (SS956), ostatní -nátěr (krystalizační systém)	bez stropu - mříž v chodníku
-1.736	R36 šachta VZT + výfuk DA	2,60	SV903	hydroizolace + cem potěr s nátěrem (krystalizační systém)	žel.beton - stěna k PP kontakt. zateplení (SS956), ostatní -nátěr (krystalizační systém)	bez stropu - mříž v chodníku

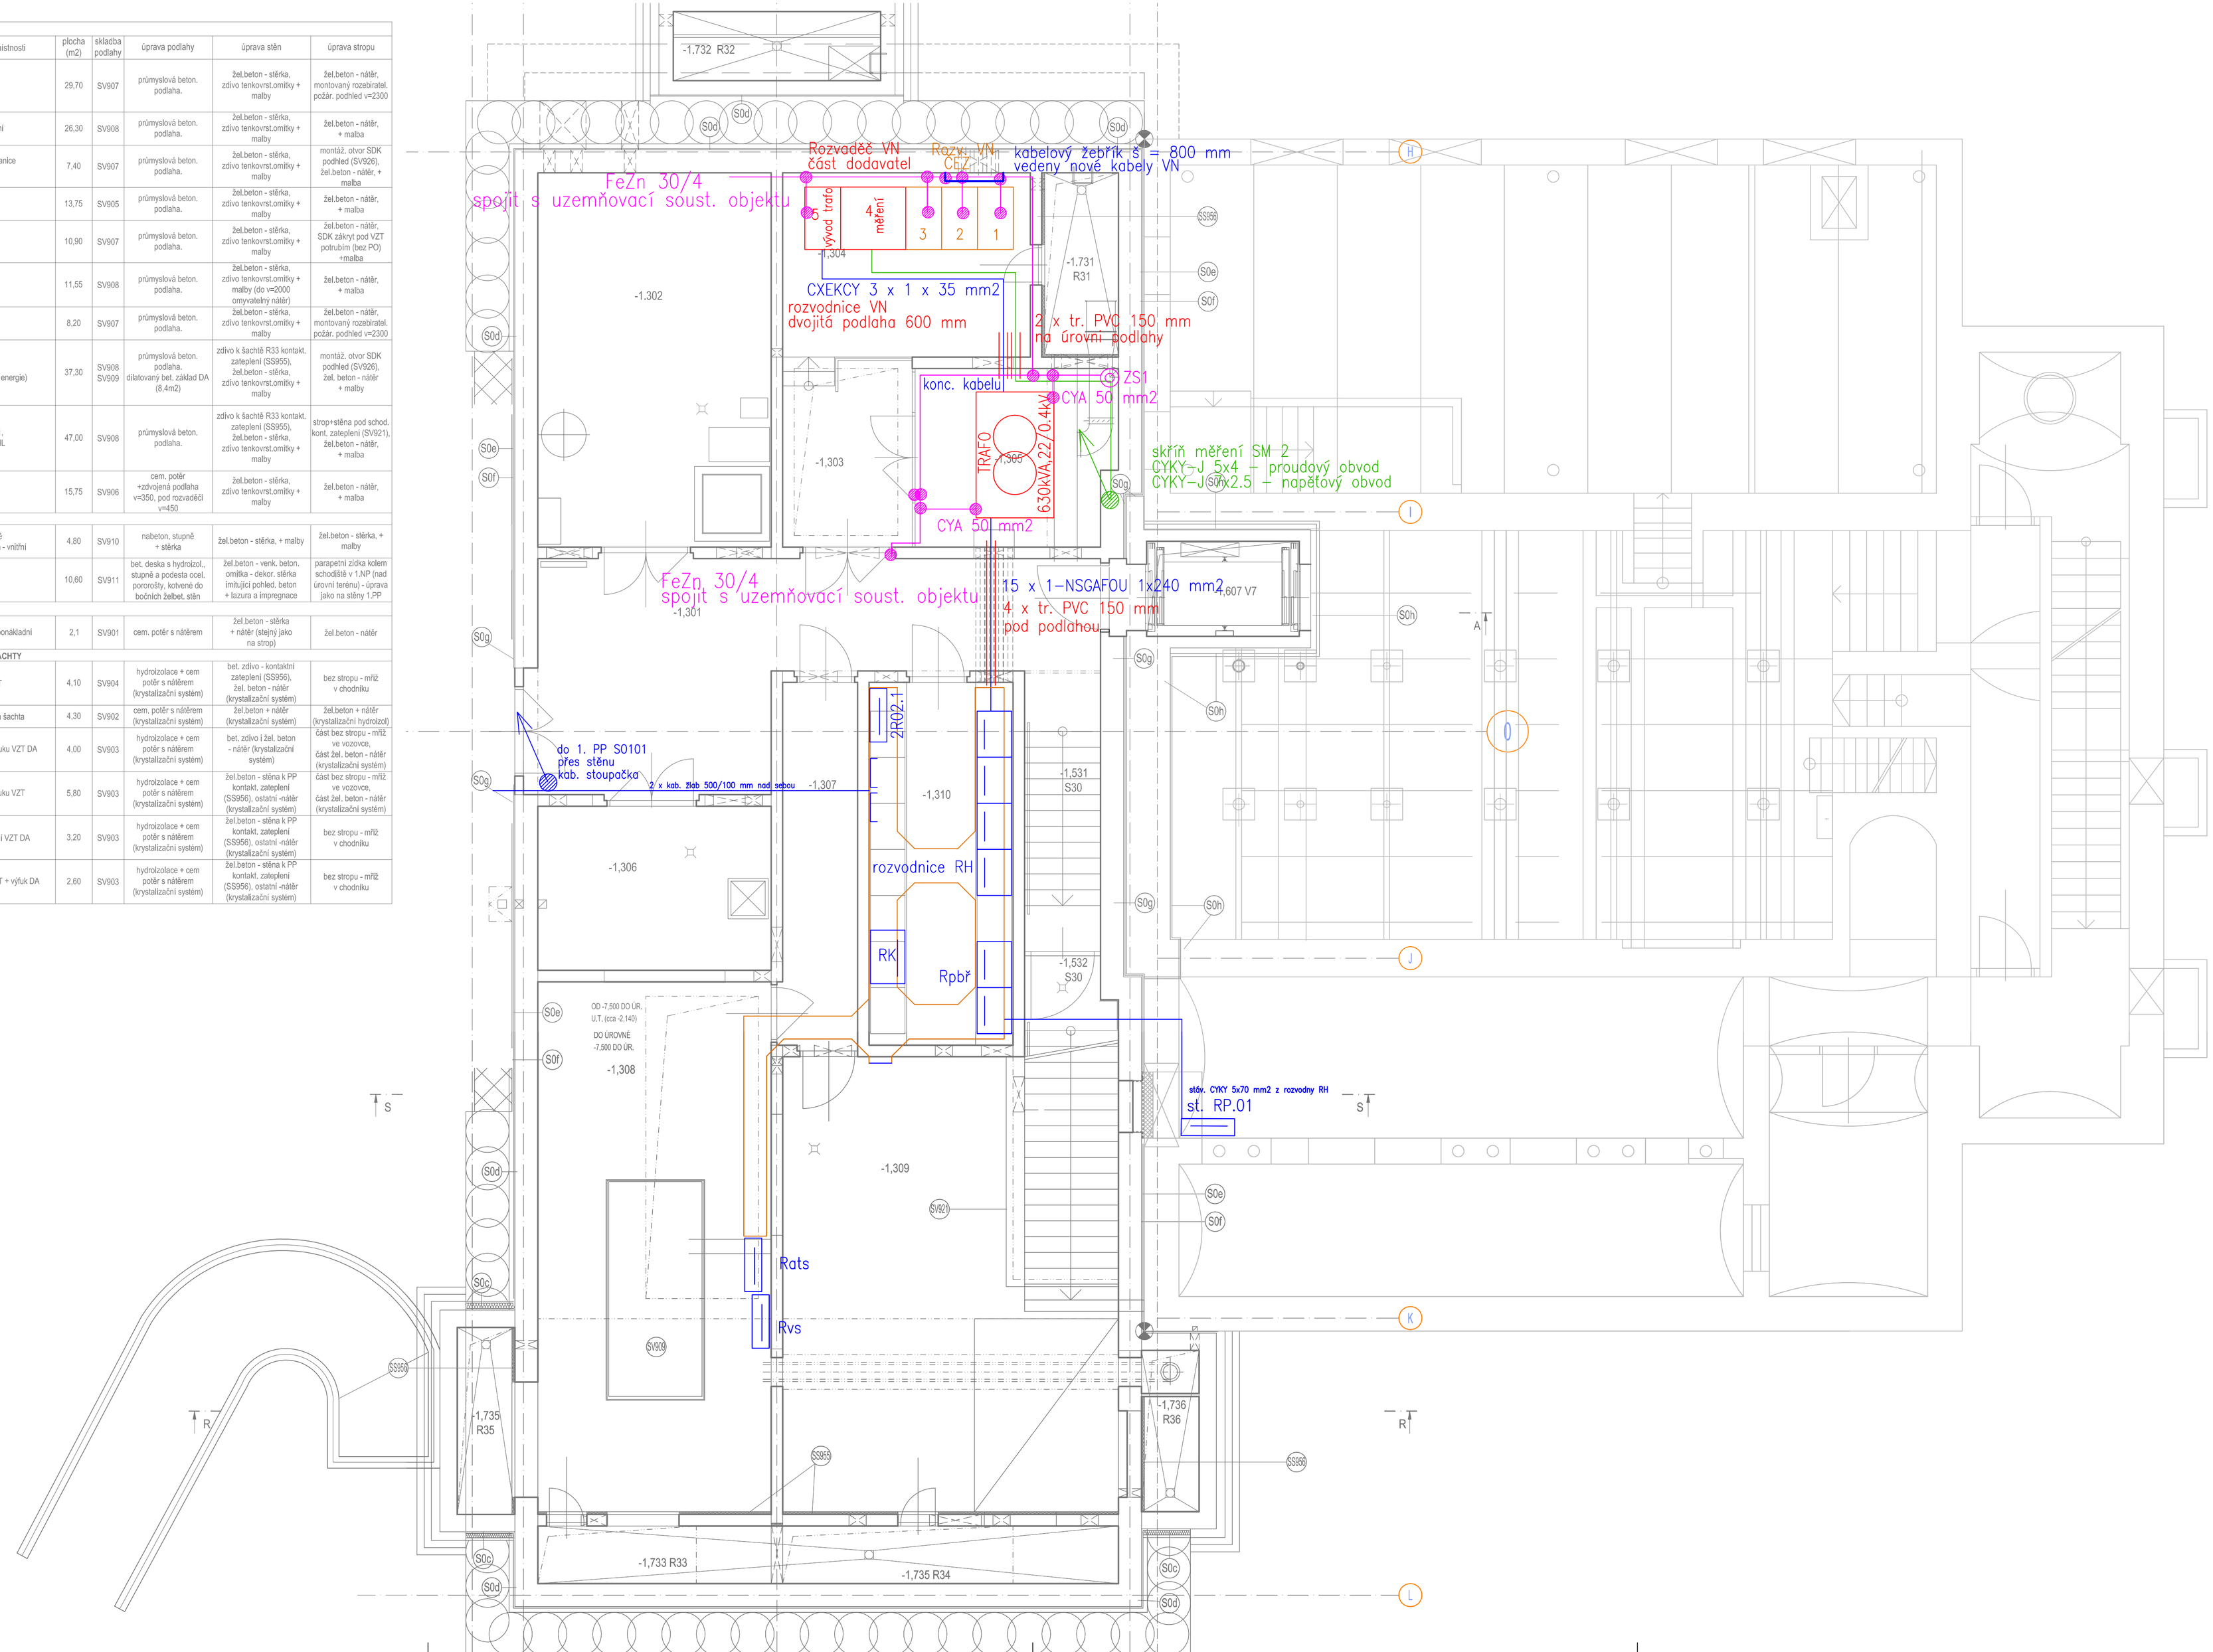

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
X	X	x	x
X	X	x	x
X	X	x	x

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE: KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
	OBJEKT: PS.1 - TRAFOSTANICE VČ. VENKOVNÍCH KABELŮ
	PROFESE: D.2.4.6 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ
INVESTOR A OBJEDNATEL: KARLOVARSKÝ KRAJ, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4
MÍSTO STAVBY: Mariánskolázeňská 306/2, 376 58 Karlovy Vary, pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM: 12/2018
	FORMÁT: 10 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 811/7a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:
VEDOUCÍ PROJEKTU: JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1 : 50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstmad@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: EI-PROJEKT s.r.o., Nemanická 14/440, Č.Budějovice 370 10, tel.: +420 387 018 150, www.eiprojekt.cz, info@eiprojekt.cz	PŘÍLOHA: EL. ROZVODY - PŮDORYS 1.PP PS.1
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JITKA MARKOVÁ, jitka.markova@eiprojekt.cz	
VYPRACOVAL: MICHAL ADENSAM, DiS., michal.adensam@eiprojekt.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080111-4/PS.1/D.2.4.6 — ČÍSLO VÝKRESU: 101 — REVIZE: