



\* h = výška žlabu

Třídy zatížení dle EN 1433 / DIN 19580		<b>A 15</b>
Obetonování: Šířka b / Tloušťka d / Výška h (cm)		10 / 10 / *
Uvedená třída betonu je minimální požadovaná kvalita		
EN 206-1 / DIN 1045-2	bez nebezpečí mrazu pro obetonování	C 20/25
	s nebezpečím mrazu pro obetonování	C 30/37 XD 1

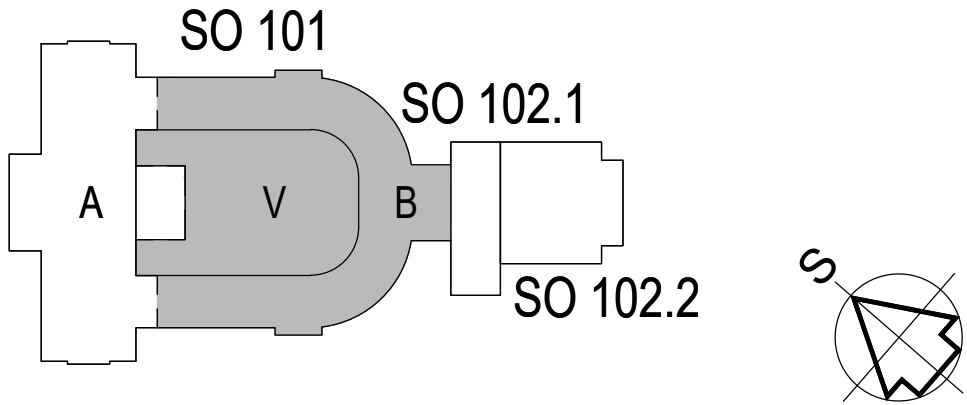

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B<sub>p</sub>v ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE: KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL: KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory		OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY: Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary		PROFESE: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div><div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div></div>		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4	
VEDOUČÍ PROJEKTU: JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz		DATUM: 12/2018	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		FORMÁT: 2 × A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: <div><div>Martin Jokl Višňová 573/C, 289 24 Milovice tel.: +420 606 762 662 martinjokl@seznam.cz</div></div>		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Martin Jokl		MĚŘÍTKO:	VÝKRES: ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB - ÁTRIUM ČÁST B
VYPRACOVAL: MARTIN JOKL		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080111-4/SO 101/D.1.1	
			REVIZE: -