



# Schéma uložení potrubí PE d40mm

b) V komunikaci

b) Ve volném terénu

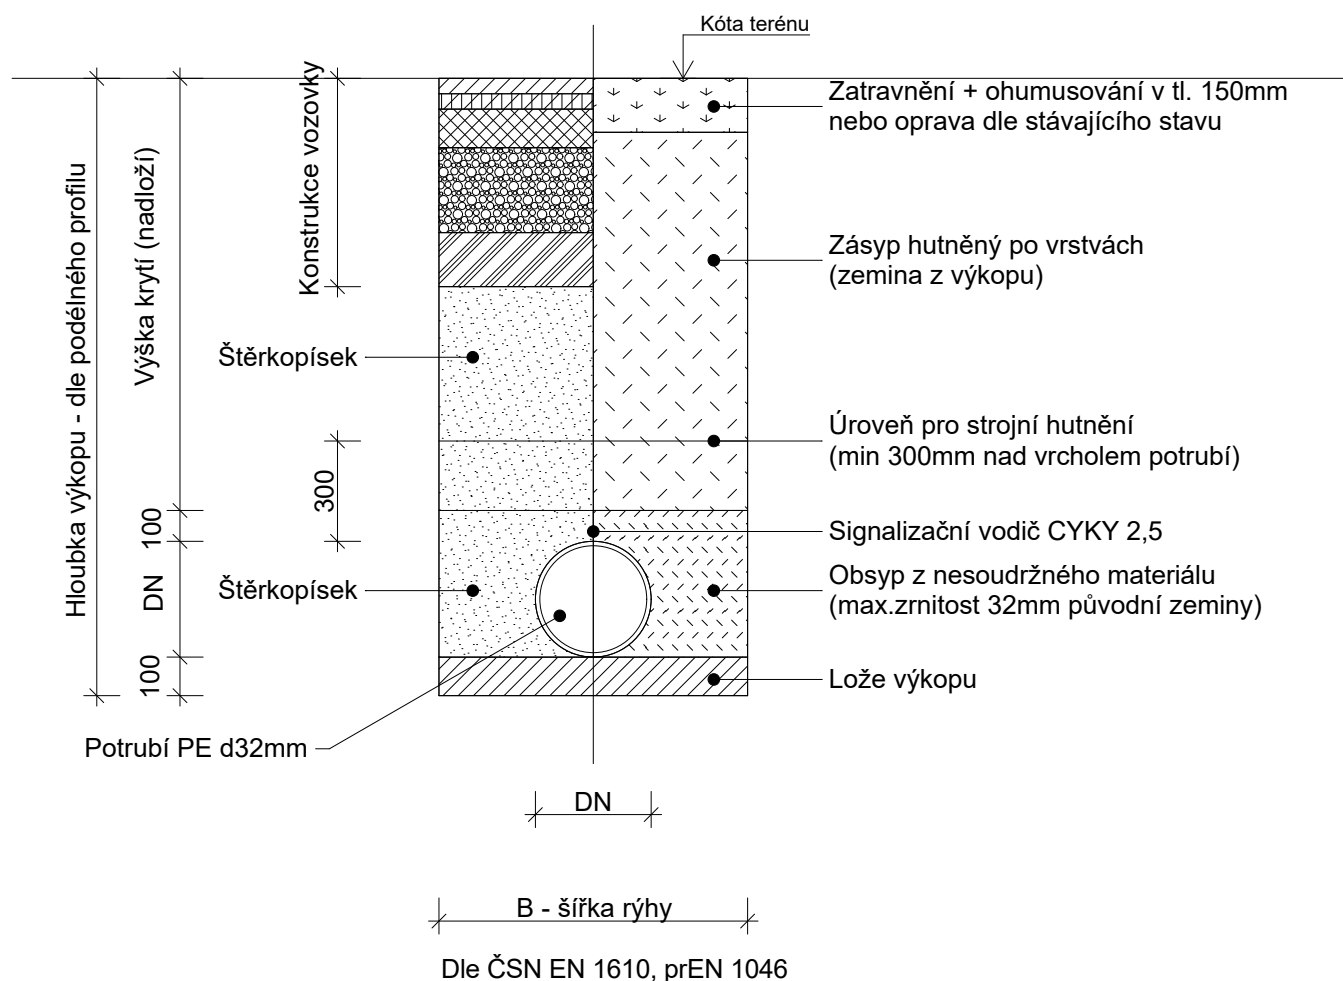

Poznámka: od hloubky výkopu 1,2m bude rýha pažena

<b>Zodpovědný projektant / Vypracoval:</b> Ing. Jaroslav Radovnický Číslo autorizace v oboru pozemní stavby : 0300589 Kap. Jaroše 10, 352 01 Aš, Tel: 777552032, 354694953 e- mail: projekt@radovnický.cz, www.radovnický.cz			
<b>Místo stavby:</b> Kú Aš , st.p.č. 2732, č.p. 2796			
<b>Investor:</b> DOZP PATAv Hazlově, p.o., Skalka 60 Hazlov 352 01, IČO:71175318			
<b>Účel:</b> Dokumentace pro provádění stavby			
<b>Projekt:</b> Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"v Hazlově, p. o.		<b>Datum:</b>	2/2019
		<b>Č. zakázky:</b>	325/18
<b>Část:</b> D1.4.1 - Zdravotně technické instalace		<b>Měřítko:</b>	
<b>Název dok.:</b> Vzorový řez vodovodní přípojkou		<b>Výkres č.:</b>	D1.4.1.b3)