

Zadavatel:

Karlovarský kraj

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

Veřejná zakázka:

„Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“

Evidenční číslo VZ: Z2019-009382

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 16

dle § 98 / 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Karlovarský kraj, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupený v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržel dne 23. 8. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpověď.

Dotaz č. 1 (citace)

Máme dotaz k části „výtahy“. V zadání u výtahu č.3 jsou uvedeny parametry, ale ty se značně rozcházejí a tudíž není zřejmé co máme vlastně nacenit. (viz popis níže).

Žádáme o sjednocení parametrů a opravu zadání.

Výtah V3 evakuační

V technické zprávě uvedeno

Typ výtahu:	trakční lanový
Nosnost (kg):	2000
Počet stanic:	4
Počet nástupišť:	4
Zdvih (m):	15,3
Rychlost (m/s):	1
Řízení:	mikroprocesorové
Umístění strojovny:	v šachtě

Počet kabinových dveří:	2
Počet šachetních dveří:	5
Požární odolnost dveří:	EW30 DP1
Šířka dveří (mm):	1000
Výška dveří (mm):	2100

Odpověď na dotaz č. 1

Na základě dotaz dodavatele, zadavatel upřesňuje specifikaci evakuačního výtahu V3:

Počet stanic: 4

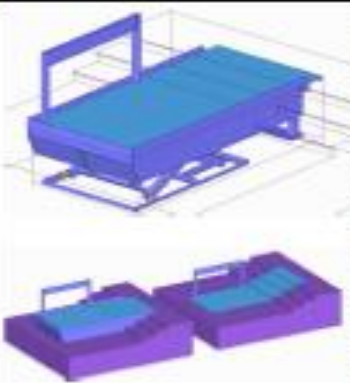
Počet nástupišť: 4

Počet kabinových dveří: 1

Počet šachetních dveří: 4

Dotaz č. 2 (citace)

Máme dotaz k části ostatní výrobky „X29 nůžková zdvižná plošina“. V tabulce výrobků je psáno, rozměry a parametry plošiny jsou na samostatném výkrese. Tento výkres jsme nenašli, navíc tato plošina je specifická konkrétním dodavatelem. Žádáme o zaslání výkresu a výrobce této plošiny, abychom předešli dodání nevhodné plošiny pro tuto stavbu.

OSTATNÍ PRVKY	
X29 	Nůžková zdvižná plošina pro invalidy - rozměry a parametry plošiny jsou psány na samostatném výkrese - Zdvižná plošina je určena pro výškové překonání schodů pro invalidní občany. - Plošina je zabudovaná - ukořelená - v zemi pomocí chromicelých kol. - Výška desky plošiny od podlahy ve spodní úrovni je 0mm v max. výšce je výška 450mm. - Služný prostor pod plošinou jsou tvořeny výsuvným plechem (síť), který brání spadnutí - vniknutí předmětů do prostoru pod plošinou v okamžiku max. zdvihu. - Dno plošiny je tvořeno hladkým plechem, kde je předpoklad nasazení vrstvy dílů ve výšce až do 30mm. - Zdvih plošiny je tvořen nůžkovým mechanismem, jeho pohyb zajišťují hydraulické válce (Hydraulický agregát je umístěn v pracovním prostoru plošiny vedle zdvihacího mechanismu). - Zdvih 450mm, nosnost celkem 540kg (140kg deska dílů + 400kg osoby včetně vozíků). - Rozměry 1600 x 800mm - Ovládání plošiny v dolní poloze na panelu plošiny, v horní poloze tlačítko na stěně. Dveře D203 budou odlišeny pouze v poloze zdvihu nahoru.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel nemůže v rámci veřejné zakázky určit konkrétního výrobce nebo přesný typ technologie. Dodavatel musí využít takové plnění, které bude minimálně splňovat zadané parametry nebo lepší uvedené v projektové dokumentaci a Soupisu prací. Informace s odkazem na výkres v tabulce výrobků byla chybně uvedena, žádný podrobný výkres zadavatel doplňovat nebude.

Zadavatel uvádí, že s ohledem na skutečnost, že je současně zveřejněno několik vysvětlení zadávací dokumentace, je prodloužení lhůty pro podání nabídek vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, upřesněno ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 17.



V Praze dne 28. 8. 2019

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Adéla Šimková