




Svislý řez A ( 1:20 )

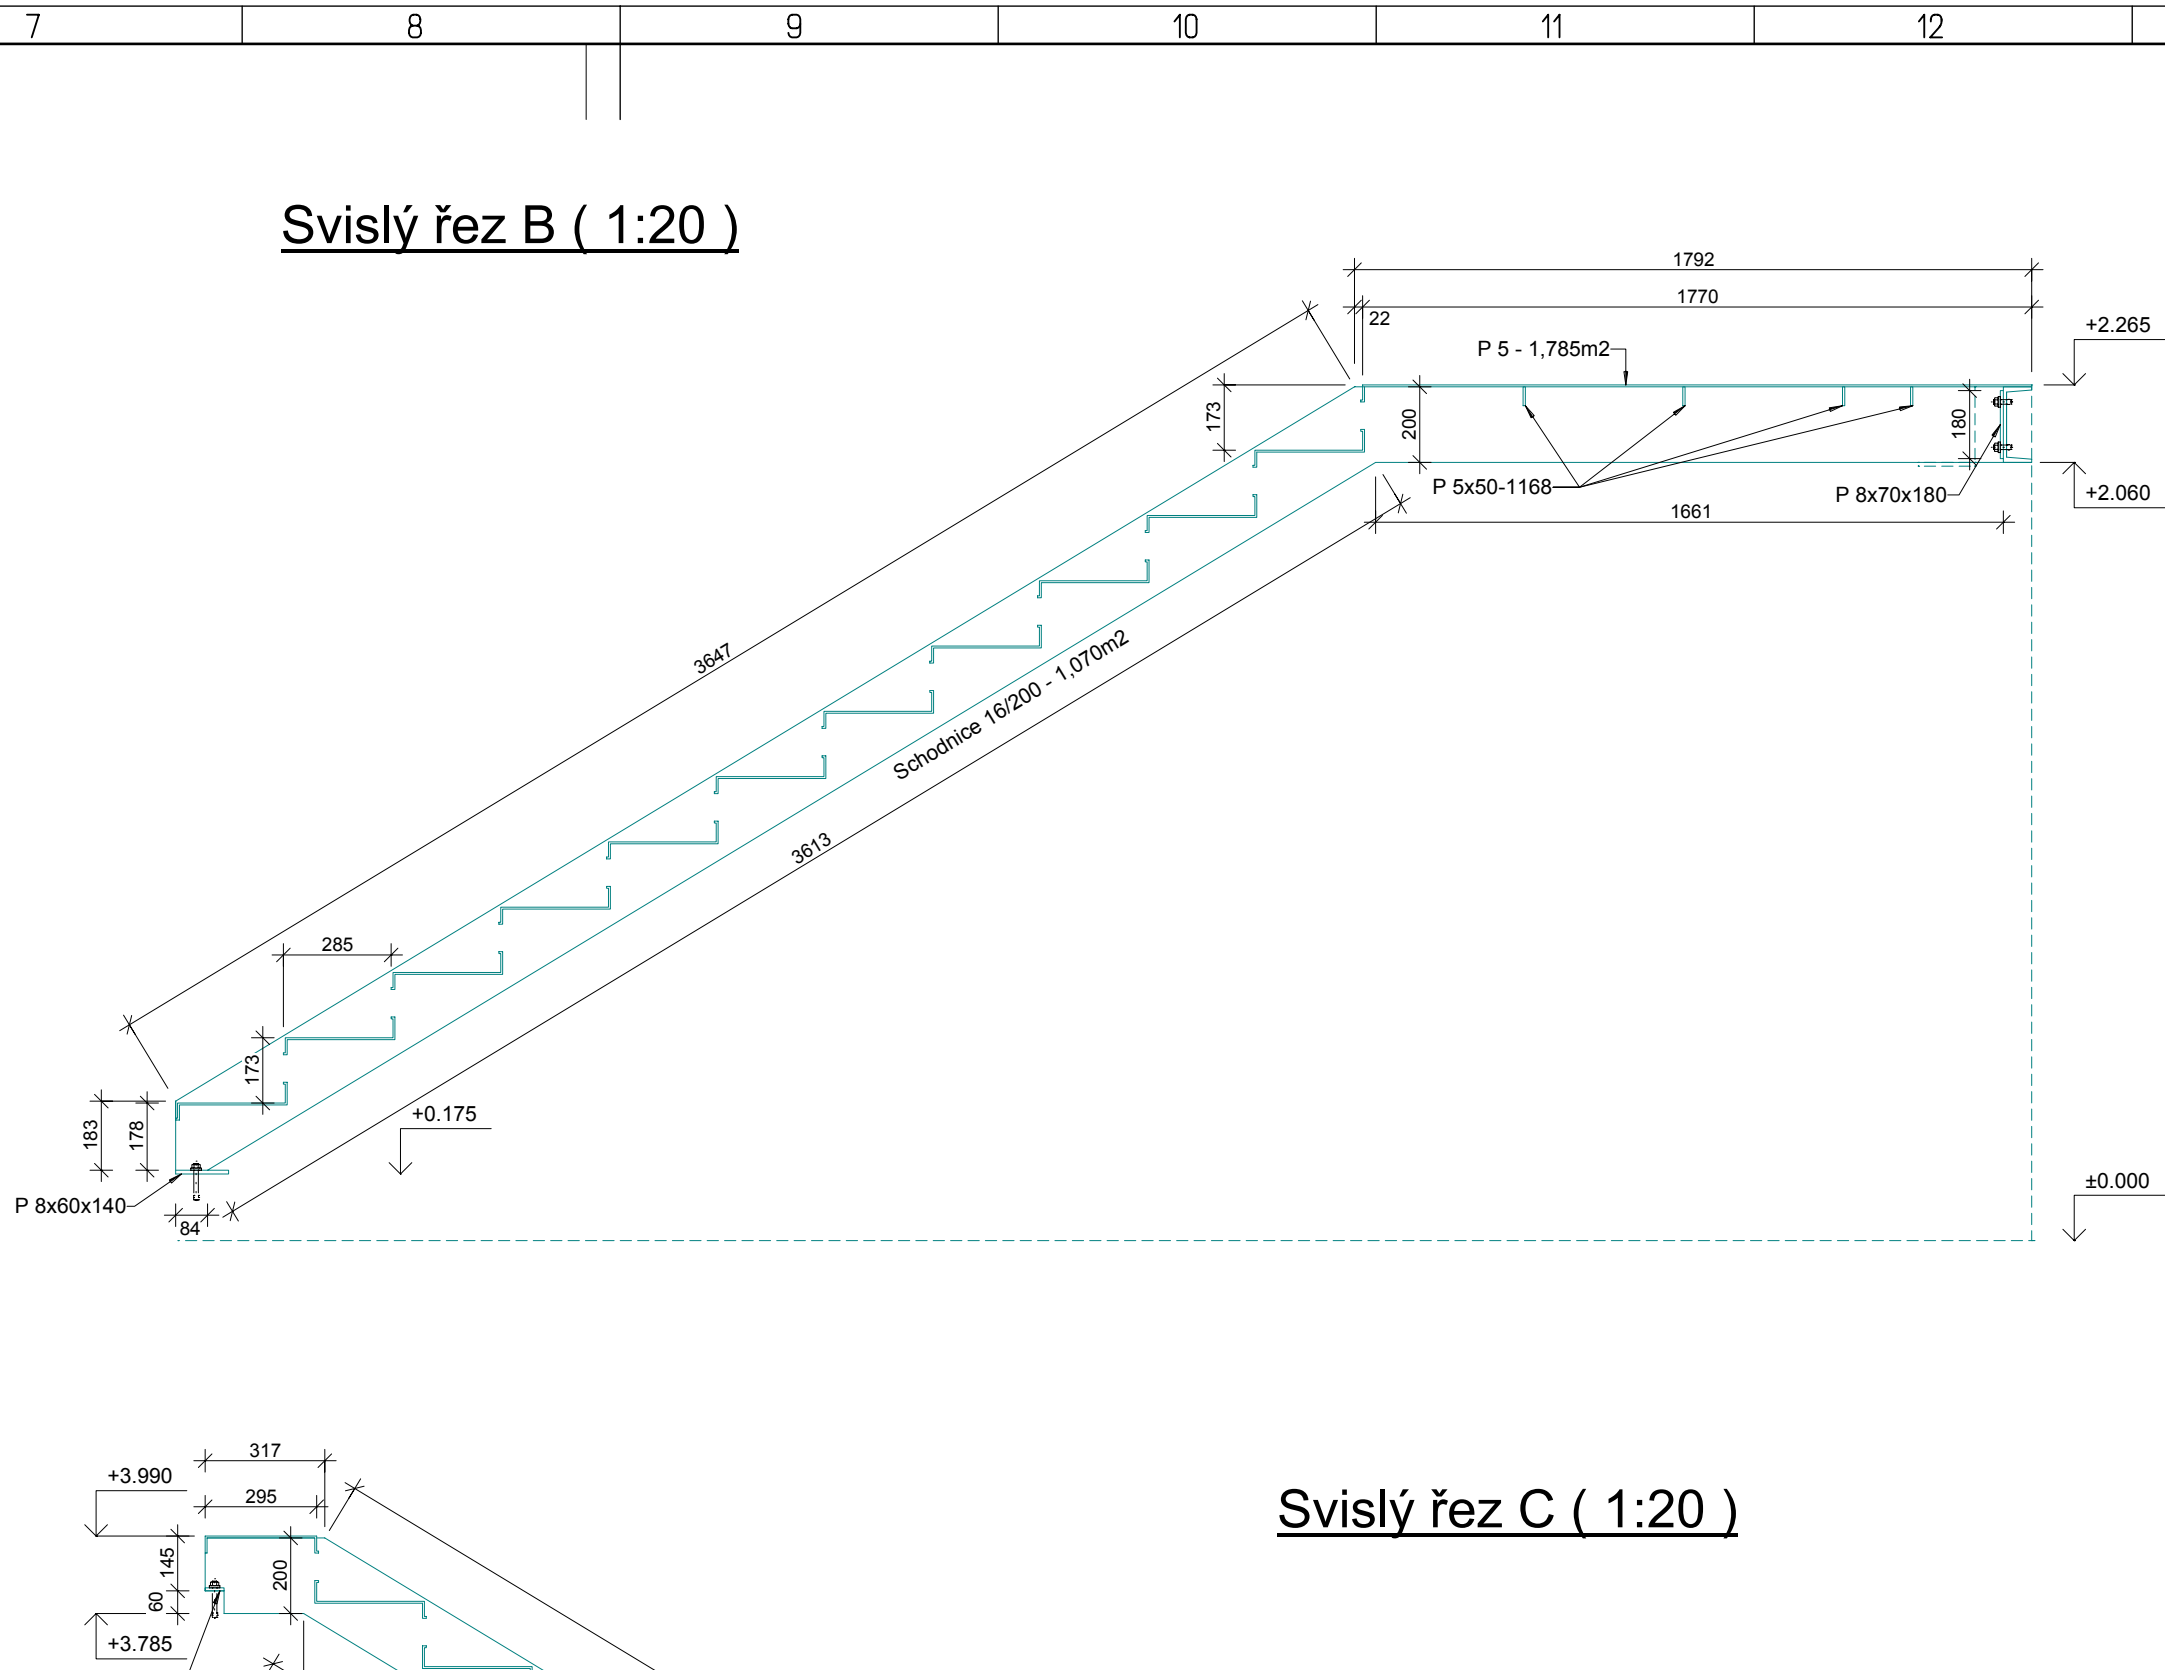

Svislý řez B ( 1:20 )

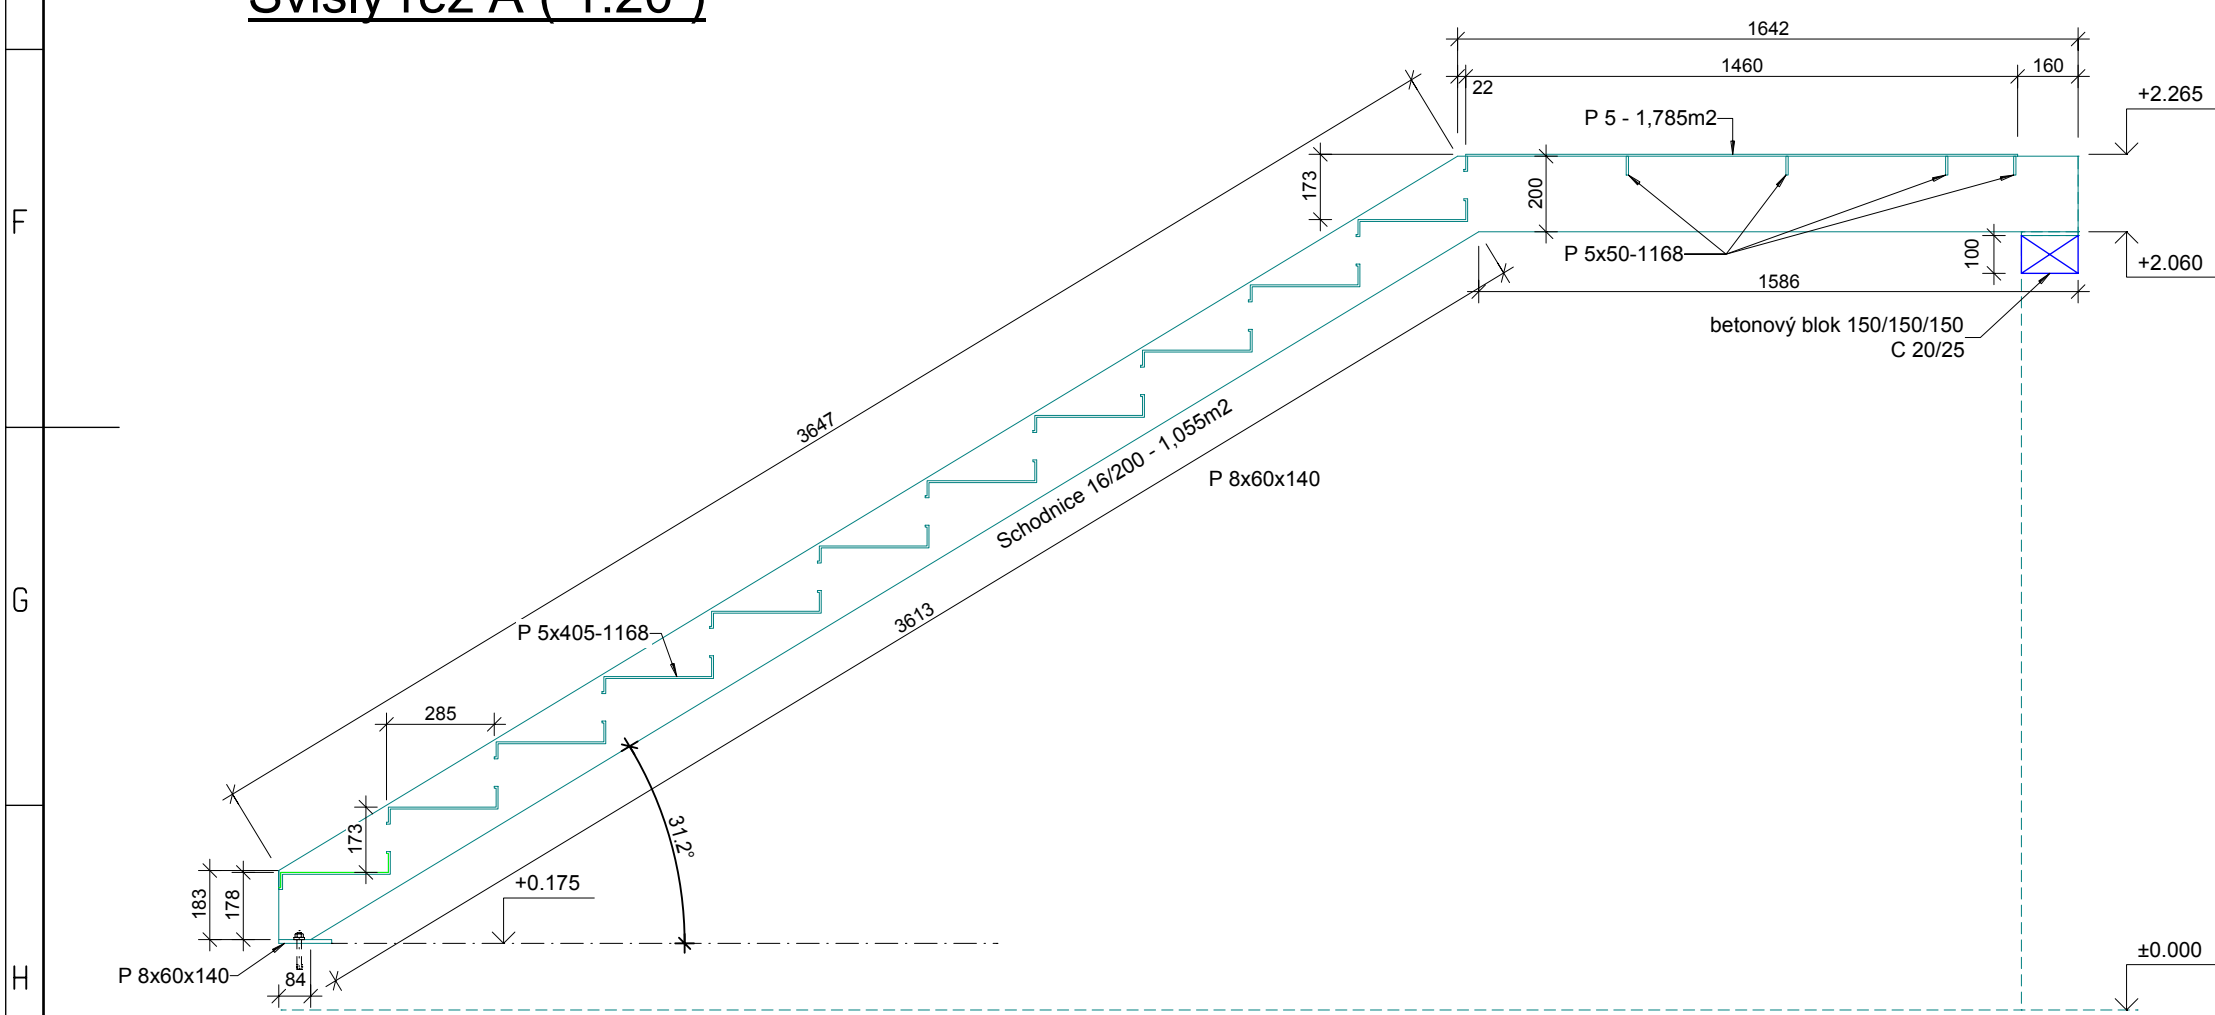


Svislý řez C ( 1:20 )




Nástupní rameno ( 1:20 )

Zrcadlo podesta ( 1:20 )



Výstupní rameno ( 1:20 )




Zrcadlo podesta ( 1:20 )

Výkaz oceli - Žlutice stodola - schody						váha v kg			poznámka
Pol.	Předmět	Průřez	d. 1 ks	ks	délka celkem(m <sup>*)</sup> )	iváha celkem(m <sup>*)</sup> )			
1	P 8x60x140	#8x60	140	2	0,28	3,84			2
2	P 8x70x180	#8x70	180	3	0,54	4,48			3
3	P 8x60x60	#8x60	60	2	0,12	3,84			1
4	P 8x100x150	#8x100	150	1	0,15	6,4			1
Schodnice									
1	P 16/200 - 1,055m2	#16x200	5275	1	5,275	25,6			1 3 6
2	P 16/200 - 1,070m2	#16x200	5350	1	5,35	25,6			1 3 7
3	P 16/200 - 1,00m2	#16x200	5000	2	10	25,6			2 5 6
Stupně, podesty									
1	P 5x405-1168	#5x405	1168	22	25,696	16,2			4 1 7 stupeň
2	P 5-1,785m2	#5x1168	1528	1	1,528	46,72			7 2
3	P 5-0,27m2	#5x182	1490	1	1,49	7,28			1 1
4	P 5-2,075m2	#5x1168	1777	1	1,777	46,72			8 4
5	Výztuhy P5x50-1168	#5x50	1168	7	8,176	2			1 7
Nosník									
1	U200 - 2850	U200	2850	1	2,85	25,28			7 3
Přirážka na drobný materiál a svary									
CELKEM (snáška)							1	2	10,0%
							1	3	1 kg

Výkaz oceli - zábradlí schody						váha v kg			poznámka
Pol.	Předmět	Průřez	d. 1 ks	ks	délka celkem(m <sup>*)</sup> )	iváha celkem(m <sup>*)</sup> )			
1	Sloupek P10/40-1050	#10x40	1050	10	10,5	3,2			3 4
2	Výplň P8/20-1330	#8x20	1330	4	5,32	1,28			7
3	Výplň P8/20-1120	#8x20	1120	2	2,24	1,28			3
4	Výplň P8/20-1155	#8x20	1155	2	2,31	1,28			3
5	Výplň P8/20-1135	#8x20	1135	2	2,27	1,28			3
6	Výplň P8/20-1125	#8x20	1125	2	2,25	1,28			3
7	Výplň P8/20-1100	#8x20	1100	2	2,2	1,28			3
8	Svislá P8/20-675	#8x20	675	70	47,25	1,28			6 1
9	Madlo P10/30-4125	#10x30	4125	1	4,125	2,4			1 0
10	Madlo P10/30-120	#10x30	120	1	0,12	2,4			1
11	Madlo P10/30-3600	#10x30	3600	1	3,6	2,4			9
12	Madlo P10/30-1200	#10x30	1200	1	1,2	2,4			3
Pozn. Dřevěné madlo									
Přirážka na drobný materiál a svary									
CELKEM (snáška)							1	5	4 kg

Ocel S235 JR  
Povrchová úprava oceli  
Nátěr pro třídu prostředí C1, životnost 15let  
Konstrukce svařovaná na místě

INDEX	ZÁKAZKA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		1:20
Projektant		Schválil		
Vopat Věroslav Ing.				
		ZAKÁZKA: Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny		
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		Projektová dokumentace Stavební konstrukční řešení		Počet A4 8 Stupeň projektu PST Datum dokončení 07.06.2019 Číslo zakázky 9115-25
ČÁST (SO,PS):		OBJEDNATEL: Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace		
OBSAH:		Číslo archivu: BPO 1-103317		
		Stodola - schody		