



## SITUACE M1:125

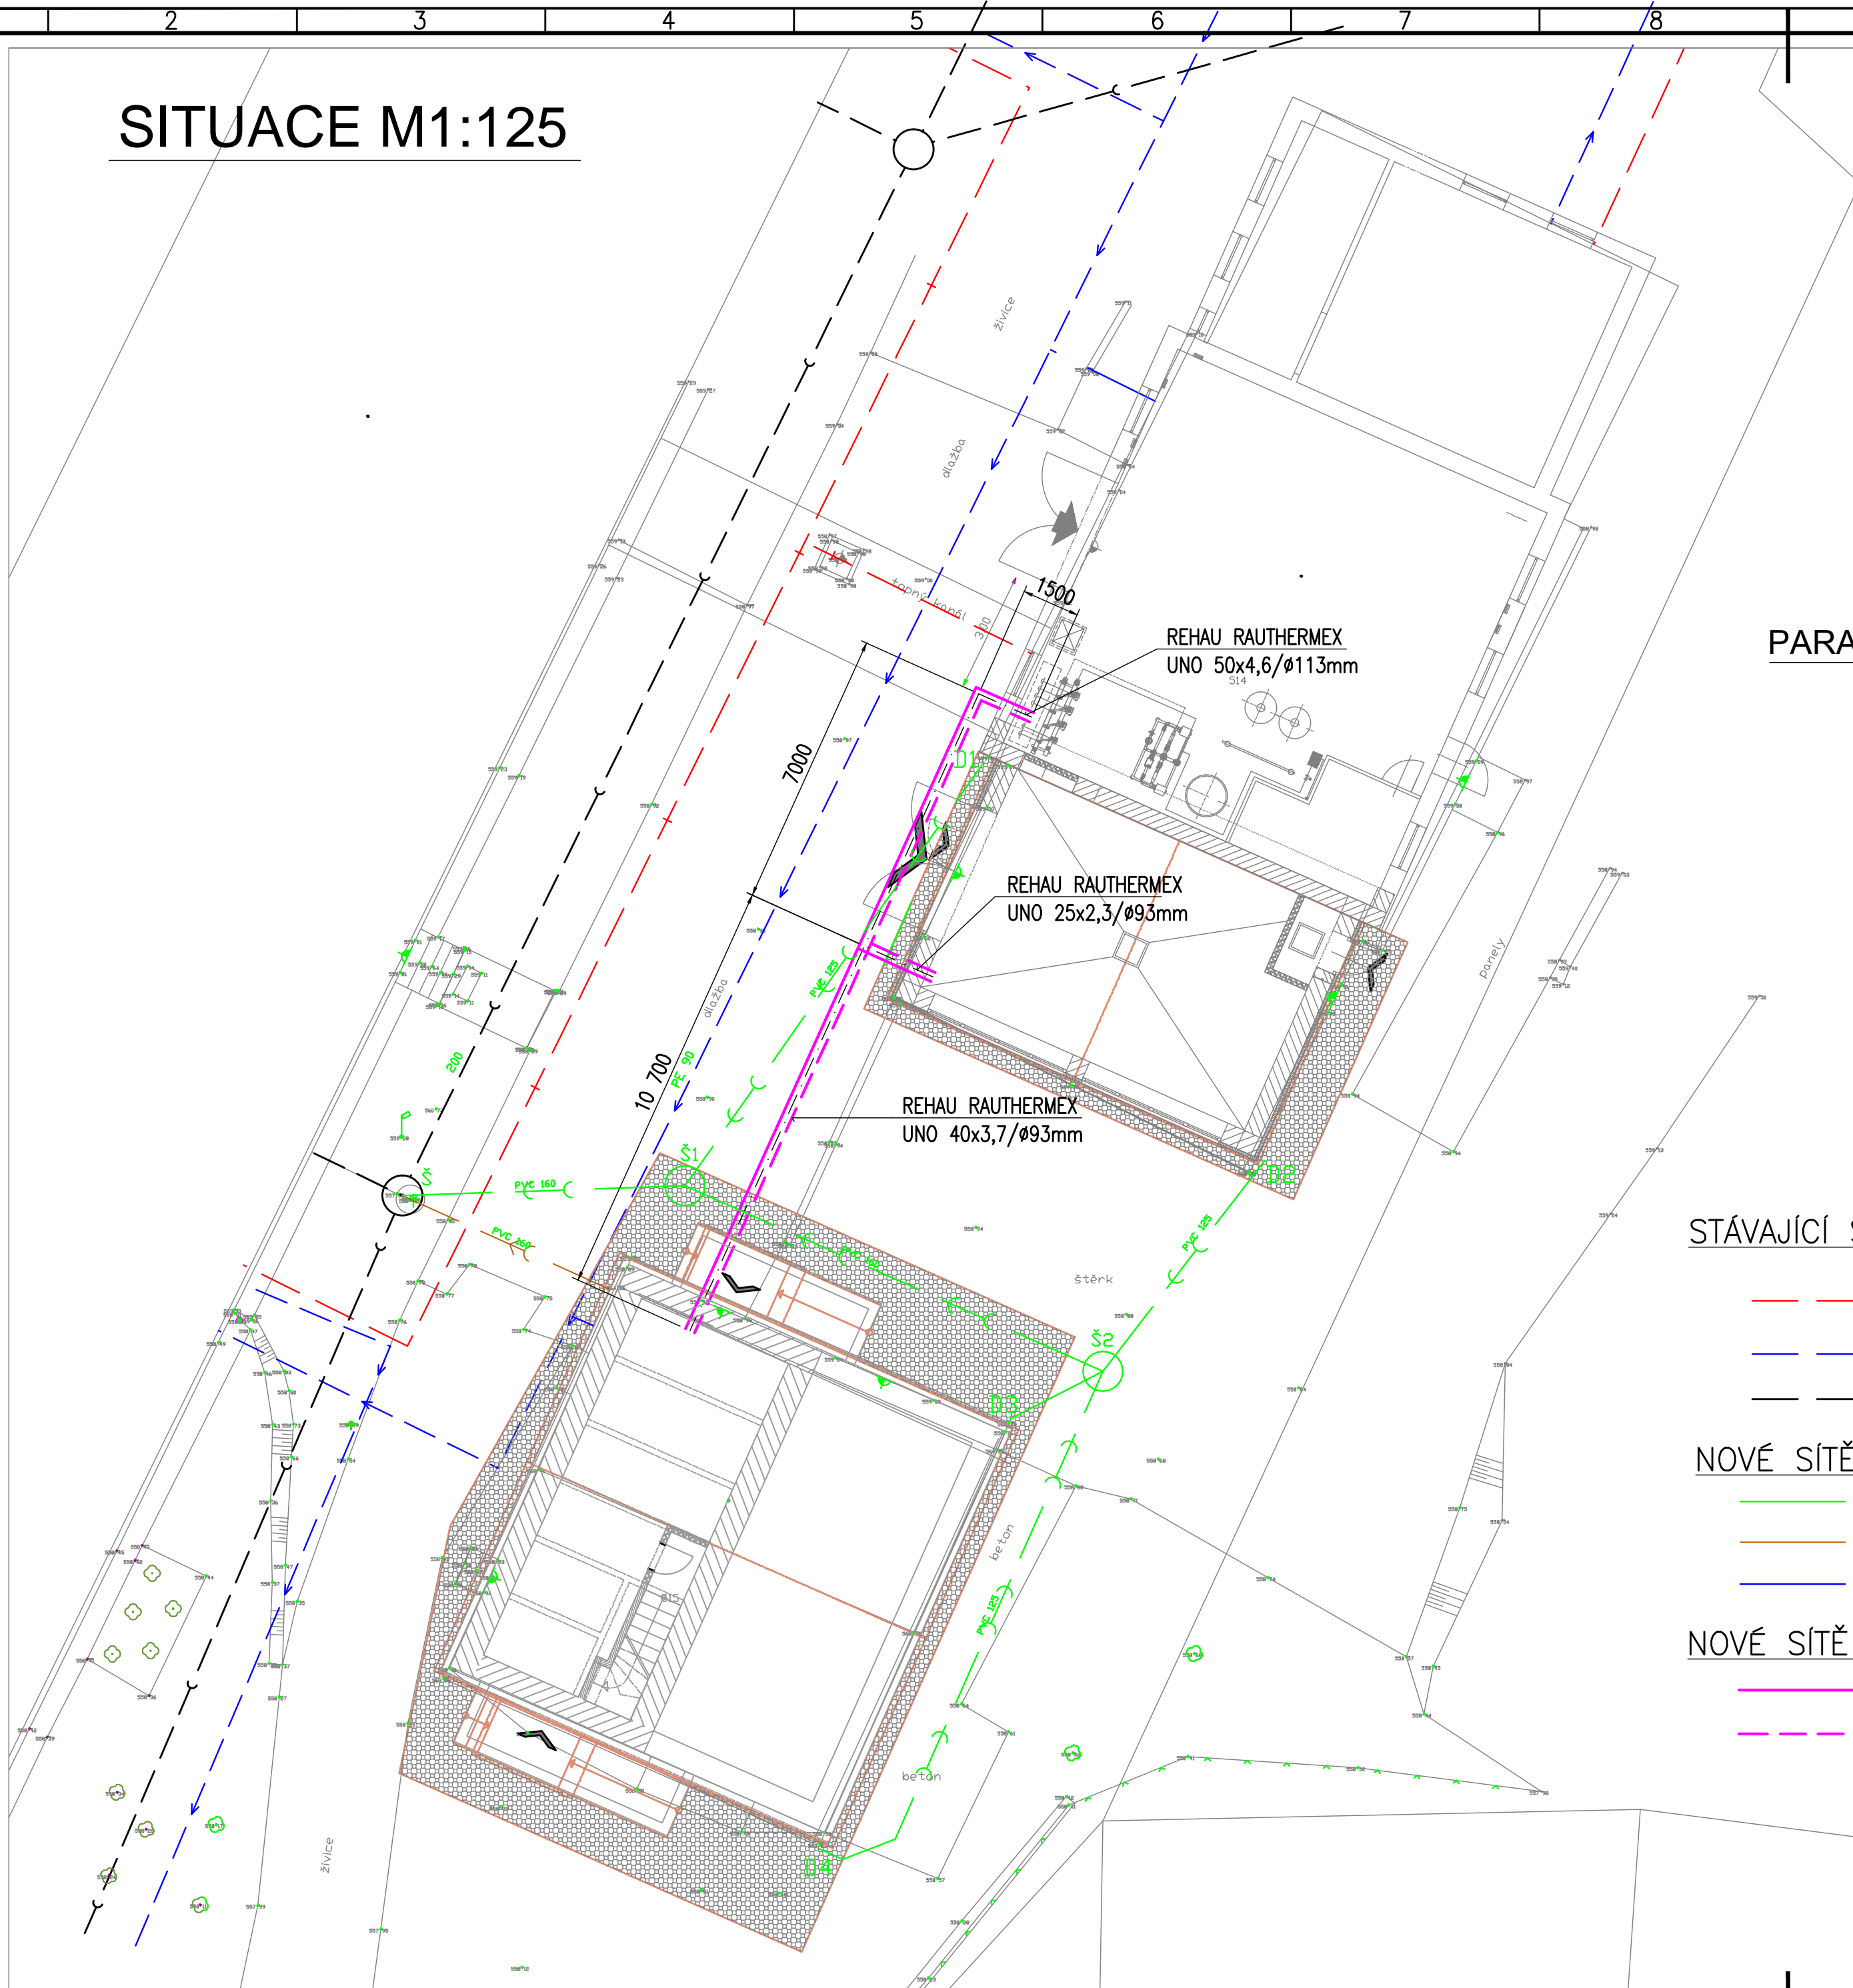

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



### PARAMETRY TEPELNÉ SÍTĚ:

JMENOVITÝ TLAK POTRUBÍ  
JMENOVITÝ TLAK ARMATUR  
MATERIÁL PŘEDIZOL.POTRUBÍ  
MATERIÁL PLÁŠTĚ  
METERIÁL IZOLACE

PN10  
PN16  
Pe-X v roli  
ohebný HDPE  
PU PĚNA dle EN253

### STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

ROZVODY UT  
VODOVOD  
KANALIZACE

### NOVÉ SÍTĚ:

DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
PITNÁ VODA

### NOVÉ SÍTĚ VYTÁPĚNÍ:

RAUTHERMEX UNO TOPNÁ  
RAUTHERMEX UNO VRATNÁ

### POZNÁMKA:

- PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ VEDENO V ROVINATÉM ÚZEMÍ,BUDE ULOŽENO S MIN.SKLODEM ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU BUDE ŘEŠENO V NAPOJENÝCH OBJEKTECH
- ROZMĚR VÝKOPU, ULOŽENÍ A ROZMĚRY POTRUBÍ viz. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU VYZNAČENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ. PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST PŘESNÉ VYTÝČEN DOLOŽENÉ PROTOKOLEM. BĚHEM VÝKOPOVÝCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ A PŘED ZÁHOZEM JE NUTNÉ DODRŽOVAT POKYNY SPRÁVCŮ,SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ ŘEŠIT DLE ČSN 73 6005.

INDEX	ZÁKÁZKA	DATA	JMENO	PODPS
Vedoucí projektant	Projektant	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:125
Matoušek Jan Ing.	Schv. ašl			
<b>lbpo</b> BPO spol. s r. o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Technika prostředí staveb Vytápění OBSAH: <b>Teplovodní přípojka-situace</b> OBJEDNATEL: Střední lesnická škola Žitlice, příspěvková organizace	Číslo zakázky 9115-25 Číslo archivní: BPO 5-103277	Počet A4 6 Stupeň projektu PST Datum dokončení 07.06.2019	Poladové číslo <b>2</b>