


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř.50Hz, 400V/TN–S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN–S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLŇENÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Stanice 4 - 14,04m

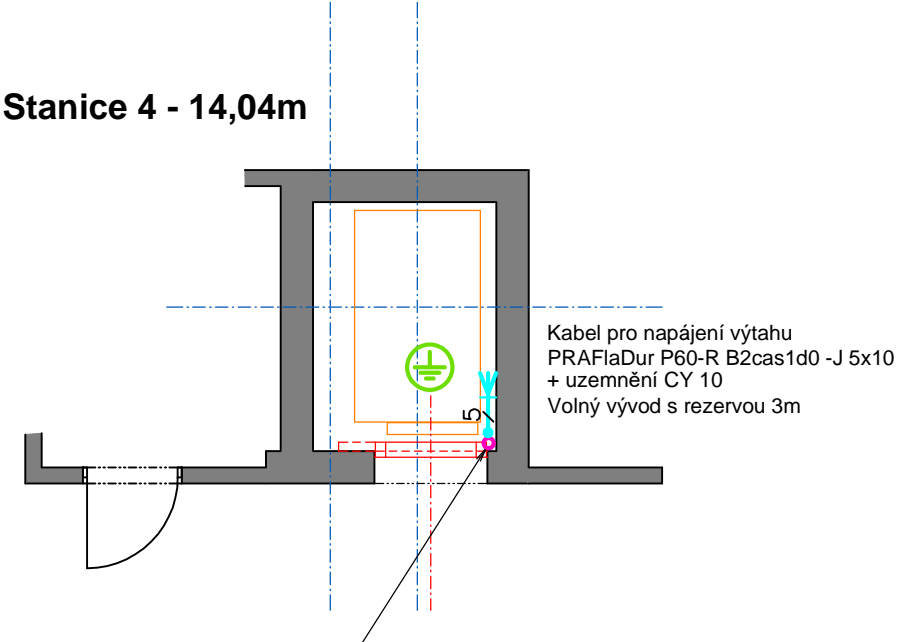

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :		Autorizace :	
HIP :	ING.ARCH.BŘETISLAV KUBÍČEK					
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :				
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :				
Investor :			KARLOVARSKÝ KRAJ, ZÁVODNÍ 353/88, K.VARY 36006			
Stupeň dokumentace :			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Název akce : GYMNÁZIUM SOKOLOV A KRAJSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, p.o. – VÝMĚNA VÝTAHU Sokolov, Husitská č.p.2053			Zakázkové číslo :		2020.021	
			Měřítko :		1 : 75	
			Formát :		2 A4	
Část :			D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		Datum : 03/2020	
Název přílohy :			PŮDORYS 1.PP – KABELOVÁ TRASA		Číslo přílohy : D.1.4.6–02	