



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/6

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 3

Město/katastr Karlovy Vary

Čtvrť/Ulice Krále Jiřího, p.č. 1716

č.p. : 1196

Za účelem : stavební úpravy teras

Číslo jednací : 2020/00554

Datum : 30.3.2020

Investor/projektant : Martina Sobotková

Zasláno : e-mail

Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů : K.Vary, p.Horváth, tel.: 606 652 910, jhorvath@vodakva.cz

Provoz kanalizace : p.Dietl, tel.: 602 835 474, rdietl@vodakva.cz

Zakreslil : Marcela Přikrylová

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení vám zajistí naše příslušné provozy vodovodů a kanalizace.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).

U potrubí (vodovodu a kanalizace) o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu souhlasu, územnímu/stavebnímu řízení. Technické řešení (projektovou dokumentaci) požadujeme předložit na VaK K.Vary k odsouhlasení.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.
CO : vlastní

Datum :

30-03-2020

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Podpis :

Studentská 328/64

Technický útvar 3

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Tel.: 359 010 111
Fax: 359 010 333

E-mail:
info@vodakva.cz

IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28

Komerční banka Karlovy Vary
číslo účtu: 1608 341 / 0100

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Vodovodní rozvody jsou informativně zakresleny dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytyčením přímo na místě. Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 30-03-2020 Podpis:

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64
Technický útvar 3
360 07 Karlovy Vary - Doubí

The drawing shows a detailed plan of the water supply and sewerage infrastructure. It includes several buildings with their respective addresses (e.g., 1709, 1710, 1715, 1716, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722). The network consists of various pipes labeled with codes like PE 40-(2003), PE 63-pův., PE 63-(2010), PE 63-(1992), PE 63-(2002), PE 63-(2005), and PE 32-pův. There are also labels for manholes (VŠ) and specific points along the lines (e.g., L 80 ~ 197.0m, L 150 ~ (1898)). A green dashed line indicates a boundary or specific zone. The drawing is signed and dated 30-03-2020 by the technical department of Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

[illegible]

KANALIZACE
1: 400

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Výstavba kanalizačního rozvodu jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodáren. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 30-03-2020 Podpis:

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64
Technický útvar 3
360 07 Karlovy Vary - Dóubí

KANALIZACE
1: 400

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
~~Studentská 328/64~~ kanalizační rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodákovy. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 30-03-2020 Podpis: [Signature]

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Studentská 328/64
Technický útvar 3
360 07 Karlovy Vary - Doubí

KANALIZACE
1: 400


Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
~~Studentská 328/64~~ kanalizační rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodáky. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 30-03-2020 Podpis: [Signature]

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Studentská 328/64
Technický útvar 3
360 07 Karlovy Vary - Doubí

KANALIZACE
1: 400


Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
~~Studentská 328/64~~ kanalizační rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodákov. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 30-03-2020 Podpis: 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Studentská 328/64
Technický útvar 3
360 07 Karlovy Vary - Doubí

KANALIZACE
1: 400

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
~~Studentská 328/64~~ kanalizační rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodákov. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 30-03-2020 Podpis: 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Studentská 328/64
Technický útvar 3
360 07 Karlovy Vary - Doubí

KANALIZACE
1: 400

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
~~Studentská 328/64~~ kanalizační rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodákov. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 30-03-2020 Podpis: [Signature]

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Studentská 328/64
Technický útvar 3
360 07 Karlovy Vary - Doubí

The drawing is a detailed plan of a sewerage network. It shows several buildings with their addresses: 1963, 1964, 1968/1, 1969, 1972, 1973, 1707, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1704/1, 1705, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1629, 1628, 1626, 1624, 1621, 1622/1, 1591, 1990. Streets shown include 'Krále Jiřího'. Sewer lines are marked with red dashed lines and labels: 'B DN 300', 'B DN 800/12', 'PP UR2 DN 125', 'PP UR2 DN 150', 'PP UR2 DN 200', 'PPP UR2 DN 125', 'KT DN 200', 'PVC DN 200-29m(201m)', 'ČS'. Slopes are indicated with values like -20.00, -44.21, -56.30, -38.25, 2.9. A note states: 'KANALIZACE SPLAŠKOVÁ UMÍSTĚNA PODĚŠTOVOU KAN.'.


KANALIZACE
1: 400

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
~~Studentská 328/64~~ kanalizační rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodáren. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum: 30-03-2020 Podpis: [Signature]

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Studentská 328/64
Technický útvar 3
360 07 Karlovy Vary - Dóubí

The drawing is a plan view of a sewerage network. It shows several buildings with their addresses: 1963, 1964, 1968/1, 1969, 1972, 1973, 1707, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1704/1, 1705, 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1621, 1622/1, 1623/1, 1624, 1626, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1591. The sewerage lines are shown in red and blue, with labels indicating their diameter and type: B DN 300, B DN 800/12, PP UR2 DN 125, PP UR2 DN 150, PP UR2 DN 200, PPP UR2 DN 125, KT DN 200, PVC DN 200-29m(201m), ČS. The drawing also shows a street labeled 'Kálie Jirfno' and a sewerage line labeled 'KANALIZACE SPLAŠKOVÁ UMÍSTĚNA PODĚŠTOVOU KAN.'. The drawing is dated 30-03-2020 and signed by [Signature].

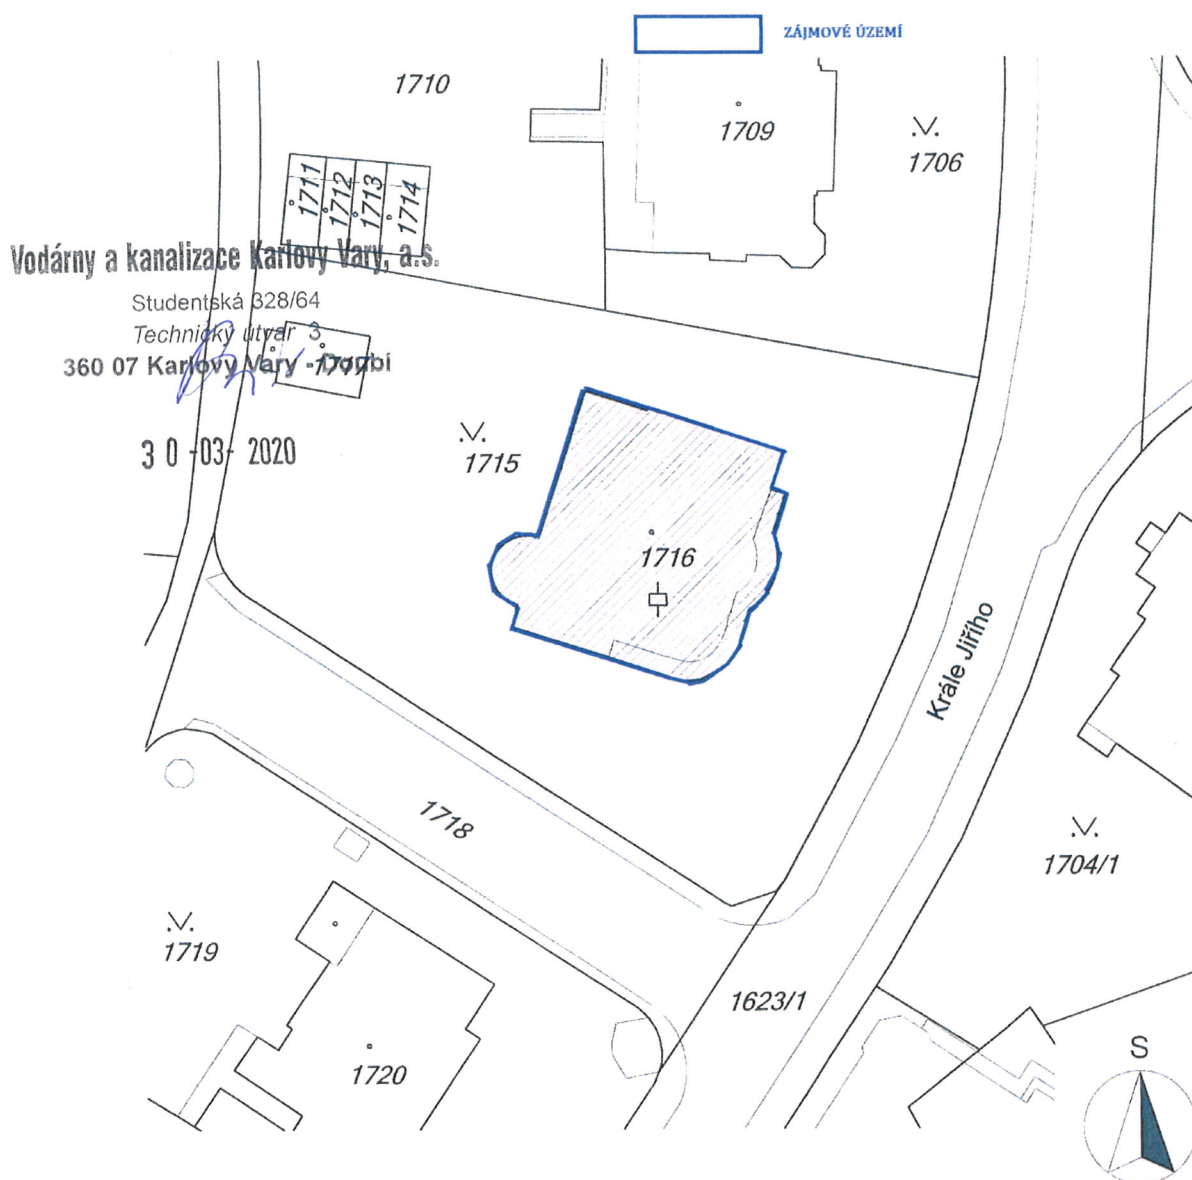

Vedoucí projektant :	Vypracoval :	Paré č. :
Ing. arch. B. Kubiček	Ing. Roman Redl	
Obec :	Karlovy Vary	
Kraj :	Karlovarský	
Investor :	Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 K. Vary	
Název akce :	Becherova vila - stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru Krále Jiřího č.p. 1195, Karlovy Vary	Datum : 01/2020
		Stupeň : DPS
		Č. zak. : 191104
		Měřítko : 1:500
Obsah :	Katastrální situační výkres	Číslo přílohy : C.2

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: Kk3Kk@seznam.cz