PŮDORYS 4NP

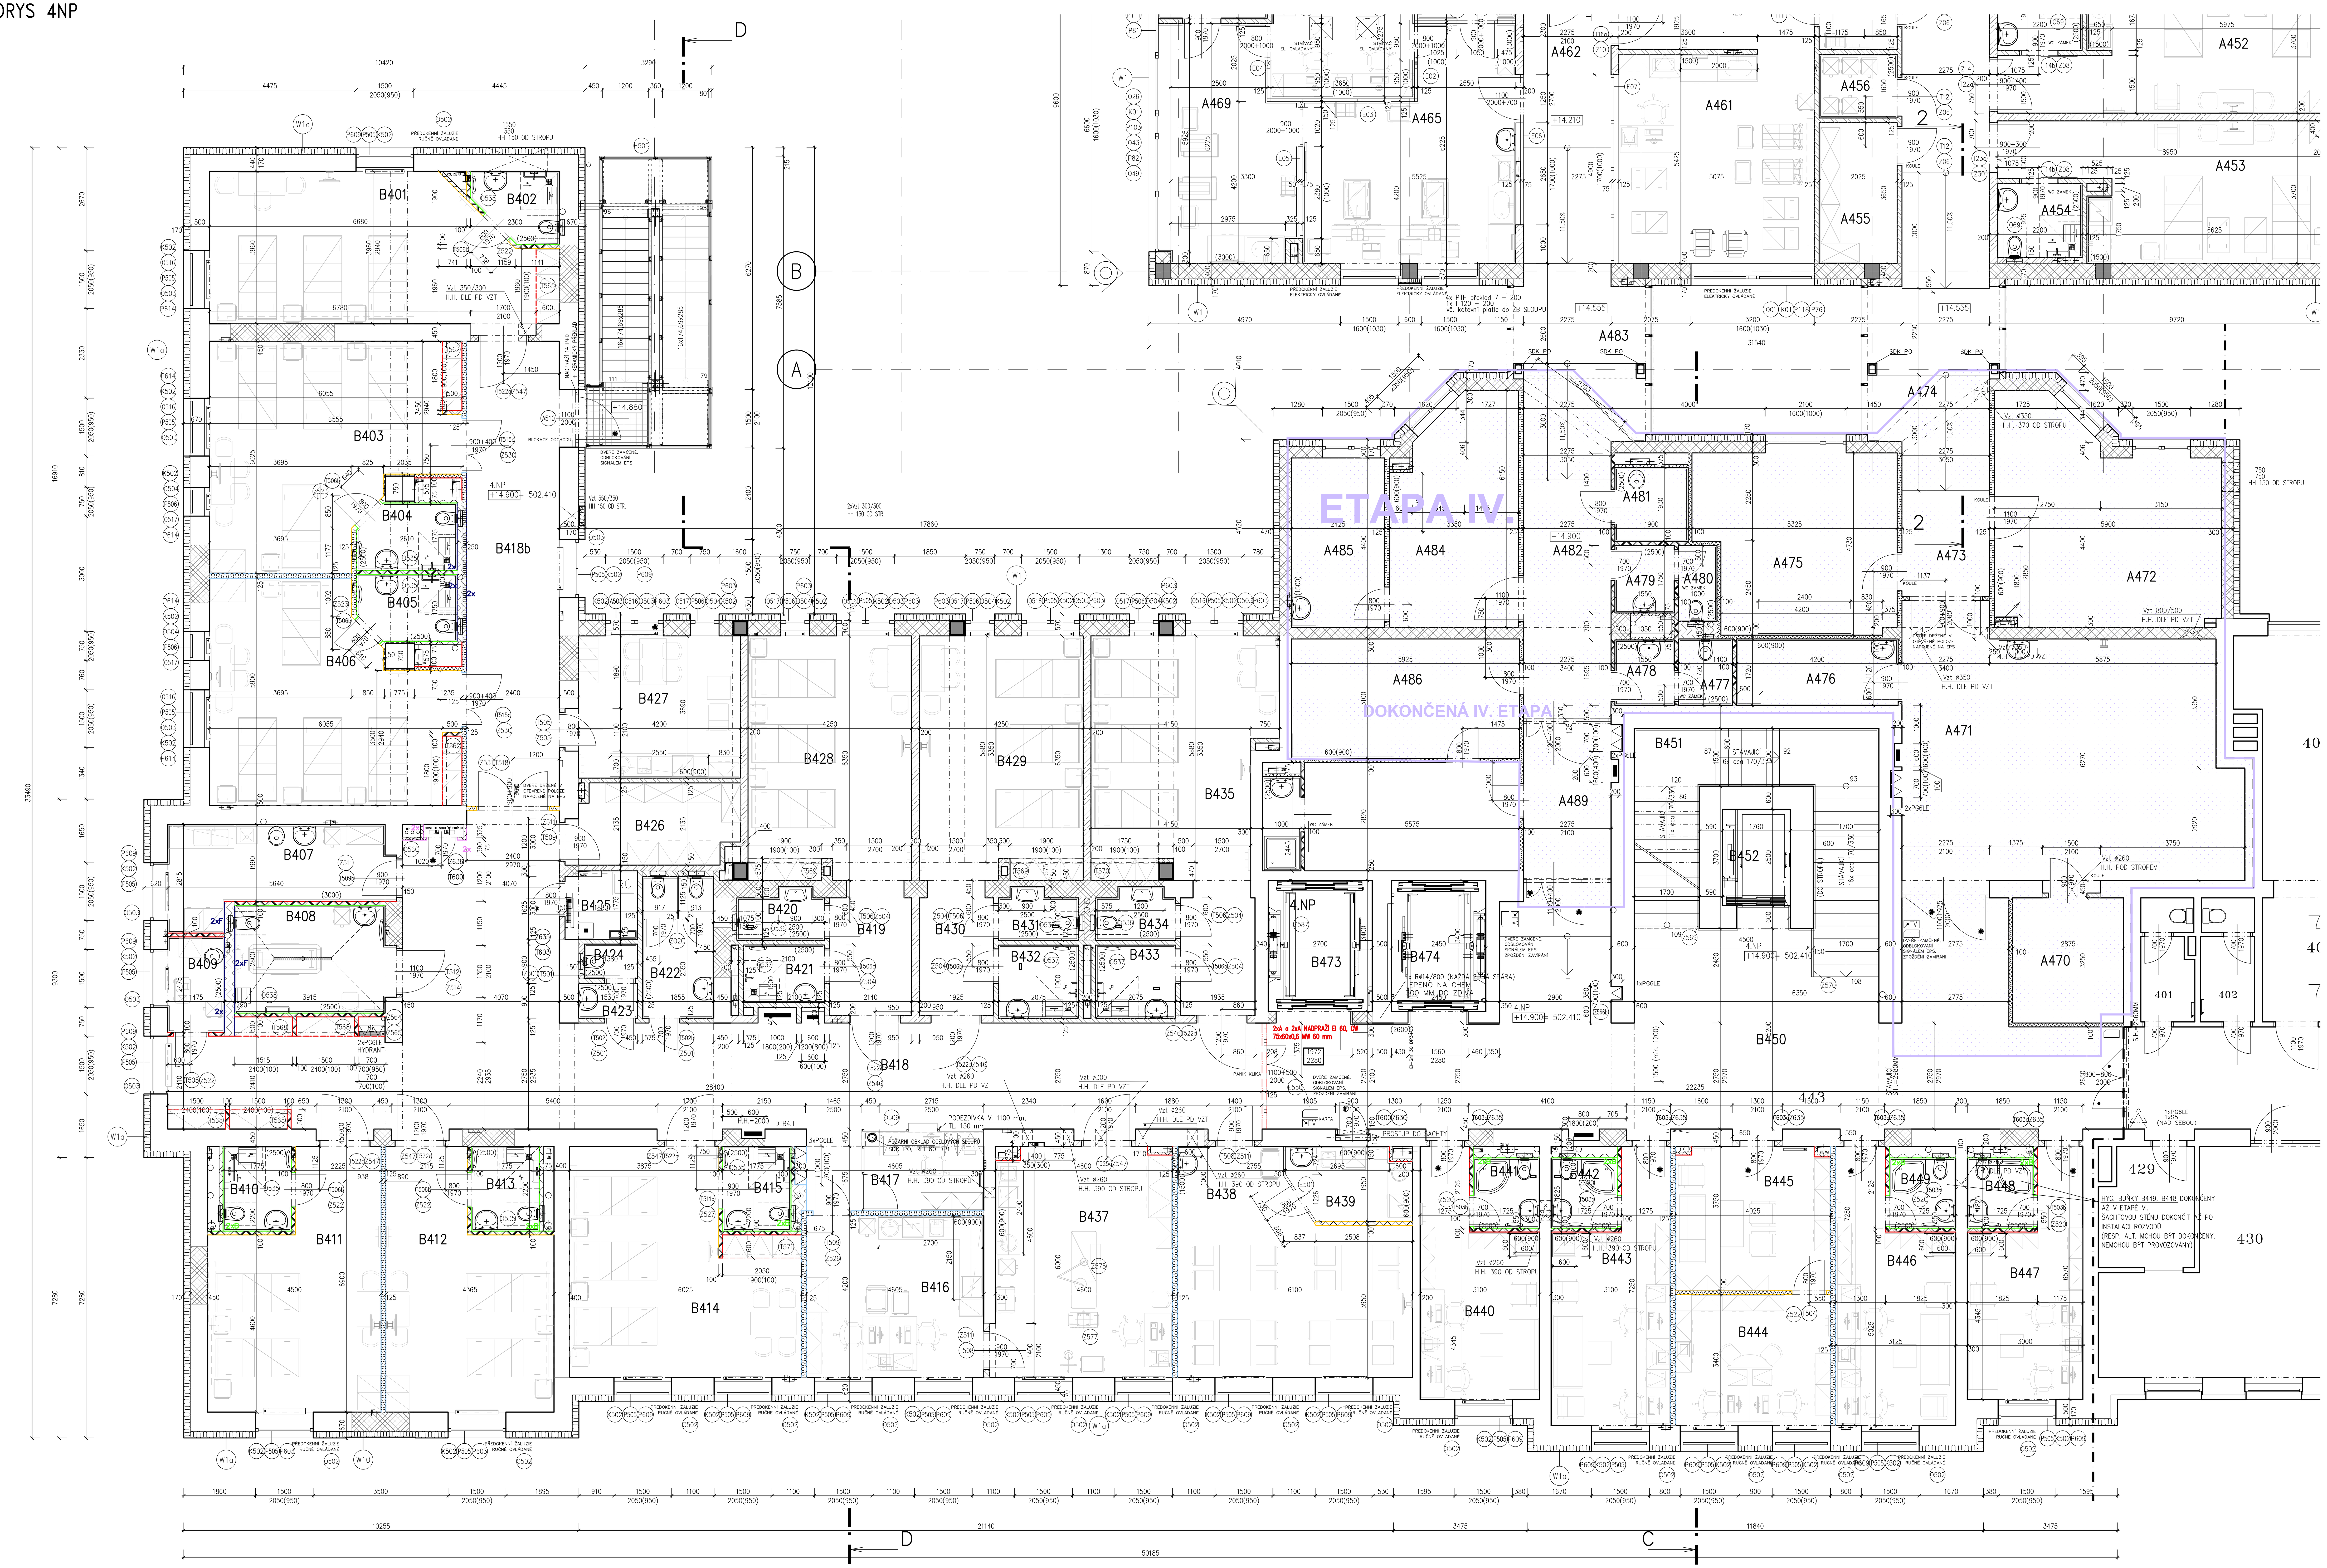

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ MALOFORMÁTOVÉ ZDIVO, V 1.PP ZDIVO SMÍŠENÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP-P P 15, NA MALTU MC 10,0 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1
- ZDIVO TL. 400 MM Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 40 P+D, P 10, NA MC 5,0 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1, Ru= min. 2,78 m2K/W
- ZDIVO TL. 300 MM Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30 P+D, P 10, NA MC 5,0 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1, Ru= min. 1,23 m2K/W
- ZDIVO TL. 200 MM Z AKUSTICKÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 19AKU P+D, P10, NA MVC 2,5MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1, Ru= min. 0,64m2K/W
- ZDIVO TL. 150 MM Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14 P+D, P 10, NA MVC 2,5 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 44 dB, REI 120 DP1, Ru= min. 0,55m2K/W
- ZDIVO TL. 125 MM Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5 P+D, P 10, NA MVC 2,5 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 44 dB, EI 180 DP1, Ru= min. 0,38m2K/W
- MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – NOVÉ BUDOU PROVEDENY Z BETONU DLE ODDÍLU STATIKA
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOU OPLÁŠTĚNÁ, CELKOVÁ TL.100 mm PROFIL CW+UW 75,, PŘÍČKA BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, BEZ TEPELNÉ IZOLACE
  max. 400; 100; 12,5; 75 –profily typu CW 75x50x0,6 mm, snížená rozteč pro montáž obkladu
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNÁ, CELKOVÁ TL.125 mm PROFIL CW+UW 75, DESKY 2x 12,5MM, TEPELNÁ IZOLACE 60 mm
  max. 625; 125; 25; 75 –profily typu CW 75x50x0,6 mm –minerální izolace TL. 60 MM pro zabudování do SDK příček
- SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOJITÁ VZÁJEMNĚ OD SEBE ODSAZENÁ A SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ, CELKOVÁ TL. DLE PŮDORYSŮ, IZOLACE OSAZENA NA STRANĚ DLE VÝKRESŮ
  625; >155; 12,5; 50 –profily typu R-CW 50 –minerální izolace TL. 60 MM pro zabudování do SDK příček –instalační prostor –profily typu R-CW 50
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ STĚNA, JEDNODUCHÁ KCE, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNÁ, TL.75 mm, PROFIL CW+UW 50+50, PROTIPOŽÁRNÍ DESKY 2x12,5 MM, BEZ TI, EI 30 OBUSTRANNĚ
  max. 500; 75; 25; 50 –profily typu 2x CW 50x50x0,6 mm, vzájemně sešroubovány –2x protipožární sádrokartonová deska tl. 12,5 mm, 2xDF
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA NA VOLNĚ STOJÍCÍ, JEDNODUCHÁ KCE, 1x ČI 2x OPLÁŠTĚNÁ DLE POPISU V PŮD., BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, BEZ TEPELNÉ IZOLACE
  max. 400; 100; 25; 75 –profily typu R-CW 75, snížená rozteč pro montáž obkladu a dle výšky stěny
  V PŘÍPADĚ PROVEDNÍ UCPÁVKY POD STROPEM NEBUDE OPLÁŠTĚNÍ PROVEDENO AŽ POD STROP (REVIZE UCPÁVKY)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOU OPLÁŠTĚNÁ, CELKOVÁ TL.100 mm PROFIL CW+UW 75, TEPELNÁ IZOLACE 60 mm
  max. 625; 100; 12,5; 75 –profily typu CW 75x50x0,6 mm, snížená rozteč na 400 mm v místech obkladu –minerální izolace TL. 60 MM pro zabudování do SDK příček
- PŘEDSAZENÁ STĚNA SPŘAŽENÁ (KOTVENÍ NA STAVEČÍ TŘMENY ČI PŘÍMÝ ZÁVĚS K PODKLADNÍ KCI) TLOUŠŤKA PŘEDSTĚNY cca 50mm, 1xOPLÁŠTĚNÁ

POZN.: VŠECHNY SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY PROVÉST V KOMPLETNÍM SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ VČETNĚ VHODNÉHO NAPOJENÍ NA STROP, PODLAHU A STĚNY, VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH PROFILŮ PRO UCHYCENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ZÁVĚSNÝCH SKŘÍNÍ, DVEŘNÍCH OTVORŮ, OTOPNÝCH TĚLES, NÁSTĚNNÝCH RAMP MP APOD. PŘÍČKY, JENŽ NEJDOU AŽ DO STROPU PROVÉST S HORNÍM LEMOVÁNÍM UW a UA-Profily.
VE SPRCHOVÝCH BUŇKÁCH BUDE VŽDY JAKO VRCHNÍ POUŽITA SDK DESKA URČENÁ DO VLHKA, VYJMA POŽÁRNÍCH KCÍ.

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ :

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ"
S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- W1 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.160 MM – ETICS NA PŘÍSTAVBĚ
- W1a SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECH. – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.160 MM – ETICS NA PŘÍSTAVBĚ
- W3 SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY S T.I. Z MIN. VLNY TL.120 MM S EXTERIÉROVOU DESKOU – SMALTOVANÁ SKLENĚNÁ DESKA LEPENÁ NA NOSNÉM ROŠTU, BARVA DLE POHLEDŮ
- W6 SKLADBA IZOLACE ATIKY SE ZATEPLENÍM
- W7 SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL.140 MM
- W10 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.140 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ – ETICS NA OBJ. B/SNÍŽENÁ TLOUŠŤKA
- W11 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECH. ODOLNOSTÍ – S OMÍTKOU Z MRAMOROVÉHO GRANULÁTU, S T.I. Z MIN. VLNY TL.140 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- W11b SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECH. ODOLNOSTÍ – S OMÍTKOU Z MRAMOROVÉHO GRANULÁTU, S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.140 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- W11c SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECH. ODOLNOSTÍ – S OMÍTKOU Z MRAMOROVÉHO GRANULÁTU, T.I. Z MIN. VLNY TL.140+70 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- W12 SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL.140 MM – DRENÁŽ OBJ. B
- W13 SKLADBA POVRCHU VNITŘNÍCH STĚN ZESILOVANÝCH TORKRETÁŽÍ
- W14 SYSTÉMOVÁ SKLADBA SANAČNÍ OMÍTKY NA OBVODOVÝCH I STŘEDNÍCH ZDECH 1.PP JEŽ NEBUDOU VYBOURÁNY ANI TORKRETOVÁNY – DO VÝŠKY 700 MM NAD PODLAHOU
- W14b SYSTÉMOVÁ SKLADBA SANAČNÍ OMÍTKY NA OBVODOVÝCH I STŘEDNÍCH ZDECH 1.PP JEŽ NEBUDOU VYBOURÁNY ANI TORKRETOVÁNY – OD VÝŠKY 700 MM NAD PODLAHOU
- W15 ÚPRAVA STĚN STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍHO KANÁLU POD PODLAHOU 1.PP OBJ. B
- W16 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH FASÁD + NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

LEGENDA SDK DESEK

- A — SÁDROKARTONOVÁ DESKA STAVEBNÍ
  DRUH A (DLE ČSN EN 520+A1), TL. 12,5 MM
  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. S2
- B — SÁDROKARTONOVÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR
  SÁDROKARTONOVÁ DESKA STAVEBNÍ SE SNÍŽENOU ABSORPCÍ VODY, DRUH H2 (DLE ČSN EN 520+A1), TL. 12,5 MM
  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBKY Č. S3
- C — SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ
  SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ POVRCHU A SNÍŽENOU POVRCHOVOU ABSORPCÍ VODY, DRUH GF-I-W2 (DLE ČSN EN 15283-2+A1), TL. 12,5 MM
  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. S1
- D — SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO AKUSTICKÉ STĚNY+SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ
  1x MODRÁ AKUSTICKÁ PROTIPOŽÁRNÍ DESKA MA (DF) S KONTROLOVANOU OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ A SPECIÁLNĚ UPRAVENÝM JÁDREM URČENÁ DO KONSTRUKCÍ SE ZVÝŠENÝM POŽADAVKEM NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST A POŽÁRNÍ ODOLNOST.
  1x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ POVRCHU A SNÍŽENOU POVRCHOVOU ABSORPCÍ VODY, DRUH GF-I-W2 (DLE ČSN EN 15283-2+A1), TL. 12,5 MM
  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. S4+S1
- E — SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE
  SÁDROKARTONOVÁ DESKA S KONTROLOVANOU HMOTNOSTÍ A SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ JÁDRA PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH, DRUH DF, TL. 12,5 MM
  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. S5
- F — SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKČNÍ DESKA ZE SPECIÁLNÍHO SÁDROVÉHO JÁDRA VYZTUŽENÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY A OBALENÉHO SILNÝM PAPÍROVÝM KARTONEM
  TYPU DFRIEH2 V SOULADU S EN 520. SKLÁDÁ SE LÍCOVÝ PAPÍR JE PŘÍRODNÍ BARVY -SVĚTLE ŠEDO-BĚŽOVÉ. PEVNOST V OHYBU A TVRDOST POVRCHU JSOU VÝRAZNĚ VYŠŠÍ NEŽ U STANDARDNÍHO SÁDROKARTONU. DESKY RIGISTABIL JSOU OHNIVZDORNÉ A IMPREGNOVANÉ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	OZN.	POVRCH STROPU	S.V. PODHL.
B401	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	32.40	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B402	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B403	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	33.25	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B404	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B405	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B406	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	32.90	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B407	ČISTICÍ MÍSTNOST	13.10	**PVC**	P13	**KER. OBKL. V. 3000**	–	RASTR R1	3.00
B408	OČISTA	11.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R1	2.50
B409	ÚKLID	3.75	KERAMICKÁ DLAŽBA	D22	KER. OBKLAD V. 2500 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR **R11**	3.00
B410	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B411	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	26.35	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B412	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	25.30	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B413	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B414	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	31.65	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	–	RASTR R1	3.00
B415	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B416	PŘÍPRAVNA	19.75	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B417	RECEPCE	9.85	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R2	2.60
B418	CHODBA	102.65	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R2/R10	3/2.50
B418b	CHODBA	29.75	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R2	3/2.50
B419	ZÁDVEŘÍ POKOJE	8.30	PVC	P3	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	2.70
B420	WC	2.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR **R11**	2.50
B421	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D21	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B422	ZÁDVEŘÍ WC	6,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B423	ZÁDVEŘÍ WC	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500		RASTR **R11**	2.50
B424	WC	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500		RASTR **R11**	2.50
B425	STROJOVNA SLP	3,30	PVC ANISTATIK	P14	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	3.47
B426	SKLAD	8,90	PVC	P3	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	2.50
B427	DMZ	15.90	**PVC**	P3	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	–	RASTR R1	3.00
B428	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	26.80	PVC	P3	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B429	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	26.80	PVC	P3	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B430	ZÁDVEŘÍ POKOJE	6.65	PVC	P3	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	2.70
B431	WC	2.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR **R11**	2.50
B432	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D21	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B433	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D21	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B434	WC	2.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR **R11**	2.50
B435	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	28.35	PVC	P3	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B436	ZÁDVEŘÍ POKOJE	6.65	PVC	P3	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	2.70
B437	VYŠETŘOVNA	28.10	**PVC ELEKTROSTATIK**	P15	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B438	NÁVŠTĚVA JÍDELNA	30.60	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R8	3.00
B439	KUCHYŇKA	5.80	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA UMYVADLEM** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.00
B440	INSPEKČNÍ POKOJ	16.60	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.00
B441	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D22	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B442	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D22	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B443	INSPEKČNÍ POKOJ	18.75	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.00
B444	ADMINISTRATIVA	14.15	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.00
B445	JEDNACÍ MÍSTNOST	15.00	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.00
B446	INSPEKČNÍ POKOJ	18.90	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.00
B447	INSPEKČNÍ POKOJ	15.95	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.00
B448	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D22	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B449	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D22	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B450	CHODBA	92.75	KER. DLAŽBA/PVC	P13 D15b	**KER. OBKL. PORTÁLU VÝTAHU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R2	2.60
B451	SCHODIŠTĚ	24.10	LITÉ TERACO	T12	KER. OBKL. PORTÁLU VÝTAHU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	– –	–
B452	VÝTAH -STÁVAJÍCÍ	4.40	–	–	–	–	– –	–
B473	VÝTAH V2	9.00	–	–	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	–
B474	VÝTAH V3	8.15	–	–	–	–	–	–

POZNÁMKA :

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD.STUPNĚ) A PODEST MUSÍ BÝT MIN.0.6
- VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY, ...) UMISŤOVAT DLE NORMY ČSN 734108 – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI UMYVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ PODZ.INŽ.SÍTĚ A PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- VYZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY AŽ PO OSAZENÍ VŠECH ROZVODŮ
- OBEZDÍVANÉ EL. ROZVADĚČE OBEZDÍT PO CELÉ VÝŠCE. PŘEKLAD NAD NIMI UMÍSTIT TAK, ABY MOHLY ZA NÍM PROJÍT EL. KABELY NAD PODHLEDOVOU KONSTRUKCÍ (ŠÍŘKA PŘEKLADU 100 MM). ŠACHTU ZAOMÍTAT.
- KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ V NENOSNÝCH ZDECH JE NA OSU DVEŘNÍHO OTVORU. V PD NAVRŽENY DVEŘE S DODATEČNOU MONTÁŽÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO ZKOORDINOVAT ROZMĚR VYNECHÁVANÉHO OTVORU PRO ZAZDĚNÍ (DODATEČNOU MONTÁŽ) ZÁRUBNĚ SE SKUTEČNĚ VYBRANÝM TYPEM OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.
- VESTAVNÉ SKŘÍNĚ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVEBNÍ ČÁSTI, JAKO STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PROVÉST NADPRAŽÍ V POŽADOVANÉ VÝŠCE
- PROSTUPY NOSNÝMI STĚNAMI DO DIMENZE DN 200 MM NEJSOU ZAKRESLENY, PROSTUPY BUDOU ODVRTÁNY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- OSTĚNÍ, VZHLEDEM K PŘEVAŽUJÍCÍ NEKOMPAKTNOSTI ZDIVA, BUDOU REALIZOVÁNA LINIOVÝM ODŘEZÁNÍM S PŘÍPADNÝM CITLIVÝM RUČNÍM DOSEKÁNÍM VE VNITŘNÍCH ČÁSTECH STĚN. PROSTUPY NOSNÝMI STĚNAMI DO DN 500 BUDOU POVEDENY ODVRTÁNÍM JÁDROVÝMI VRTY, ROVNĚŽ PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU ODVRTÁVÁNY, U VĚTŠÍCH OTVORŮ VÍCENÁSOBNÉ ODVRTÁVÁNÍ ČI VYŘÍZNUTÍ. POUŽITÍ PNEUMATICKÝCH KLADIV NEBO VIBRAČNÍCH VRTAČEK JE NUTNO MINIMALIZOVAT!

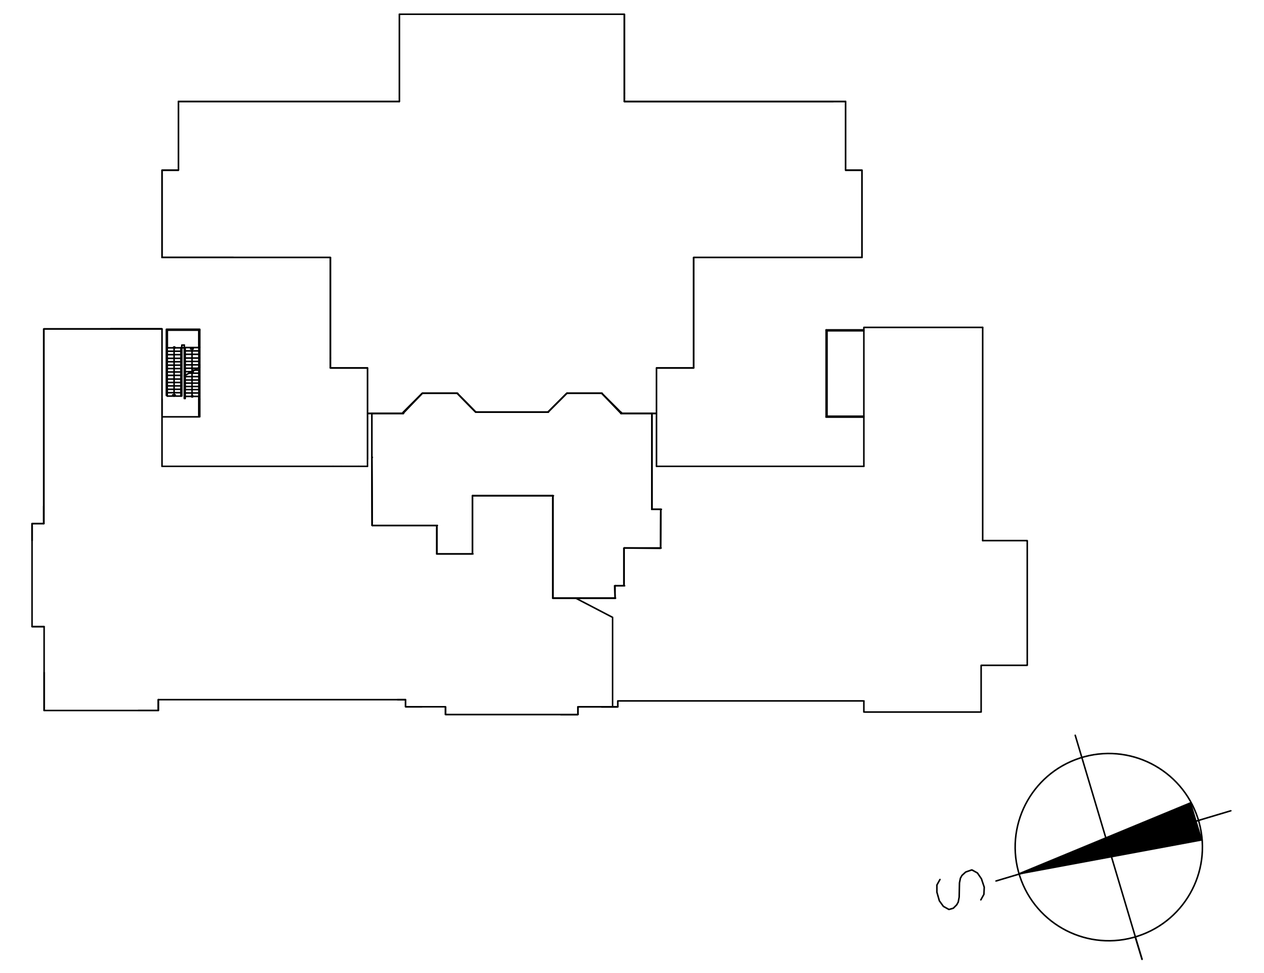

± 0.0 = 487.510

ČÍSLO PARÉ

D1.02 Pavilon B
D1.02.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	ING. JIŘÍ BROŽ

penta — Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

penta — Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary

NÁZEV AKCE:
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – OPRAVA A ROZDĚLENÍ

FORMÁT	24 x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P

VÝKRES: **PŮDORYS 4NP**

MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D1.02.1-17