PŮDORYS 2NP

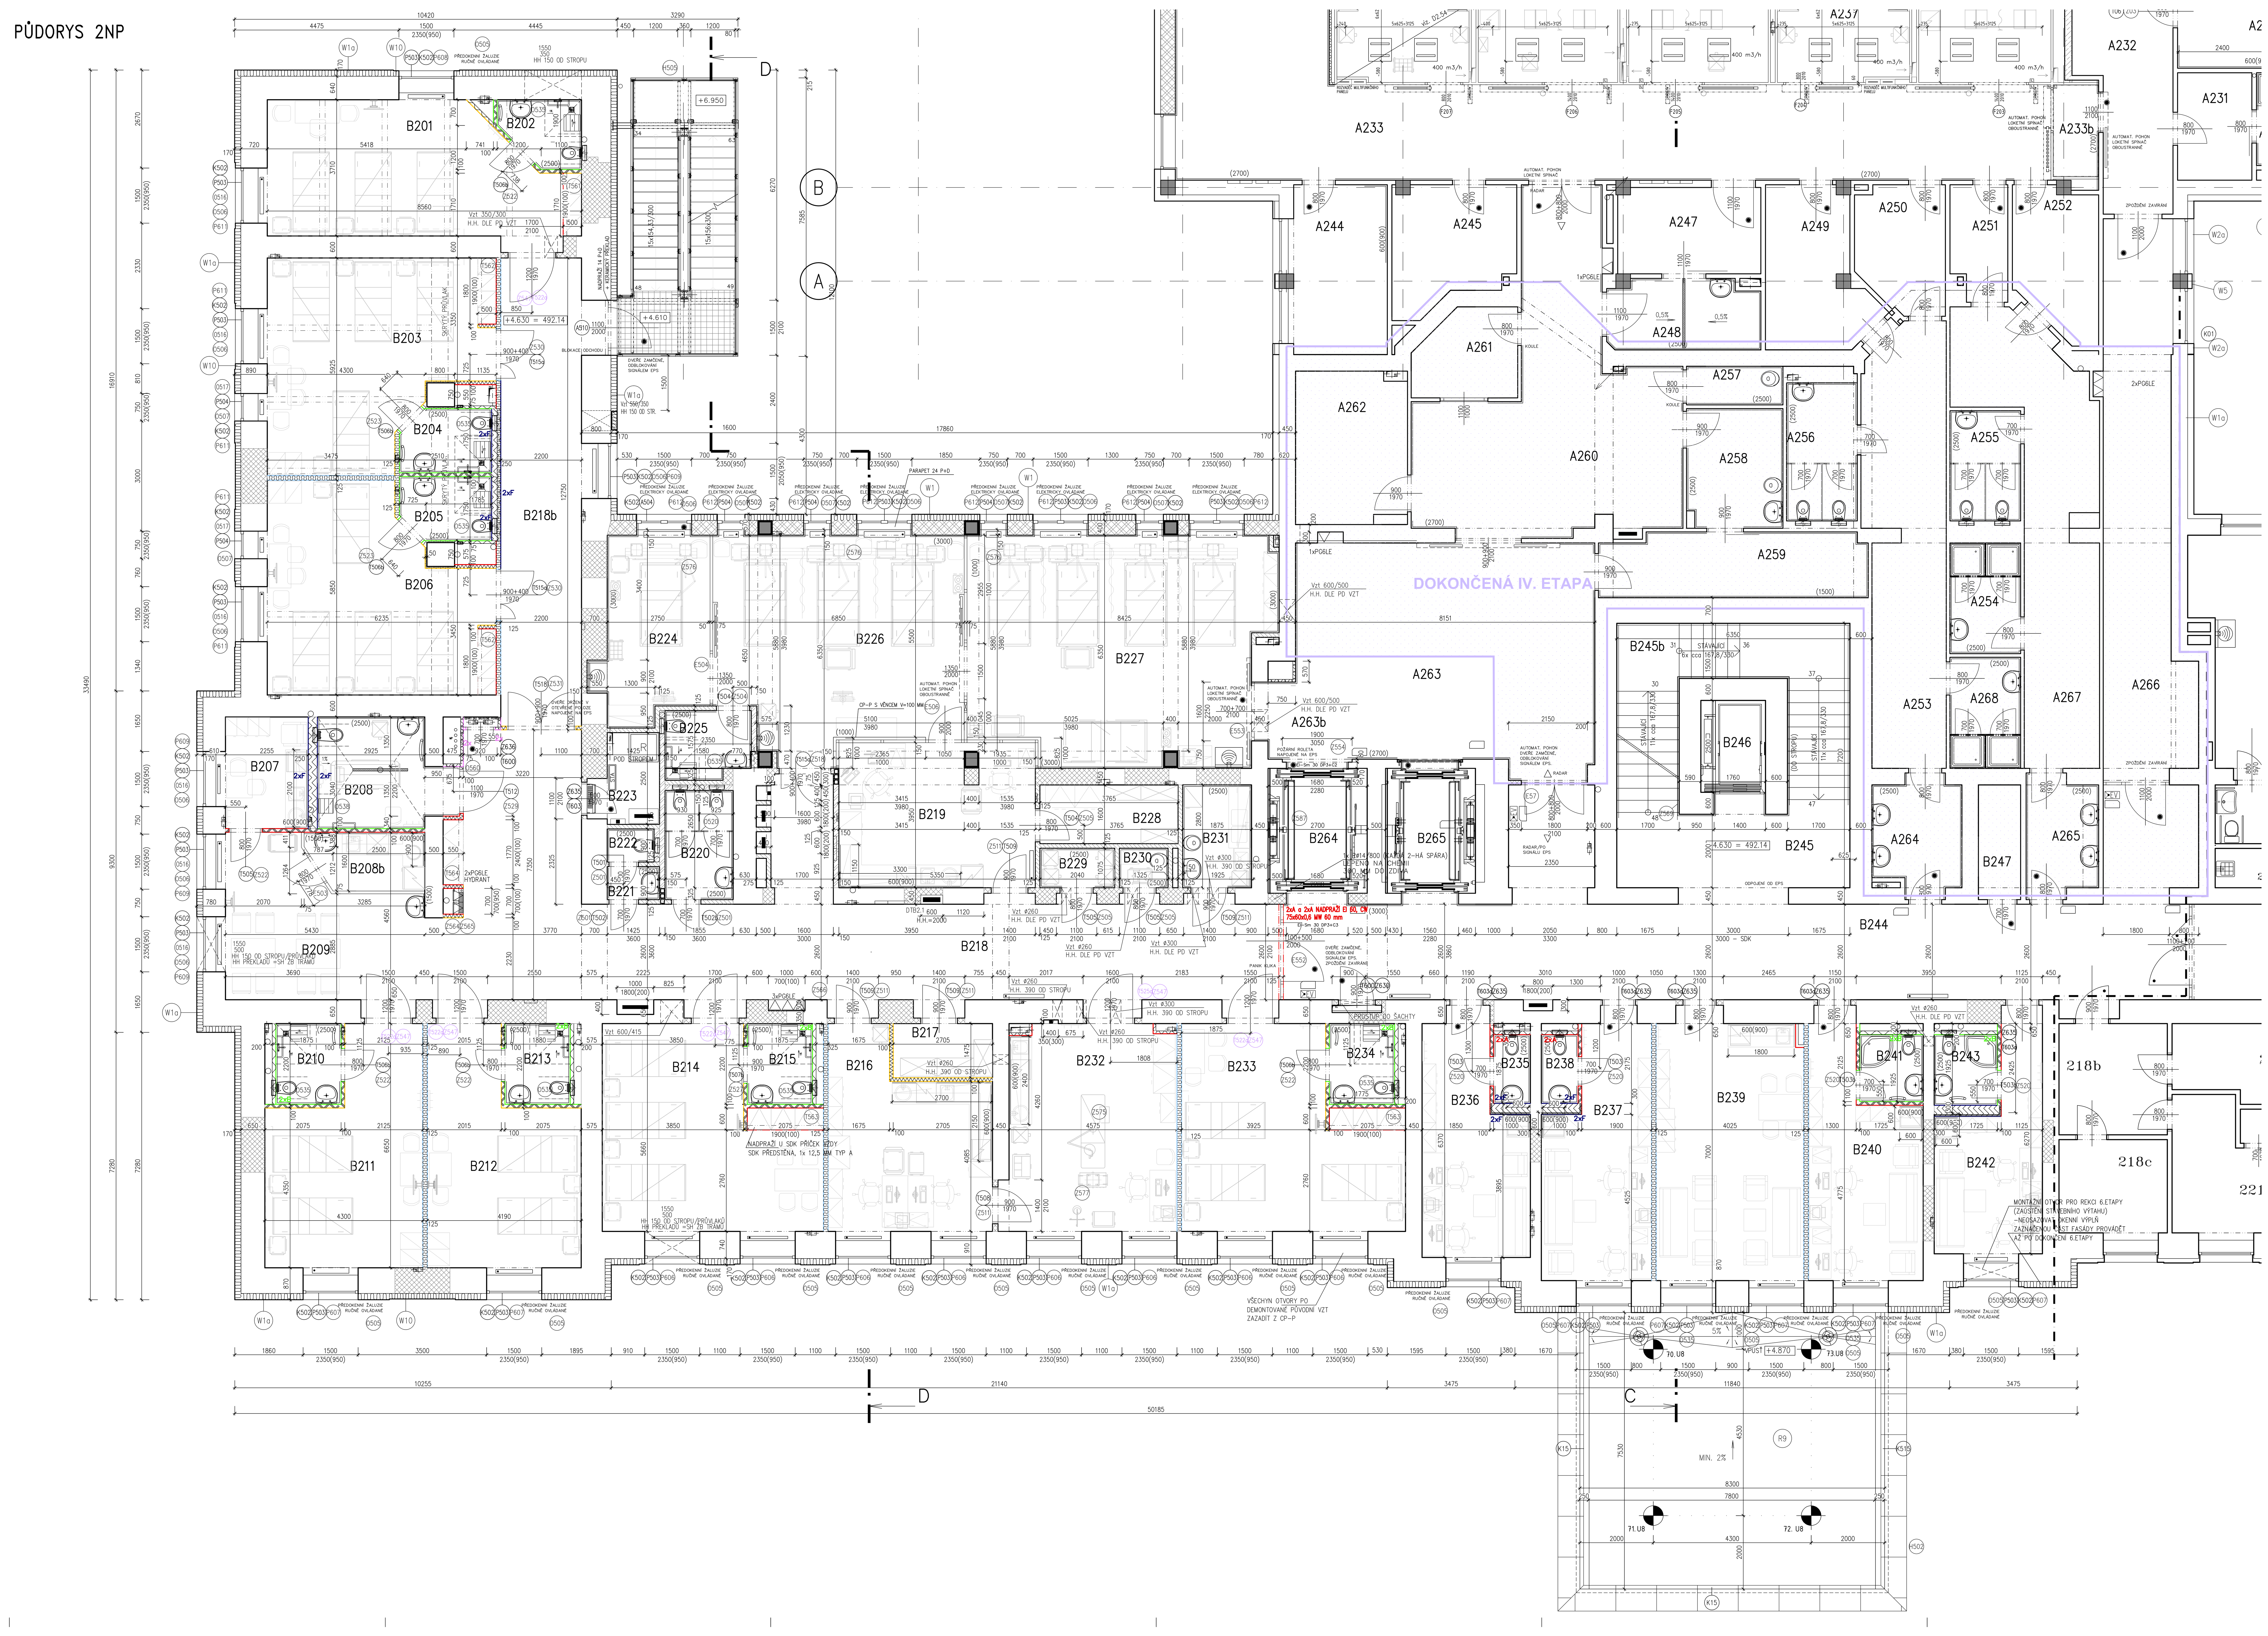

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ MALOFORMÁTOVÉ ZDIVO, V 1.PP ZDIVO SMÍŠENÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP–P P 15, NA MALTU MC 10,0 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1
- ZDIVO TL. 400 MM Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 40 P+D, P 10, NA MC 5,0 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1, Ru= min. 2,78 m2K/W
- ZDIVO TL. 300 MM Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30 P+D, P 10, NA MC 5,0 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1, Ru= min. 1,23 m2K/W
- ZDIVO TL. 200 MM Z AKUSTICKÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 19AKU P+D, P10, NA MVC 2,5MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1, Ru= min. 0,64m2K/W
- ZDIVO TL. 150 MM Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14 P+D, P 10, NA MVC 2,5 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 44 dB, REI 120 DP1, Ru= min. 0,55m2K/W
- ZDIVO TL. 125 MM Z CIHELNÝCH KERAMICKÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5 P+D, P 10, NA MVC 2,5 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 44 dB, EI 180 DP1, Ru= min. 0,38m2K/W
- MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – NOVÉ BUDOU PROVEDENY Z BETONU DLE ODDÍLU STATIKA
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOU OPLÁŠTĚNÁ, CELKOVÁ TL.100 mm PROFIL CW+UW 75,, PŘÍČKA BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, BEZ TEPELNÉ IZOLACE
  max. 400; 100; 12,5; 75
  –profily typu CW 75x50x0,6 mm, snížená rozteč pro montáž obkladu
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNÁ, CELKOVÁ TL.125 mm PROFIL CW+UW 75, DESKY 2x 12,5MM, TEPELNÁ IZOLACE 60 mm
  max. 625; 125; 25; 75
  –profily typu CW 75x50x0,6 mm
  –minerální izolace TL. 60 MM pro zabudování do SDK příček
- SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOJITÁ VZÁJEMNĚ OD SEBE ODSAZENÁ A SPŘAŽENÁ KONSTRUKCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ, CELKOVÁ TL. DLE PŮDORYSŮ, IZOLACE OSAZENA NA STRANĚ DLE VÝKRESŮ
  625; >155; 50; 12,5
  –profily typu R–CW 50
  –minerální izolace TL. 60 MM pro zabudování do SDK příček
  –instalační prostor
  –profily typu R–CW 50
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ STĚNA, JEDNODUCHÁ KCE, DVAKRÁT OPLÁŠTĚNÁ, TL.75 mm, PROFIL CW+UW 50+50, PROTIPOŽÁRNÍ DESKY 2x12,5 MM, BEZ TI, EI 30 OBUSTRANNĚ
  max. 500; 75; 50; 25
  –profily typu 2x CW 50x50x0,6 mm, vzájemně sešroubovány
  –2x protipožární sádrokartonová deska tl. 12,5 mm, 2xDF
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ STĚNA NA VOLNĚ STOJÍCÍ, JEDNODUCHÁ KCE, 1x ČI 2x OPLÁŠTĚNÁ DLE POPISU V PŮD., BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, BEZ TEPELNÉ IZOLACE
  max. 400; 100; 75; 25
  –profily typu R–CW 75, snížená rozteč pro montáž obkladu a dle výšky stěny
  V PŘÍPADĚ PROVEDNÍ UCPÁVKY POD STROPEM NEBUDE OPLÁŠTĚNÍ PROVEDENO AŽ POD STROP (REVIZE UCPÁVKY)
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE, JEDNOU OPLÁŠTĚNÁ, CELKOVÁ TL.100 mm PROFIL CW+UW 75, TEPELNÁ IZOLACE 60 mm
  max. 625; 100; 12,5; 75
  –profily typu CW 75x50x0,6 mm, snížená rozteč na 400 mm v místech obkladu
  –minerální izolace TL. 60 MM pro zabudování do SDK příček
- PŘEDSAZENÁ STĚNA SPŘAŽENÁ (KOTVENÍ NA STAVĚCÍ TŘMENY ČI PŘÍMÝ ZÁVĚS K PODKLADNÍ KCI) TLOUŠŤKA PŘEDSTĚNY cca 50mm, 1xOPLÁŠTĚNÁ

POZN.: VŠECHNY SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY PROVÉST V KOMPLETNÍM SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ VČETNĚ VHODNÉHO NAPOJENÍ NA STROP, PODLAHU A STĚNY, VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH PROFILŮ PRO UCHYCENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ZÁVĚSNÝCH SKŘÍNÍ, DVEŘNÍCH OTVORŮ, OTOPNÝCH TĚLES, NÁSTĚNNÝCH RAMP MP APOD. PŘÍČKY, JENŽ NEJDOU AŽ DO STROPU PROVÉST S HORNÍM LEMOVÁNÍM UW a UA–Profily.
VE SPRCHOVÝCH BUŇKÁCH BUDE VŽDY JAKO VRCHNÍ POUŽITA SDK DESKA URČENÁ DO VLHKA, VYJMA POŽÁRNÍCH KCÍ.

LEGENDA SDK DESEK

A – SÁDROKARTONOVÁ DESKA STAVEBNÍ
DRUH A (DLE ČSN EN 520+A1), TL. 12,5 MM
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. S2

B – SÁDROKARTONOVÁ DESKA DO VLHKÝCH PROSTOR
SÁDROKARTONOVÁ DESKA STAVEBNÍ SE SNÍŽENOU ABSORPCÍ VODY, DRUH H2 (DLE ČSN EN 520+A1), TL. 12,5 MM
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBKY Č. S3

C – SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ POVRCHU A SNÍŽENOU POVRCHOVOU ABSORPCÍ VODY, DRUH GF–I–W2 (DLE ČSN EN 15283–2+A1), TL. 12,5 MM
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. S1

D – SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO AKUSTICKÉ STĚNY+SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ
1x MODRÁ AKUSTICKÁ PROTIPOŽÁRNÍ DESKA MA (DF) S KONTROLOVANOU OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ A SPECIÁLNĚ UPRAVENÝM JÁDREM URČENÁ DO KONSTRUKCÍ SE ZVÝŠENÝM POŽADAVKEM NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST A POŽÁRNÍ ODOLNOST.
1x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ POVRCHU A SNÍŽENOU POVRCHOVOU ABSORPCÍ VODY, DRUH GF–I–W2 (DLE ČSN EN 15283–2+A1), TL. 12,5 MM
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. S4+S1

E – SÁDROKARTONOVÁ DESKA PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE
SÁDROKARTONOVÁ DESKA S KONTROLOVANOU HMOTNOSTÍ A SE ZVÝŠENOU PEVNOSTÍ JÁDRA PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH, DRUH DF, TL. 12,5 MM
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. S5

F – SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKČNÍ DESKA ZE SPECIÁLNÍHO SÁDROVÉHO JÁDRA VYZTUŽENÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY A OBALENÉHO SILNÝM PAPÍROVÝM KARTONEM
TYPU DFRIEH2 V SOULADU S EN 520. SKLÁDÁ SE LÍCOVÝ PAPÍR JE PŘÍRODNÍ BARVY –SVĚTLE ŠEDO–BÉŽOVÉ. PEVNOST V OHYBU A TVRDOST POVRCHU JSOU VÝRAZNĚ VYŠŠÍ NEŽ U STANDARDNÍHO SÁDROKARTONU. DESKY RIGISTABIL JSOU OHNIVZDORNÉ A IMPREGNOVANÉ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	OZN.	POVRCH STROPU	S.V. PODHL.
A263	CHODBA	–	LITÁ STĚRKA	E16	KER. OBKL. V. 2700	–	STÁVAJÍCÍ RASTR	2.70
A263b	CHODBA	cca 15,00	LITÁ STĚRKA	E16	KER. OBKL. V. 2700	–	DOPLNIT RASTR R2	2.70
B201	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	29.25	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.30
B202	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B203	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	31.20	PVC	P16	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.30
B204	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B205	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B206	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	30.70	PVC	P16	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.30
B207	DMZ	7.25	**PVC**	P16	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R1	3.00
B208	OČISTA	10.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R1	2.50
B208b	ČAJOVÁ KUCHYŇ	4.80	**PVC**	P16	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R2	2.50
B209	JÍDELNA	21.20	**PVC**	P16	**KER. OBKL. ZA UMYVADLEM** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R2	3.30
B210	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B211	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	23.55	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.30
B212	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	23.40	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.30
B213	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B214	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	29.95	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.30
B215	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B216	PŘÍPRAVNA	21.85	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.30
B217	SKLAD	3.90	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R3	2.50
B218	CHODBA	85.25	PVC	P16	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R2/R10	3.00
B218b	CHODBA	27.95	PVC	P16	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R2	3.30
B219	PRAC. SESTRY	20.80	**PVC ANTISTATIK**	P4	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R5	3.00
B220	WC ŽENY	5.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B221	ZÁDVEŘÍ WC MUŽI	1.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R11	2.50
B222	WC MUŽI	1.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	D5	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R11	2.50
B223	ROZVODNA ELEKTRO	4.20	PVC ANTISTATIK	P4	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	4.16
B224	DOSPÁVACÍ POKOJ	14.30	PVC ELEKTROSTATIK	P5	KER. OBKL. V. 3000		RASTR R5	3.00
B225	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D21	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B226	DOSPÁVACÍ POKOJ	38.40	PVC ELEKTROSTATIK	P5	KER. OBKL. V. 3000		RASTR R5	3.00
B227	DOSPÁVACÍ POKOJ	55.80	PVC ELEKTROSTATIK	P5	KER. OBKL. V. 3000		RASTR R5	3.00
B228	SKLAD	6.05	PVC	P3	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	2.50
B229	NEČISTÉ PRÁDLO	2.30	PVC	P3	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R11	2.50
B230	ÚKLID	1.60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D4	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R11	2.50
B231	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	5.40	PVC	P3	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R1	2.50
B232	VYŠETŘOVNA	27.05	**PVC ELEKTROSTATIK**	P15	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.30
B233	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	20.60	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R1	3.30
B234	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D14	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R3	2.50
B235	WC	1.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D15	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R11	2.50
B236	LP CHIRURGIE	14.95	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.30
B237	LP CIRURGIE	19.40	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.30
B238	WC	1.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D15	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R11	2.50
B239	DMZ SÁLOVÉ SESTRY	29.40	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.30
B240	INSPEKČNÍ POKOJ	18.80	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.30
B241	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D22	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B242	INSPEKČNÍ POKOJ	15.40	**PVC**	P13	**KER. OBKL. ZA LINKOU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R7	3.30
B243	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D22	KER. OBKL. V. 2500		RASTR R3	2.50
B244	CHODBA	70.90	**PVC**	P16	**KER. OBKL. PORTÁLŮ VÝTAHU** OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R2	3.00
B245	SCHODIŠTĚ	15.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D18c	KER. OBKL. PORTÁLŮ VÝTAHU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	SDK +N3	
B245b	SCHODIŠTĚ	21.40	LITÉ TARACO	T12	KER. OBKL. PORTÁLŮ VÝTAHU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	NÁTĚR N3	
B246	VÝTAH –STÁVAJÍCÍ	4.40	–	–	–		–	
B247	SKLAD	3.60	PVC	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR R3	2.50
B264	VÝTAH V2	9.00	–	–	NÁTĚR	N3	– –	–

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ :

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ"
S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- (W1) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.160 MM – ETICS NA PŘÍSTAVBĚ
- (W1a) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECH. – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.160 MM – ETICS NA PŘÍSTAVBĚ
- (W3) SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY S T.I. Z MIN. VLNY TL.120 MM S EXTERIÉROVOU DESKOU – SMALTOVANÁ SKLENĚNÁ DESKA LEPENÁ NA NOSNÉM ROŠTU, BARVA DLE POHLEDŮ
- (W6) SKLADBA IZOLACE ATIKY SE ZATEPLENÍM
- (W7) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL.140 MM
- (W10) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.140 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ – ETICS NA OBJ. B/SNÍŽENÁ TLOUŠŤKA
- (W11) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECH. ODOLNOSTÍ – S OMÍTKOU Z MRAMOROVÉHO GRANULÁTU, S T.I. Z MIN. VLNY TL.140 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- (W11b) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECH. ODOLNOSTÍ – S OMÍTKOU Z MRAMOROVÉHO GRANULÁTU, S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.140 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- (W11c) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECH. ODOLNOSTÍ – S OMÍTKOU Z MRAMOROVÉHO GRANULÁTU, T.I. Z MIN. VLNY TL.140+70 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- (W12) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL.140 MM – DRENÁŽ OBJ. B
- (W13) SKLADBA POVRCHU VNITŘNÍCH STĚN ZESILOVANÝCH TORKRETÁŽÍ
- (W14) SYSTÉMOVÁ SKLADBA SANAČNÍ OMÍTKY NA OBVODOVÝCH I STŘEDNÍCH ZDECH 1.PP JEŽ NEBUDOU VYBOURÁNY ANI TORKRETOVÁNY – DO VÝŠKY 700 MM NAD PODLAHOU
- (W14b) SYSTÉMOVÁ SKLADBA SANAČNÍ OMÍTKY NA OBVODOVÝCH I STŘEDNÍCH ZDECH 1.PP JEŽ NEBUDOU VYBOURÁNY ANI TORKRETOVÁNY – OD VÝŠKY 700 MM NAD PODLAHOU
- (W15) ÚPRAVA STĚN STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍHO KANÁLU POD PODLAHOU 1.PP OBJ. B
- (W16) OPRAVA STÁVAJÍCÍCH FASÁD + NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

POZNÁMKA :

– PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
– POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
– PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.
– HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
– ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
– STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD.STUPNĚ) A PODEST MUSÍ BÝT MIN.0.6
– VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY, ...) UMISŤOVAT DLE NORMY ČSN 734108 – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI UMYVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)
– PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ PODZ.INŽ.SÍTĚ A PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
– VYZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY AŽ PO OSAZENÍ VŠECH ROZVODŮ
– OBEZDÍVANÉ EL. ROZVADĚČE OBEZDÍT PO CÉLÉ VÝŠCE. PŘEKLAD NAD NIMI UMÍSTÍT TAK, ABY MOHLY ZA NÍM PROJÍT EL. KABELY NAD PODHLEDOVOU KONSTRUKCI (ŠÍŘKA PŘEKLADU 100 MM). ŠACHTU ZAOMÍTAT.
– KÓTOVÁNÍ DVEŘÍ V NENOSNÝCH ZDECH JE NA OSU DVEŘNÍHO OTVORU. V PD NÁVRŽENY DVEŘE S DODATEČNOU MONTÁŽÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO ZKOORDINOVAT ROZMĚR VYNECHÁVANÉHO OTVORU PRO ZAZDĚNÍ (DODATEČNOU MONTÁŽ) ZÁRUBNĚ SE SKUTEČNĚ VYBRANÝM TYPEM OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.
– VESTAVNÉ SKŘÍNĚ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVEBNÍ ČÁSTI, JAKO STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PROVÉST NADPRAŽÍ V POŽADOVANÉ VÝŠCE
– PROSTUPY NOSNÝMI STĚNAMI DO DIMENZE DN 200 MM NEJSOU ZAKRESLENY, PROSTUPY BUDOU ODVRTÁNY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
– OSTĚNÍ, VZHLEDEM K PŘEVAŽUJÍCÍ NEKOMPAKTNOSTI ZDIVA, BUDOU REALIZOVÁNA LINIOVÝM ODŘEZÁNÍM S PŘÍPADNÝM CITLIVÝM RUČNÍM DOSEKÁNÍM VE VNITŘNÍCH ČÁSTECH STĚN. PROSTUPY NOSNÝMI STĚNAMI DO DN 500 BUDOU POVEDENY ODVRTÁNÍM JÁDROVÝMI VRTY, ROVNĚŽ PROSTUPY STROPNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU ODVRTÁVÁNY, U VĚTŠÍCH OTVORŮ VÍCENÁSOBNÉ ODVRTÁVÁNÍ ČI VYŘÍZNUTÍ. POUŽITÍ PNEUMATICKÝCH KLADIV NEBO VIBRAČNÍCH VRTAČEK JE NUTNO MINIMALIZOVAT!

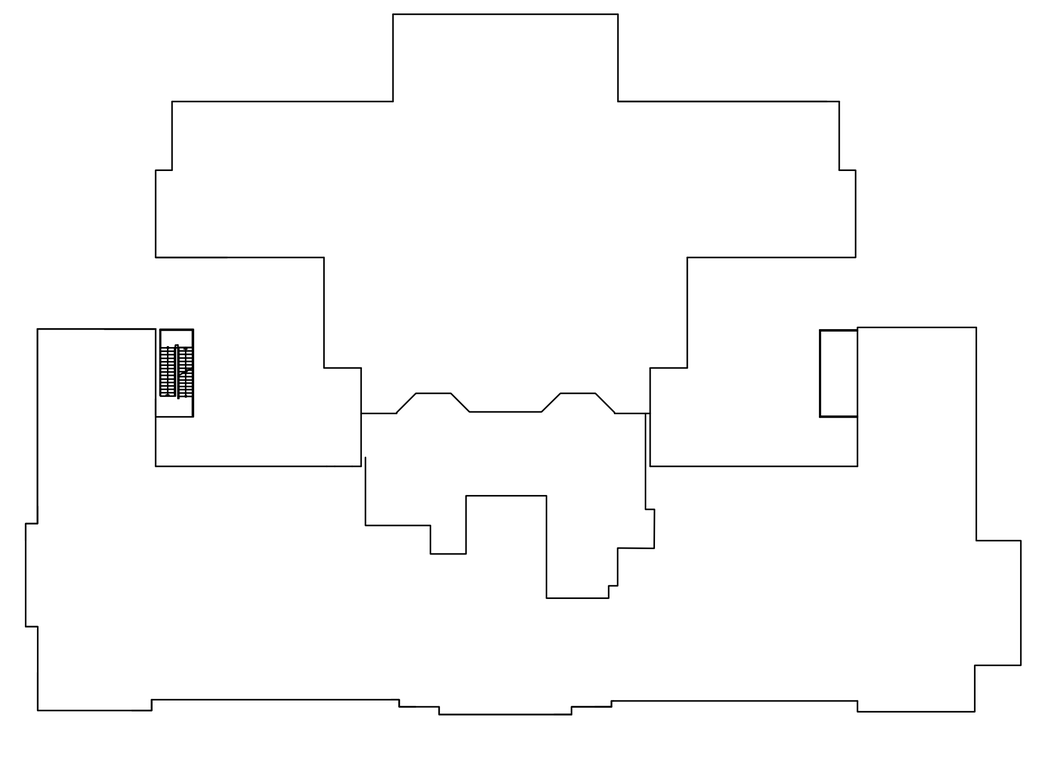

± 0.0 = 487.510

ČÍSLO PARÉ

D1.02 Pavilon B
D1.02.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	ING. JIŘÍ BROŽ

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary

NÁZEV AKCE:
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

FORMÁT	32 x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03–20–P

VÝKRES: **PŮDORYS 2NP**

MĚŘÍTKO: **1 : 50**
Č. VÝKRESU: **D1.02.1–15**