PŮDORYS 1PP – PODHLEDY

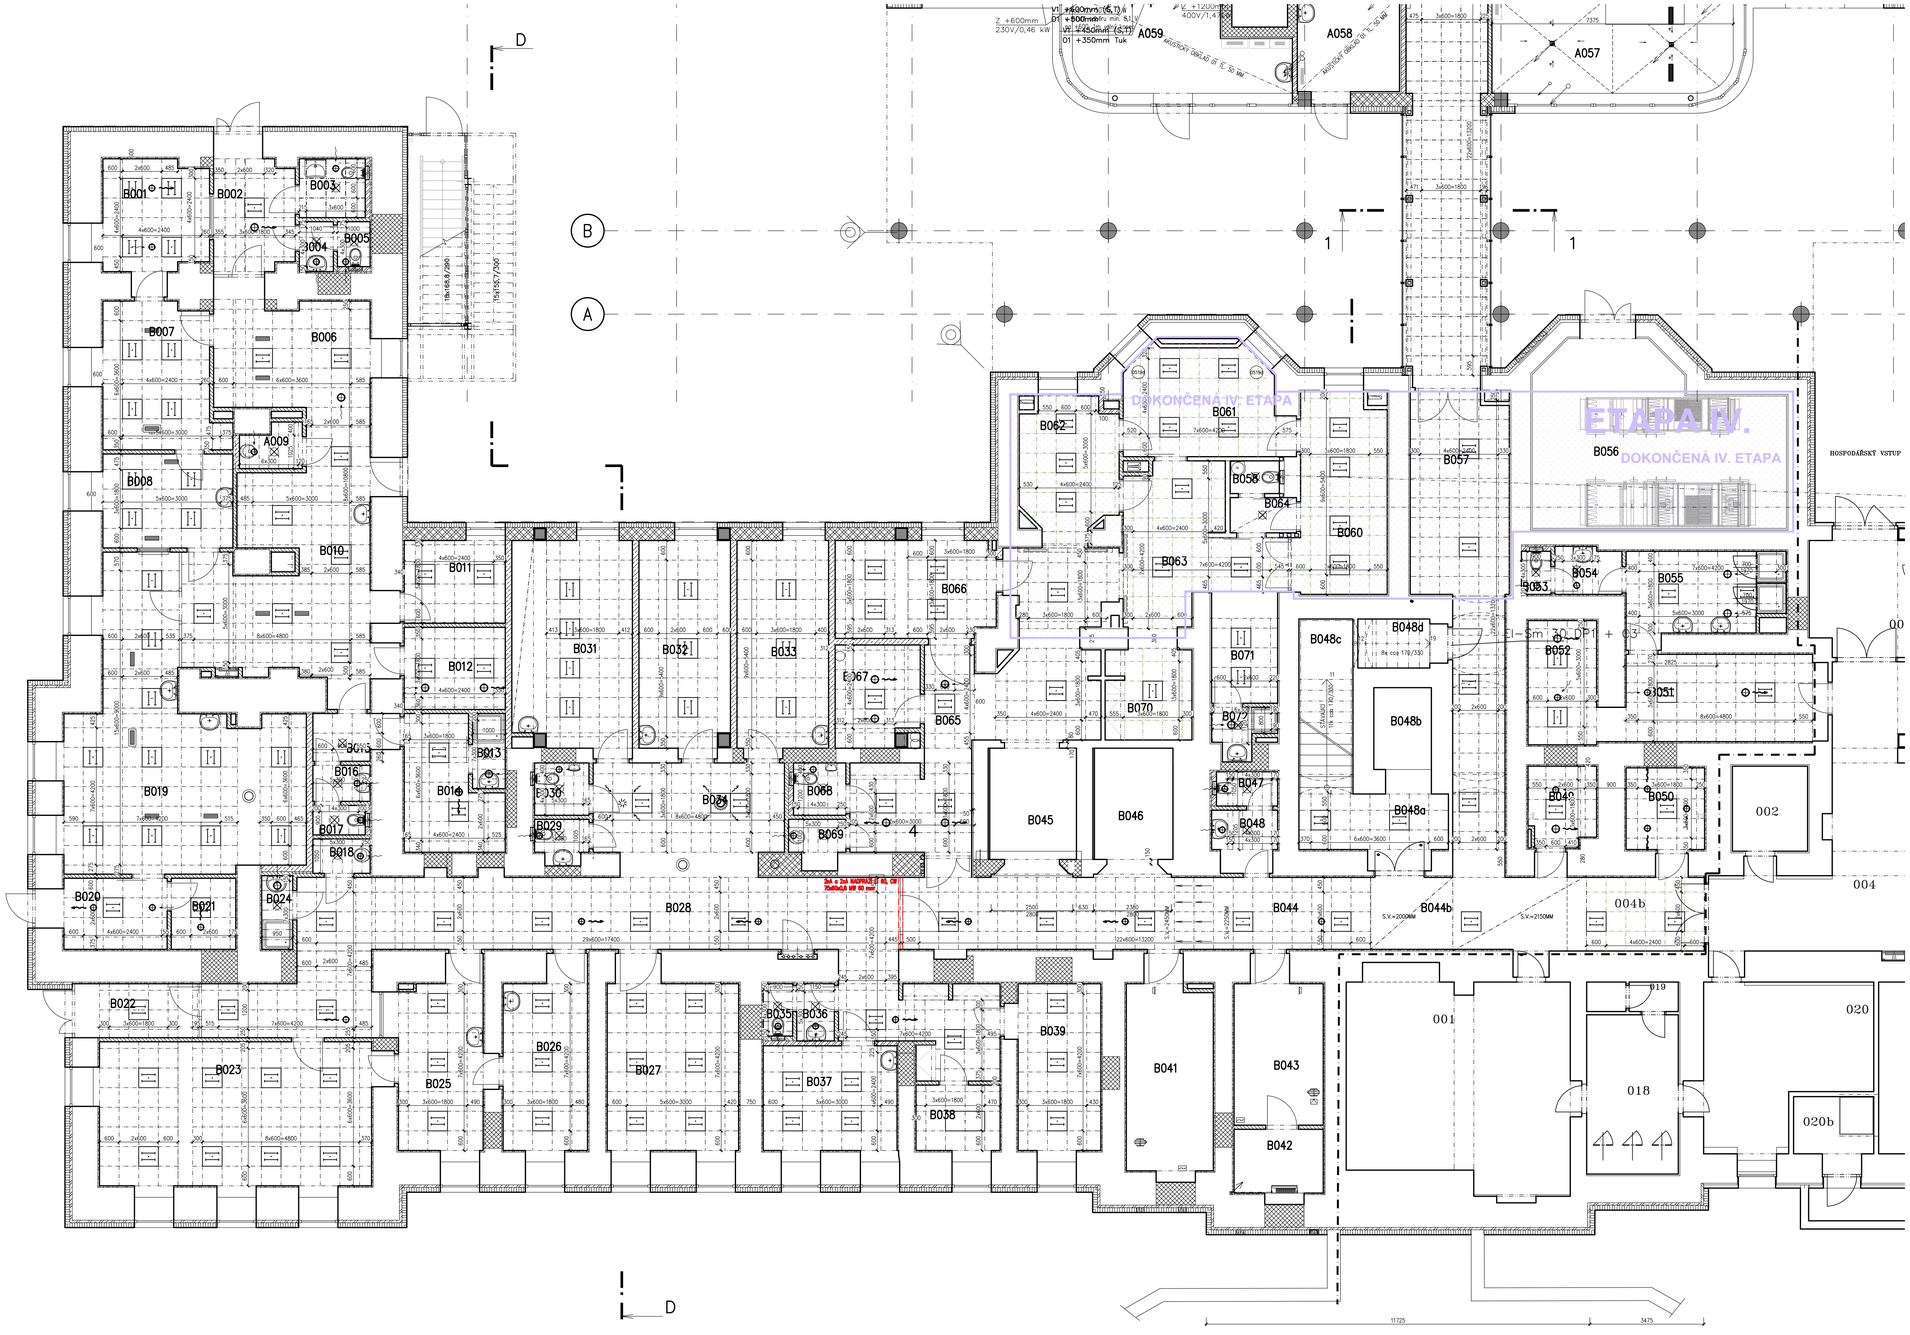

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	OZN.	POVRCH STROPU	S.V. PODHL.
B001	EVIDENCE	11.95	PVC	P10b	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R3	2.50
B002	ZÁDVEŘÍ	9.60	KER. DLAŽBA/ROHOŽ	D12/K11	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R3	2.30
B003	WC INVALIDÉ	3.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R3	2.30
B004	ZÁDVEŘÍ WC	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B005	WC	1.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B006	ČEKÁRNA	21.30	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.50
B007	LABORATOŘ, ODBĚRY	15.65	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA UMYVADLEM V.1300 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R5	2.50
B008	VÝŠETŘOVNA	11.85	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA UMYVADLEM V.1300 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R5	2.50
B009	ÚKLID	2.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B010	OBČERSTVENÍ	34.50	PVC	P10	KER. OBKL. ZA 1MC A LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.50
B011	VEDOUCÍ	7.80	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.45
B012	DMZ	7.75	PVC	P10	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.50
B013	SPRCHA	2.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B014	ŠATNA	10.35	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R3	2.30
B015	CHODBA	3.60	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.30
B016	ZÁDVEŘÍ WC	1.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B017	WC	1.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B018	ÚKLID	1.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B019	ODBĚRY	47.95	PVC	P10b	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R5	2.50
B020	EXPEDICE	7.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR R1	2.50
B021	VAKY	4.30	PVC	P10	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R1	2.30
B022	ZÁDVEŘÍ	6.20	ČISTÍCÍ ROHOŽ	K11	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.50
B023	FYZIOTERAPIE	38.90	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA UMYVADLEM V.1300 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R8b	2.50
B024	SPRCHA	2.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B025	KARTOTÉKA	15.25	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA UMYVADLEM V.1300 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R3	2.50
B026	TV IND.	14.75	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA UMYVADLEM V.1300 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R1	2.50
B027	LÉKAŘ	22.65	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R1	2.50
B028	CHODBA	65.25	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.45
B029	WC	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B030	WC INVALIDÉ	2.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B031	MECHANOTERAPIE	23.30	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA UMYVADLEM V.1300 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R1	2.45
B032	TV IND.	18.00	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA UMYVADLEM V.1300 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R1	2.60
B033	TV IND.	18.15	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA UMYVADLEM V.1300 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R1	2.60
B034	ČEKÁRNA	15.95	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.45
B035	WC PERONÁL	1.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B036	ZÁDVEŘÍ WC PERSONÁL	2.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B037	TV IND.	14.00	PVC	P10b	KER. OBKL. ZA UMYVADLEM V.1300 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R1	2.50
B038	VRCHNÍ SESTRA	5.55	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R1	2.50
B039	DMZ	13.80	PVC	P10	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.50
B040	–NEVYUŽITO–	–	–	–	–	–	–	–
B041	ROZVODNA MDO	16.75	BETON + NÁTĚR	B10	NÁTĚR	N23	NÁTĚR N3	2.91
B042	UPS	5.75	BETON + NÁTĚR	B10	NÁTĚR	N23	NÁTĚR N3	2.91
B043	ROZVODNA DO	12.95	BETON + NÁTĚR	B10	NÁTĚR	N23	NÁTĚR N3	2.91
B044	CHODBA	54.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D24	KER. OBKL. PORTÁLŮ VÝTAHU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.45
B044b	CHODBA	22.70	VÝMĚNA KER. DLAŽBY		OMYV. NÁTĚR	N23	SDK +N2	2.10
B045	VÝTAH V2	9.00	KRYSTAL. NÁTĚR	–	NÁTĚR	N23	–	–
B046	VÝTAH V3	8.15	–	–	–	–	–	–
B047	WC PERSONÁL ENDOSKOPIE	2.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B048	ZÁDVEŘÍ WC PERS. ENDOS.	2.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B048a	SCHODIŠTĚ	10.15	– STÁVAJÍCÍ –		OMYV. NÁTĚR	N23	STÁVAJÍCÍ RASTR	–
B048b	VÝTAH – STÁVAJÍCÍ	4.40	–	–	–	–	–	–
B048c	SCHODIŠTĚ	13.10	LITÉ TARACO		NÁTĚR/KER. OBKLAD	N23	PŘEŠTUKOVÁNÍ + MALBA	
B048d	SKLAD	3.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	OMÍTKA + MALBA	–
B049	SLUŽBA	5.55	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R3	2.50
B050	SLUŽBA	6.40	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R3	2.50
B051	ŠATNA	17.10	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R3	2.30
B052	ŠATNA	9.45	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R3	2.30
B053	WC	1.30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B054	ZÁDVEŘÍ WC	3.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B055	SPRCHY	13.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R3	2.30
B056	STROJOVNA VZT	39.70	DOKONČENO V RÁMCI IV. ETAPY					
B057	ZÁSOBOVACÍ CHODBA	33.90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D24	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.45/2.25
B058	WC PACIENTI	1.55	DOKONČENO V RÁMCI IV. ETAPY					
B059	–NEVYUŽITO–	–	–	–	–	–	–	–
B060	KOLONOSKOPIE	13.25	DOKONČENO V RÁMCI IV. ETAPY					
B061	MYTÍ END.	15.50	DOKONČENO V RÁMCI IV. ETAPY					
B062	GASTROSKOPIE	12.15	DOKONČENO V RÁMCI IV. ETAPY					
B063	PŘÍPRAVNA	35.80	DOKONČENO V RÁMCI IV. ETAPY					
B064	PŘEVLÉKACÍ BOX	2.85	DOKONČENO V RÁMCI IV. ETAPY					
B065	ČEKÁRNA	35.95	PVC	P10	KER. OBKL. PORTÁLŮ VÝTAHU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.45
B066	VÝŠETŘOVNA	14.70	PVC ELEKTROSTATIK	P12	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R1	2.65
B067	DMZ	7.75	PVC	P10	KER. OBKL. ZA LINKOU OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.30
B068	WC	2.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B069	ÚKLID	2.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30
B070	DOSPÁVÁNÍ	7.75	PVC ELEKTROSTATIK	P12	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.50
B071	SESTRA	2.55	PVC	P10	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N23	RASTR R2	2.50
B072	SPRCHA PERS.	2.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR R11	2.30

LEGENDA PODHLEDOVÝCH PRVKŮ:

- STROPNÍ SVÍTIDLA DO RASTROVÉHO PODHLEDU DLE PD ELEKTRO
- J2 STROPNÍ SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNÁ DO SDK PODHLEDU DLE PD ELEKTRO
- TALÍŘOVÝ VENTIL DLE PD VZT
- VÝUSTKA ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU DLE PD VZT
- VÝUSTKA PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU DLE PD VZT
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKA DO RASTROVÉHO PODHLEDU

LEGENDA PODHLEDŮ :

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST REALIZAČNÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ SPECIFIKACE (PODMÍNKY) VÝROBKŮ, S PODROBNÉ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ TYPY PODHLEDŮ

– RASTROVÉ PODHLEDY – RASTR

RASTR **R1** – PROSTORY SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ
– AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED 600x600x15 MM ZE SKELNÝCH VLÁKEN.
– ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY, ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA,
– POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA, ZAVĚSNÝ SYSTÉM S VIDITELNÝM NOSNÝM RASTREM ŠÍŘKY 24 MM

RASTR **R2** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED 600x600x20 MM S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ.
– POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA, ZAVĚSNÝ SYSTÉM S VIDITELNÝM NOSNÝM RASTREM ŠÍŘKY 24 MM

RASTR **R3** – PROSTORY S BĚŽNÝMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU, ČISTOTU PROSTŘEDÍ I DESIGN
– AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED 600x600x15 MM ZE SKELNÝCH VLÁKEN.
– ODOLNOST PŘI STÍRÁNÍ PRACHU A VYSAVÁNÍ ZA SUCHA, OBČASNÉ ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA,
– ROVNÁ HRANA, ZAVĚSNÝ SYSTÉM S VIDITELNÝM NOSNÝM RASTREM ŠÍŘKY 24 MM

RASTR **R5** – PROSTORY S VELMI VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU
– ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED 600x600x20 MM DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC
– RASTR SKRYTÝ (VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ V SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY – KAZETY NA SRAZ)

RASTR **R7** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED 600x600x20 MM S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, – DEMONTOVATELNÝ DESIGNOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED S PLOVOUCÍM VZHLEDEM, ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ZAPUŠTĚNÝ VIDITELNÝ ŠEDÝ ROŠT RAL 9006, SPÁRA 8 MM MEZI DESKAMI.

RASTR **R8** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED 1200X1200X20 MM S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU
– RASTR SKRYTÝ (VIDITELNÁ POUZE NENÁPADNÁ V SPÁRA MEZI JEDNOTLIVÝMI PANELY – KAZETY NA SRAZ)
PODHLED S CERTIFIKACÍ DO ČISTÉHO PROSTŘEDÍ ISO 6.
RASTR **R8b** – ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM

RASTR **R9** – PROSTORY S VELMI VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A ČISTITELNOST DESEK
– ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
ROZMĚR PANELU 600x600x20 MM,

RASTR **R10** – AKUSTICKÝ SYSTÉMOVÝ PODHLED Z VELKOFORMÁTOVÝCH PANELŮ (MODUL 1200 MM), PODHLED SLOŽEN Z PANELŮ RŮZNÝCH FORMÁTŮ S MODULEM 1200 MM, VIZUÁLNÍ DOJEM PLOVOUCÍHO STROPU. V OBOU SMĚRECH MEZI PANELY PŘIZNANÁ MEZERA 40 MM. HRANY MUSÍ BÝT OSTRÉ A JASNĚ DEFINOVANÉ. – ROZMĚR PANELŮ
R10a –MODULOVÉ 1200x1200x40 MM, (SKUTEČNÝ ROZMĚR PANELU 1160x1160x40 MM)
R10b –MODULOVÉ 600x1200x40 MM (SKUTEČNÝ ROZMĚR PANELU 560x1160X40 MM

RASTR **R11** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, S POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ.
– PODHLED S POLOSKRYTÝM NOSNÝ SYSTÉM, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI. V JEDNOM SMĚRU MEZI KAZETAMI PŘIZNANÁ MEZERA PRO ZDŮRAZNĚNÍ SMĚRU A V DRUHÉM SMĚRU MAJÍ BÝT KAZETY SESAZENY "NA SRAZ".
– ROZMĚR PANELU 300x600x20 MM, 300x1200x20 MM

– SDK – SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY (DRUH A) TL.12,5 MM, DODÁVKA VČETNĚ OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V JEDNÉ ÚROVNI, KOTEVNÍCH PRVKŮ A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ

– SDK PO (KRUHOVÉ SLOUPY) – PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÝCH KRUHOVÝCH SLOUPŮ SLOUPŮ ÚZKÝM PŘÍŘEZY Z KALCIUM–SILIKÁTOVÝCH DESEK DÉLKY 1200MM, TLOUŠŤKU URČUJE POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST R60 DP1

POZNÁMKA:

– PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
– POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
– VEŠKERÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A DÍLČÍ DETAILY JE NUTNÉ REALIZOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
– VŠECHNY HORIZONTÁLNÍ ÚSKOKY PODHLEDU PROVEDENY HLADKÉ ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK, NAPOJENÍ SÁDROKARTONU A RASTROVÉHO PODHLEDU SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM
– VYBRANÉ PODHLEDY BUDOU Z HORNÍ STRANY ZASPONKOVÁNY
– DO PODHLEDU BUDOU OSAZOVÁNA SVÍTIDLA, POČET A UMÍSTĚNÍ – VIZ. PROJEKT ELEKTRO, VÝUSTKY VZT POTRUBÍ, POČET A UMÍSTĚNÍ – VIZ. PROJEKT VZDUCHOTECHNIKY
– V SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDECH BUDOU OSAZENY V MÍSTECH ARMATUR UT, ZTI, VZT ČI POŽÁRNÍCH UCPÁVEK SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA O ROZMĚRU 300x300 MM, 600x600 MM, SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI. PO OSAZENÍ OZNAČIT POPISEM TYPU ARMATURY
– DODRŽENÍ VŠECH PARAMETRŮ UVEDENÝCH V TECHN. SPECIFIKACÍCH PODHLEDŮ NUTNO DEKLAROVAT CERTIFIKÁTY A ATESTY PLATNÝMI V ČR

± 0.0 = 487.510

D1.02 Pavilon B
D1.02.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | VYPRACOVAL: ING. VIKTOR ŠLAPAL | KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ BROŽ
penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VIKTOR ŠLAPAL
penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary

NÁZEV AKCE:
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES:
PŮDORYS 1PP – PODHLEDY

FORMÁT	10 x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03–20–P
MĚŘÍTKO	1 : 75
Č. VÝKRESU	D1.02.1–22