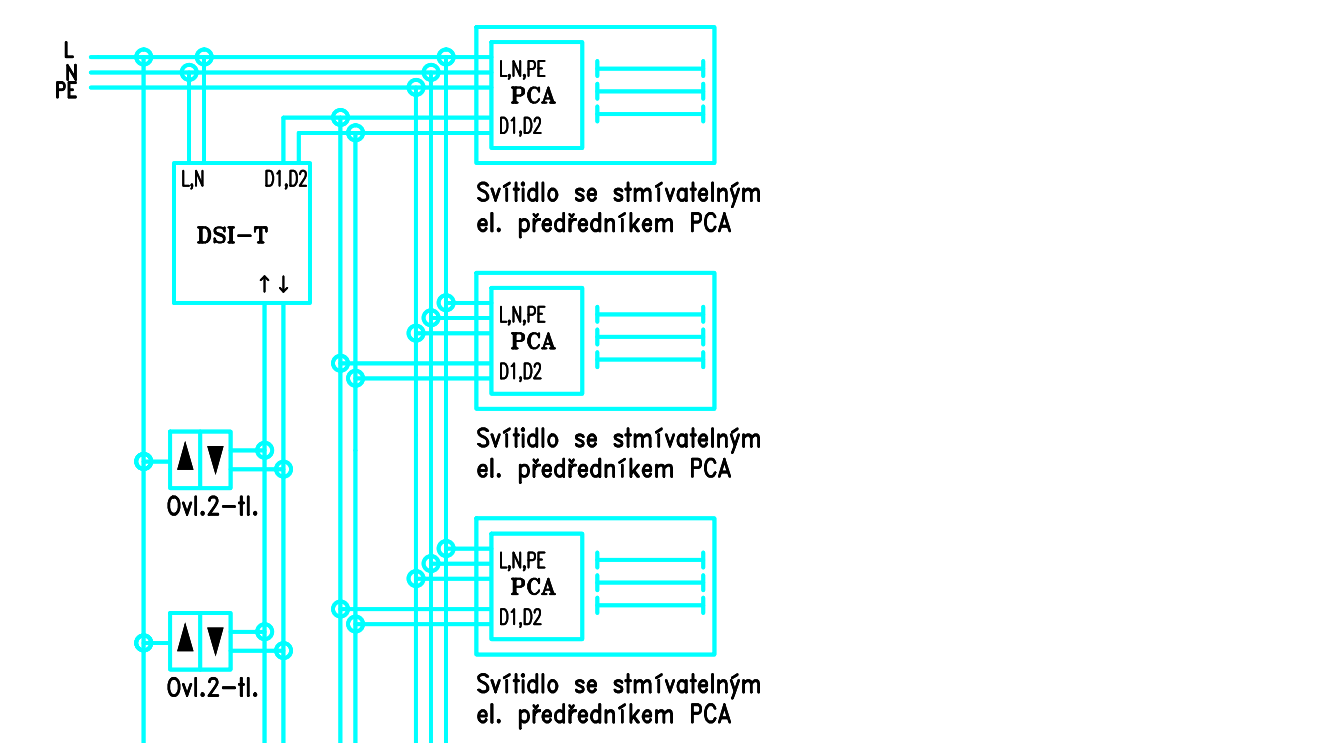















POZNÁMKY:

- Všechné kabelové elektrorozvody v objektě B240, provedeny předpisy českých PUV kabelů (ČKPV) a předpisy pro CHVZ podle všech elektrorozvodů s uvedenými technickými údaji a kábelů s výhledem na reakce na požár EBC 240, dle platného PÚ Požárně-bezpečnostní, ČSN 73 0802 a souvisejících norem a výk. 23/2008:04, vzhledem k tomu (oprávně výk.269/2015).
- V prostoru s rastrovními kabely horizontální rozvody vedené v izolovaných kábelích a látkách nad rastrovnými rozvody, jsou rastrovné rozvody vedené v kábelích a látkách nad rastrovnými rozvody.
- V prostoru s rastrovními kabely podlahy typový odběrný int. krabice na požární účel nad podlahou, v místnostech se stěrkovými podlahami, typový krabice pod úroveň umístění nad stěrkou podlahy.
- Všechny kabely (VET, E, U) v objektě B240, vedené rozvody vedené v kábelích a látkách na požární účel.
- Světelná soustava "sv" (světlo s výpočtem pro osvětlení) kyslíkové látky umístěny nad kyslíkové látky nad zvláštní světlo (výpočet, tlačítko, tlačítko, tlačítko) zrcadlní činnosti daného objektu (tlačítko a pospojování kabelů) zrcadlní na ráměku objektu.
- Prostředky kabelů mezi jednotlivými částmi kabely vedené úpravou příslušných úprav - viz PÚ PRB a PÚ. Při nepřesnostech, z nepřesností jednotlivých částí je třeba kontaktovat projektanta, na účelem úprav kabelů.
- K výk. a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému stavu jednotlivých místností a úprav jednotlivých výk. PÚ ČSN 32 000-70-51 až 52, dle provedení v úpravách podle provedení dle ČSN 32 000-70-701 až 701.



ROZVÁŽNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz	DOK. PRÁČE
OCHRANA PŘED PRADEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPLNĚNÍ POSOUŽENÍ	
D1.02 REKONSTRUČE PAVILONU B	
D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
TENTO VÝKRES JE ČÁSTÍ CELÝM VYBRANÝM ZODPOVÍDÁNÍM A NEMUSÍ BÝT PŘÍLOHOU K ŽÁDOSTI O PŘÍJEM PRÁCE (VÝKRESOVÝ LIST ZODPOVÍDÁNÍ)	
PRÁDODÁVATEL: EL.Č. PASTILATKA PAVIL. Č.05.1, NEMUSÍ BÝT PŘÍLOHOU	
VEDUČÍ PROJEKTANT: VYPRACOVÁNÍ KONTROLA	
TEL. APOŠTOL, HONOLKA ČSČ. ING. PÉČ. ŠKARSKÝ	
VEDUČÍ PROJEKTANT: TEL. PAVIL. Č.05.1, NEMUSÍ BÝT PŘÍLOHOU	
TEL. APOŠTOL, HONOLKA ČSČ. TEL. PÉČ. ŠKARSKÝ	
VEDUČÍ PROJEKTANT: TEL. PAVIL. Č.05.1, NEMUSÍ BÝT PŘÍLOHOU	
TEL. APOŠTOL, HONOLKA ČSČ. TEL. PÉČ. ŠKARSKÝ	
INVESTOR: Konevsky Karel (Závodní, 353/38, 380 1, Kouty Vltavy)	
MÍSTO MÍSTO	
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE AREÁLU NEMOVITOSTI V ČEBU	
OPRAVA A ROZELZENÍ	
VÝKRES	
1_PP – ELEKTROROZVODY SVĚTLA	
1 : 50	
D1.02.4g1-10	