ATELIER PENTA v.o.s. ● Mrštíkova 12 ● 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 ● email: penta@penta.ji.cz ● www.pentajihlava.cz

Akce: **Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu**
Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
– úprava a rozdělení
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Karlovarský kraj**
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

Zak. číslo: **A 03 – 20 – P**

D1.02 Rekonstrukce pavilonu B

D1.02.4i-10 DETAILY UKONČOVACÍCH PRVKŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

D1.02.4i Medicinální plyny

Jihlava, březen 2020 *Vypracoval:* **Jiří Štajer**

Detail 01

1:20

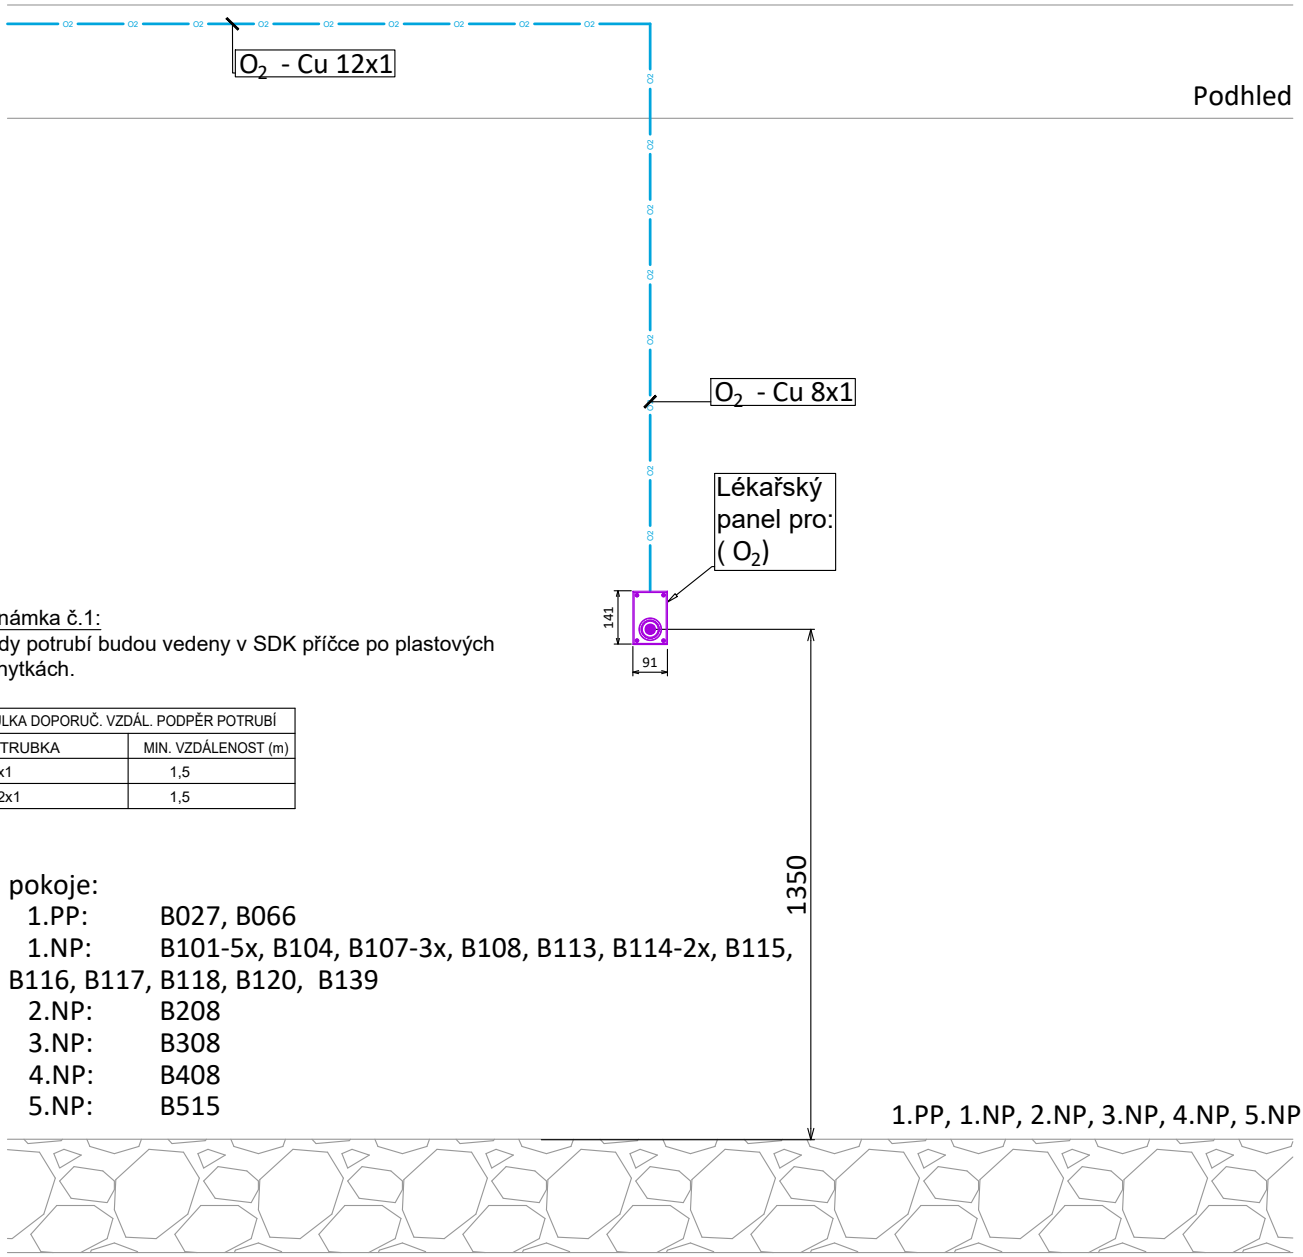

Poznámka č.1:
Svody potrubí budou vedeny v SDK příčce po plastových příchytkách.

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5

pokoje:
1.PP: B027, B066
1.NP: B101-5x, B104, B107-3x, B108, B113, B114-2x, B115, B116, B117, B118, B120, B139
2.NP: B208
3.NP: B308
4.NP: B408
5.NP: B515

LEGENDA

O2 O2 O2	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar

Detail 02

1:20

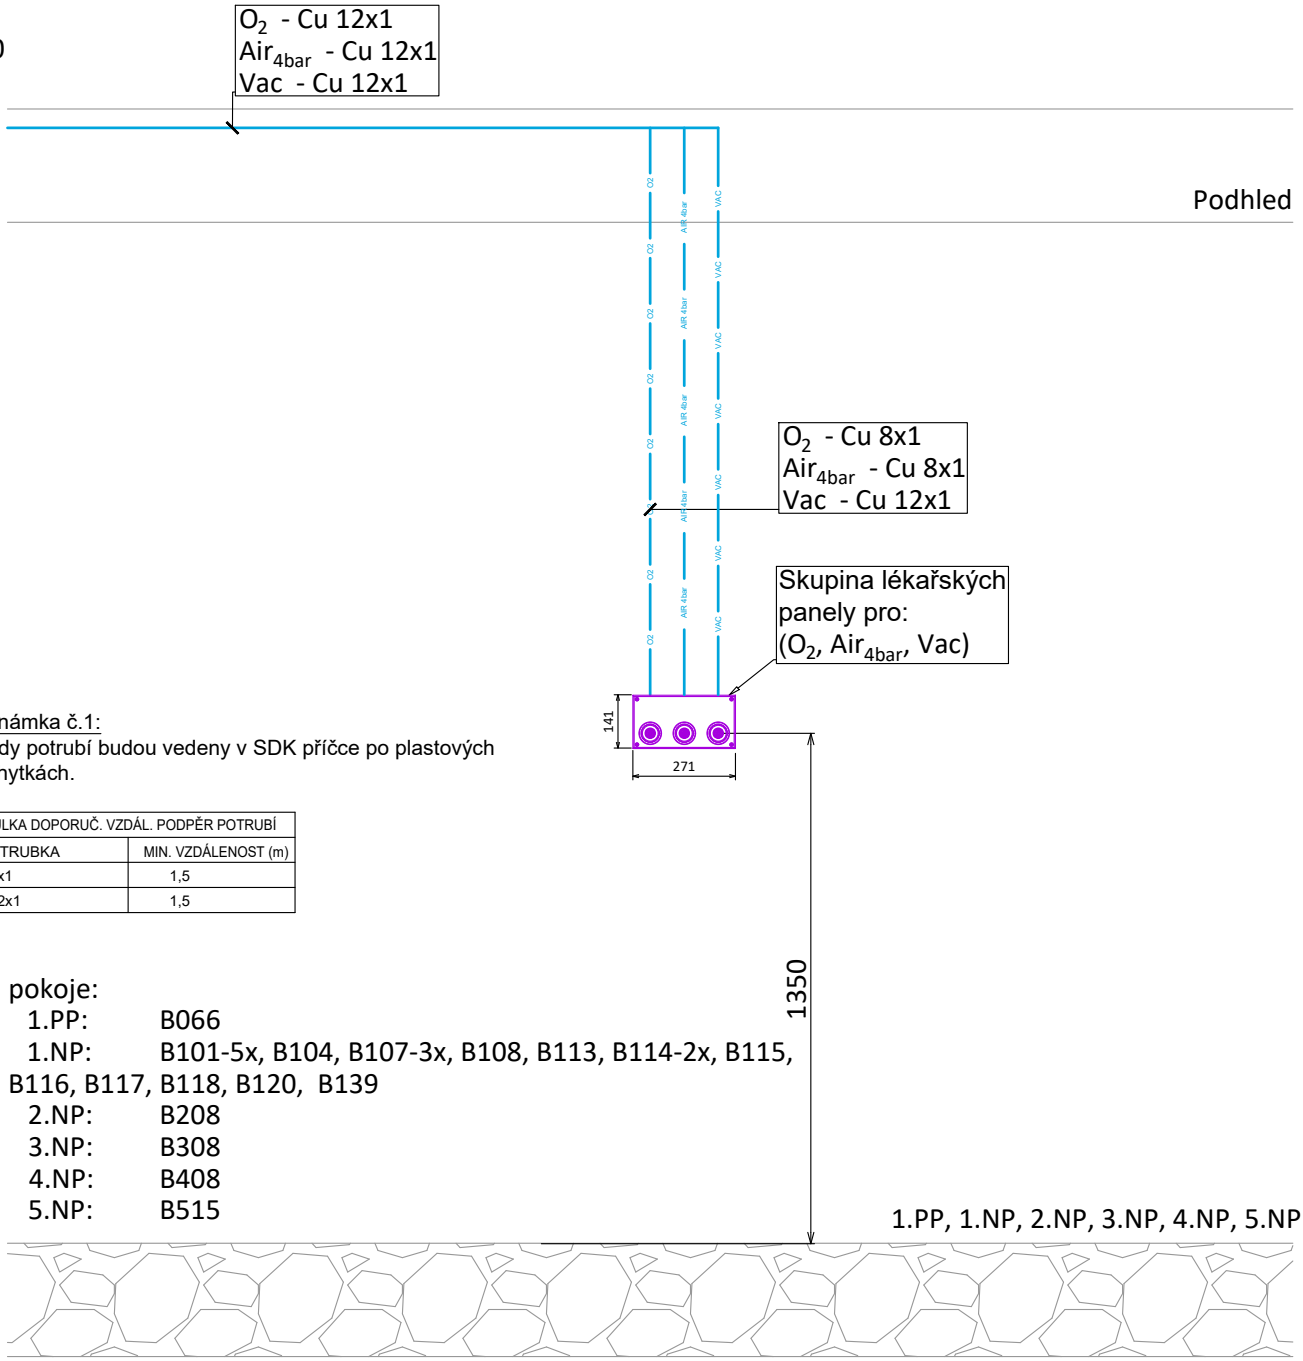

Poznámka č.1:
Svody potrubí budou vedeny v SDK příčce po plastových příchytkách.

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5

pokoje:
1.PP: B066
1.NP: B101-5x, B104, B107-3x, B108, B113, B114-2x, B115, B116, B117, B118, B120, B139
2.NP: B208
3.NP: B308
4.NP: B408
5.NP: B515

LEGENDA

O2 O2 O2	Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
AIR 4bar AIR 4bar	Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bar
VAC VAC VAC	Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar

PRAVÁ VARIANTA

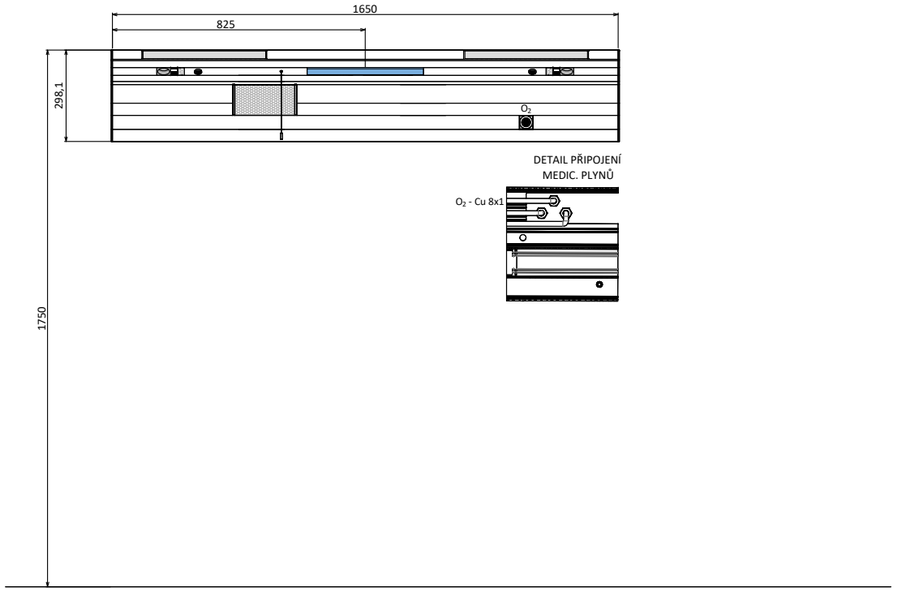

LEVÁ VARIANTA

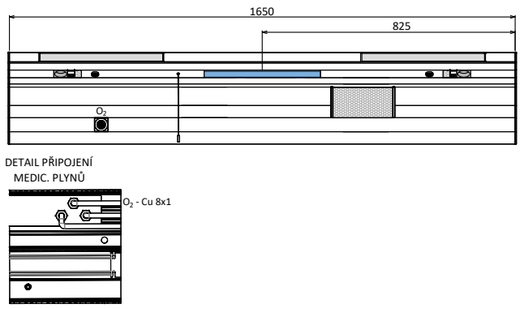

VÝKRES č.:	D1.02.4i-10	DETAIL č.:	03		
VYPLNIL:	JIŘÍ ŠTAJER	DNE:	03/2020	ZAKÁZKA č.	
AKCE:	NEMOCNICE DĚČÍN, REKONSTRUKCE PAVILON "B"				

Poznámka č.1:
Svody potrubí budou vedeny v SDK příčce po plastových příchytkách.

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5

TYP VÝROBKU:	LŮŽKOVÁ RAMPA PRO 1 LŮŽKO	JAZYKOVÁ MUTÁCIE VÝROBKU:	ČESKY	POZNÁMKA:	DIMENZE POTRUBÍ BUDE Cu 8x1
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VPRAVO (MP + ELEKTRO):	B206, B306, B406				
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VLEVO (MP + ELEKTRO):	B203, B233, B303, B403				

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO

POČET KUSŮ	POČET LŮŽEK	OSAZENÍ RAMPY MEDICINÁLNÍMI PLYNY + DIMENZE PŘÍVODŮ						POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celou rampu)				
		KYSLÍK (O_2)	OXID DUSNÝ (N_2O)	OXID UHLIČITÝ (CO_2)	STLAČENÝ VZDUCH (Air_{4bar})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG
7	1	1 / 1/4'' (8x1)	-	-	-	-	-	ČSN	2	-	-	-	-	ČSN / NE	2	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	-	-	-

OSAZENÍ LŮŽKA SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI					OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY OSVĚTLENÍM + SPÍNÁNÍ			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ LŮŽKA RAMPY			BAREVNOST RAMPY			
RJ45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDILIŠTA NOSNOST 20 kg	-	-	BOČNICE	VÍČKO "V" MEZI RSP A 230V	VÍČKO "K1,2,3" PŘEDNÍ VÍČKA	PROFIL "P,E" HLAVNÍ PROFILY
2	-	1x typ spojení bude dle výběru zhotovitele	2	-	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ TAH. VYPÍNAČEM	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	ANO 1x VÝKON 7W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	2x (á délka 400 mm)	-	-	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP

PRAVÁ VARIANTA

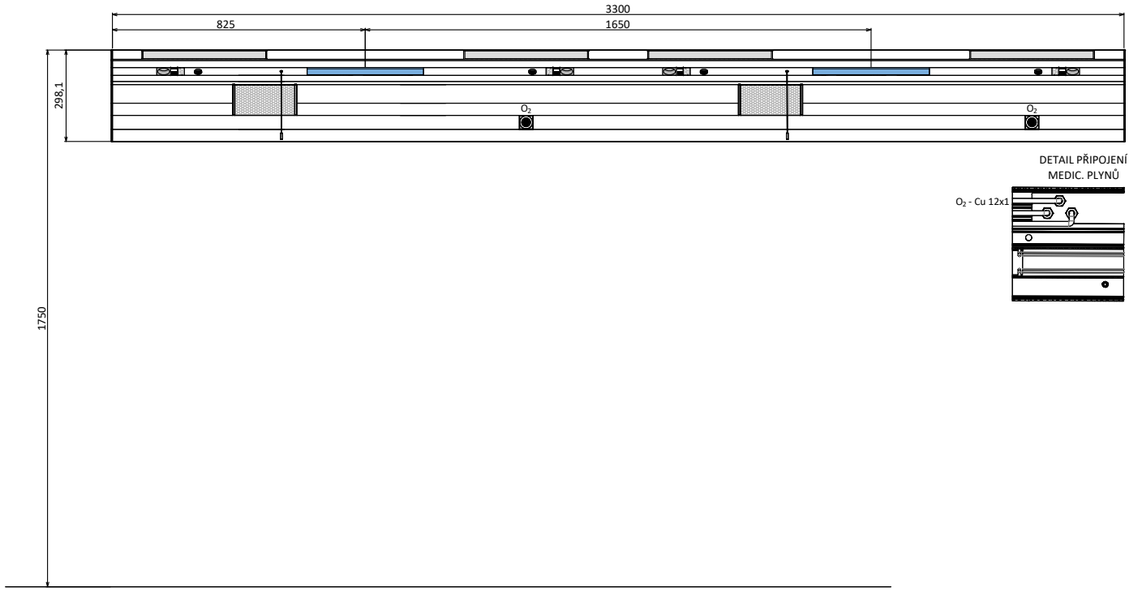

DETAIL PŘIPOJENÍ MEDIC. PLYNŮ

LEVÁ VARIANTA

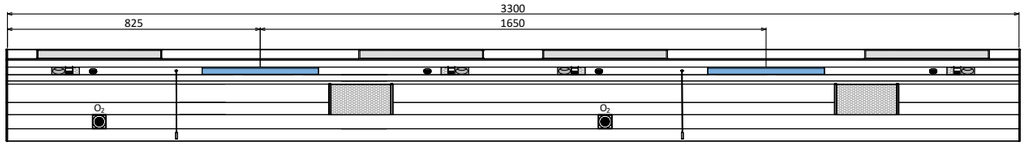

DETAIL PŘIPOJENÍ MEDIC. PLYNŮ



VÝKRES č.:	D1.02.4i-10	DETAIL č.:	04		
VYPLNIL:	JIŘÍ ŠTAJER	DNE:	03/2020	ZAKÁZKA č.	
AKCE:	NEMOCNICE DĚČÍN, REKONSTRUKCE PAVILON "B"				

Poznámka č.1:
Svody potrubí budou vedeny v SDK příčce po plastových příchytkách.

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5

TYP VÝROBKU:	LŮŽKOVÁ RAMPA PRO 2 LŮŽKA	JAZYKOVÁ MUTÁCIE VÝROBKU:	ČESKY	POZNÁMKA:	DIMENZE POTRUBÍ BUDE Cu 12x1
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VPRAVO (MP + ELEKTRO):	B211, B233, B311, B411				
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VLEVO (MP + ELEKTRO):	B212, B312, B412				

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO

POČET KUSŮ	POČET LŮŽEK	OSAZENÍ RAMPY MEDICINÁLNÍMI PLYNY + DIMENZE PŘÍVODŮ						POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celou rampu)				
		KYSLÍK (O_2)	OXID DUSNÝ (N_2O)	OXID UHLIČITÝ (CO_2)	STLAČENÝ VZDUCH (Air_{4bar})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG
7	2	1 3/8'' (12x1)	-	-	-	-	-	ČSN	2	-	-	-	-	ČSN NE	2	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	-	-	-

OSAZENÍ LŮŽKA SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI					OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY OSVĚTLENÍM + SPÍNÁNÍ			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ LŮŽKA RAMPY			BAREVNOST RAMPY			
RJ45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDILIŠTA NOSNOST 20 kg	-	-	BOČNICE	VÍČKO "V" MEZI RSP A 230V	VÍČKO "K1,2,3" PŘEDNÍ VÍČKA	PROFIL "P,E" HLAVNÍ PROFILY
2	-	1x typ spojení bude dle výběru zhotovitele	2	-	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ TAH. VYPÍNAČEM	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	ANO 1x VÝKON 7W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	2x (á délka 400 mm)	-	-	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP

PRAVÁ VARIANTA

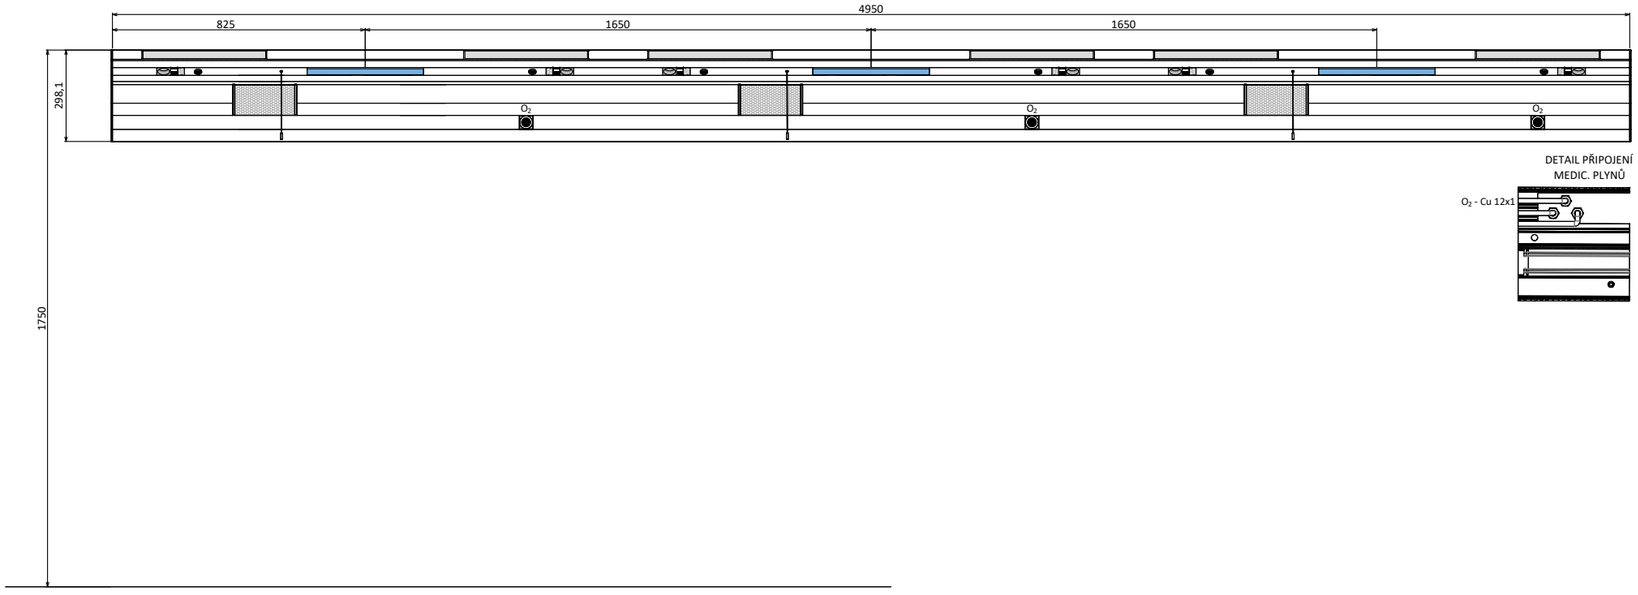

DETAIL PŘIPOJENÍ MEDIC. PLYNŮ

LEVÁ VARIANTA

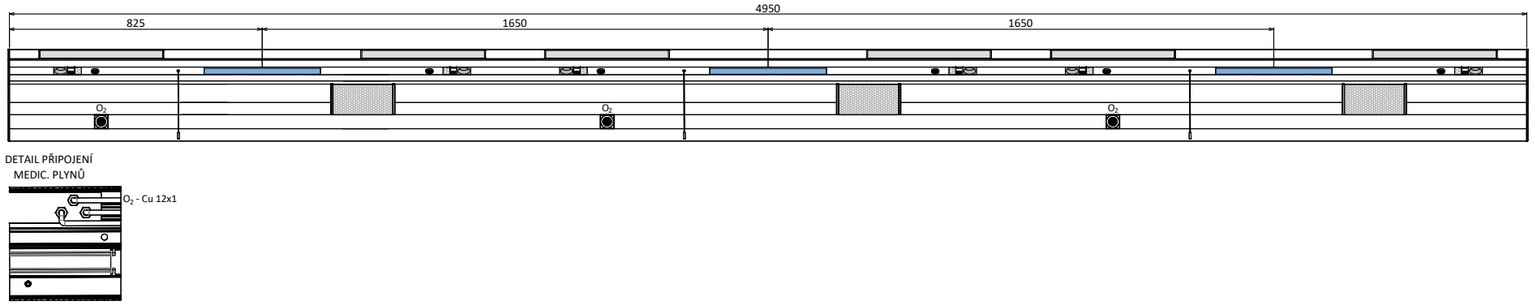

DETAIL PŘIPOJENÍ MEDIC. PLYNŮ

VÝKRES č.:	D1.02.4i-10	DETAIL č.:	05		
VYPLNIL:	JIŘÍ ŠTAJER	DNE:	03/2020	ZAKÁZKA č.	
AKCE:	NEMOCNICE DĚČÍN, REKONSTRUKCE PAVILON "B"				

Poznámka č.1:
Svody potrubí budou vedeny v SDK příčce po plastových příchytkách.

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5

TYP VÝROBKU:	LŮŽKOVÁ RAMPA PRO 3 LŮŽKA	JAZYKOVÁ MUTÁCIE VÝROBKU:	ČESKY	POZNÁMKA:	DIMENZE POTRUBÍ BUDE Cu 12x1
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VPRAVO (MP + ELEKTRO):	B203, B214, B303, B314, B403, B414				
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VLEVO (MP + ELEKTRO):	B201, B206, B301, B306, B335, B401, B406, B435				

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO

POČET KUSŮ	POČET LŮŽEK	OSAZENÍ RAMPY MEDICINÁLNÍMI PLYNY + DIMENZE PŘÍVODŮ						POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celou rampu)				
		KYSLÍK (O_2)	OXID DUSNÝ (N_2O)	OXID UHLIČITÝ (CO_2)	STLAČENÝ VZDUCH (Air_{4bar})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG
14	3	1 / 3/8'' (12x1)	-	-	-	-	-	ČSN	2	-	-	-	-	ČSN / NE	2	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	-	-	-

OSAZENÍ LŮŽKA SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI					OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY OSVĚTLENÍM + SPÍNÁNÍ			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ LŮŽKA RAMPY			BAREVNOST RAMPY			
RJ45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDILIŠTA NOSNOST 20 kg	-	-	BOČNICE	VÍČKO "V" MEZI RSP A 230V	VÍČKO "K1,2,3" PŘEDNÍ VÍČKA	PROFIL "P,E" HLAVNÍ PROFILY
2	-	1x typ spojení bude dle výběru zhotovitele	2	-	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ TAH. VYPÍNAČEM	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	ANO 1x VÝKON 7W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	2x (á délka 400 mm)	-	-	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP

PRAVÁ VARIANTA

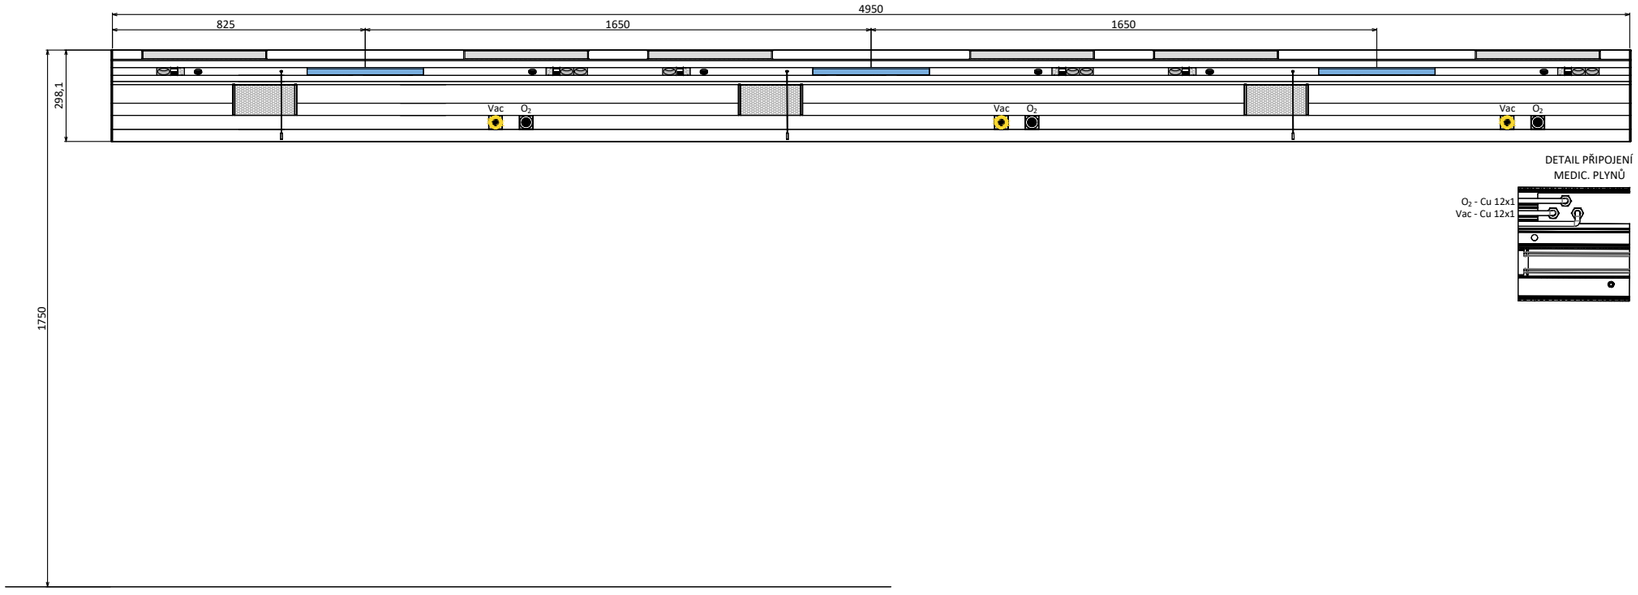

DETAIL PŘIPOJENÍ
MEDIC. PLYNŮ

LEVÁ VARIANTA

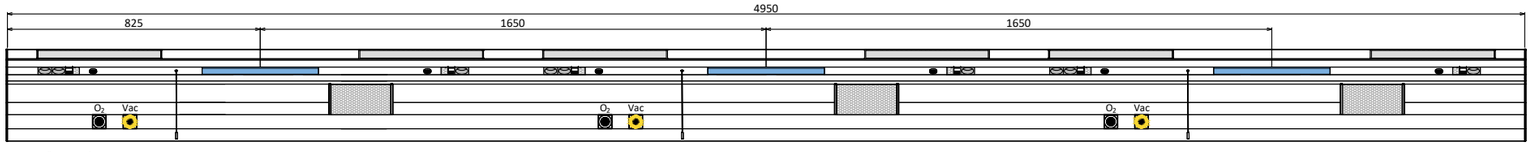

DETAIL PŘIPOJENÍ
MEDIC. PLYNŮ



VÝKRES č.:	D1.02.4i-10	DETAIL č.:	06		
VYPLNIL:	JIŘÍ ŠTAJER	DNE:	03/2020	ZAKÁZKA č.	
AKCE:	NEMOCNICE DĚČÍN, REKONSTRUKCE PAVILON "B"				

Poznámka č.1:
Svody potrubí budou vedeny v SDK příčce po plastových příchytkách.

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5

TYP VÝROBKU:	LŮŽKOVÁ RAMPA PRO 3 LŮŽKA	JAZYKOVÁ MUTÁCIE VÝROBKU:	ČESKY	POZNÁMKA:	DIMENZE POTRUBÍ BUDE Cu 12x1
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VPRAVO (MP + ELEKTRO):	B329, B429				
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP VLEVO (MP + ELEKTRO):	B328, B428				

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO

POČET KUSŮ	POČET LŮŽEK	OSAZENÍ RAMPY MEDICINÁLNÍMI PLYNY + DIMENZE PŘÍVODŮ						POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celou rampu)				
		KYSLÍK (O_2)	OXID DUSNÝ (N_2O)	OXID UHLIČITÝ (CO_2)	STLAČENÝ VZDUCH (Air_{4bar})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG
4	3	1 / 3/8'' (12x1)	- / - / -	- / - / -	- / - / -	1 / 3/8'' (12x1)	- / - / -	ČSN	3	-	-	-	-	ČSN / NE	2	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	-	-	-

OSAZENÍ LŮŽKA SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI					OSAZENÍ LŮŽKA RAMPY OSVĚTLENÍM + SPÍNÁNÍ			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ LŮŽKA RAMPY			BAREVNOST RAMPY			
RJ45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDILIŠTA NOSNOST 20 kg	-	-	BOČNICE	VÍČKO "V" MEZI RSP A 230V	VÍČKO "K1,2,3" PŘEDNÍ VÍČKA	PROFIL "P,E" HLAVNÍ PROFILY
2	-	1x typ spojení bude dle výběru zhotovitele	2	-	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ TAH. VYPÍNAČEM	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	ANO 1x VÝKON 7W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	bude upřesněno při realizaci z PD osvětleni	2x (á délka 400 mm)	-	-	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP

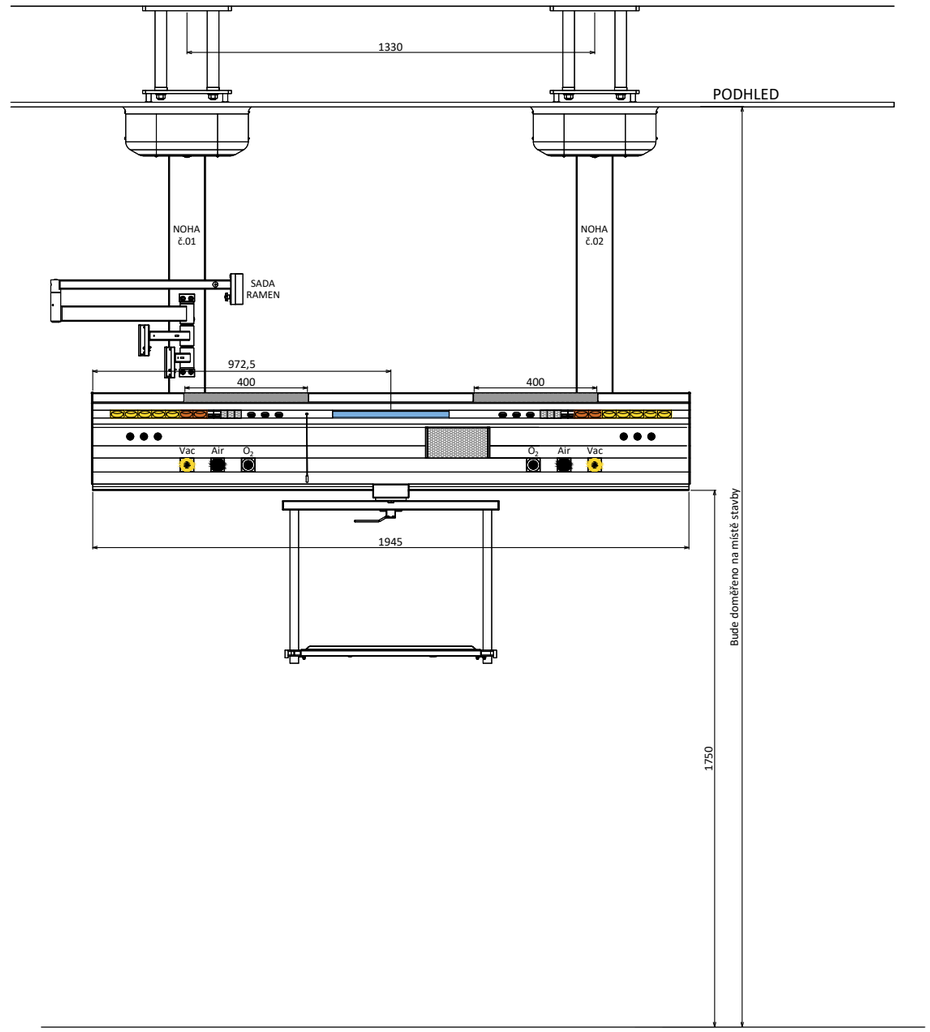

VÝKRES č.:	D1.02.4i-10	DETAIL č.:	07		
VYPLNIL:	JIŘÍ ŠTAJER	DNE:	03/2020	ZAKÁZKA č.	
AKCE:	NEMOCNICE DĚČÍN, REKONSTRUKCE PAVILON "B"				

TYP VÝROBKU:	Zdrojový most pro 1 lůžko			JAZYKOVÁ MUTACE VÝROBKU:	česky	POZNÁMKA:	-
MÍSTNOST ČÍSLO :	B224			UMÍSTĚNÍ SADY RAMEN/SPR:	č.01		
VSTUP PLYNŮ NOHA č.:	č.02	VSTUP ELEKTRO NOHA č.:	č.01	KOTVENÍ MOSTU (MEZIKUS/DESKA):	mezikus	VSTUPY (PŘEDNÍ/ZADNÍ STRANA):	přední strana mostu

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO

POČET KUSŮ	POČET LŮŽEK	OSAZENÍ MOSTU MEDICINÁLNÍMI PLYNY + DIMENZE PŘÍVODŮ						POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ MOSTU SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celý most)					OSAZENÍ LŮŽKA SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI					
		KYSLÍK (O_2)	OXID DUSNÝ (N_2O)	OXID UHLIČITÝ (CO_2)	STLAČENÝ VZDUCH (Air_{abs})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG	RJ45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	
1	1	2 (12x1)	- - -	- - -	2 (12x1)	2 (18x1)	- - -	ČSN	-	-	10	4	-	ANO U OBVODU ZIS A VDO	12	-	-	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	-	4	-	ANO 1x dvoumodul	6	-	

OSAZENÍ MOSTU OSVĚTLENÍM + SPÍNÁNÍ			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTU				BAREVNOST MOSTU				
PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDILIŠTA NOSNOST 20 kg	POJEZD POD MOSTEM	POLICE NA POJEZDU MOSTU		BOČNICE	SPODNÍ, HORNÍ KRYT, NOHY, POHLEDOVÝ KRYT	VÍČKO "V"	VÍČKO "K1,2,3"	PROFIL "P,E"
ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ TAH. VYPÍNAČEM	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	ANO 1x VÝKON 7W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	bude upřesněno při realizaci z PD osvětlení	bude upřesněno při realizaci z PD osvětlení	bude upřesněno při realizaci z PD osvětlení	2x (á délka 400 mm)	1x	1x		bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	RAL 9002	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP

SPECIFIKACE SADY RAMEN + ZAVĚŠENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA NOHY MOSTU (PŘEMÍSTĚNÁ Z PŮVODNÍHO ZDROJOVÉHO MOSTU)	
1	1x Rameno délky 550 mm + držák infuzí
2	1x Rameno 750 mm + tyč lineárních dávkovačů 1200 mm
3	1x Lomené rameno 700/600 mm + police na rameno

SPECIFIKACE SADY RAMEN INFUZNÍ TEHNIKY + HLAV ZAVĚŠENÝCH NA NOZE MOSTU	
rameno	NE
hlava	NE

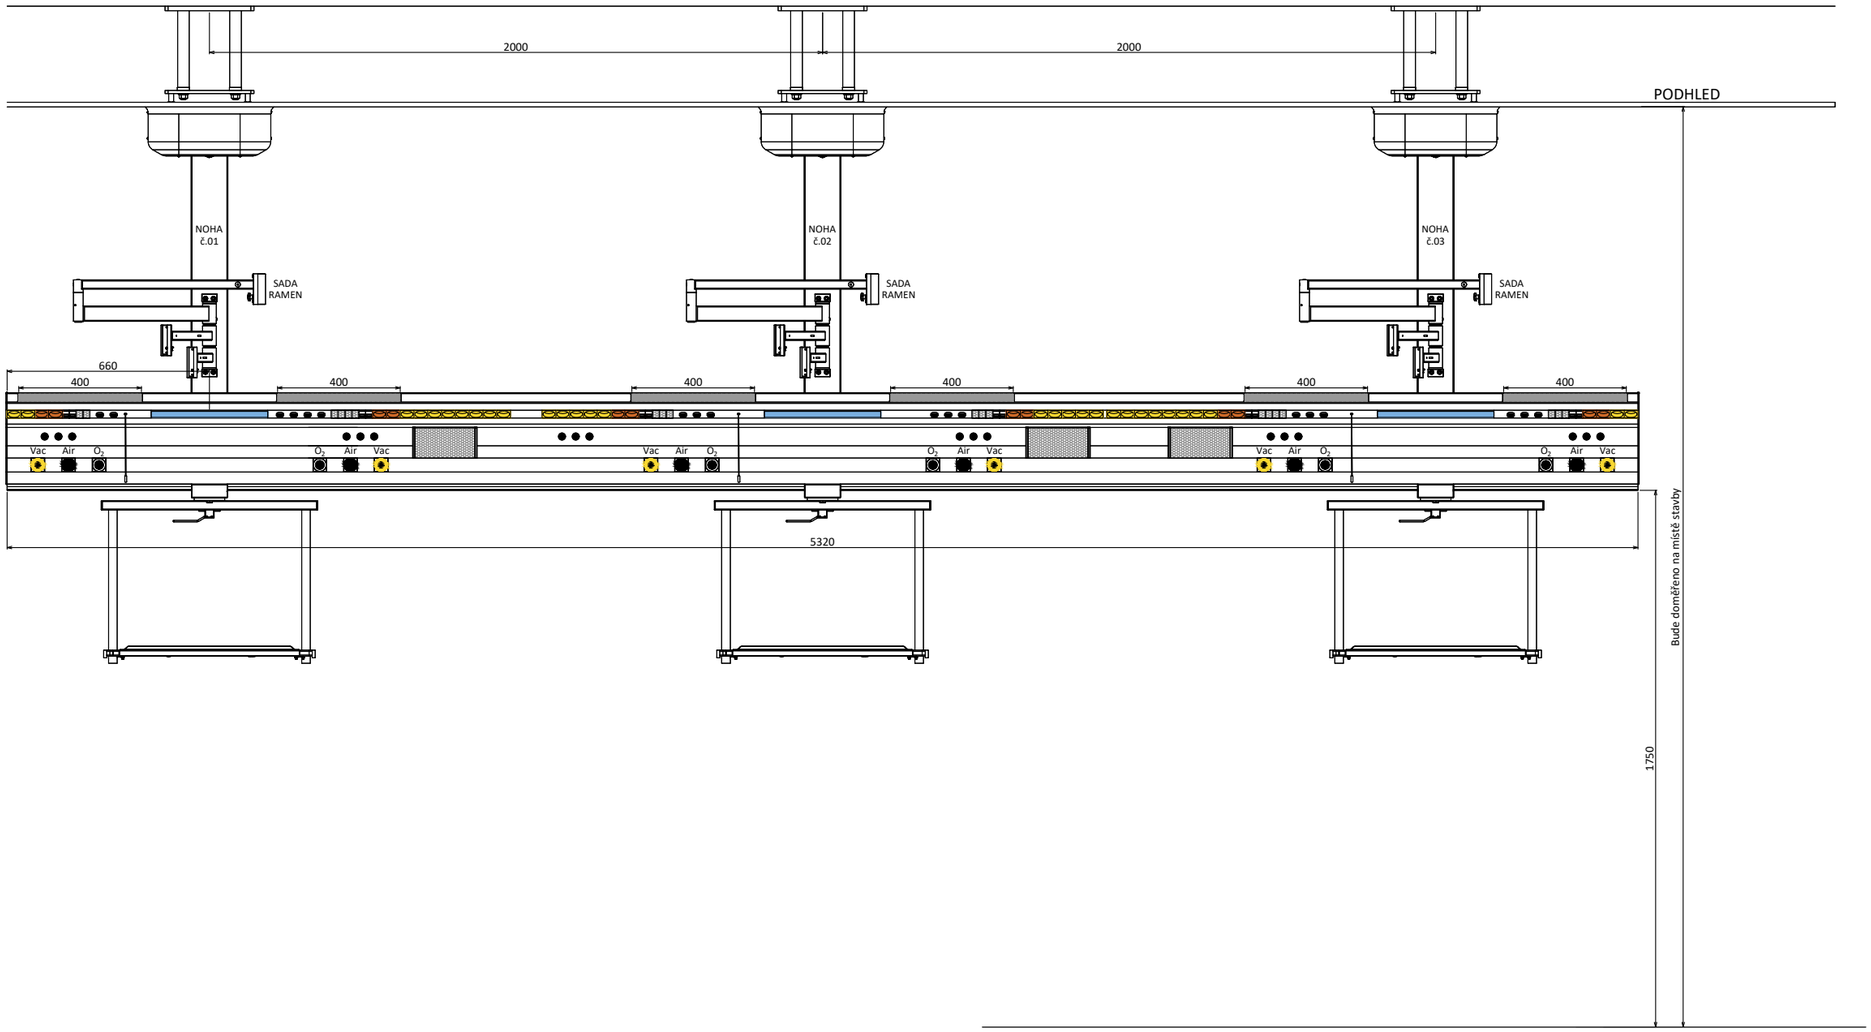

VÝKRES č.:	D1.02.4i-10	DETAIL č.:	08		
VYPLNIL:	JIŘÍ ŠTAJER	DNE:	03/2020	ZAKÁZKA č.	
AKCE:	NEMOCNICE DĚČÍN, REKONSTRUKCE PAVILON "B"				

TYP VÝROBKU:	Zdrojový most pro 3 lůžka			JAZYKOVÁ MUTACE VÝROBKU:	česky	POZNÁMKA:	-
MÍSTNOST ČÍSLO :	B224			UMÍSTĚNÍ SADY RAMEN:	č.01, 02, 03		
VSTUP PLYNŮ NOHA č.:	č.03	VSTUP ELEKTRO NOHA č.:	č.01	KOTVENÍ MOSTU (MEZIKUS/DESKA):	mezikus	VSTUPY (PŘEDNÍ/ZADNÍ STRANA):	přední strana mostu

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO

POČET KUSŮ	POČET LŮŽEK	OSAZENÍ MOSTU MEDICINÁLNÍMI PLYNY + DIMENZE PŘÍVODŮ						POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ MOSTU SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celý most)					OSAZENÍ LŮŽKA SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI					
		KYSLÍK (O_2)	OXID DUSNÝ (N_2O)	OXID UHLIČITÝ (CO_2)	STLAČENÝ VZDUCH (Air_{4bar})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG	RJ45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	
1	3	2 (12x1)	-	-	2 (12x1)	2 (18x1)	-	ČSN	-	-	10	4	-	ANO U OBVODU ZIS A VDO	12	-	-	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	-	4	-	ANO 1x dvoumodul	6	-	

OSAZENÍ MOSTU OSVĚTLENÍM + SPÍNÁNÍ			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTU				BAREVNOST MOSTU				
PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDILIŠTA NOSNOST 20 kg	POJEZD POD MOSTEM	POLICE NA POJEZDU MOSTU		BOČNICE	SPODNÍ, HORNÍ KRYT, NOHY, POHLEDOVÝ KRYT	VÍČKO "V"	VÍČKO "K1,2,3"	PROFIL "P,E"
ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ TAH. VYPÍNAČEM	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	ANO 1x VÝKON 7W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	bude upřesněno při realizaci z PD osvětlení	bude upřesněno při realizaci z PD osvětlení	bude upřesněno při realizaci z PD osvětlení	2x (á délka 400 mm)	1x	1x		bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	RAL 9002	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP

SPECIFIKACE SADY RAMEN + ZAVĚŠENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA NOHY MOSTU (PŘEMÍSTĚNÁ Z PŮVODNÍHO ZDROJOVÉHO MOSTU)	
1	1x Rameno délky 550 mm + držák infuzí
2	1x Rameno 750 mm + tyč lineárních dávkovačů 1200 mm
3	1x Lomené rameno 700/600 mm + police na rameno

SPECIFIKACE SADY RAMEN INFUZNÍ TEHNIKY + HLAV ZAVĚŠENÝCH NA NOZE MOSTU	
rameno	NE
hlava	NE

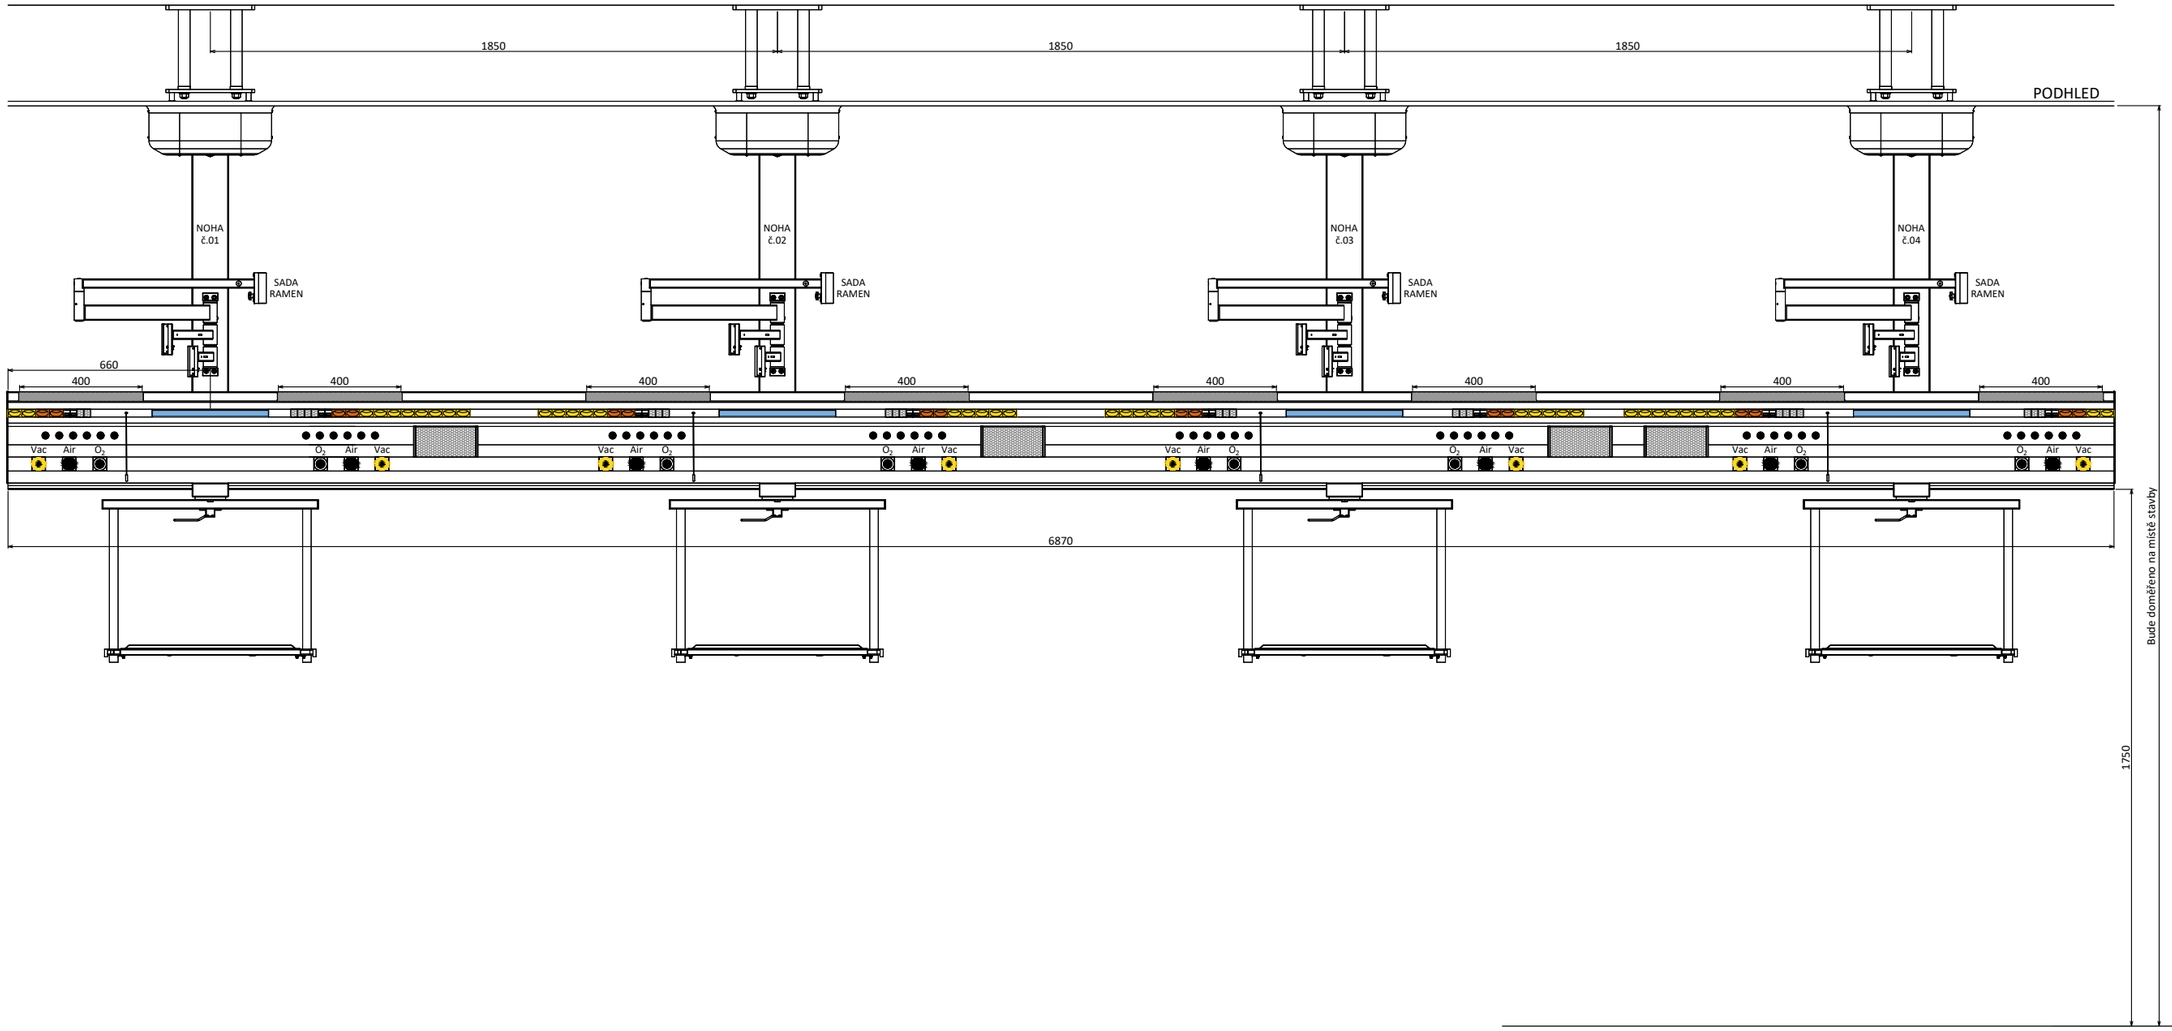

VÝKRES č.:	D1.02.4i-10	DETAIL č.:	09		
VYPLNIL:	JIŘÍ ŠTAJER	DNE:	03/2020	ZAKÁZKA č.	
AKCE:	NEMOCNICE DĚČÍN, REKONSTRUKCE PAVILON "B"				

TYP VÝROBKU:	Zdrojový most pro 4 lůžka			JAZYKOVÁ MUTACE VÝROBKU:	česky	POZNÁMKA:	-
MÍSTNOST ČÍSLO :	B227			UMÍSTĚNÍ SADY RAMEN:	č.01, 02, 03, 04		
VSTUP PLYNŮ NOHA č.:	č.01,03	VSTUP ELEKTRO NOHA č.:	č.01,04	KOTVENÍ MOSTU (MEZIKUS/DESKA):	mezikus	VSTUPY (PŘEDNÍ/ZADNÍ STRANA):	přední strana mostu

TECHNICKÉ VYBAVENÍ PRO 1 LŮŽKO

POČET KUSŮ	POČET LŮŽEK	OSAZENÍ MOSTU MEDICINÁLNÍMI PLYNY + DIMENZE PŘÍVODŮ						POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK	OSAZENÍ MOSTU SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celý most)					OSAZENÍ LŮŽKA SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI					
		KYSLÍK (O_2)	OXID DUSNÝ (N_2O)	OXID UHLIČITÝ (CO_2)	STLAČENÝ VZDUCH (Air_{abs})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG	RJ45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	
1	4	2 (12x1)	- - -	- - -	2 (12x1)	2 (18x1)	- - -	ČSN	-	-	10	4	-	ANO U OBVODU ZIS A VDO	12	-	-	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	-	4	-	ANO 1x dvoumodul	6	-	

OSAZENÍ MOSTU OSVĚTLENÍM + SPÍNÁNÍ			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTU			
PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDILIŠTA NOSNOST 20 kg	POJEZD POD MOSTEM	POLICE NA POJEZDU MOSTU	
ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ TAH. VYPÍNAČEM	ANO 1x VÝKON 36W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	ANO 1x VÝKON 7W SPÍNANÉ ODE DVEŘÍ	bude upřesněno při realizaci z PD osvětlení	bude upřesněno při realizaci z PD osvětlení	bude upřesněno při realizaci z PD osvětlení	2x (á délka 400 mm)	1x	1x	

BAREVNOST MOSTU				
BOČNICE	SPODNÍ, HORNÍ KRYT, NOHY, POHLEDOVÝ KRYT	VÍČKO "V"	VÍČKO "K1,2,3"	PROFIL "P,E"
bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	RAL 9002	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP

SPECIFIKACE SADY RAMEN + ZAVĚŠENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA NOHY MOSTU (PŘEMÍSTĚNÁ Z PŮVODNÍHO ZDROJOVÉHO MOSTU)	
1	1x Rameno délky 550 mm + držák infuzí
2	1x Rameno 750 mm + tyč lineárních dávkovačů 1200 mm
3	1x Lomené rameno 700/600 mm + police na rameno

SPECIFIKACE SADY RAMEN INFUZNÍ TEHNIKY + HLAV ZAVĚŠENÝCH NA NOZE MOSTU	
rameno	NE
hlava	NE

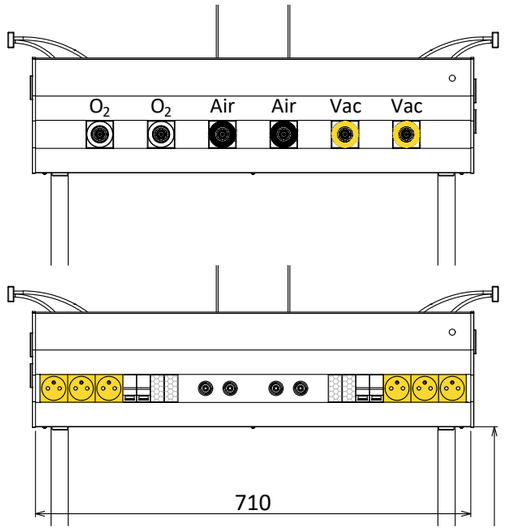

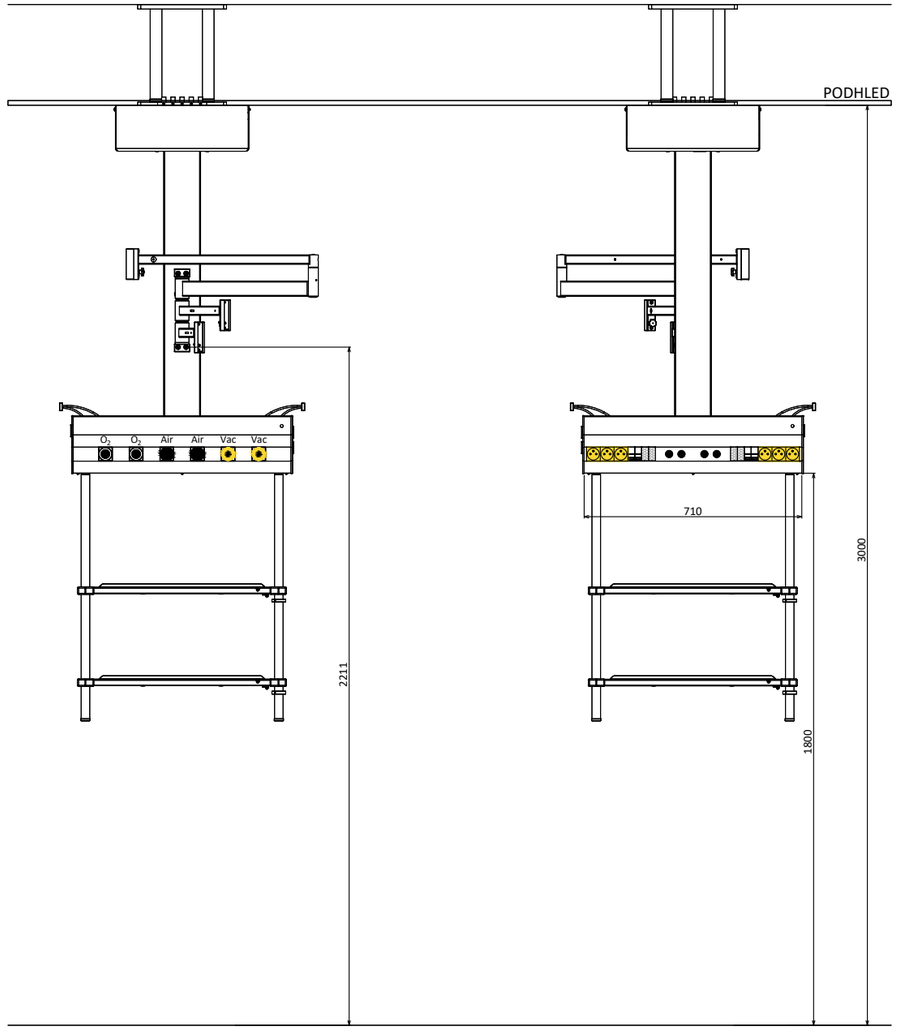

VÝKRES č.:	D1.02.4i-10	DETAIL č.:	10		
VYPLNIL:	JIŘÍ ŠTAJER	DNE:	03/2020	ZAKÁZKA č.	
AKCE:	NEMOCNICE DĚČÍN, REKONSTRUKCE PAVILON "B"				

TYP VÝROBKU:	PEVNÝ STATIV	JAZYKOVÁ MUTACE VÝROBKU:	česky	POZNÁMKA:	-
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP PŘEDNÍ (MP + ELEKTRO):	B232, B437	UMÍSTĚNÍ SADY RAMEN (PLYN/ELEKTRO):	-		
MÍSTNOST ČÍSLO - VSTUP ZADNÍ (MP + ELEKTRO):	-	KOTVENÍ STATIVU (MEZIKUS/DESKA):	-		

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

POČET KUSŮ	OSAZENÍ STATIVU MEDICINÁLNÍMI PLYNY/DIMENZE PŘÍVODŮ							POUŽITÁ NORMA RYCHLOSPOJEK
	KYSLÍK (O_2)	OXID DUSNÝ (N_2O)	OXID UHLIČITÝ (CO_2)	STLAČENÝ VZDUCH ($Air_{stlač}$)	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ (AGSS)	POHON CHIR. NÁSTROJŮ	
2	2 (12x1)	- -	- -	2 (12x1)	2 (12x1)	- -	- -	ČSN

OSAZENÍ STATIVU SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDÍŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celý stativ)					OSAZENÍ STATIVU SLABOPROUDÝMI INSTALACEMI					
MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)			MDO	DO	ZIS	VDO	RTG	RJ45 CAT.6	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	SPOJENÍ SESTRA/ PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO 22,5	PRÁZDNÉ VÍČKO 45	
-	-	6	-	-	ANO U OBVODU ZIS A VDO	4	-	-	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	bude upřesněno při realizaci z PD silnoproudu	-	4	-	-	4	-	

OSAZENÍ STATIVU OSVĚTLENÍM + SPÍNÁNÍ			PŘÍVOD PRO OSVĚTLENÍ			PŘÍSLUŠENSTVÍ STATIVU		
PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	PRO PŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LŮŽKA	PRO NOČNÍ ORIENTAČNÍ OSVĚTLENÍ	MEDILIŠTA NOSNOST 20 kg	POLICE POD HLAVOU	-
-	-	-	-	-	-	2x (á délka 300 mm)	2x	-

BAREVNOST STATIVU				
BOČNICE	SPODNÍ, HORNÍ KRYT, NOHY, POHLEDOVÝ KRYT	VÍČKO "V"	VÍČKO "K1,2,3"	PROFIL "P,E"
bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	RAL 9002	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP	bude upřesněno při realizaci s uživatelem a HIP

SPECIFIKACE SADY RAMEN + ZAVĚŠENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA NOHY STATIVU	
1	1x Rameno délky 550 mm + držák infuzí
2	1x Rameno 750 mm + tyč lineárních dávkovačů 1200 mm
3	1x Lomené rameno 700/600 mm + police na rameno

SPECIFIKACE SADY RAMEN INFUZNÍ TEHNIKY + HLAV ZAVĚŠENÝCH STATIVU	
rameno	NE
hlava	NE