1.NP

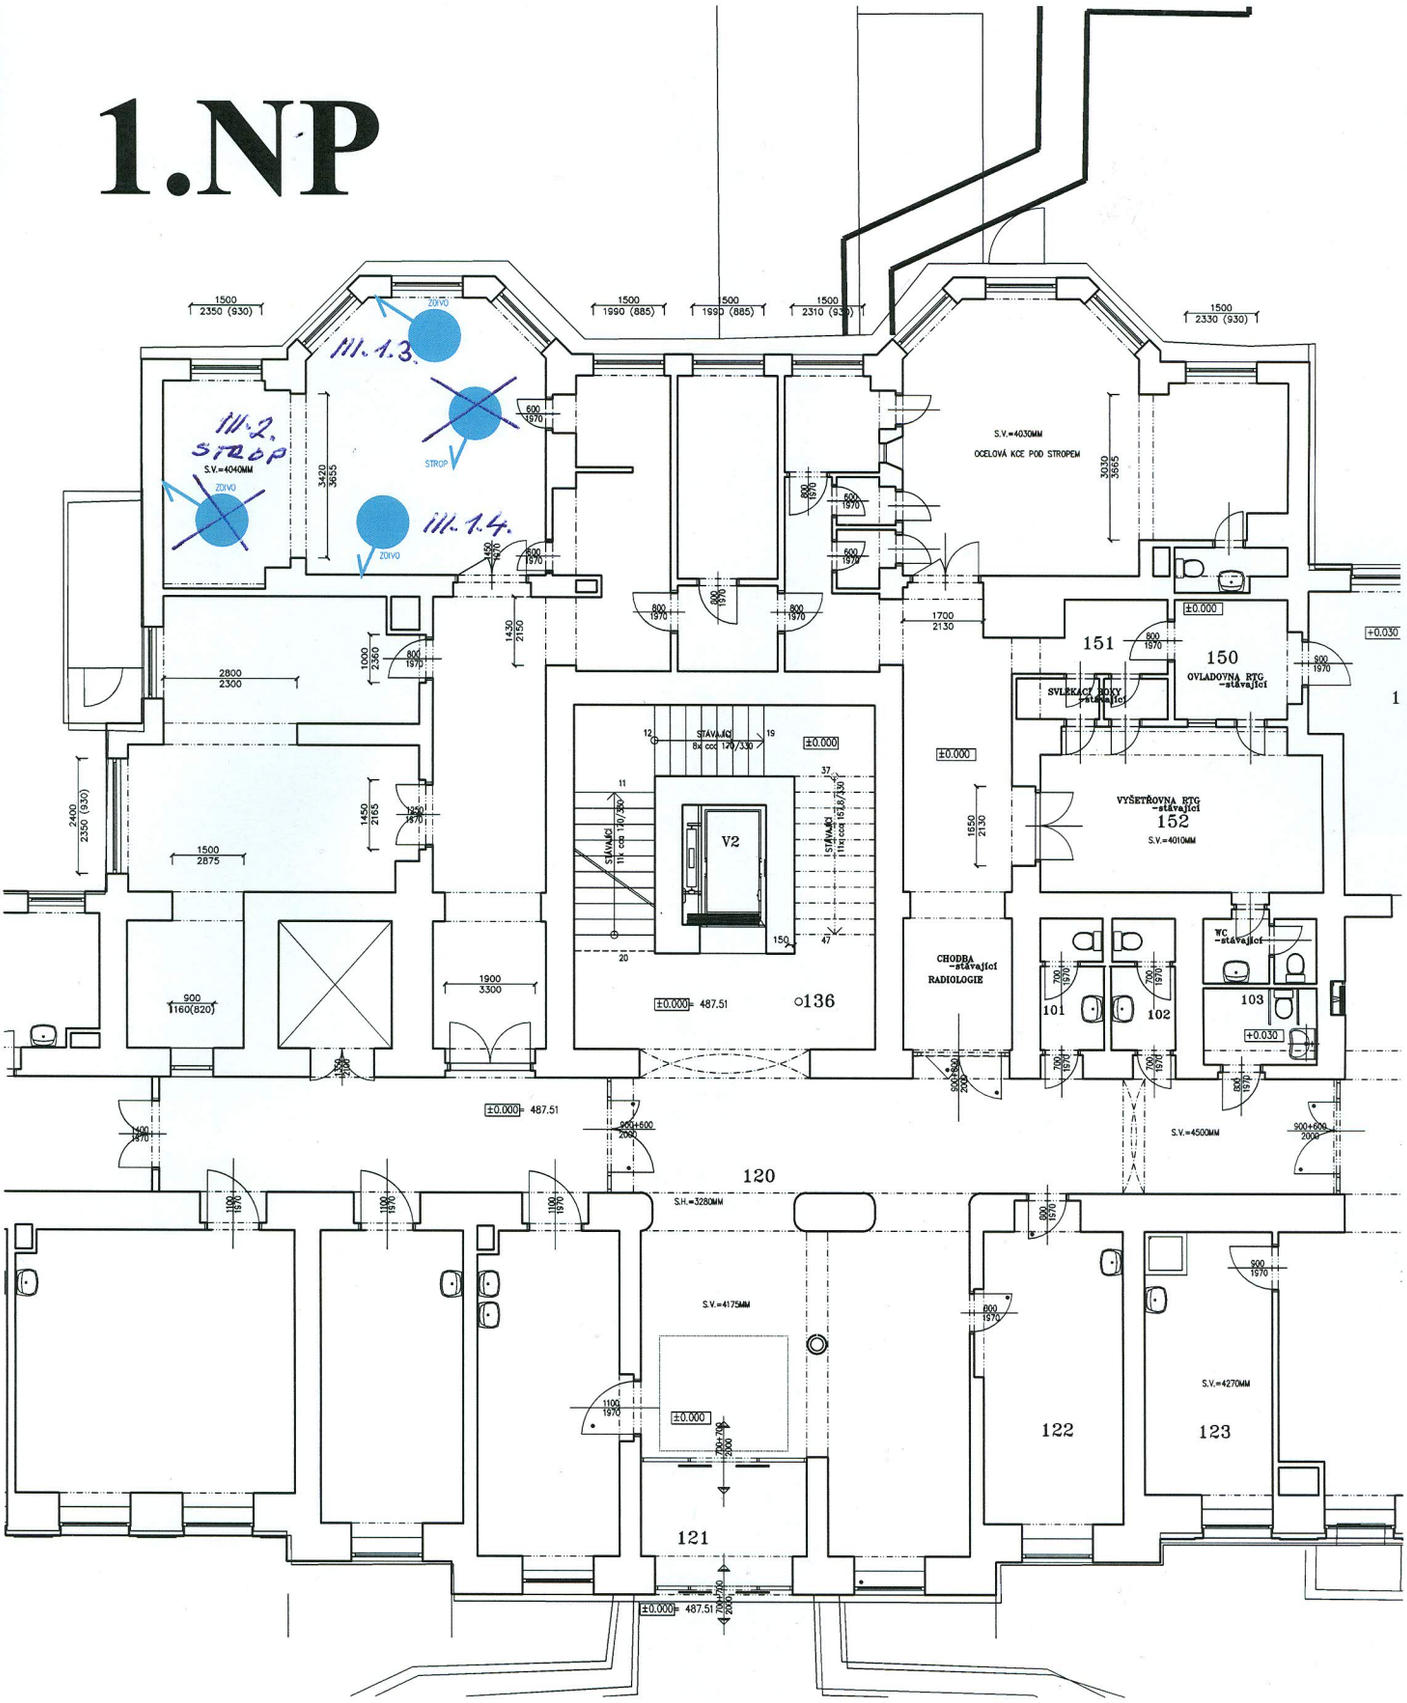
III.1.3.
III.2. STROP
III.1.4.
ZDIVO
STROP
S.V.=4040MM
S.V.=4030MM
OCELOVÁ KCE POD STROPEM
151
150
OVLADOVNA RTG -stávající
SVLÉKACÍ BOXY -stávající
VYŠETŘOVNA RTG -stávající
152
S.V.=4010MM
V2
STÁVAJÍCÍ
CHODBA -stávající RADIOLOGIE
WC -stávající
101
102
103
136
120
S.H.=3280MM
S.V.=4500MM
S.V.=4175MM
S.V.=4270MM
121
122
123
±0.000 487.51