1.PP

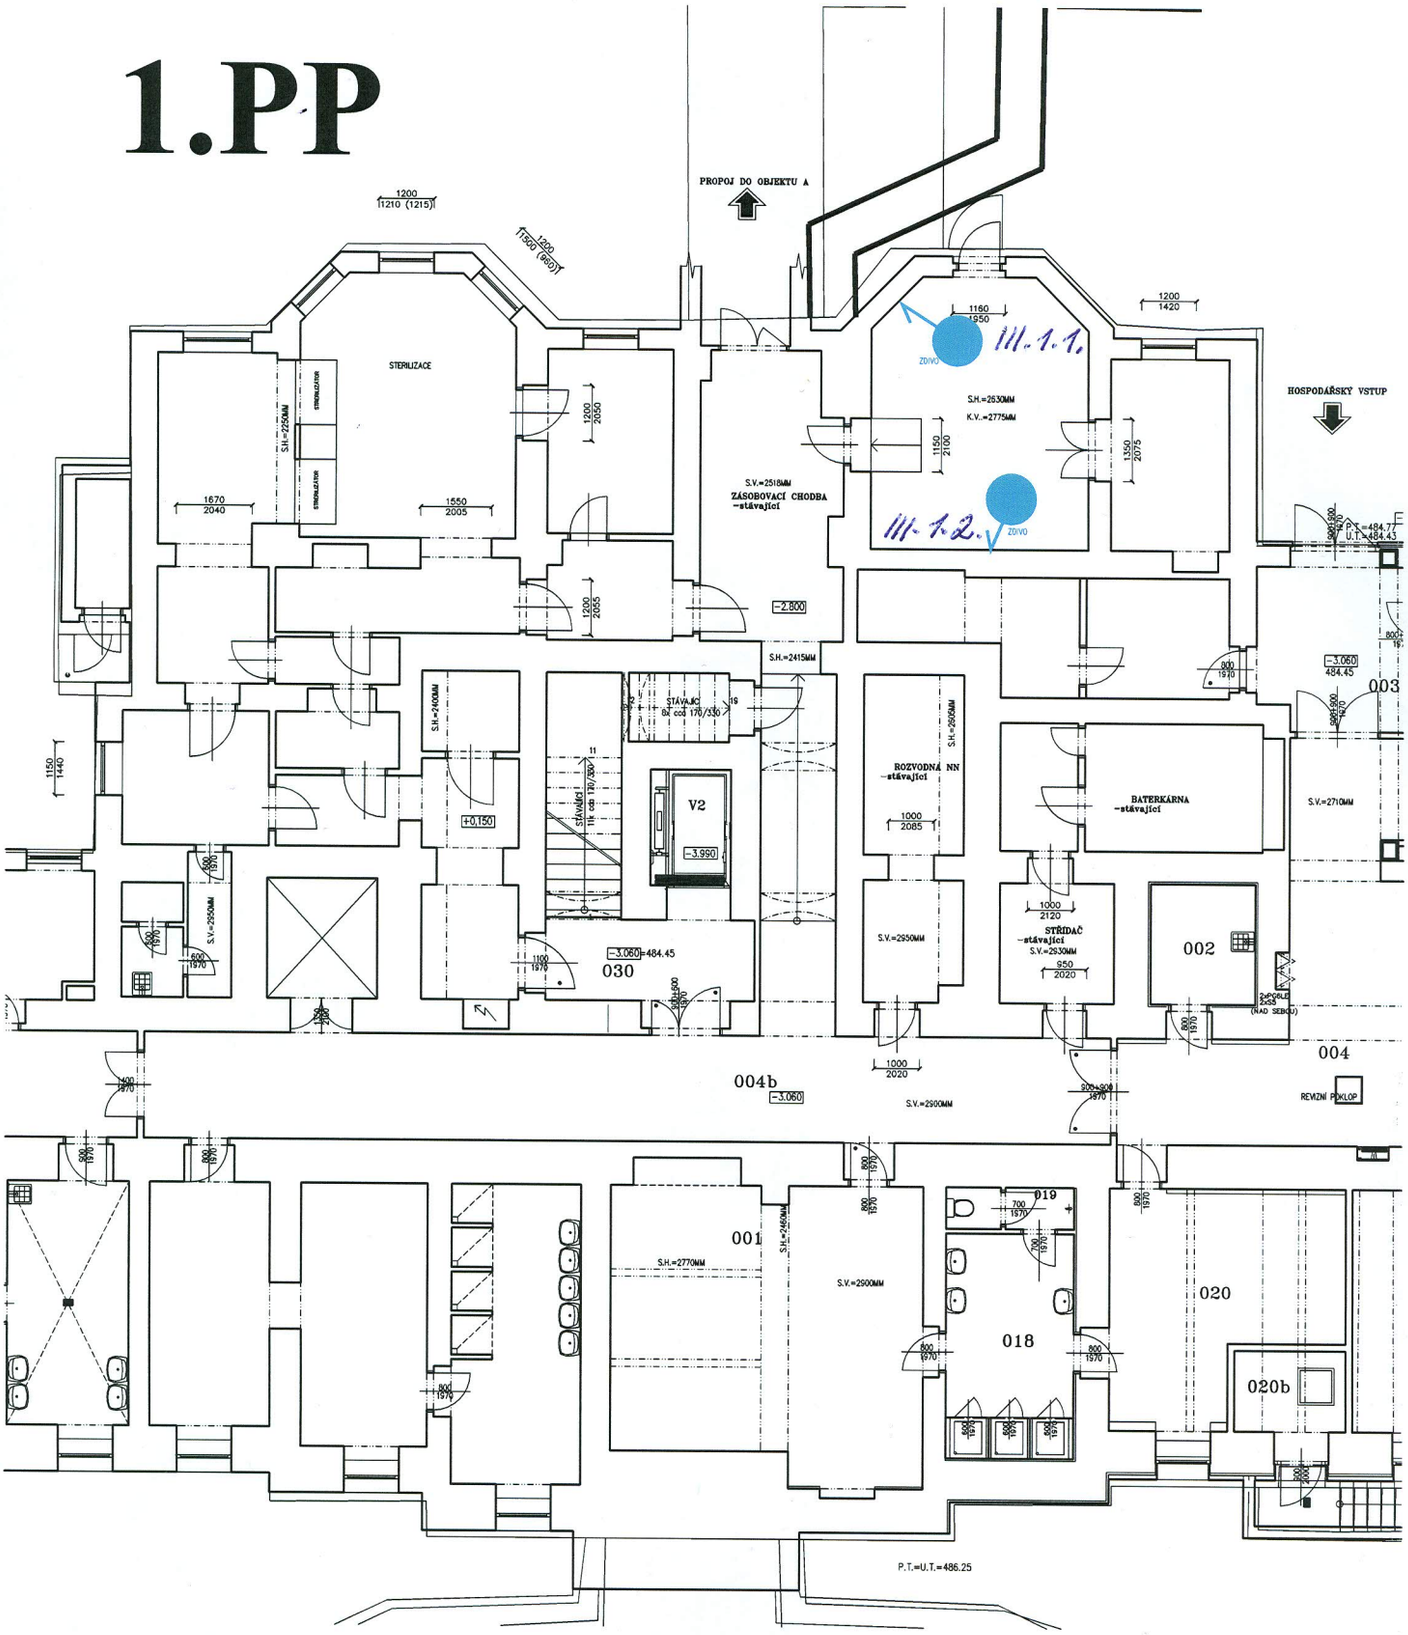
PROPOJ DO OBJEKTU A
HOSPODÁŘSKÝ VSTUP
STERILIZACE
STERILIZÁTOR
STERILIZÁTOR
S.H.=2250MM
ZÁSOBOVACÍ CHODBA
-stávající
S.V.=2518MM
S.H.=2530MM
K.V.=2775MM
III.1.1.
III.1.2.
ZDIVO
ZDIVO
-2.800
S.H.=2415MM
STÁVAJÍC
8x cob 170/330
STÁVAJÍCÍ
11x cob 170/330
V2
-3.990
S.H.=2400MM
+0,150
ROZVODNA NN
-stávající
S.H.=2500MM
BATERKÁRNA
-stávající
S.V.=2710MM
-3.060
484.45
003
P.T.=484.77
U.T.=484.43
S.V.=2950MM
-3.060=484.45
030
S.V.=2950MM
STŘÍDAČ
-stávající
S.V.=2930MM
002
004
004b
-3.060
S.V.=2900MM
REVIZNÍ POKLOP
001
S.H.=2770MM
S.H.=2400MM
S.V.=2900MM
019
018
020
020b
P.T.=U.T.=486.25