

ATELIER PENTA v.o.s
Mrštíkova 1166/12
58601 Jihlava

naše značka
5001059100

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
27.01.2015

Věc:

Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

K.ú. - p.č.: Cheb

Stavebník: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001059100 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno



Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary. K.ú.: Cheb.

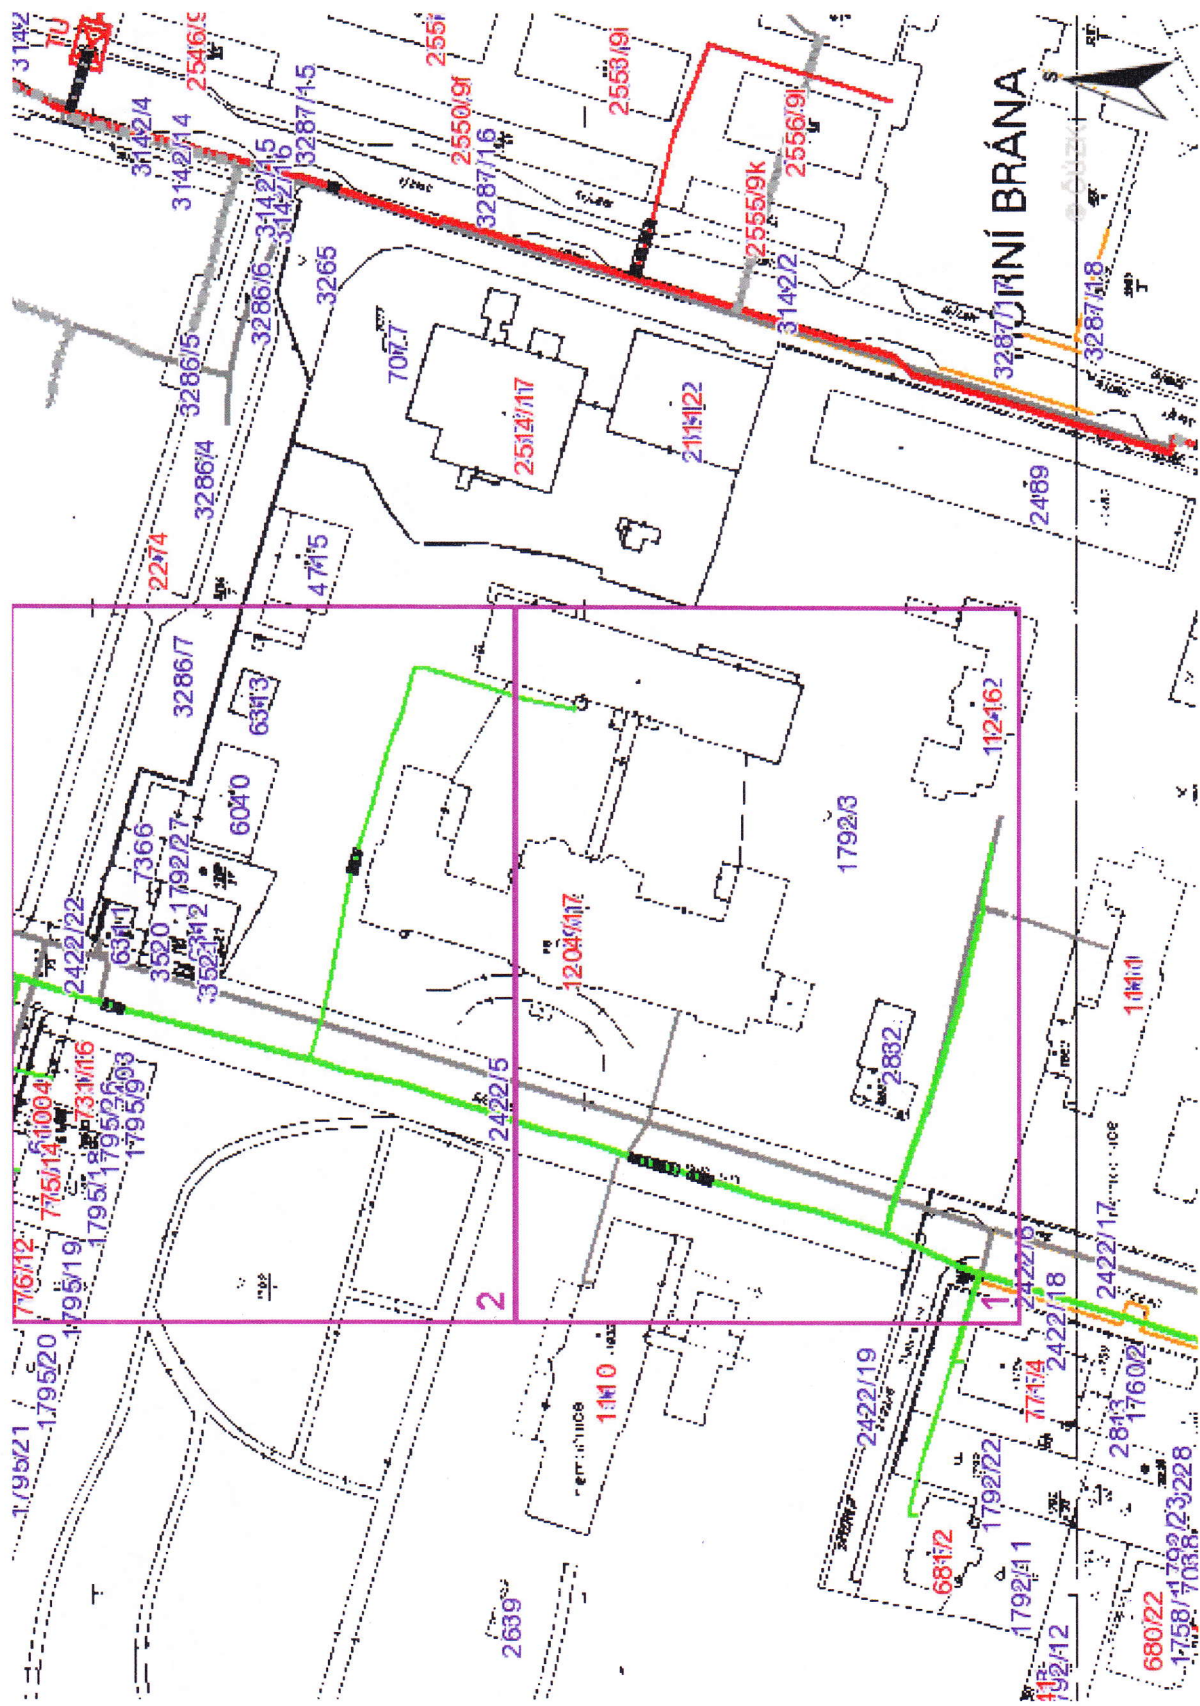

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary. K.ú.: Cheb.

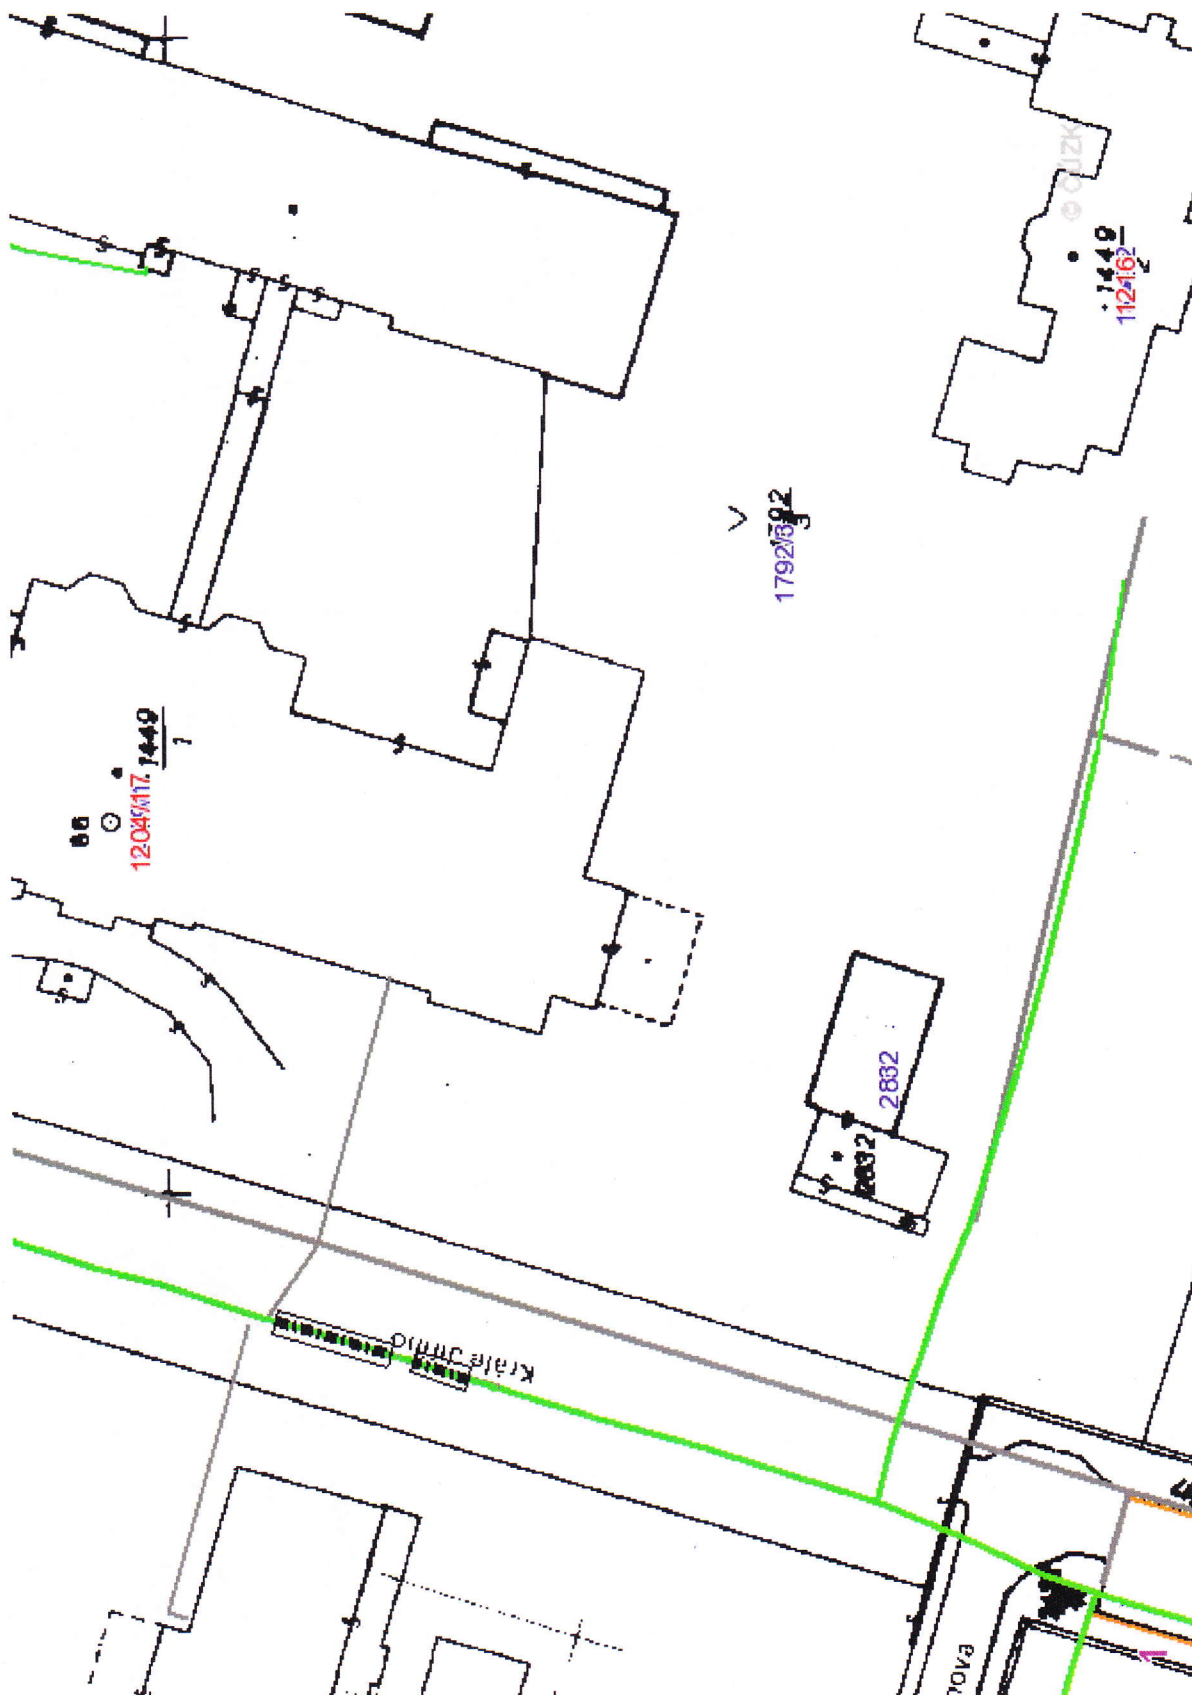





Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	VVTL	nefunkční	výstavba
regulační stanice						
ochranné zařízení						
kabel						
elektropřípojka						
kabel protikoroziční ochrany						
anodové uzemnění						
stanice katodové ochrany						
























1022800

- D1.01 Pavilon A1
D1.02 Rekonstrukce pavilonu B
D2.01 Příprava území
D2.02 Komunikace a chodníky
D2.03 Kanalizace
D2.04 Vodovod
D2.05 Plynovod
D2.06 Sadové úpravy
D2.07 Přípojka NN
D2.08 Přípojka slaboproudů
D2.09 Venkovní osvětlení
D2.10 Přelůžka NN
D2.11 Přelůžka slaboproudů
D2.12 Teplotod
D2.13 Přípojka kyslíků
D2.14 Úpravy ve stávající trafostanici

HRANICE PARCEL

- | | |
|---|------------------------------|
|  | HRANICE PARCEL |
|  | NAVŮZNÁ VÝSTAVBA OBJEKTU |
|  | NAVŮZNÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU |
|  | NAVŮZNÁ PŘÍSTAVBA OBJEKTU |
|  | VOZOVKA ASFALTOVÁ |
|  | VOZOVKA ZÁMKOVÁ, DLAŽBA |
|  | CHODNÍKY ZÁMKOVÁ, DLAŽBA |
|  | OKAPOVÉ CHODNÍKY BETONOVÉ |
|  | VALOUNY |
|  | ZATRAVNĚNÉ PLOCHY |
|  | BOURANÉ OBJEKTY |
|  | BOURANÉ ASFALTOVÉ VOZOVKY |
|  | BOURANÉ ASFALTOVÉ VOZOVKY |
|  | HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ |

STAV KANALIZACE JEDNOTNÁ

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | STAV. KANALIZACE JEDNOTNÁ |
|  | STAV. VODOVOD |
|  | STAV. STL PLYNOVOD A OPZ |
|  | STAV. NTL PLYNOVOD A OPZ |
|  | STÁV. ROZVODY VN |
|  | STÁV. ROZVODY NN |
|  | STÁV. ROZVODY TEPLOVODU |
|  | STÁV. ROZVODY VO |
|  | STÁV. STOŽAR/SVÍTIDLO VO |
|  | STÁV. ROZVODY SĐĚLOVACÍ |
|  | STÁV. ZRUŠENÝ TEPLVOD |
|  | NOVÁ KANALIZACE JEDNOTNÁ |
|  | NOVÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ |
|  | NOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |
|  | NOVÁ PŘELOŽKA ČI PŘÍPOJKA VODY |
|  | NOVÁ PŘELOŽKA STL OPZ |
|  | NOVÉ NTL OPZ |
|  | NOVÉ ROZVODY VN |
|  | NOVÉ ROZVODY VO |
|  | STOŽAR + SVÍTIDLO VO |
|  | NOVÁ TRASA KABELU SEK |
|  | NOVÉ AREÁLOVÉ ROZVODY NN |
|  | NOVÉ ROZVODY TEPLOVODU |

