



1. Vodovodní řad PE100 RC pr. 110/6,6 mm, SDR17, PN10 s vyhledávcím vodičem
2. Štěrkopískové lože zhutněné na ulehlost l_d min. 0,9 - fce. 0-16 mm
3. Hutniný obsyp štěrkopískem do velikosti zrn max. 10 mm
4. Hutněný zásyp materiálem vhodným do zásypu v komunikaci
5. Konstrukce komunikace nebo zatravnění + ohumusování v tl. 150 mm
6. Příložné, případně zátažné pažení s rozepřením
7. Flexibilní drén - trubka DN 50 (opatření při výskytu spodní vody)
8. Výstražná páska

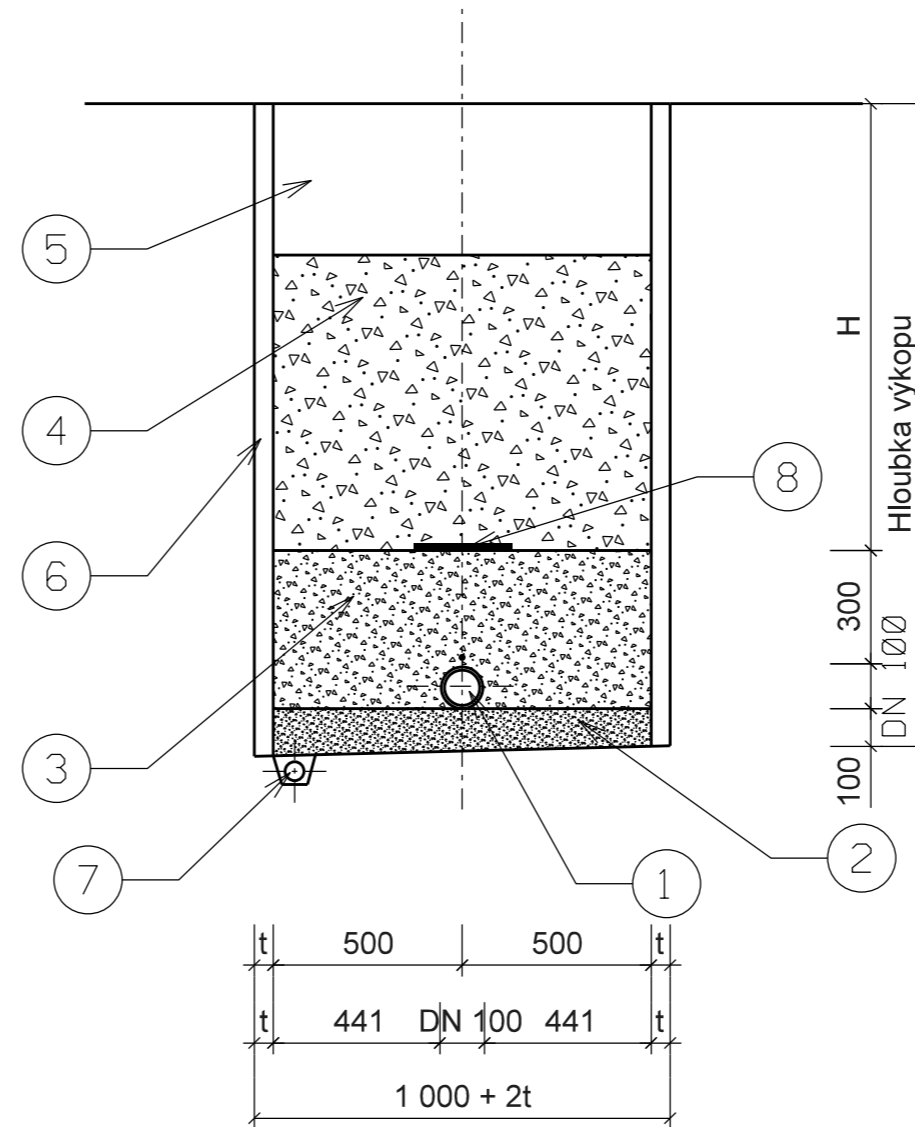

INVESTOR

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE, p.o.**

Chebská 282, 356 01 Sokolov



INVESTOR


MĚSTO SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov



SO 301 PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

 S.A.W. CONSULTING s.r.o.

S.A.W. Consulting s.r.o.
Prašná 2324
407 47 Varnsdorf
e-mail: info@sawconsulting.cz

VEDOUcí STŘEDISKA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	KONTROLOVAL
JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ING. FILIP KUČERA	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

STAVBA			RYVE PROJEKT s. r. o	
			Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem	
			IČO: 0598199, DIČ: CZ0598199	
II/210 MODERNIZACE KŘÍŽOVATKY SOKOLOV ONO			INVESTOR	KSÚS KK, p.o.
VYPRACOVAL			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
ING. TOMÁŠ RYS			ING. TOMÁŠ RYS	2017-054
PŘÍLOHA			DATUM	04/2018
			STUPEŇ	DÚR/DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	...
Vzorové uložení potrubí			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
			5	