


Minimální krytí plynovodního potrubí v komunikacích je 1.0m.
Minimální krytí plynovodního potrubí ve stále zatravněných plochách a v chodnících je 0,80m.
Maximální krytí plynovodních potrubí je 1,50m

Zvýšené krytí bude použito při křížení komunikací v ochranných trubkách
a při vyvedení potrubí z ochranných trubek k místům propojů

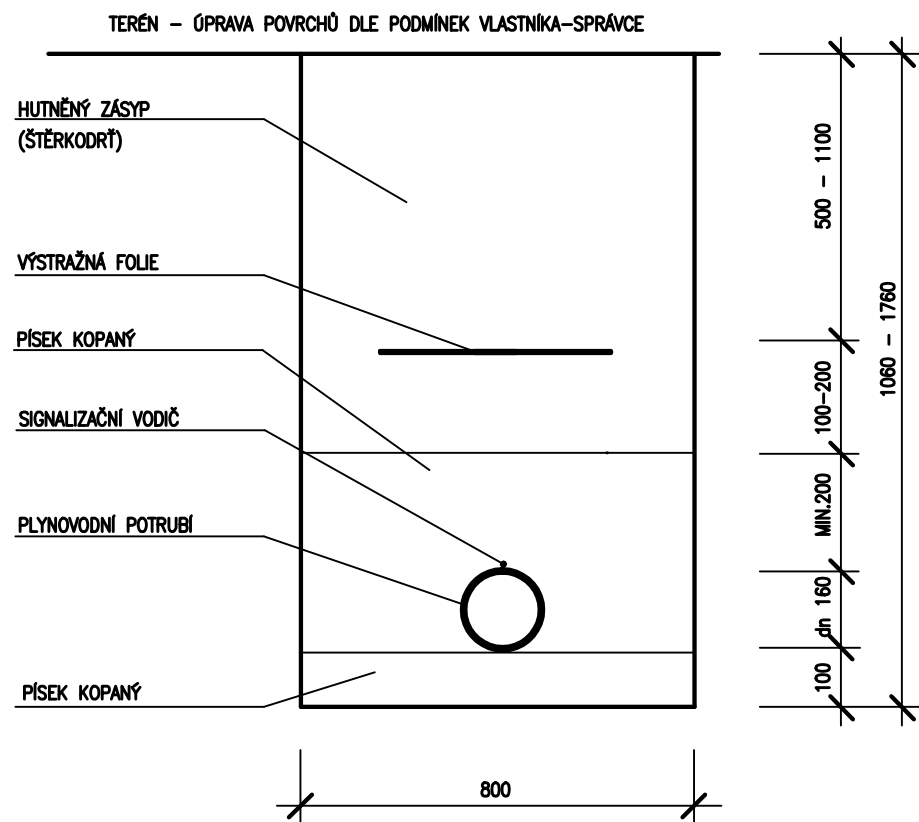

INVESTOR

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE, p.o.**

Chebská 282, 356 01 Sokolov

INVESTOR

MĚSTO SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

SO 501 PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

S.A.W. Consulting s.r.o
Pražská 2324
407 47 Varnsdorf
e-mail: info@sawconsulting.cz

VEDOUcí STŘEDISKA

JAROSLAV ZAVADIL, DIS.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. FILIP KUČERA

KONTROLOVAL

JAROSLAV ZAVADIL, DIS.

STAVBA

**II/210 MODERNIZACE
KŘÍŽOVATKY
SOKOLOV ONO**



"SUN spol.s r.o. Ústí n.L."

Štursova 443/11, Ústí nad Labem 400 01

IČO: 48712241, DIČ: CZ48712241

-- sun.ustí@volny.cz

VYPRACOVAL

ZDENĚK NITKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZDENĚK NITKA

TECHNICKÁ KONTROLA

ZDENĚK NITKA

INVESTOR

KSÚS KK, p.o.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

Č. PŘÍLOHY

5

PARÉ

PŘÍLOHA

Uložení potrubí v rýze