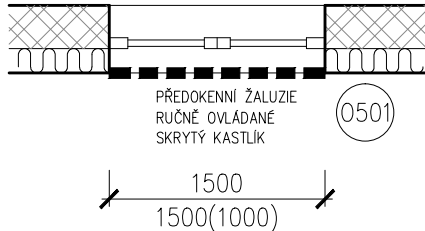
		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. ARCH. Š. LEDVINKOVÁ	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ			LIST 9		
DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B				A 03-20-P						
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ	
0501	<p>PŘEDOKENNÍ FASÁDNÍ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM</p> <p>– ROZMĚRY ZAKRÝVANÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (ŠxV): 1500x1500 MM</p> <p>– SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, VODÍCÍCH LIŠT, MECHANISMU RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ, KRYCÍ GALERIE</p> <p>– KASTLÍK PŘISAZEN K TEPELNÉ IZOLACI NADPRAŽÍ ŽB NEBO ZDĚNÉ STĚNY</p> <p>– ŽALUZIE NA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ</p> <p>TYPY KRYCÍ GALERIE</p> <p>– TYP 1 – SKRYTÁ KRYCÍ GALERIE V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU</p> <p>– PODROBNĚJI VIZ SPECIFIKACE NA PŘEDCHOZÍCH LISTECH</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p>– PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ</p>	–	–	–	–	–	5	–	5	
										
0502	<p>PŘEDOKENNÍ FASÁDNÍ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM</p> <p>– ROZMĚRY ZAKRÝVANÉ PLOCHY VČ. KASTLÍKU (ŠxV): 1500x2350 MM</p> <p>– SLOŽENÁ Z PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, VODÍCÍCH LIŠT, MECHANISMU RUČNÍHO OVLÁDÁNÍ, KRYCÍ GALERIE</p> <p>– KASTLÍK PŘISAZEN K TEPELNÉ IZOLACI NADPRAŽÍ ŽB NEBO ZDĚNÉ STĚNY</p> <p>– ŽALUZIE NA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ</p> <p>TYPY KRYCÍ GALERIE</p> <p>– TYP 3 – POHLEDOVÁ KRYCÍ GALERIE ŽALUZIE V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU</p> <p>– PODROBNĚJI VIZ SPECIFIKACE NA PŘEDCHOZÍCH LISTECH</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p>– PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ</p>	–	–	–	–	17	–	–	17	
		