


Sekce - D_1.PP		
D0.01	Schodiště	14,19
D0.02	Garáž	61,95
D0.03	Sklad	31,05
D0.04	Sklad	20,41
D0.05	Technická místnost	7,50
		135,10 m2



Legenda ÚT

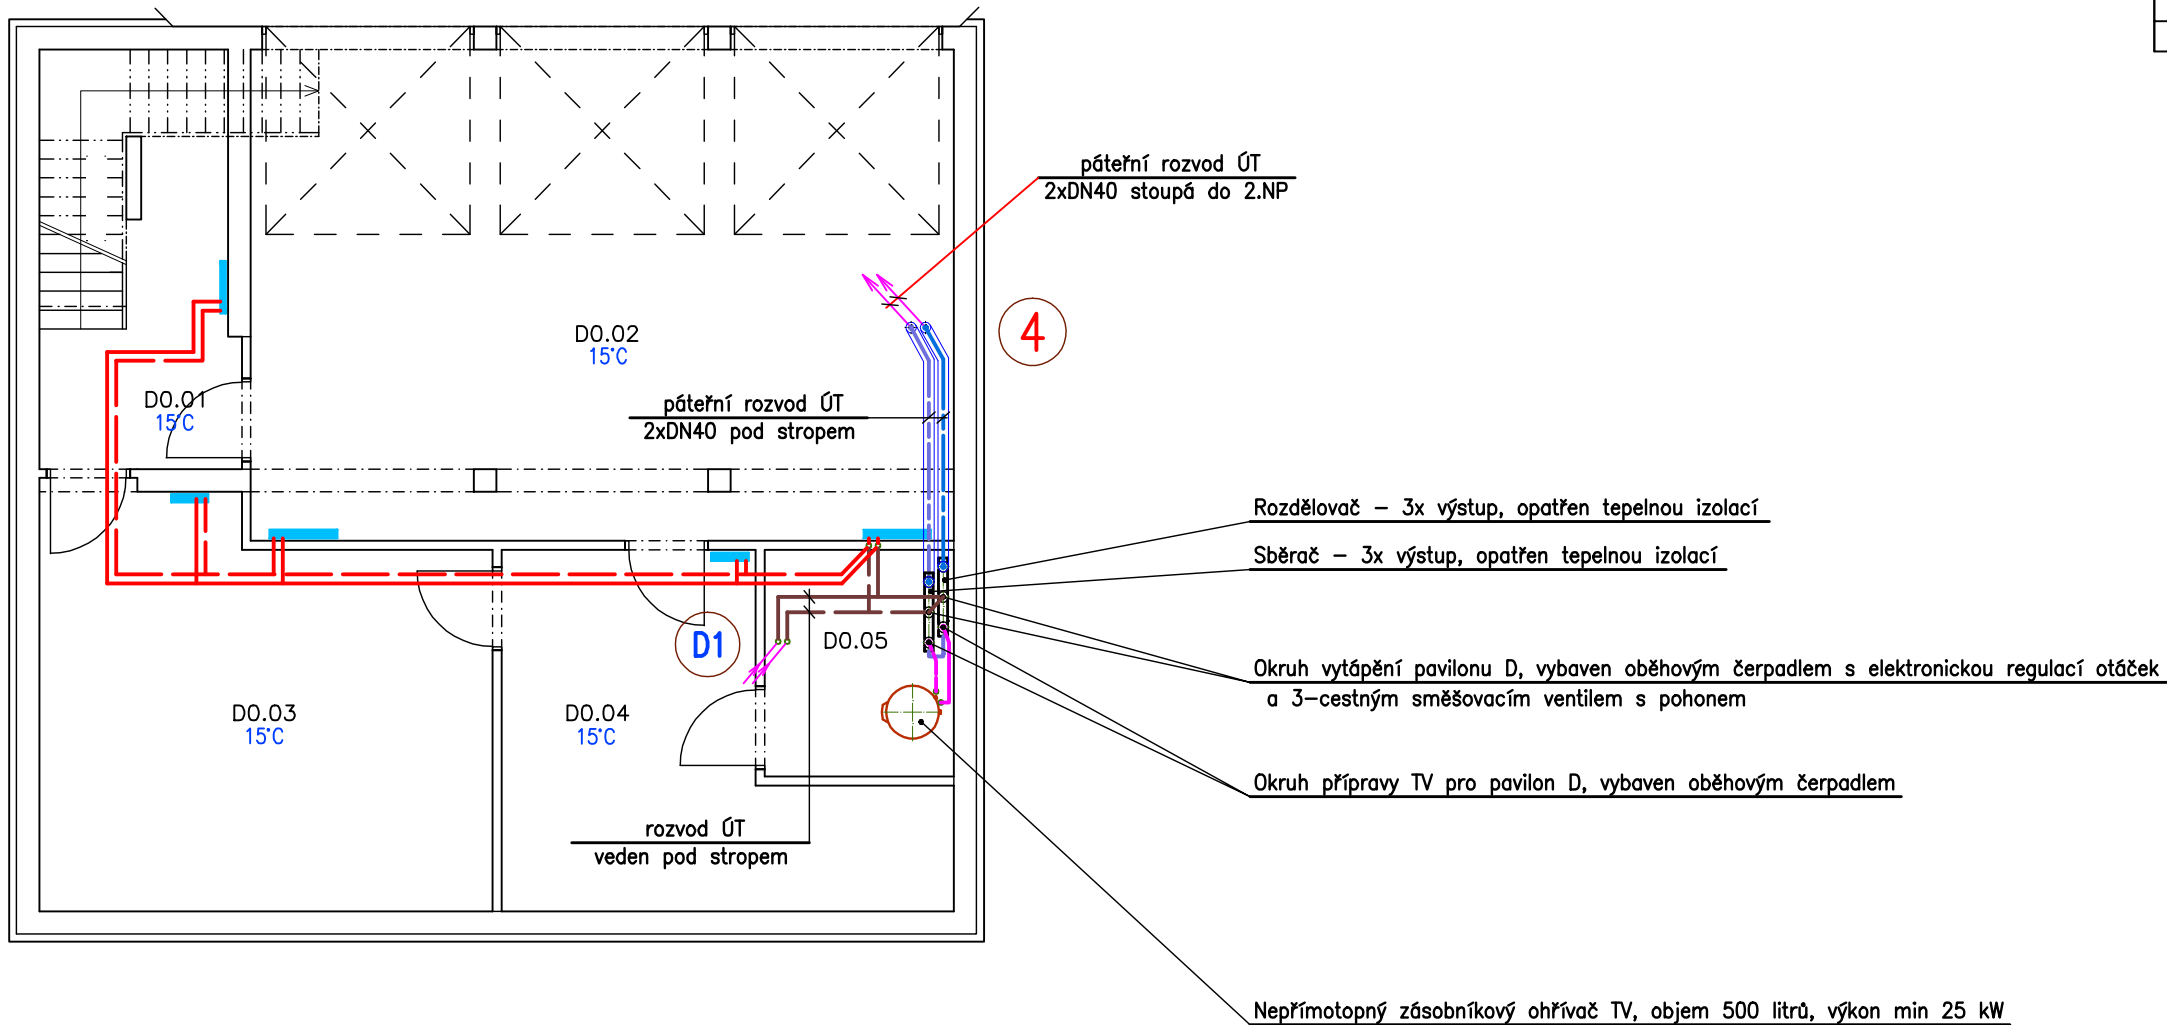

Pátevní rozvod ÚT z ocelového potrubí s tepelnou izolací. Potrubí kotveno ke stropu není-li na výkrese vyznačeno jinak. Potrubí bude vybaveno osovým vedením a osovými kompenzátory teplotní dilatace. Někótované úseky jsou DN80.



Okruh vytápění objektu. Rozvod z měděného potrubí s tepelnou izolací veden v podlaze. Délková teplotní dilatace u přímých úseků delších než 7 metrů bude kompenzována změnou trasy rozvodu, nebo použitím "U" kompenzátorů.



Okruh vytápění objektu. Rozvod z měděného potrubí s tepelnou izolací veden pod stropem. Délková teplotní dilatace u přímých úseků delších než 7 metrů bude kompenzována změnou trasy rozvodu, nebo použitím "U" kompenzátorů.



Ocelové deskové otopné těleso s profilovanou čelní plochou, integrovaným termostatickým ventilem s plynulým přednastavením a spodním připojením. Na rozvod otopné vody napojeno ze zdi pomocí rohového šroubení. Vybaveno termostatickou hlavicí pro veřejné budovy s možností uzamčení nastavené teploty.

výpracoval / zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	generální projektant	Ing. Jan Myšíčka PROJEKTY - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYN Malý Chroustův 771000, 102 00 Praha 8 tel.: 204000732 e-mail: j.mysicka@volny.cz mobil: +420 725260700 www.projektyvytapani.cz			
Ing. Jan Myšíčka ml.	Ing. Ondřej Zástěra	Ing. Pavel Holcz				
Ing. Jan Myšíčka						
investor	Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku přísp. org., Mládežnická 1123, 36221 Nejdek					
název díla Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ Mládežnická č. p. 1123, Nejdek			IČO		DIČ	
			15 287 556		CZ-5408252091	
			etapa	datum	A4	mřítko
			DSP	120912	2x	1 : 100
Přístavba pavilonu "D" PŮDORYS 1.PP			číslo kresby		číslo přílohy	
					ÚT F.3.2.02	