


SO 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY

PAVILONU "A"

SO 01 PŘÍSTAVBA

PRO KOGENERAČNÍ JEDNOTKU

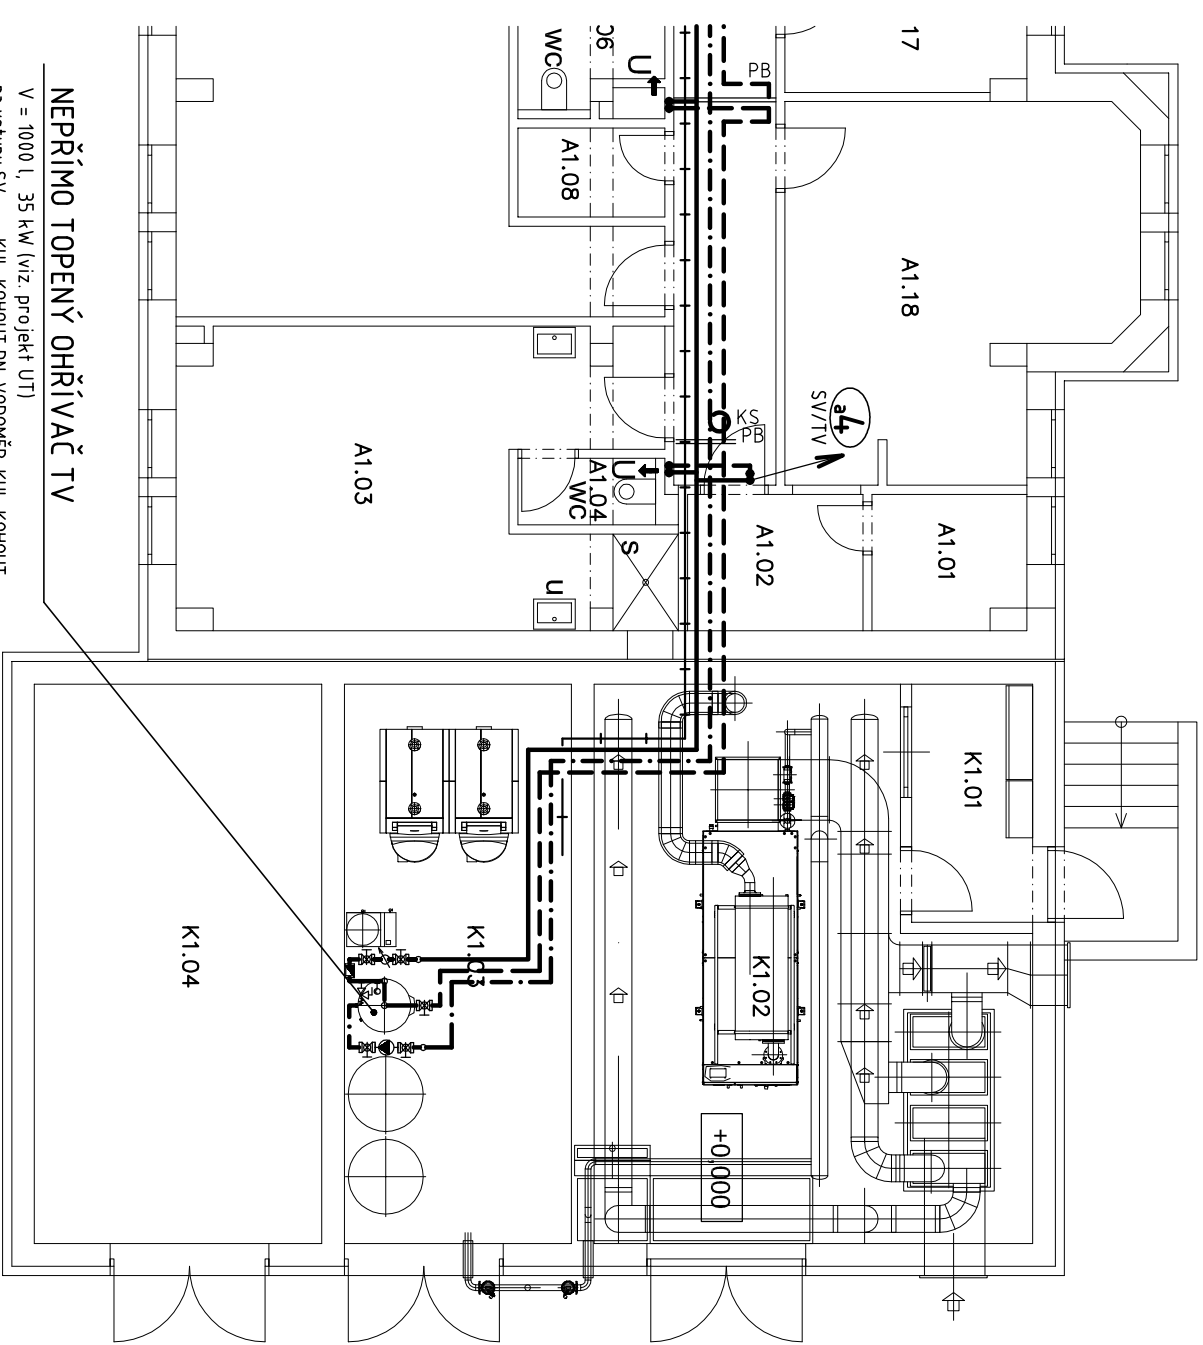

NEPŘÍMO TOPENÝ OHŘÍVAČ TV

- V = 1000 l, 35 kW (viz. projekt UT)
- na vstupu SV

KUL. KOHOUT DN, VODOMĚR, KUL. KOHOUT ZP VENTIL DN, VYP KUL KOHOUT DN
- na výstupu TV


KUL. KOHOUT DN
- na vstupu C

FIL TERBALL DN, CÍRKULAČNÍ ČERPADLO TV DN 2 x gum. kompenzátor DN

KUL. KOHOUT DN, ZP VENTIL DN

Sekce - Přístavba pro kogenerační jednotku 1.NP			
	K1.01	Kotelna	5,24
	K1.02	Kotelna	37,15
	K1.03	Kotelna	22,20
	K1.04	Diesलगрегát	28,54
			541,09 m2

LEGENDA

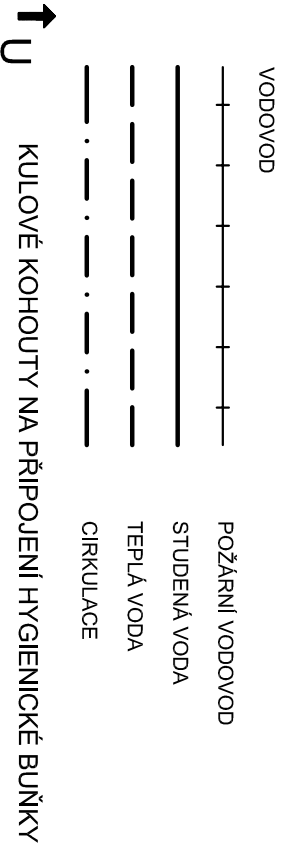

POZNÁMKA :

ROZVODY POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDOU V MÍSTĚ ODBOČENÍ Z ROZVODU STUDENÉ VODY OPAŘENY PŘEDEPSANOU SESTAVOU ARMATUR A ODDĚLOVAČEM

V OBJEKTU BUDOU INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ HYDRANTY D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI 30M VE SKŘINI POLOHA HYDRANTOVÝCH SKŘINÍ BUDE PŘEVZATA Z PROJEKTU PBŘS

VOLNĚ VEDENÉ POTRUBÍ POD STROPEM GARAŽÍ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO A OPAŘENO PROTIMRAZOVOU OCHRANOU

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE BUDOU OPAŘENY TEPELNOU IZOLACÍ, JEJÍŽ TLOUŠŤKA BUDE ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM VYHLAŠKY Č.193/2007 Sb.

TEPELNOU IZOLACÍ BUDOU OPTAŘENY TAKÉ ROZVODY STUDENÉ VODY (OCHRANA PROTI OTEPLENÍ) V PROVEDENÍ ZABRAŇUJÍCÍ KONDENZACI

PRO ELIMINACI DELKOVÉ ROZTAŽNOSTI BUDOU NA ROZVODECH TEPLÉ VODY A CÍRKULACE OSAZENY KOMPENZAČNÍ PRVKY ODPOVÍDAJÍCÍ VLASTNOSTEM POUŽITÉHO MATERIÁLU

(ALTERNATIVNĚ JE MOŽNÉ ROZVODY UPEVNIT PODLE PRINCIPU TUHÉ MONTÁŽE)

S OHLEDEM NA ZVÝŠENÉ RIZIKO OPAŘENÍ SENIORŮ TEPELOU VODOU BUDOU NAVRŽENY VEŠKERÉ VÝTOKOVÉ BATERIE V TERMOSTATICKÉM PROVEDENÍ

OCHRANA ROZVODŮ TEPLÉ VODY PROTI LEGIONELE BUDE ZABEZPEČENA AUTOMATICKÝM DÁVKOVÁNÍM DESINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU DO SYSTÉMU. DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ BUDE UMÍSTĚNO V MÍSTĚ OHŘEVU TEPLÉ VODY (V KAŽDÉ PŘEDÁVACÍ STANICI)

vypracoval		zodpovědný projektant		hlavní inženýr projektu	
Ing. Pavel Vainer		Ing. Pavel Vainer		Ing. Ondřej Zástěra	
investor		Domov se zvláštním režimem "Matyáš", p.o.		Ing. Pavel Vainer PROJEKTY - VODA, KANALIZACE, PLYN Chorutická 464/152 181 00 Praha 8-Čimice tel./fax: 222 716 593, mobil: 606 331 454 e-mail: pvainer@volny.cz	
název akce		Domov se zvláštním režimem "Matyáš", Mládežnická 1123, 362 21 Nejděk		IČO 62574400 DIČ CZ530713156	
F.1 SO 01 Přístavba pro kogenerační jednotku a páteřní rozvod UT		Mládežnická 1123, 362 21 Nejděk		stupeň datum A4 měřítko	
		F.1 SO 01 Přístavba pro kogenerační jednotku a páteřní rozvod UT		DSP 11.2012 2 1:100	
		F.1.4 Zdravotně technické instalace vodovod - půdorys 1.NP		číslo kopie část číslo přílohy	
F.1.4 Zdravotně technické instalace vodovod - půdorys 1.NP		F1.4		04	