

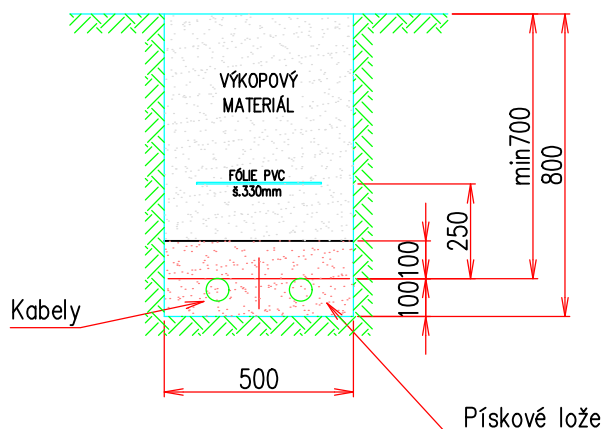


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ NN

VE VOLNÉM TERÉNU

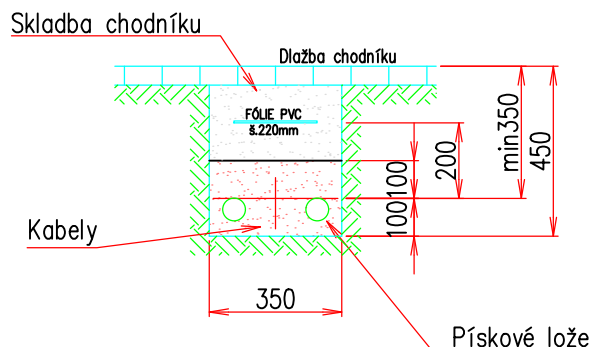

PŘES KOMUNIKACI

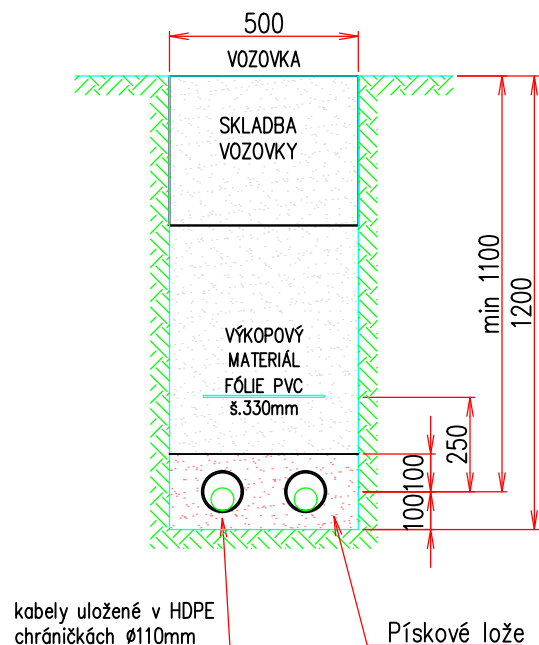

ČÍSLO PARÉ



ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C, 3+PEN, 3x 230/400 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D2.01 AREÁLOVÁ PŘELOŽKA NN

D1.02 OBJEKT K

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUCÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. JINDŘICH BERAN		
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary				
NÁZEV AKCE: "DEMOLICE NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU K" GENREL KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE – 1.ETAPA REKONSTRUKCE OBJEKTU L, DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PAVILONU G A DEMOLICE NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU K			FORMÁT	1x A4
			DATUM	8 / 2021
			STUPEŇ	DBP
			ZAK. ČÍSLO	A 17-21-BP
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES			1 : 20	D2.01-07
ULOŽENÍ KABELŮ NN				