

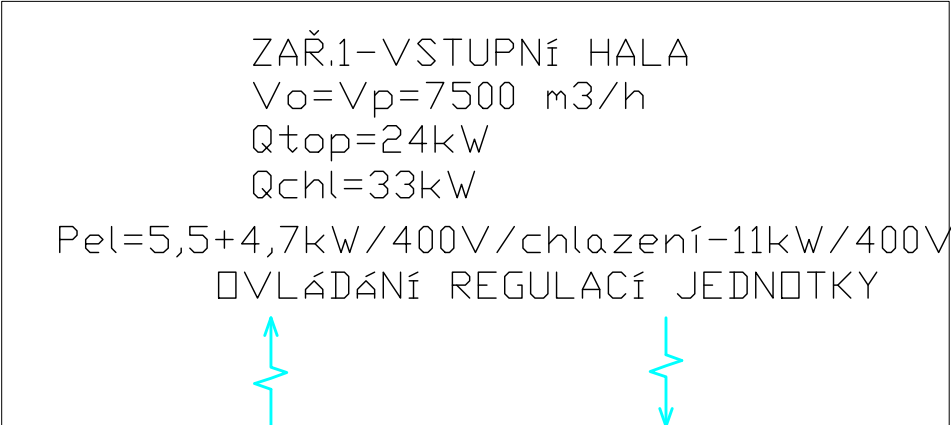


SCHÉMA VZT JEDNOTKY

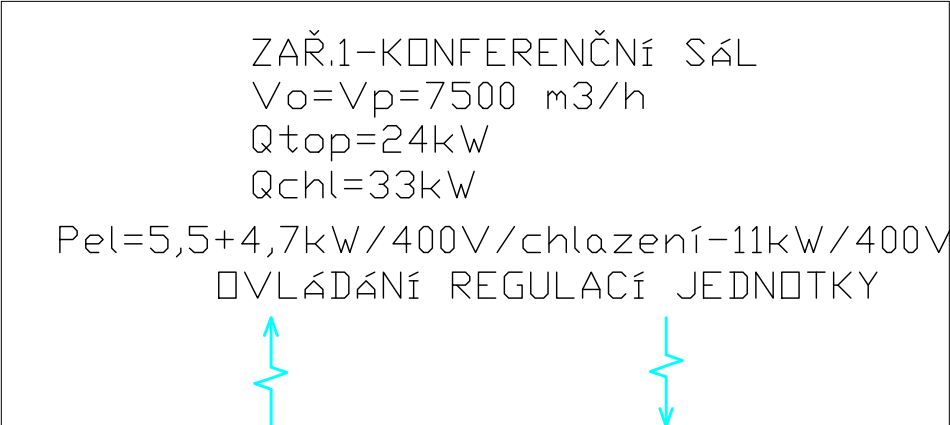

ZAŘ.3-ODVĚTRÁNÍ střešním ventilátorem  
1220 m3/h, 1290m3/h, 1420m3/h  
střešní vent.  
CTHT/4-250, 0,3kW/400V

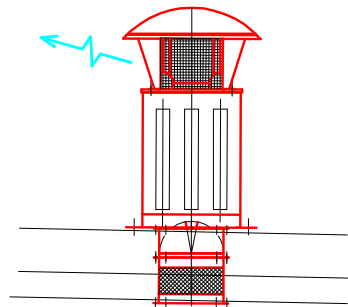

vzt zařízení Atrea, Elektrodesign