


Tabulka místností :

číslo	název místnosti	plocha [m ²]
1. 01	spojovací chodba	17,80
1. 02	schodiště	17,80
1. 03	schodišťová hala	41,90
1.03.a	výšlý	2,30
1.03.b	nižší	2,30
1. 04	rychlé občerstvení	61,30
1.04.a	rychlé občerstvení	18,85
1.04.b	rychlé občerstvení	42,45
1. 05	chodba	10,00
1. 06	chodba	10,00
1. 07	rychlé občerstvení	16,85
1. 08	chodba	6,30
1. 09	rychlé občerstvení	1,75
1. 10	sklad	14,30
1. 11	místnost vedoucí	3,55
1. 12	kuchyně	8,10
1. 13	obed	5,30
1. 14	umývárna zmrzlina	1,85
1. 15	WC zmrzlina	1,00
1. 16	WC muž	3,60
1. 17	WC muž	3,60
1. 18	WC muž	1,40
1. 19	WC muž	2,60
1. 20	WC žen	3,40
1. 21	WC žen	1,15
1. 22	WC žen	1,15
1. 23	WC ženy ZTP	4,85
1. 24	skladová chodba	20,85
1. 25	rozvadna	8,30

1. 26	vestibule	3,65
1. 27	hala	67,10
1. 28	recepta / příjem	15,10
1. 29	recepta	8,10
1. 30	WC zmrzlina	1,55
1. 31	WC zmrzlina	1,25
1. 32	WC zmrzlina	2,15
1. 33	WC zmrzlina	2,55
1. 34	WC zmrzlina	1,90
1. 35	WC zmrzlina	2,90
1. 36	sklad špičkové přílohy	6,55
1. 37	sklad špičkové přílohy	5,85
1. 38	MAUSCORENG	22,70
1. 39	MAUSCORENG	22,80
1. 40	MAUSCORENG	19,20
1. 41	MAUSCORENG	6,30
1. 42	MAUSCORENG	21,50
1. 43	chodba	15,65
1. 44	chodba	42,30
1. 45	STOKOVNÍK	4,90
1. 46	STOKOVNÍK	21,40
1. 47	STOKOVNÍK	16,40
1. 48	STOKOVNÍK	16,40
1. 49	STOKOVNÍK	70,30
1. 50	STOKOVNÍK	3,25
1. 51	INTERIÉR	16,20
1. 52	INTERIÉR	21,70

1. 53	chodba	64,10
1. 54	chodba	26,00
1. 55	WC ženy	2,70
1. 56	WC ženy	5,10
1. 57	WC muž	1,65
1. 58	WC muž	3,80
1. 59	LSPP	14,20
1. 60	LSPP	14,60
1. 61	LSPP	12,10
1. 62	sklad špičkové přílohy	12,50
1. 63	sklad špičkové přílohy	15,80
1. 64	sklad špičkové přílohy	28,50
1. 65	sklad špičkové přílohy	19,70
1. 66	sklad špičkové přílohy	23,40
1. 67	sklad špičkové přílohy	31,70
1. 68	sklad špičkové přílohy	2,15
1. 69	sklad špičkové přílohy	17,80
1. 70	sklad špičkové přílohy	17,00
1. 71	sklad špičkové přílohy	20,20
1. 72	sklad špičkové přílohy	20,40
1. 73	sklad špičkové přílohy	5,15
1. 74	sklad špičkové přílohy	2,40
1. 75	WC ženy ZTP	2,80
1. 76	sklad špičkové přílohy	5,15
1. 77	sklad špičkové přílohy	31,30
1. 78	sklad špičkové přílohy	7,35

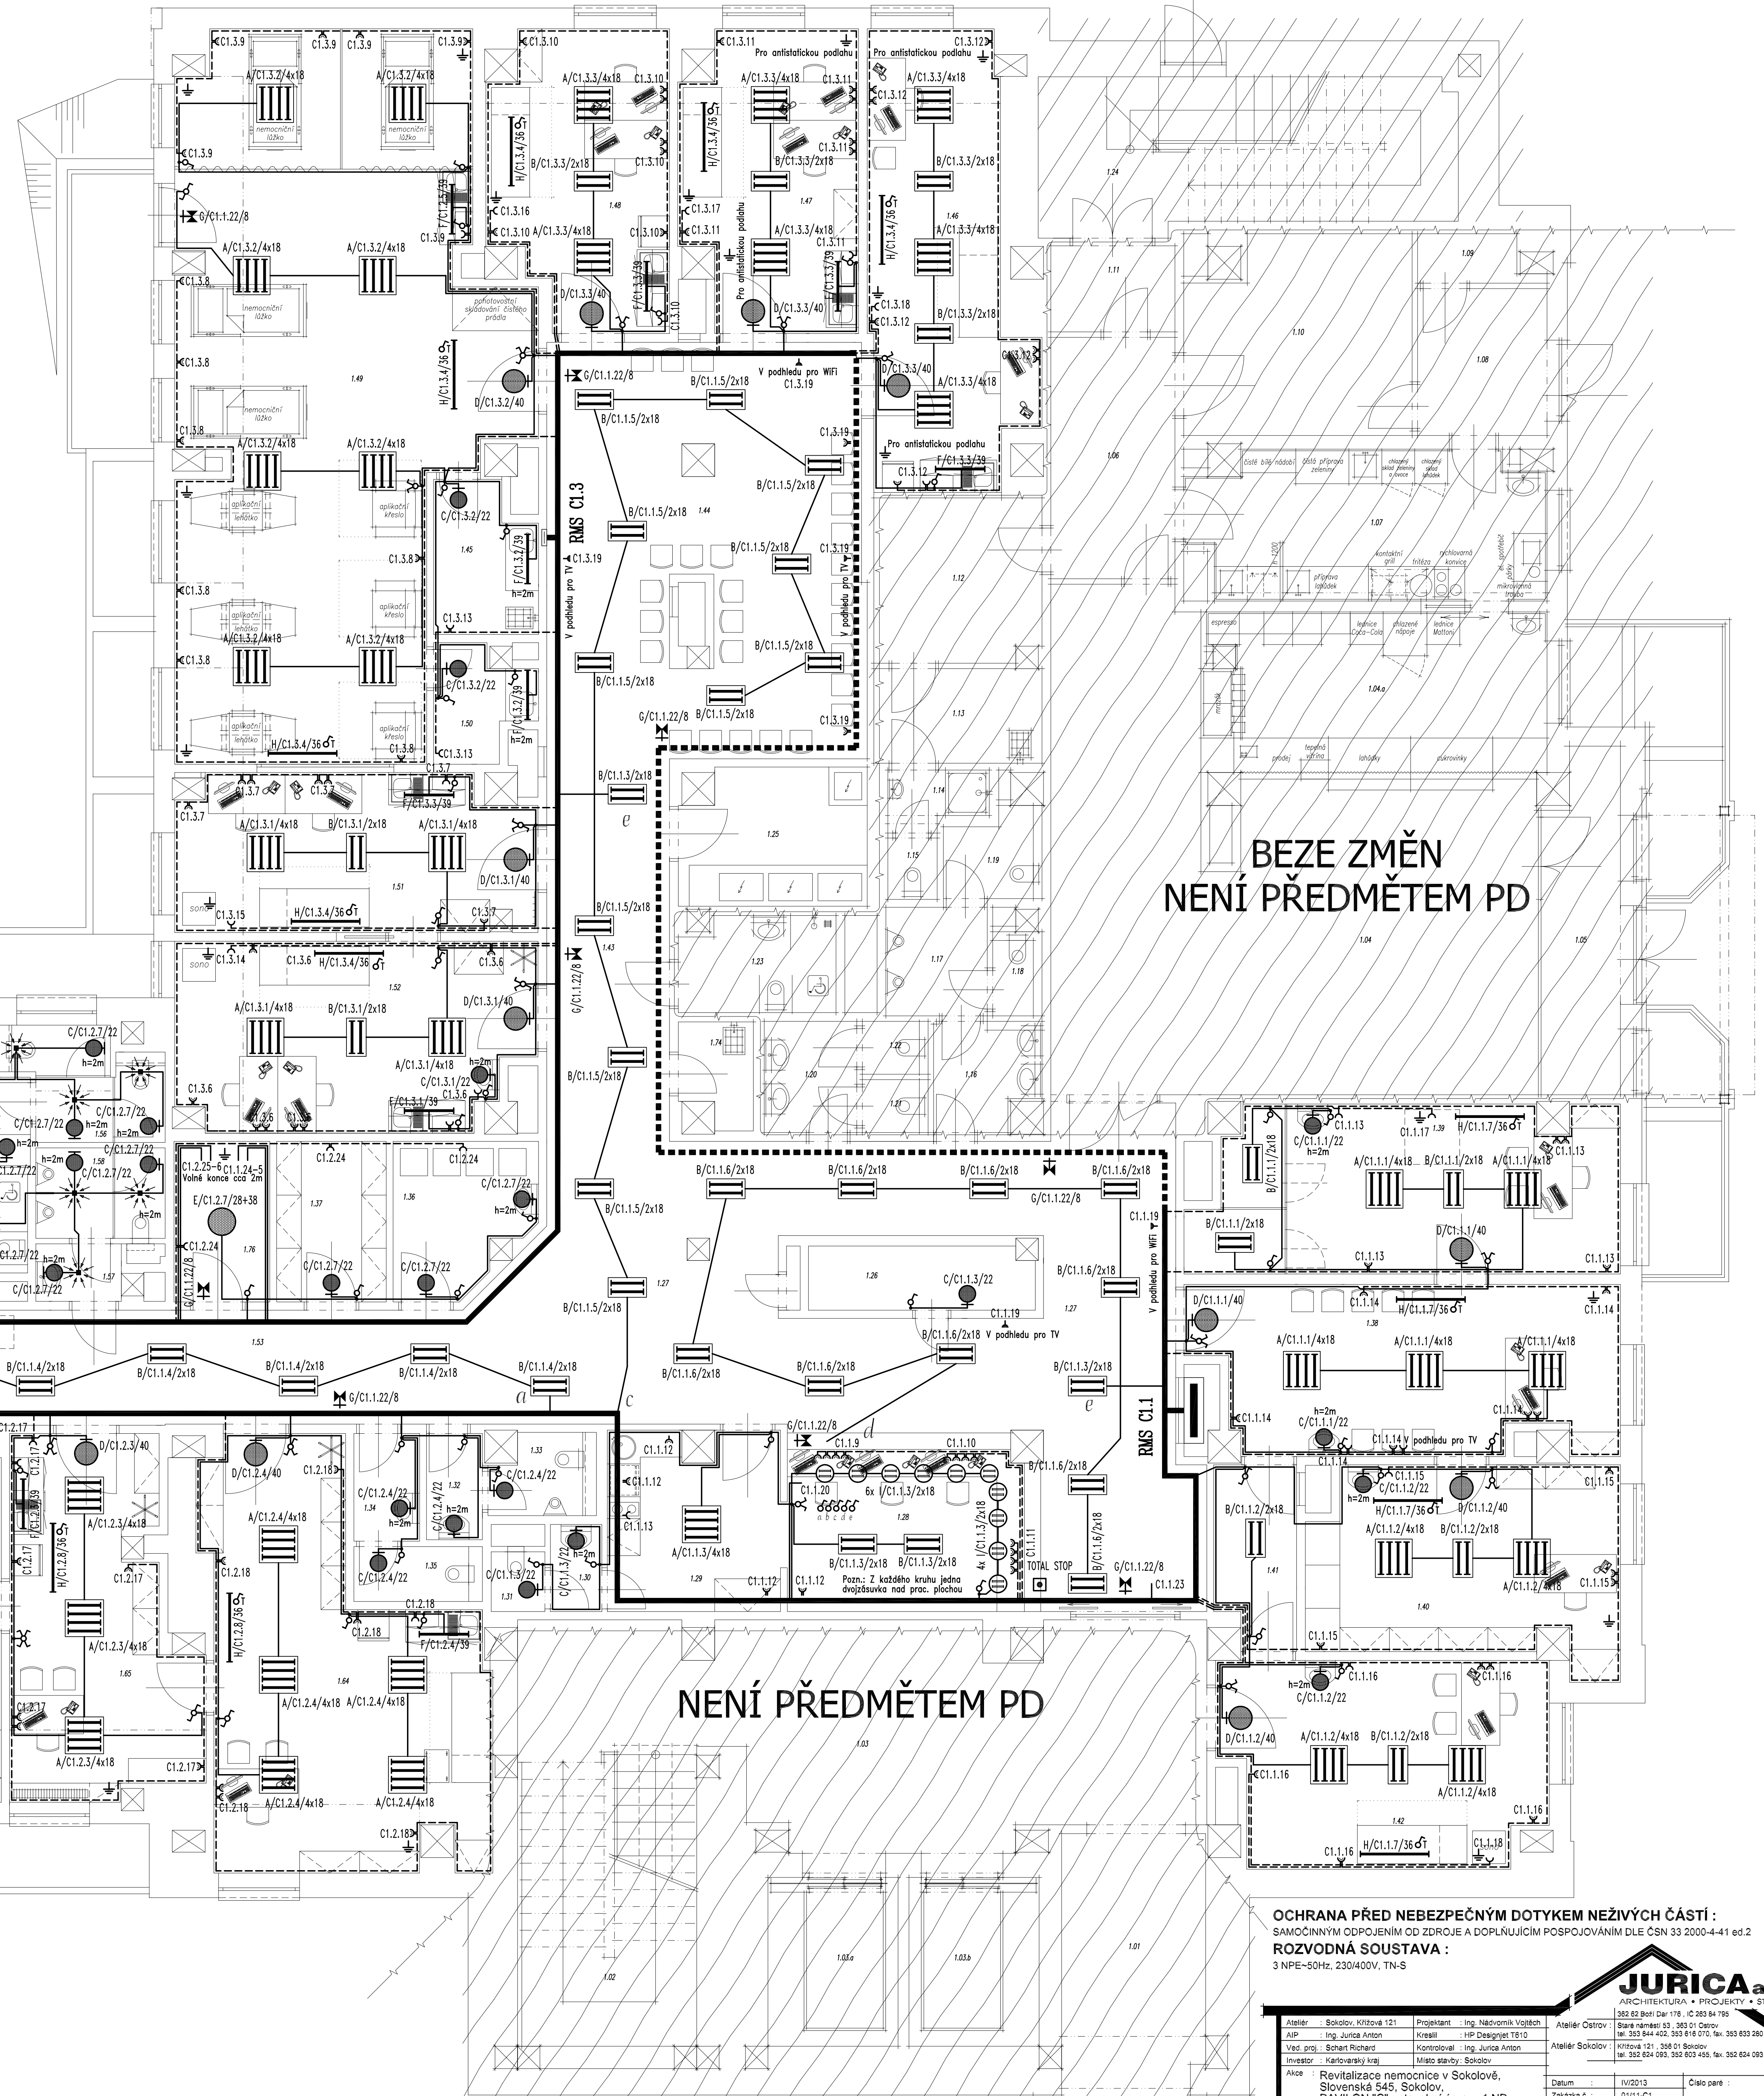

NENÍ PŘEDMĚTEM PD

NENÍ PŘEDMĚTEM PD

BEZE ZMĚN
NENÍ PŘEDMĚTEM PD

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
SAMOČINNÝM ODOJENÍM OD ZDROJE A DOPLNJÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ROZVODNÁ SOUSTAVA :
3 NPE=50Hz, 230/400V, TN-S

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
302 63 Břet. Dr. 176, © 2023 84 795
Břež. náměstí 53, 380 01 Čáslav
tel. 353 844 402, 353 810 010 fax. 353 833 280
e-mail: jura@jurica.cz, info@jurica.cz

Projektant: Ing. Jurica Anton
Kontrola: Ing. Jurica Anton
Investor: Revitalizace nemocnice v Sokolově, PAVILON "C" - stavební úpravy 1.NP.
Objekt: ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Výnos: Půdorys 1.NP

Datum: 11/2023
Číslo paré: 01/11-C1-F.-TPS-04-1