ŘEZ D-D´ - DETAIL OKAP. CHODNÍKU :

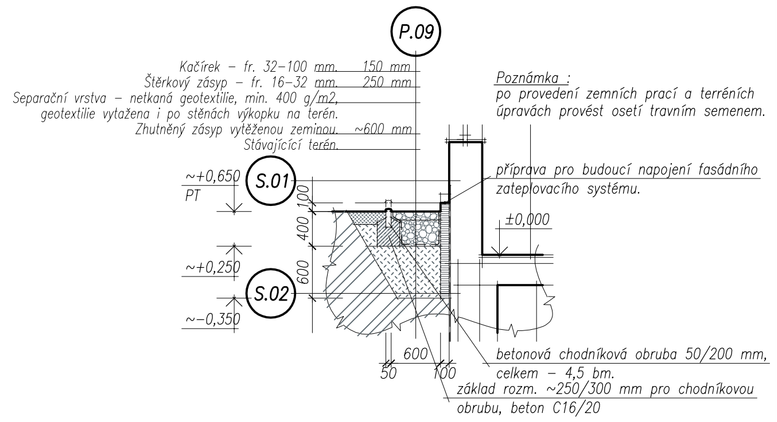

ŘEZ A-A´ :

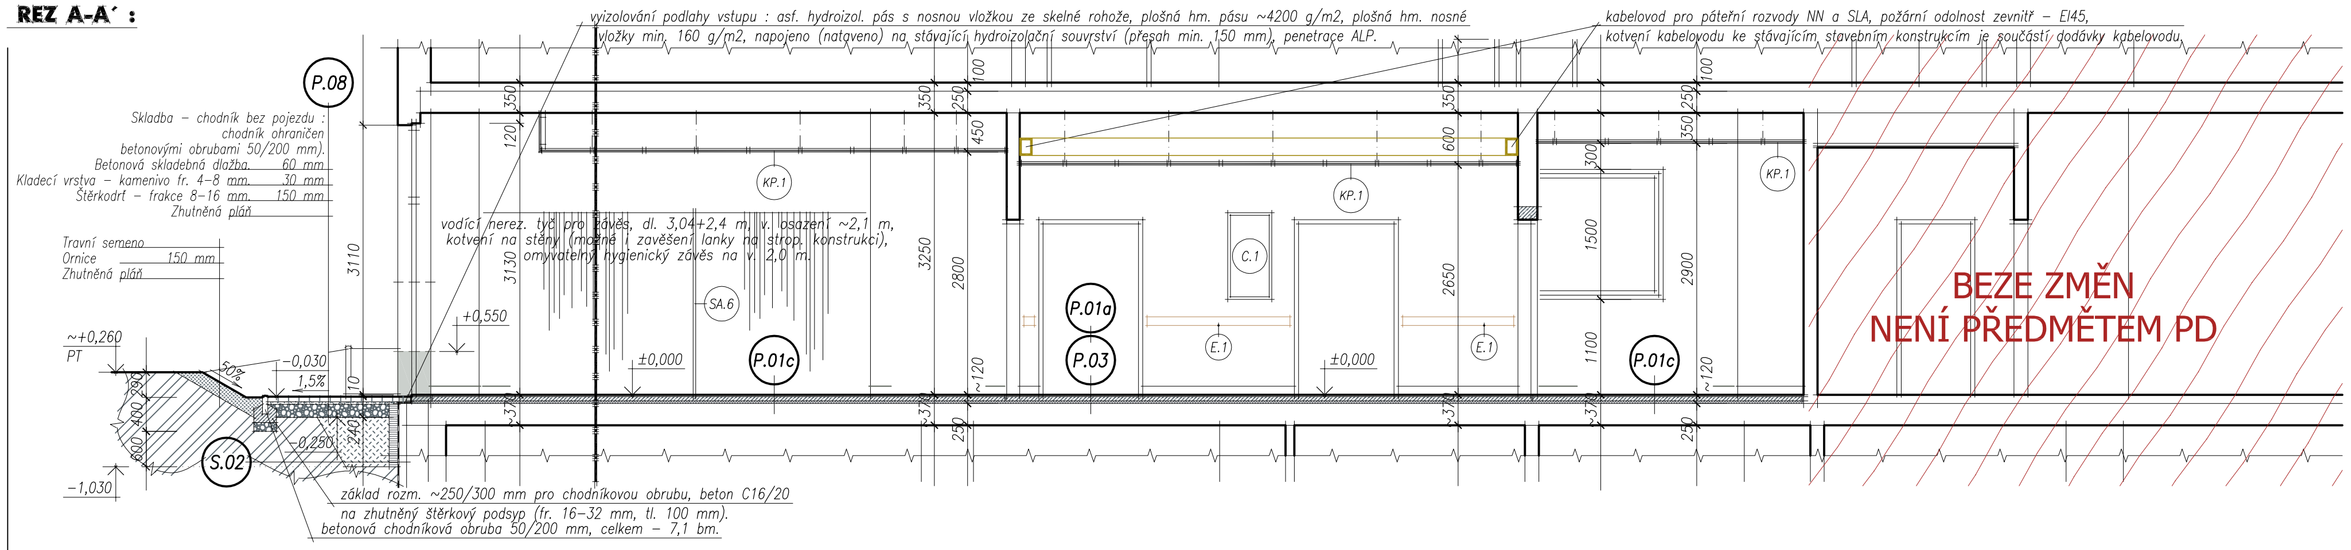

ŘEZ B-B´ :

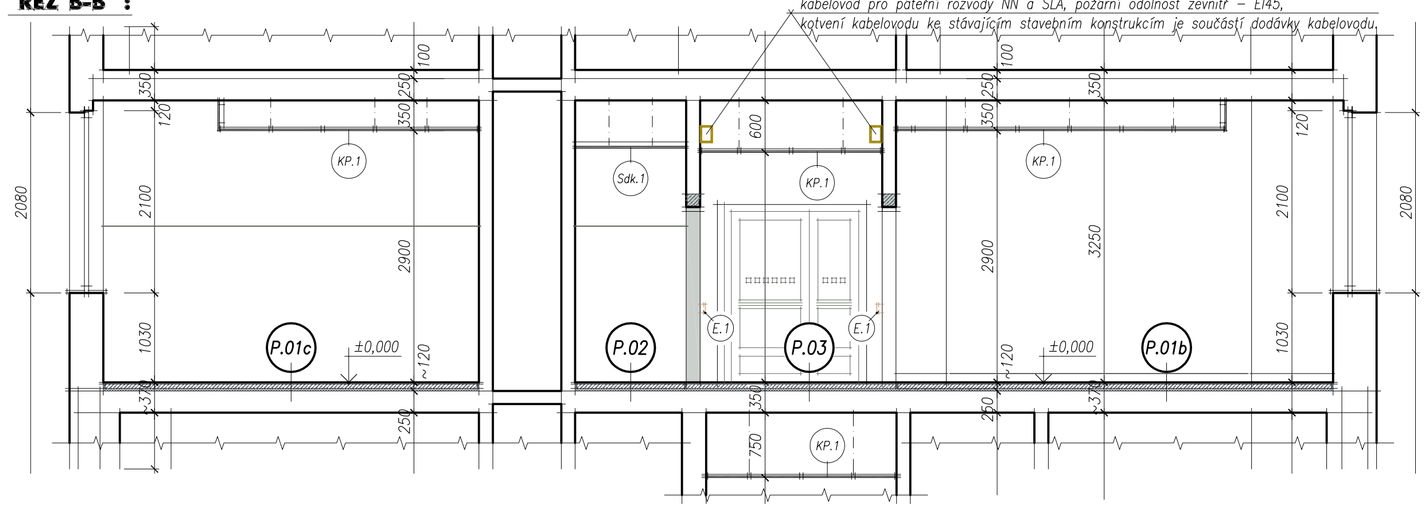

ŘEZ C-C´ , M 1:25 :

ROZMÍSTĚNÍ INSTALACÍ V PODHLEDU :

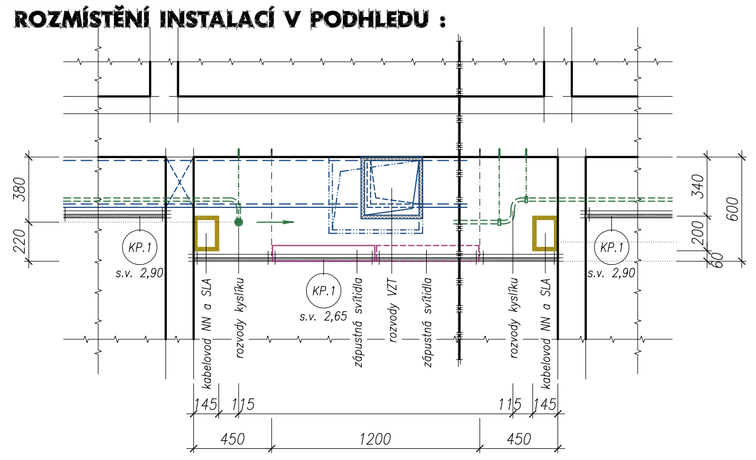

DETAIL ODVĚTRÁNÍ INSTAL. ŠACHTY S ROZVODY MED. PLYNU (O$_2$) , M 1:25 :

DETAIL LEMOVÁNÍ VZT POTRUBÍ :

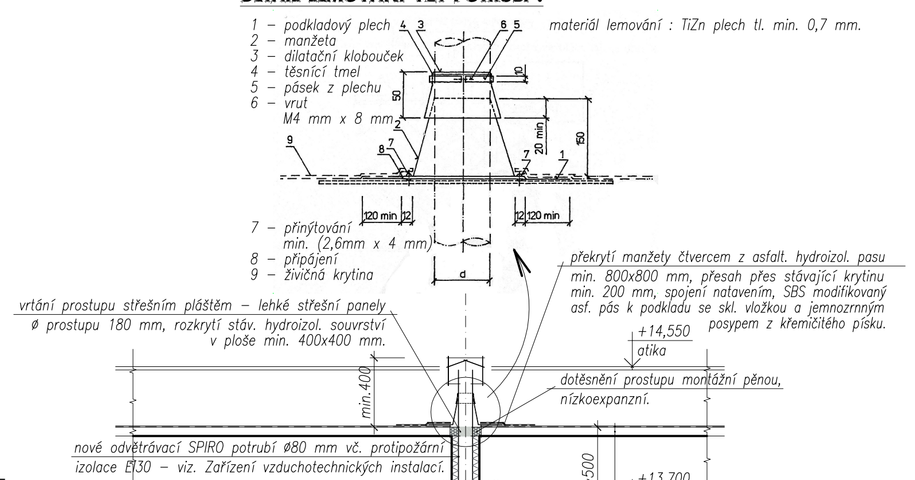

POZNÁMKA :

- V rámci stavby bude ověřena sondami skutečná skladba střešního pláště (sondy budou provedeny jako plánované prostupy), po provedení sond bude přizpůsobena projektant stavby k případné úpravě řešení.
- Konečná pozice prostupu v instalační šachtě bude přizpůsobena rozmístění instalací vedených šachtou.
- V rámci stavby bude sondou ověřena skutečná konstrukce stropu instalační šachty (sonda provedena jako plánovaný prostup), v případě, že strop šachty bude tvořen dutinovým panelem, je nutné prostup vést dutinou, mimo armovaná žebra panelu.

LEGENDA SKLADEB :

P.01a

2 mm	Zátěžová homogenní vinylová krytina ze čtverců 610/610 mm, rozměrová stálost 0,05%, protiskluznost R9, reakce na oheň $A1_{fl}$ – C_{fl}, ... soklíky – krytina vytažena na stěny do v. min. 100 mm, fabionky vytvořeny typovými přechodovými klínky lepenými k podkladu, soklík ukončen PVC ukončovací lištou – šedou (lišta kotvena k podkladu).
	Disperzní lepidlo pro podlahové PVC.
5 mm	Jemná cementová samonivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm). Penetrace podkladu pro samonivelační stěrku.
70–80 mm	Betonová mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C25/30. Separační PE folie.
40 mm	Polotuhá deska z kamenné vlny hydrofobizovaná, pro těžké plovoucí podlahy, po obvodu místnosti okrajový pásek z polotuhé kamenné vlny tl. 12 mm. Stávající nosná stropní konstrukce (zbavená hrubých nerovností, očištěná).

P.01b

DTTO. P.01a

2 mm	Zátěžová homogenní vinylová krytina ze čtverců 610/610 mm, rozměrová stálost 0,05%, protiskluznost R9, reakce na oheň $A1_{fl}$ – C_{fl}, antistatické provedení – elektrický odpor $10^6 \leq R \leq 10^9 \Omega$. soklíky – krytina vytažena na stěny do v. min. 100 mm, fabionky vytvořeny typovými přechodovými klínky lepenými k podkladu, soklík ukončen PVC ukončovací lištou – šedou (lišta kotvena k podkladu).

P.01c

DTTO. P.01a

2 mm	Zátěžová homogenní vinylová krytina ze čtverců 610/610 mm, rozměrová stálost 0,05%, protiskluznost R9, reakce na oheň $A1_{fl}$ – C_{fl}, antistatické provedení – elektrický odpor $5x10^4 < R < 10^6 \Omega$. soklíky – krytina vytažena na stěny do v. min. 100 mm, fabionky vytvořeny typovými přechodovými klínky lepenými k podkladu, soklík ukončen PVC ukončovací lištou – šedou (lišta kotvena k podkladu).

P.03

DTTO. P.01a

P.02

8 mm	Keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací hmotou, (max. velikost dlaždic 600/600 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm², součinitel smykového tření ≥0,5, protiskluznost R9), do styku stěny a podlahy vložena butylenová trvale pružná páska, styk vytmelen trvale elastický tmelem.
4 mm	Cementové lepidlo do vnitřního prostředí.
2 mm	Elastické hydroizolační hmota – stěrka.
5 mm	Jemná cementová samonivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm). Penetrace podkladu pro samonivelační stěrku.
70–80 mm	Betonová mazanina s rozptýlenou výztuží (polypropylenová vlákna), C25/30. Separační PE folie.
40 mm	Polotuhá deska z kamenné vlny hydrofobizovaná, pro těžké plovoucí podlahy, po obvodu místnosti okrajový pásek z polotuhé kamenné vlny tl. 12 mm. Stávající nosná stropní konstrukce (zbavená hrubých nerovností, očištěná).

S.02

Obvodová stěna – zateplená fasáda – příprava pro budoucí kompletní zateplení objektu (certifikovaný systém ETICS) :
Podzemní část na stáv. obvodovém zdivu (do hl. 1,0 m pod UT) :

	Stávající hladká štuková omítka / obklad.
	Stávající jádrová omítka.
~570 mm	Stávající obvodové konstrukce – viz. panelů obvodového pláště konstrukčního systému MS 71.
	Stávající cementová omítka
4 mm	Stávající hydroizolace.
150 mm	Stávající izolační přídivka z cihel plných pálených (vybourat).
	Nově navržené mechanické očištění podkladu.
4 mm	Nová hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu celoplošně přivařeného k podkladu se skleněnou vložkou a jemnozrnným posypem z křemičitého písku.
3 mm	Nové dvousložkové živičné bezrozpouštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti soklu a suterénních stěn.
100 mm	Nová tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu (λ_D = 0,037 W/m.K) se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí.
	Terén – zpětný zhutněný násyp odkopané zeminy.

LEGENDA HMOT :

- stávající konstrukce ponechané.
- stávající konstrukce bourání.
- nové dělící konstrukce (příčky) tl. 100–150 mm z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu. tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I, pevnost v tlaku min. 2,8 N/mm2, tenkovrstvou maltu (lepidlo).

POZNÁMKA :

- Konečná světlá výška místností se zavěšeným podhledem bude odvozena od skutečné výšky osazení stávajících instalací zavěšených pod stávající nosnou stropní konstrukcí, podle zjištěného stavu lze upravit i plošný rozsah zavěšených podhledů.
- V pozicích u obvodových stěn s okenními otvory bude kazetový podhled od zdiva odsazen tak, aby bylo umožněno otevírání oken. Z tohoto důvodu je třeba podhled provést včetně svislých čel, jejichž výška bude provedena dle úrovně osazení samotného kazetového podhledu. Tato čela budou provedena jako zaplentování z SDK desek tl. min. 9,5 mm na vytvořený rošt z ocelových montážních profilů. Hrana styku zaplentování s kazetovým podhledem bude opatřena ocelovou (pozinkovanou) nebo hliníkovou lištou tvaru L.
- Po demontáži a odstranění stávajících podlahových krytin bude přizván projektant stavby ke kontrole podkladu pod případné nově vyrovnávací podlahové stěrky a ke zhodnocení stavu tohoto podkladu (celistvost, trhliny, dilatační pole apod.). Dojde k podrobnému výškovému zaměření podlah v celé dotčené části 1.NP. Po kontrole podkladu a výškovém zaměření bude rozhodnuto a případné nutnosti bourání nosných i podkladních vrstev podlah, případné budou projektantem stavby určeny dilatační prořezy a tmelení ve stávajících podlahách (v pozicích prasklin ve stávajích podlahách–podkladech budou v nově vytvořených podkladních vrstvách prořízlnuty spáry, spáry budou vytmeleny epoxidovým tmelem, po vytvrdnutí bude tmel přebroušen do okolního podkladu podlahy). Konečná tloušťka případných nových nosných vrstev podlah bude odvozena od skutečné tloušťky stávající konstrukce podlahy, nové podlahy musí výškově (bez výškových odskoků) navazovat na úroveň stávajících podlah v navazujících (neměněných) provozech, tj. komunikační verlíkáty, WC, rychlé občerstvení, el. rozvodna apod.

LEGENDA :

- SA.6 – dělící stěna : dělící příčka do namáhaného suchého prostředí, výška : 2100 mm, tl. panelů min. 13 mm (materiál : kompaktní deska), konstrukce z elox. hliníku, nohy – nerez – nastavitelné s krytkou (v. 150 mm), barevné provedení – sv. šedá (RAL 7038). Konečný typ, provedení, kování, barevné řešení určí GP s investorem stavby v průběhu realizace.
- C.1 – dvířka instalačních šachet, rozm. 500/1000 mm : plechová, uzavíratelná dvířka do ocelových rámečků kotvených do zdiva, požární odolnost uzávěru EW150P1, nátěr : RAL 9010 (bílá), dvířka osazena do nových otvorů ve zdivu, celkem – 11 ks, dvířka ve veřejných prostorech – uzamykatelné (7ks).
- E.1 – ochrana stěn – nárazová madla : po celém obvodu hal, chodeb a čekáren (vyjma výplní otvorů) budou namontována nárazová ochranná madla v. min. 90 mm osazená na konzoly (vyložení ~80 mm), madla osazena ve v. 0,9 – 1,0 m (vrchol madla), madla vč. konzol, koncovek a rohů, doplněno barevnou linkou (RAL 6017), provedení – nehořlavé, např. broušený nebo eloxovaný hliník (alternativně plast s požární certifikací M1). Celkem : ~155 bm (2x roh 45°). Dále je možné opatřit stěny lepenými ochrannými pásy ve v. ~0,1–0,8 m nad podlahou, pásy v nehořlavém provedení (ochranné pásy nejsou předmětem PD).
- E.2 – ochrana rohů : rohy stěn budou opatřeny nalepovacími kryty rohů, např. z broušené nerezové oceli, na celou s.v. místností, kryty budou osazeny od v. soklíku, tj. 100 mm nad podlahou, min. rozměr krytů – 40/40 mm. Investor stavby určí konečný rozsah provedení ochran rohů. Celkem – varianta 1 : ~46 ks dl. 2,55 m (z toho 2 ks 45°) , varianta 2 : ~125 ks dl. max. 3,0 m (z toho 2 ks 45°).
- KP.1 – kazetový podhled s vyjímatelnými kazetami rozměru 600x600 mm, nesenými závěsnými ocelovými (pozinkovanými) T–profily s viditelnou šířkou max. 24 mm, po obvodu místnosti kazety neseny ocelovými L profily, kazety s rovnou hranou, hladkým povrchem, v barvě bílé – matné, v každé místnosti část kazet (dle schématu kazetového podhledu) osazena v provedení s pravidelnou perforací jako odvětrání prostoru nad podhledem.

Změna č. 01 , 18.6.2013

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér	: Ostrov, Staré nám. 53	Projektant	: Richard Schart
AIP	: Ing. Anton Jurica	Kreslil	: HP DesignJet 1050C
Ved. proj.	: Richard Schart	Kontrolval	: Ing. Anton Jurica
Investor	: Karlovarský kraj	Místo stavby	: Sokolov

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 352 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská 545, Sokolov, PAVILON "C" - stavební úpravy 1.NP.
Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : PD pro stavební povolení (DSP/DPS).
Objekt : PAVILON "C"
Výkres : ŘEZY A-A´ , B-B´

Datum	: 03.2013	Číslo paré	:
Zakázka č.	: 01/11-C1		
Formát	: 6 A4		
Měřítko	: 1:50		

Číslo výkresu : 01/11-C1. - F. -ASR.04