


LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

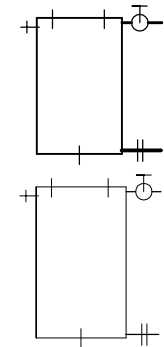

NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ KORADO RADIK 20S/30 HYGIENE (Typ tělesa-výška x délka v mm)

STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ – VŠECHNA DEMONTOVAT

LEGENDA ARMATUR OTOPNÝCH TĚLES

NA PŘÍVODU TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL Honeywell V2000 VS, DN 10,15/1 až 8 – PŘEDNASTAVENÍ. S TERMOSTATICKOU RAD. HLAVICI Honeywell Thera-3 (T6000). NAPOJENÍ TĚLESA NA VRATNÉ POTRUBÍ PŘES REGULAČNÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ.

TPV 10/8,0 NAVRŽENÝ PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL ZN. Honeywell V2000 VS DN/NASTAVENÍ – POUŽIT ZE STÁV. OTOPNÝCH TĚLES


PŠ 10/4,0 NAVRŽENÉ PŘÍMÉ ŠROUBENÍ ZN. DANFOSS TYP RLV-S DN/NASTAVENÍ – NOVÁ

LEGENDA STOUPACÍCH POTRUBÍ

1 STOUPACÍ POTRUBÍ PROVOZNIHO OKRUHU: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ – ČÍSLO STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY

LEGENDA TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE: POTRUBÍ Cu \varnothing 12x1,0 – 20 mm
(λ = 0,035 W/m . K) POTRUBÍ Cu \varnothing 15x1,0 – 22 mm
POTRUBÍ Cu \varnothing 18x1,0 – 27 mm
POTRUBÍ ocel DN 10 – 25 mm
POTRUBÍ ocel DN 15 – 32 mm
POTRUBÍ ocel DN 20 – 29 mm

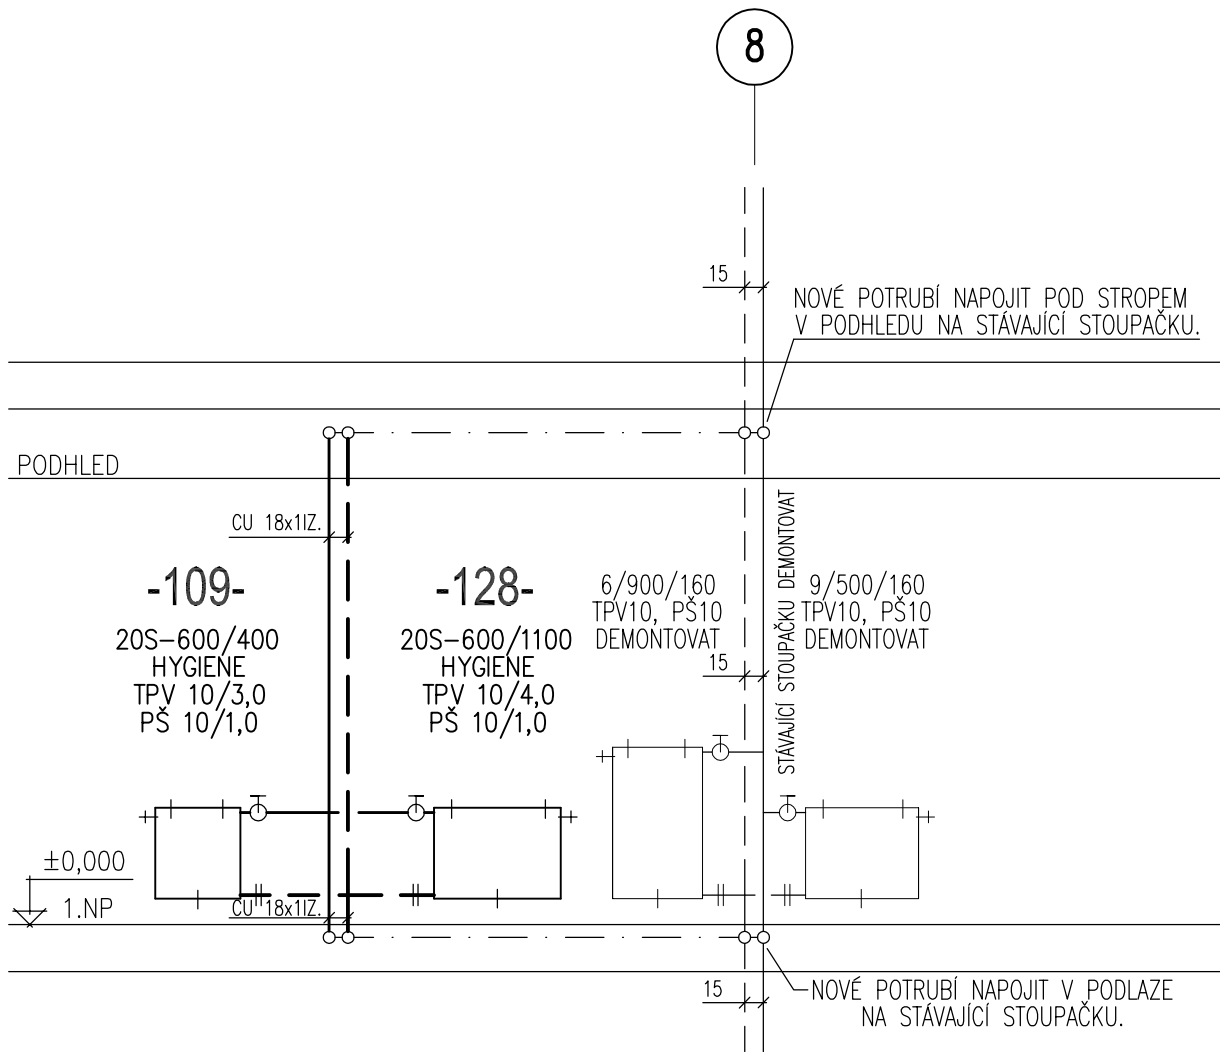

LEGENDA

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY K TĚLESŮM Z OCELOVÝCH TRUBEK BEZEŠVÝCH, j. m. 11 353.0. TEPLOTNÍ SPÁD 80/60 °C (PŘÍPOJKY K TĚLESŮM PO SPOUPAČKY DEMONTOVAT).

NOVÉ PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK SUPERSAN PÁJENÝCH NA MĚKKO NEBO SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM SYSTÉM MAPRESS. PŘI NAPOJOVÁNÍ NOVÝCH ROZVODŮ NEZAMĚNIT PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ!!! PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÉHO TĚLESA – Cu \varnothing 15x1,0 a 18x1,0 mm (Podle DN ventilu a šroubení) Rozvody od stoupaček k tělesům volně po stěnách v ose přípojných míst OT, popřípadě u podlahy nad sebou volně nebo ve stěně pod omítkou (případné rozvody ve stěnách a instal. šachtách tep. izolovat) Potrubí bude vedeno ve sklonech, tak aby docházelo k samovolnému odvodu šňůrování do otopných těles. TEPLOTNÍ SPÁD: 80/60 °C – RADIÁTOROVÝ OKRUH

JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér : Sokolov, Křížová 121	Projektant : Martin Vokoun
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP Design Jet T610
Ved. proj. : Richard Schart	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Karlovarský kraj	Místo stavby : Sokolov

Ateliér Ostrov :	Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov :	Křížová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce :	Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov PAVILON "C" - stavební úpravy 1.NP
Charakter stavby :	Stavební úpravy
Stupeň PD :	PD pro stavební povolení / DSP
Objekt :	01/11-C1. - F. -TPS.01-Zařízení pro vytápění stavby
Výkres :	

Datum :	03.2013	Číslo paré :
Zakázka č. :	01/11	
Formát :	2 A4	
Měřítko :	1:50	

Číslo výkresu :	01/11-C1. - F. -TPS.01-04
-----------------	---------------------------