


LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. M.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²
401	SCHODIŠTĚ	28,35
402	CHODBA	10,00
403	VO-STAVKOVÝM ODBR. PERSONA	6,00
404	VO-STAVKOVÝ VÝTAK LÚŽKOVÝ	5,30
405	V-STAVKOVÝ VÝTAK ODBR.	2,45
406	HALA	56,05
407	VO-STAVKOVÝM LÚŽKOVÝ, ENK.	6,05
408	CHODBA	40,05
409	INSPEKČNÍ POKOJ	9,40
410	INSPEKČNÍ POKOJ	14,60
411	PŘEDSÍN WC - ŽENY	3,30
412	WC - ŽENY	1,25
413	WC - ŽENY	1,25
414	PŘEDSÍN WC - MUŽ	3,15
415	WC - MUŽ	1,20
416	WC - MUŽ	1,20
417	SPROCHA LÉKÁRNÍ	2,80
418	ČIDLO	2,80
419	INSPEKČNÍ POKOJ	16,20
420	INSPEKČNÍ POKOJ	12,00
421	INSPEKČNÍ POKOJ	17,25
422	CHODBA	9,15
423	INSPEKČNÍ POKOJ	32,50
424	SATNA ŽENY	12,75
425	UMÝVÁRNA ŽENY	8,85
426	SATNA MUŽ	12,00
427	SATNA MUŽ	6,50
428	UMÝVÁRNA MUŽ	7,80
429	SATNA MUŽ	7,80
430	CHODBA	32,05
431	OSTY SKLAD	8,00
432	VÝŠK LÉKÁRNÍ, NÁDOBY	4,15
433	DESHNKAČE NÁDOBY	5,05
434	PŘEDM - TABULOVÝ VOZK	1,30
435	ČADIVA RUCNÍ	1,30
436	OSTY MÍSTNOST	6,45
437	CHODBA	15,75
438	VÝŠK SESTRA	9,05
439	PRIMAR	12,35
440	POKOJ - 2 LŮŽKA	22,25
441	HYGIENICKÁ BUNKA	4,25
442	POKOJ - 2 LŮŽKA	19,60
443	HYGIENICKÁ BUNKA	3,05
444	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,30
445	HYGIENICKÁ BUNKA	3,70
446	POKOJ - 2 LŮŽKA	17,50
447	HYGIENICKÁ BUNKA	4,05
448	CHODBA	29,00
449	POKOJ - 2 LŮŽKA	19,10
450	HYGIENICKÁ BUNKA	3,60
451	PŘÍPRAVNA	22,25
452	VÝŠKOVNÁ	24,70
453	POKOJ - 2 LŮŽKA	19,45
454	HYGIENICKÁ BUNKA	4,05
455	POKOJ - 2 LŮŽKA	19,70
456	HYGIENICKÁ BUNKA	4,10
457	POKOJ - 2 LŮŽKA	20,35
458	HYGIENICKÁ BUNKA	3,75
459	CHODBA	13,10
460	POKOJ - 2 LŮŽKA	20,05
461	HYGIENICKÁ BUNKA	3,75
462	POKOJ - 2 LŮŽKA	20,50
463	HYGIENICKÁ BUNKA	4,35
464	VÝŠKOVNÁ - ANULIN 1	14,00
465	ČIDLO	6,30
466	FILTR	7,85
467	LEKÁRNA	30,70
468a	PŘEDSÍN WC - MUŽ	1,55
468b	WC - MUŽ	3,35
469	WC ŽENY, TP MUŽ + ŽENY	3,30
470	NOVÉ SCHODIŠTĚ INFERN	14,30
471	CHODBA	7,80
472	VO-STAVKOVÝ VÝTAK LÚŽKOVÝ, INF	6,40
473	VÝŠKOVNÁ - ANULIN 2	18,30
474	INSPEKČNÍ POKOJ	26,80
475	NEOSTĚ PRÁDLO	8,35
476	OSTY PACIENTA	10,55
477	PŘEDSÍN WC - ŽENY	4,05
478	SPROCHA ŽENY	2,30
479	WC ŽENY	1,30
480	WC ŽENY	1,15
481	PŘEDSÍN WC - MUŽ	2,40
482	WC MUŽ	1,20
483	SPROCHA MUŽ	2,30
484	DAT	11,30
485	OSTY PRÁDLO	6,50
486	FILTR	7,15
487	INSPEKČNÍ POKOJ	32,50
488	ROZVODNA SLABOPROUDU	2,40
489	CHODBA	9,60
490	HYGIENICKÁ BUNKA	3,60
491	DZ + JEDELNA	22,40
492	SKLAD	9,20

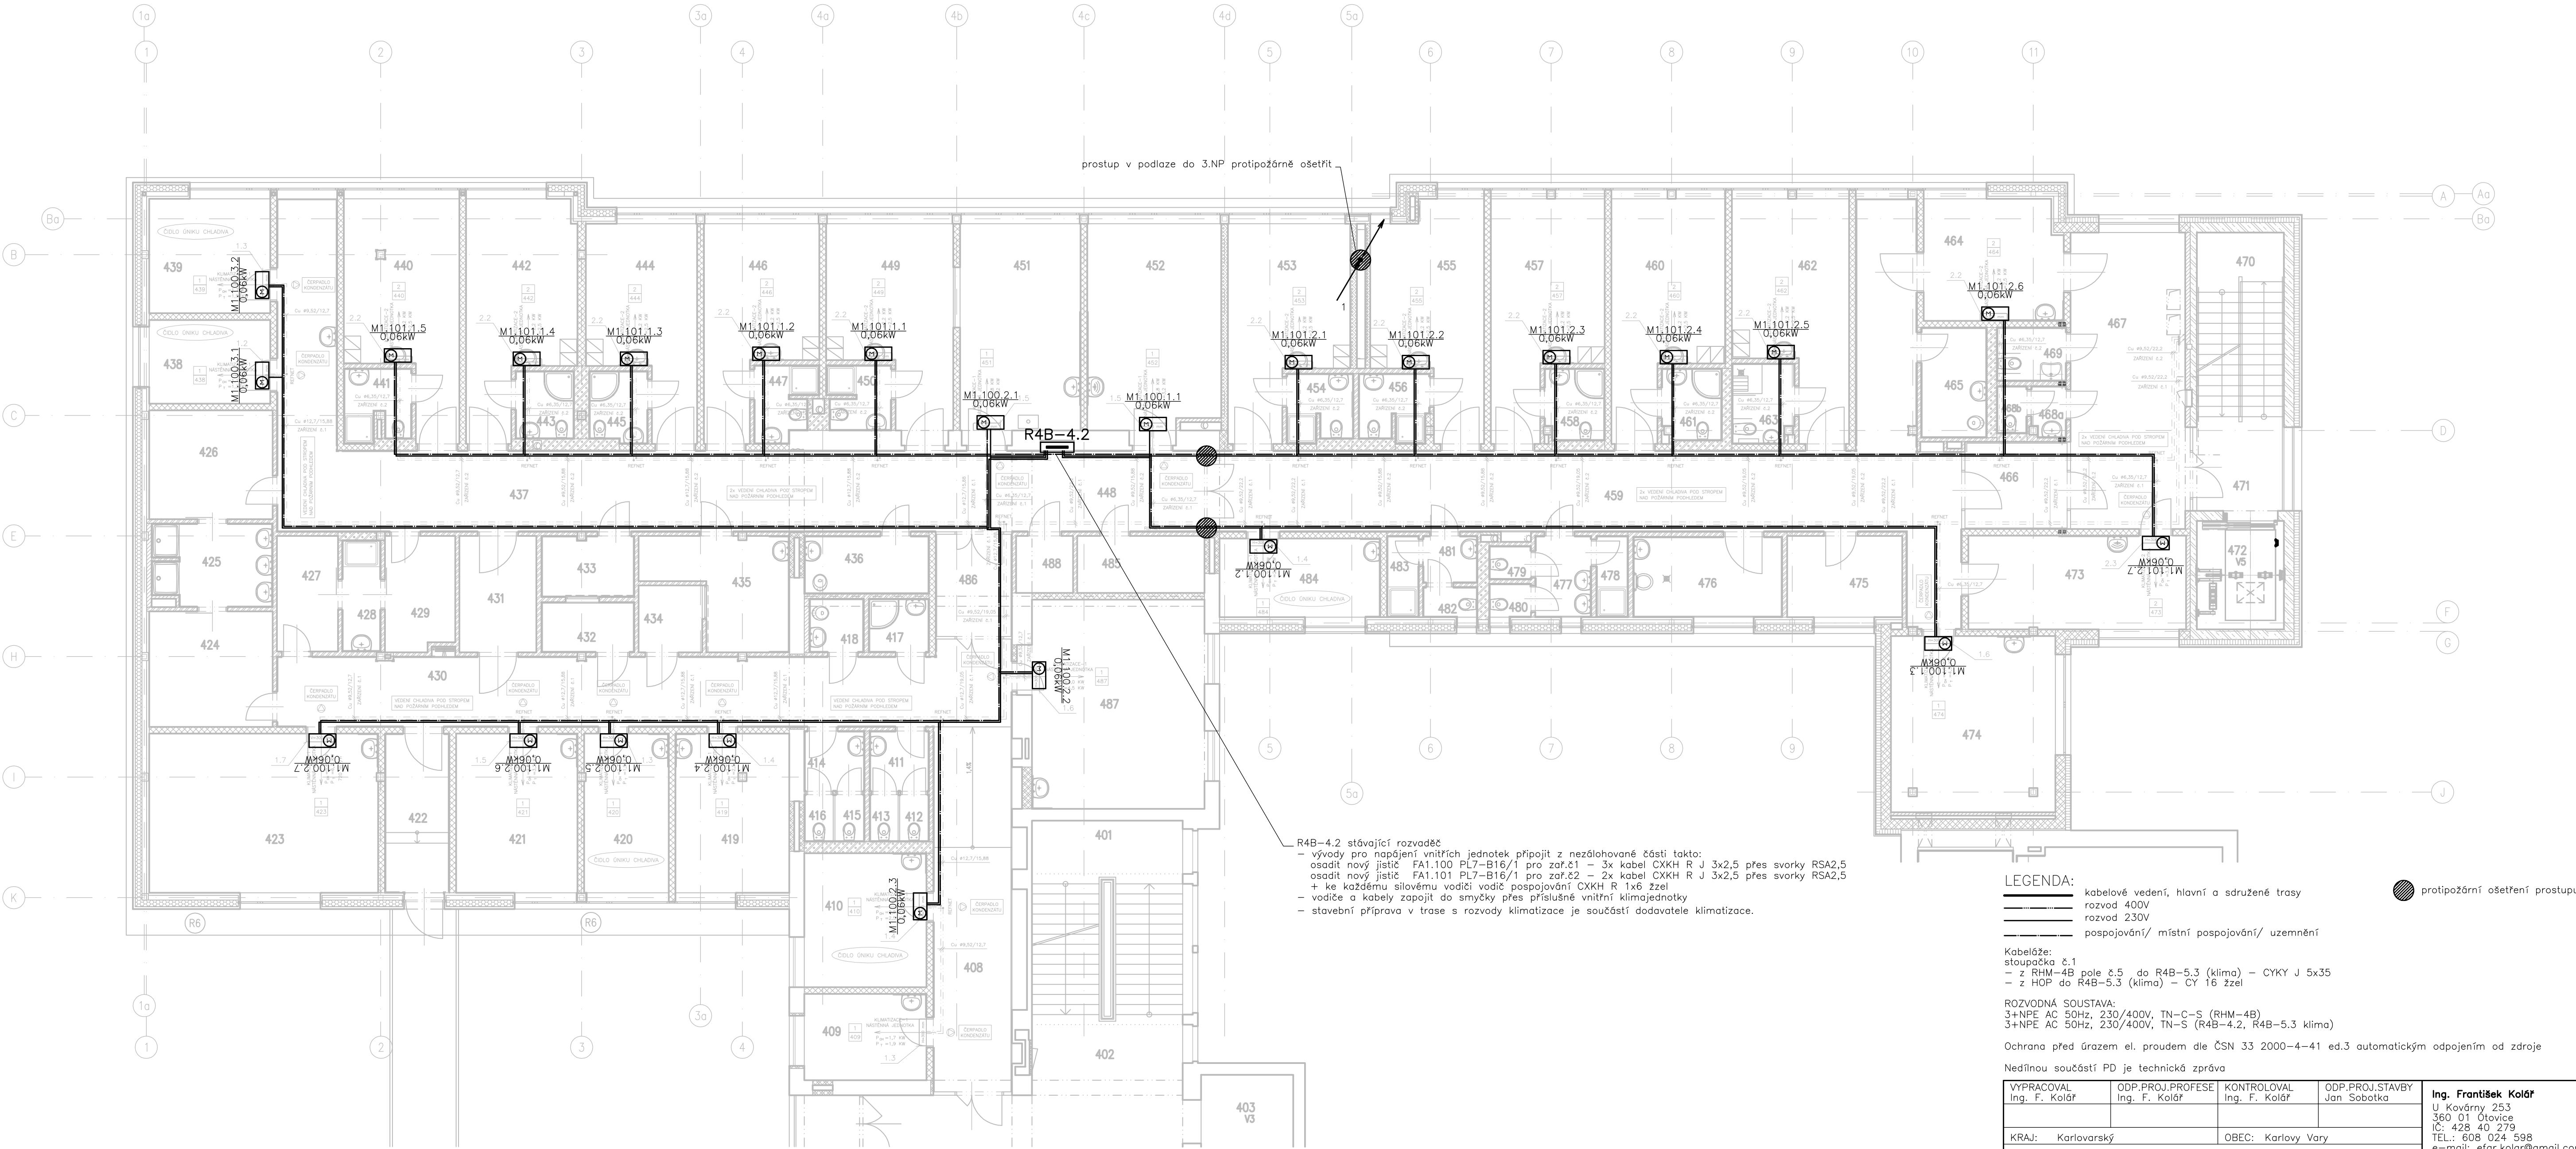

- LEGENDA:**
- kabelové vedení, hlavní a sdružené trasy
 - rozvod 400V
 - rozvod 230V
 - pospojování/ místní pospojování/ uzemnění
 - protipožární ošetření prostupu

Kabeláže:
stoupáčka 8.1
- 2 RHM-4B pole 8.5 do R4B-5.3 (klima) - CYK J 5x35
- 2 HOP do R4B-5.3 (klima) - CY 16 žžl

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3+NPE AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RHM-4B)
3+NPE AC 50Hz, 230/400V, TN-S (R4B-4.2, R4B-5.3 klima)

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje

Nedílnou součástí PD je technická zpráva

VYPRACOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.PROFESE Ing. F. Kolář	KONTROLOVAL Ing. F. Kolář	ODP.PROJ.STAVBY Jan Sobotka	Ing. František Kolář U Kovárny 253 360 01 Otovice IČ: 428 40 279 TEL.: 608 024 598 e-mail: efar.kolar@gmail.com
KRAJ: Karlovarský	OBEC: Karlovy Vary			
INVESTOR: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 06 K. Vary				
Karlovarská krajská nemocnice a.s. Objekt B - 4.NP, infekční lůžkové oddělení a lékárské pokoje Klimatizace - I. a II. etapa D1.4b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky				
Půdorys 4.NP				
FORMAT 6 A4	DATUM 13.12.2021			
STUPEŇ DPS	MERITKO 1:100			
ZAK.CÍSLO: 202108	ARCHIVNÍ CÍSLO 202108			
C.VYKRESU 006				