


RS

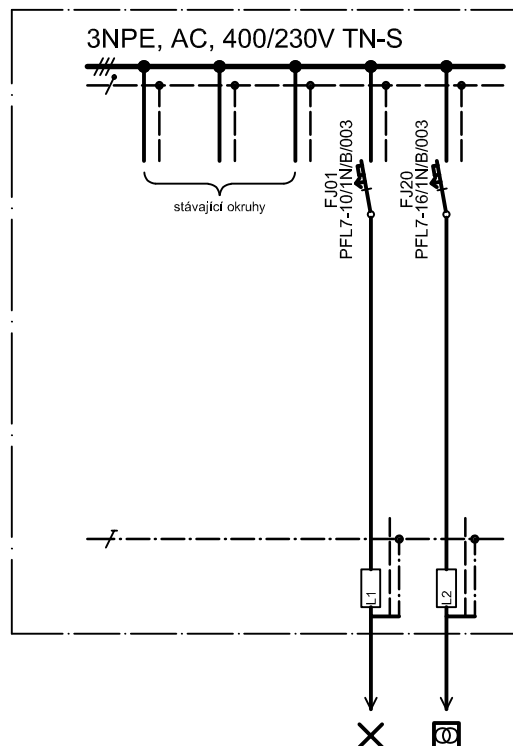

Číslo obvodu	stávající okruhy	n1	n2
Typ kabelu		CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5
Místnost		soc. zázemí	nouzová signalizace

Legenda:

RS stávající oceloplechová rozvodnice - pro nové jistící prvky bude doplněn retrofit KT3

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V

ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 3

značení přístrojů a rozvodnic je převzaté od firem: Eaton, SEZ

ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení	nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík			Číslo zakázky: 220303
Stavebník: Gymnázium Aš, příspěvková organizace, Hlavní 2514/106, 35201 A				Datum: 04/2022
Kraj: Karlovarský	Obec: Aš			Měřítko: -
Akce: Oprava hygienických zařízení - Jídelna, Gymnázium Aš Kú Aš , st.p.č. 2731				Stupeň: DPS
Část: D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika				Číslo výkresu: D.1.4.d.3
Obsah: Schéma úprav zapojení RS				