


Zodpovědný projektant:		HIP		PROJEKTANT AKCE:		
Klímešová Miroslava		Ing. J. Handšuhová Smutná				
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028		
Investor:	KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary					
Akce:	Karlovarská krajská nemocnice a.s. Pavilon B, URL - oprava inspekčních pokojů a chodby v 5.np			Formát:	A4	Číslo paré:
				Stupeň:	DSP	
				Č. zak.:	E-2303	
				Datum:	12/2022	
Objekt:	D1.4b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky			Měřítka:	-	Číslo výkresu: D1.4b / 03
Název:	SCHÉMA ROZVADĚČŮ					




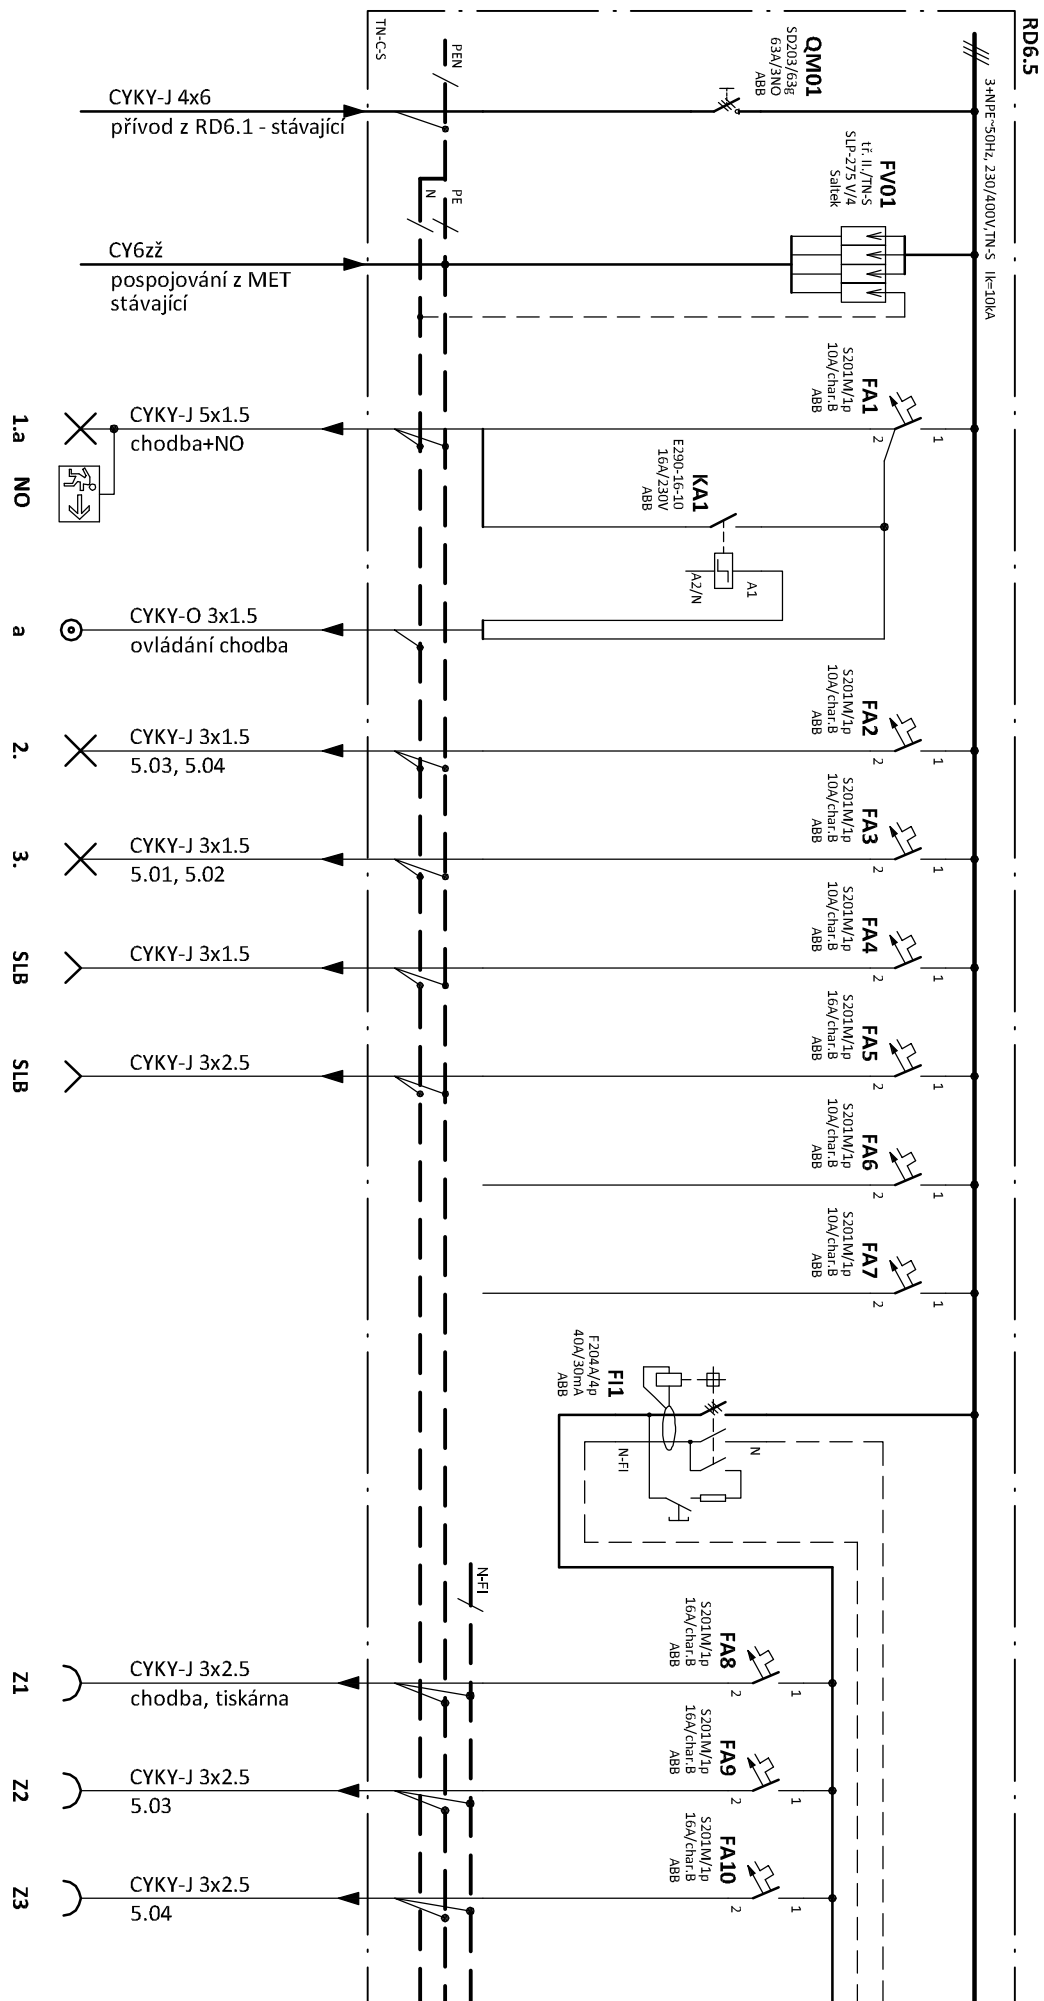


SCHÉMA ROZVADĚČE RD6.5

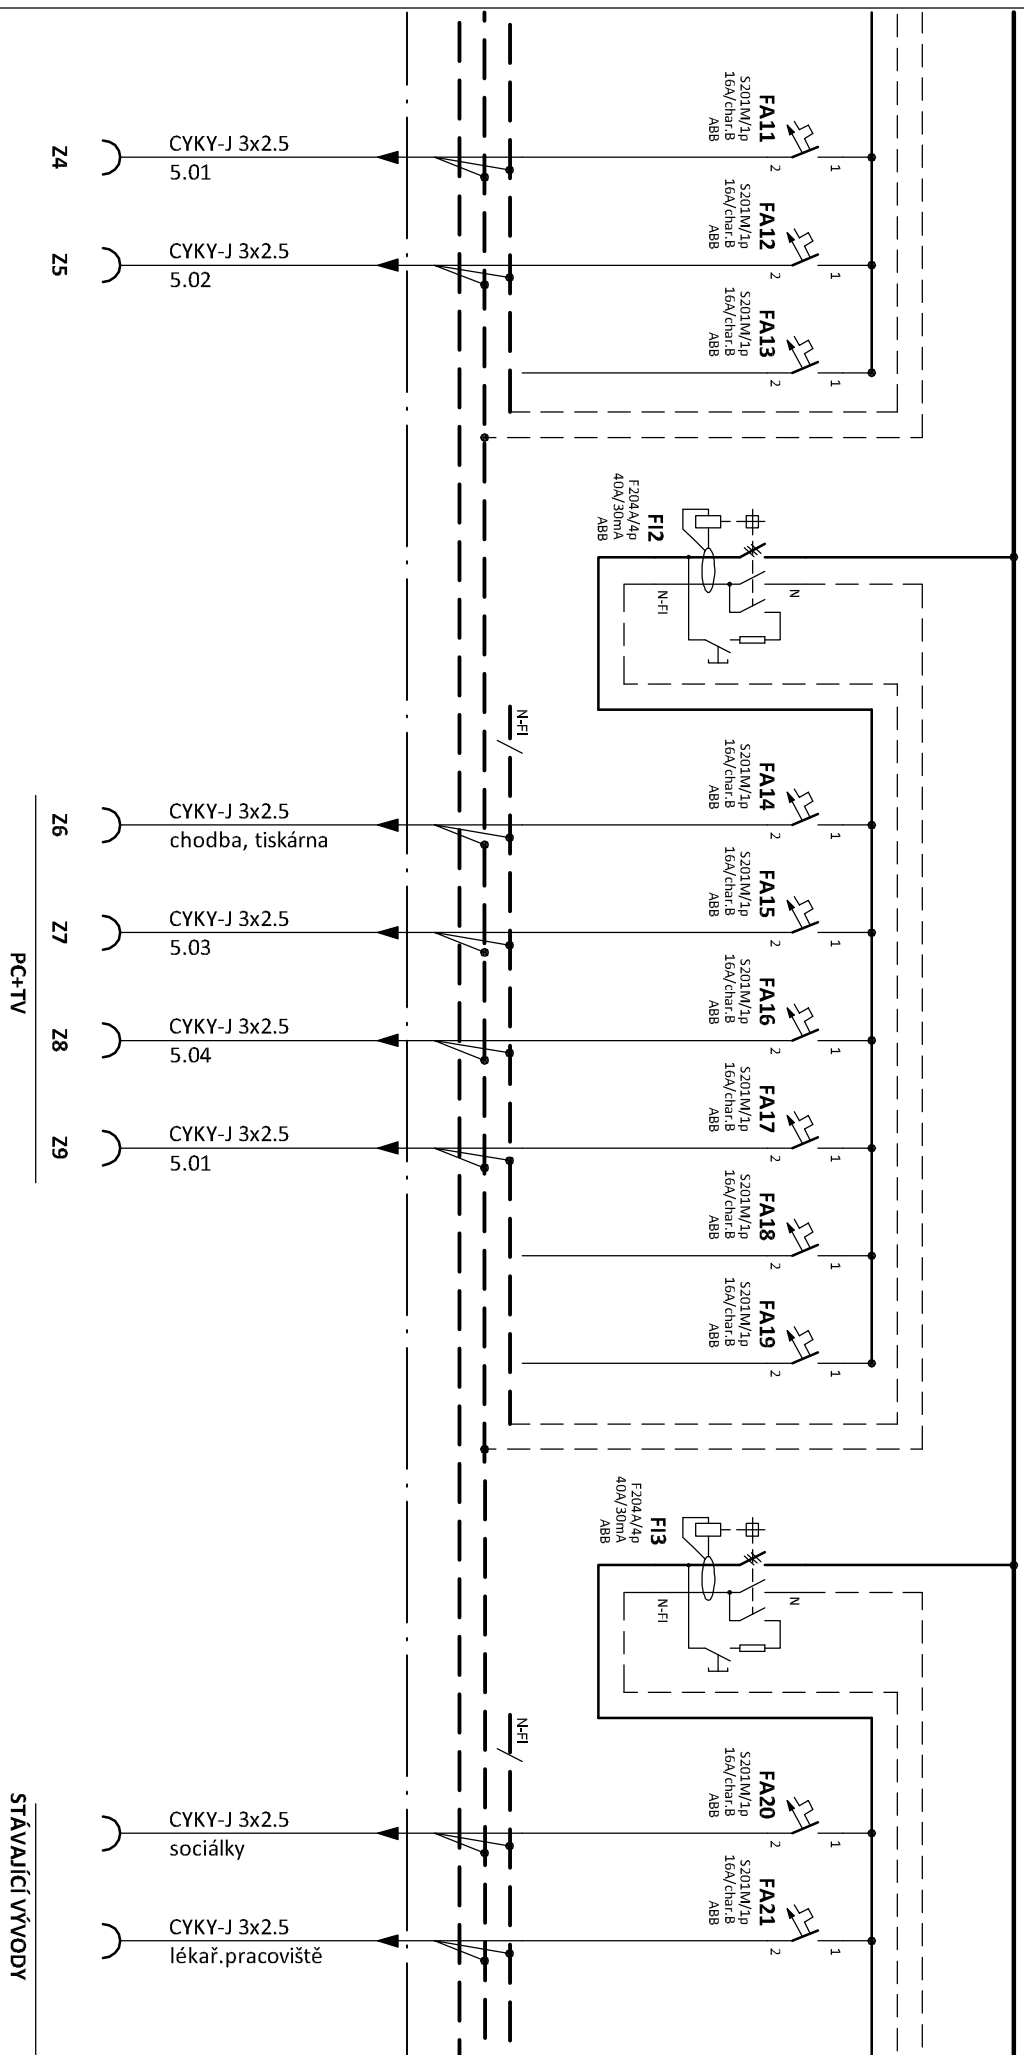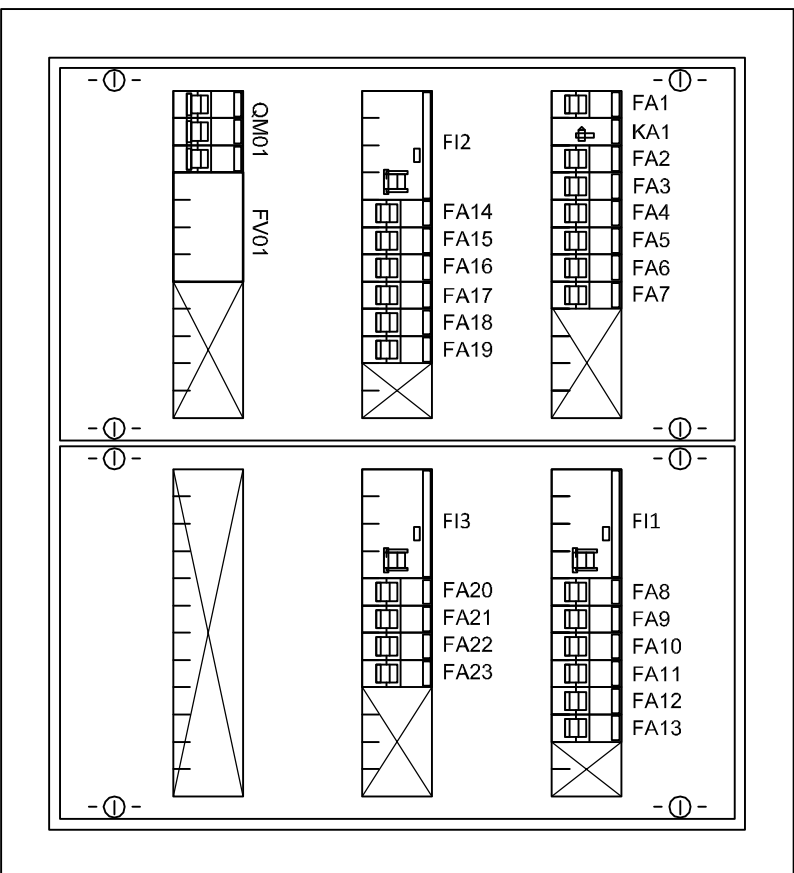

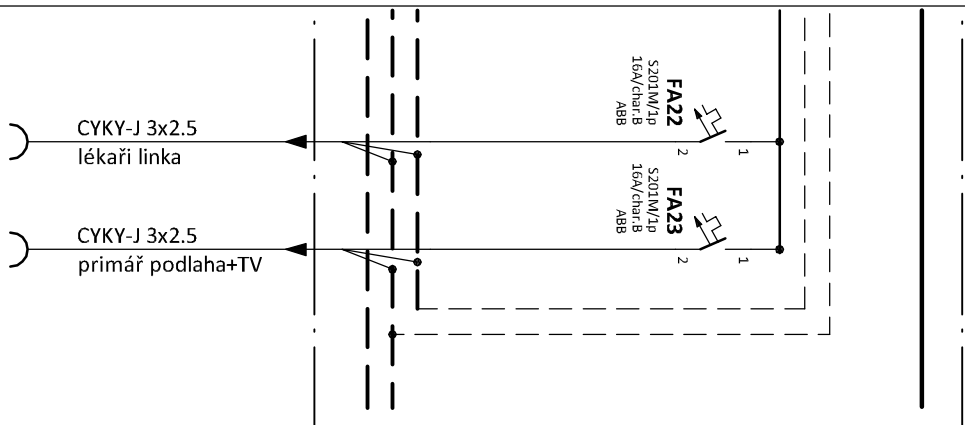


Oceloplastová rozvodnice pod omítku,
typ U32, s plýnní dveřmi, ABB
2x3 řady, 72 modulů
Rozměry: šxvxl 560x534x120
Krytí: IP31/ 20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

STÁVAJÍCÍ VÝVODY

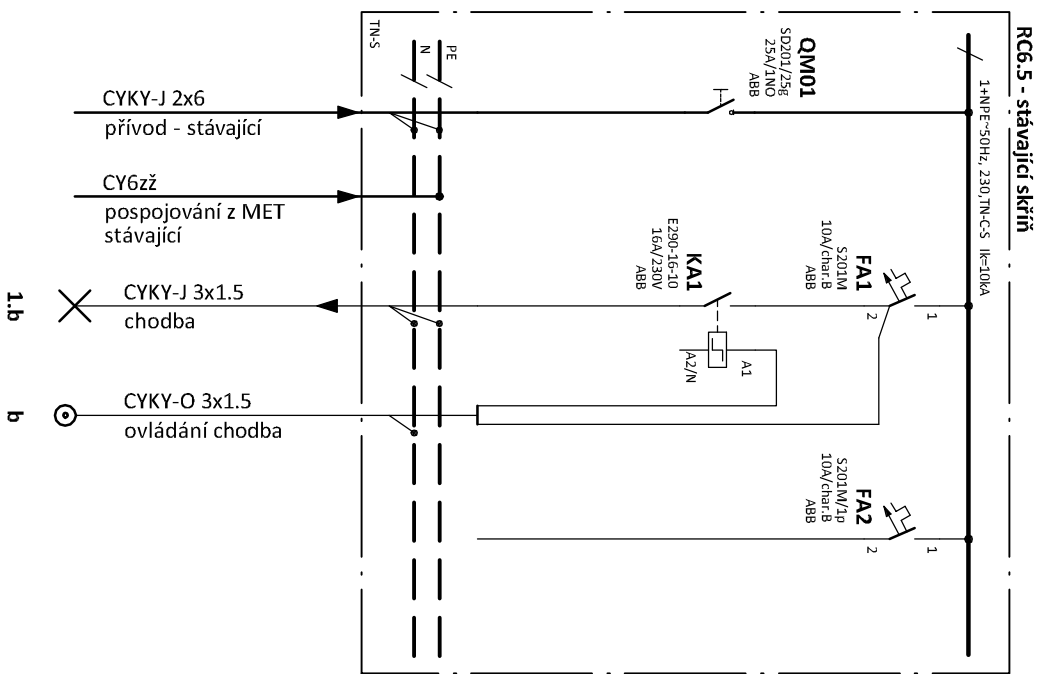

STÁVAJÍCÍ
Plastová rozvodnice pod omítku,
1.řada, 12 modulů

POZNÁMKA:
Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovým chráncem