
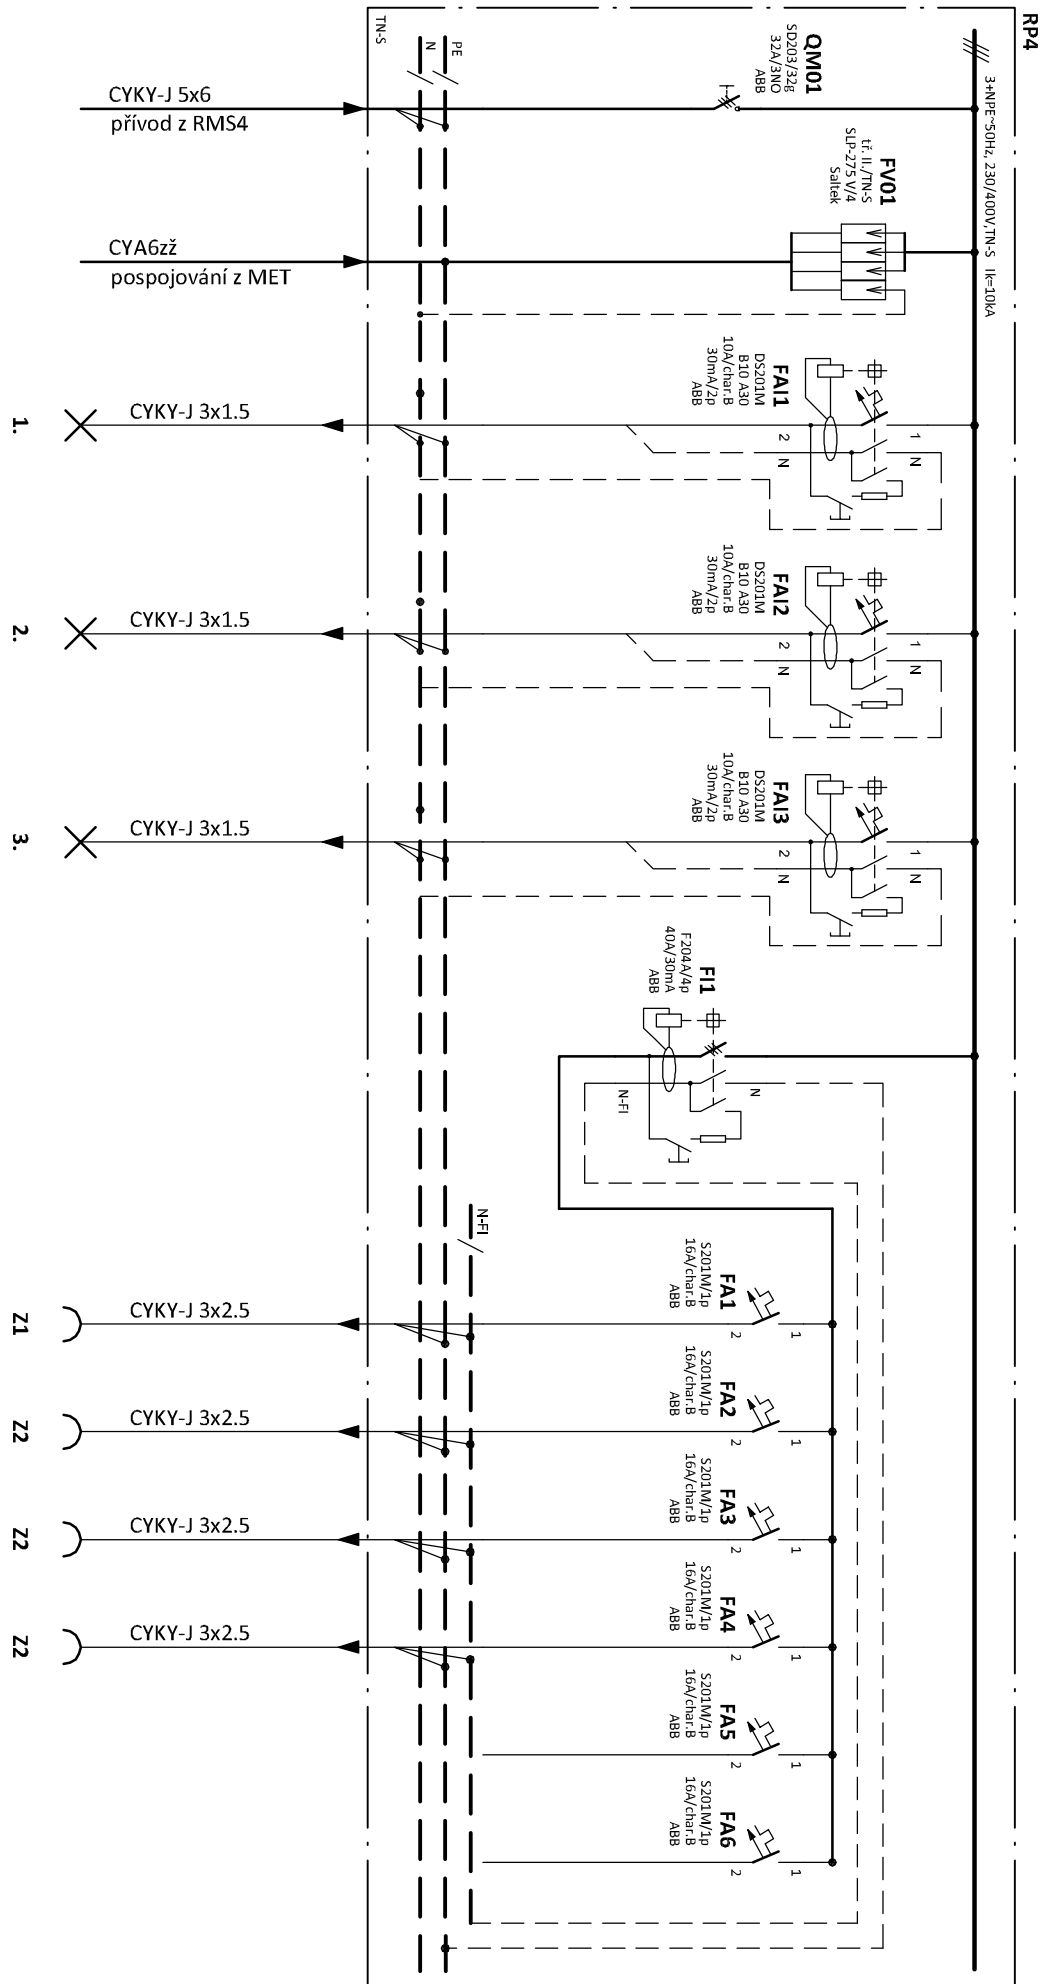
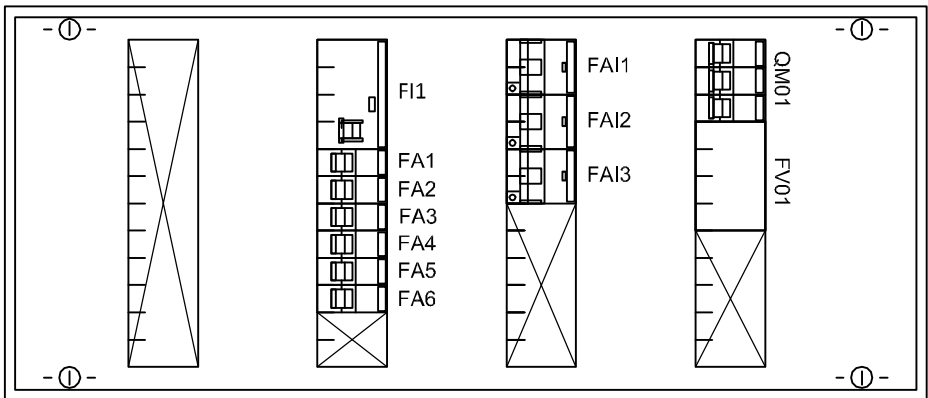


Zodpovědný projektant:		HIP		PROJEKTANT AKCE:	
Klímešová Miroslava		Ing. J. Handšuhová Smutná			
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary		M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Investor:	KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary				
Akce:	Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C" stavební úpravy WC v 1.np, 3.np a 5.np a inspekčních pokojů ve 3.np objektu			Formát: <b>A4</b>	Číslo paré:
				Stupeň: <b>TP</b>	
				Č. zak.: <b>E-2244</b>	
				Datum: <b>07/2022</b>	
Objekt:	D1.4c - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky			Měřítko: <b>-</b>	
Název:	SCHÉMA ROZVADĚČŮ RP4, RP7			Číslo výkresu:	D1.4c / 03






Ocaloplastová rozvodnice na povrch,  
typ CA14V, s plynými dveřmi, ABB  
4řady, 48 modulů  
Rozměry: šxvxl 300x650x160  
Krytí: IP44/ 20


#### POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RMS4)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RP4)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

- při poruše - automatickým odpojením
- doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chránci

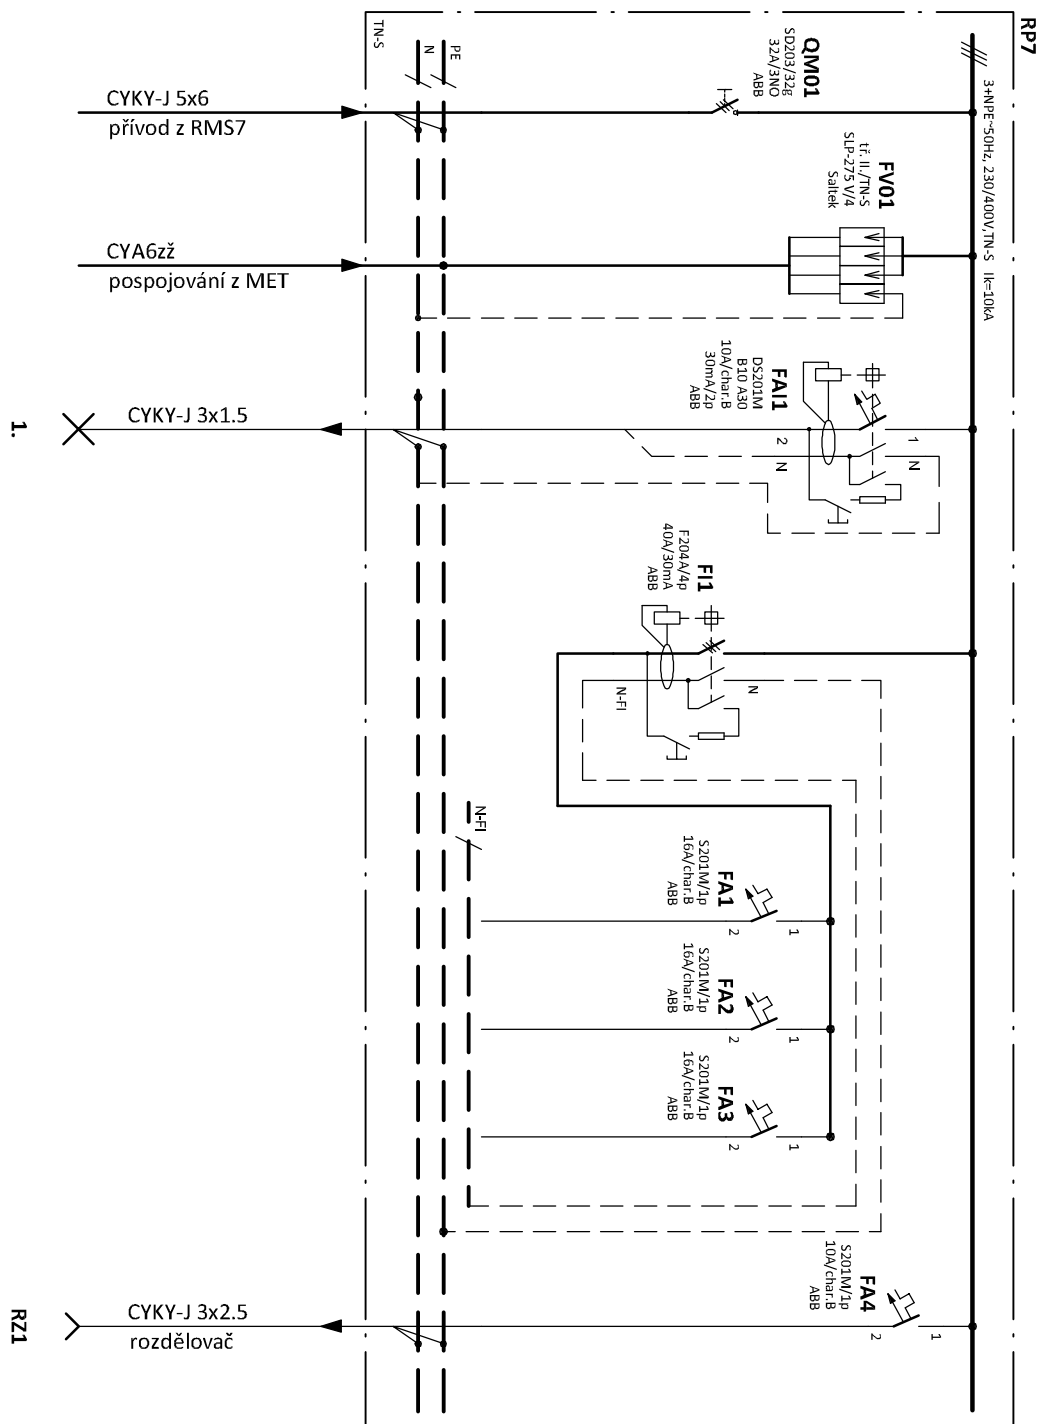

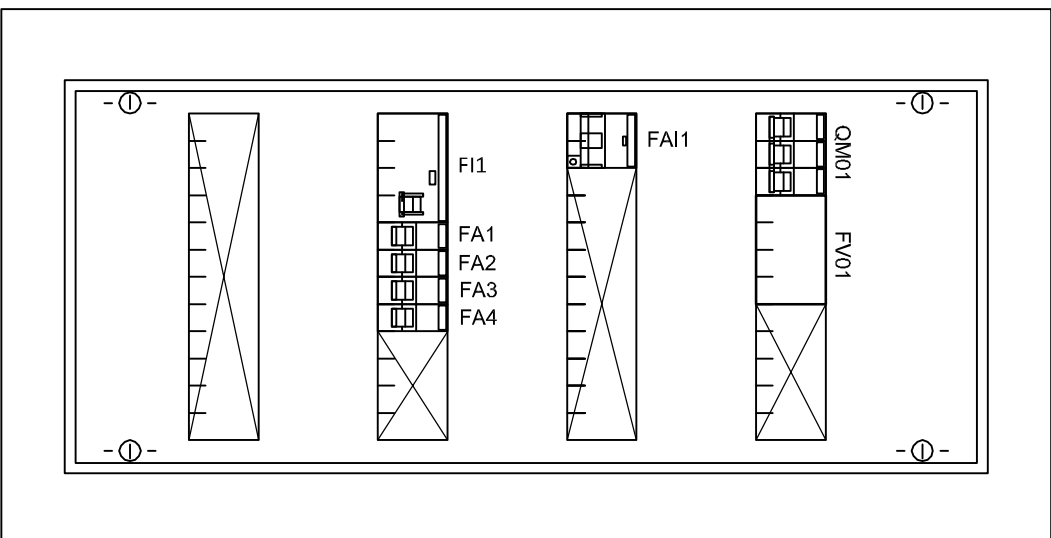

Ocaloplastová rozvodnice na povrch,  
typ CA14V, s plynými dvermi, ABB  
4 řady, 48 modulů  
Rozměry: šxvxhl 300x650x160  
Krytí: IP44/20

#### POZNÁMKA:

Napěťová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RMS7)

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RP7)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

- při poruše - automatickým odpojením
- doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči