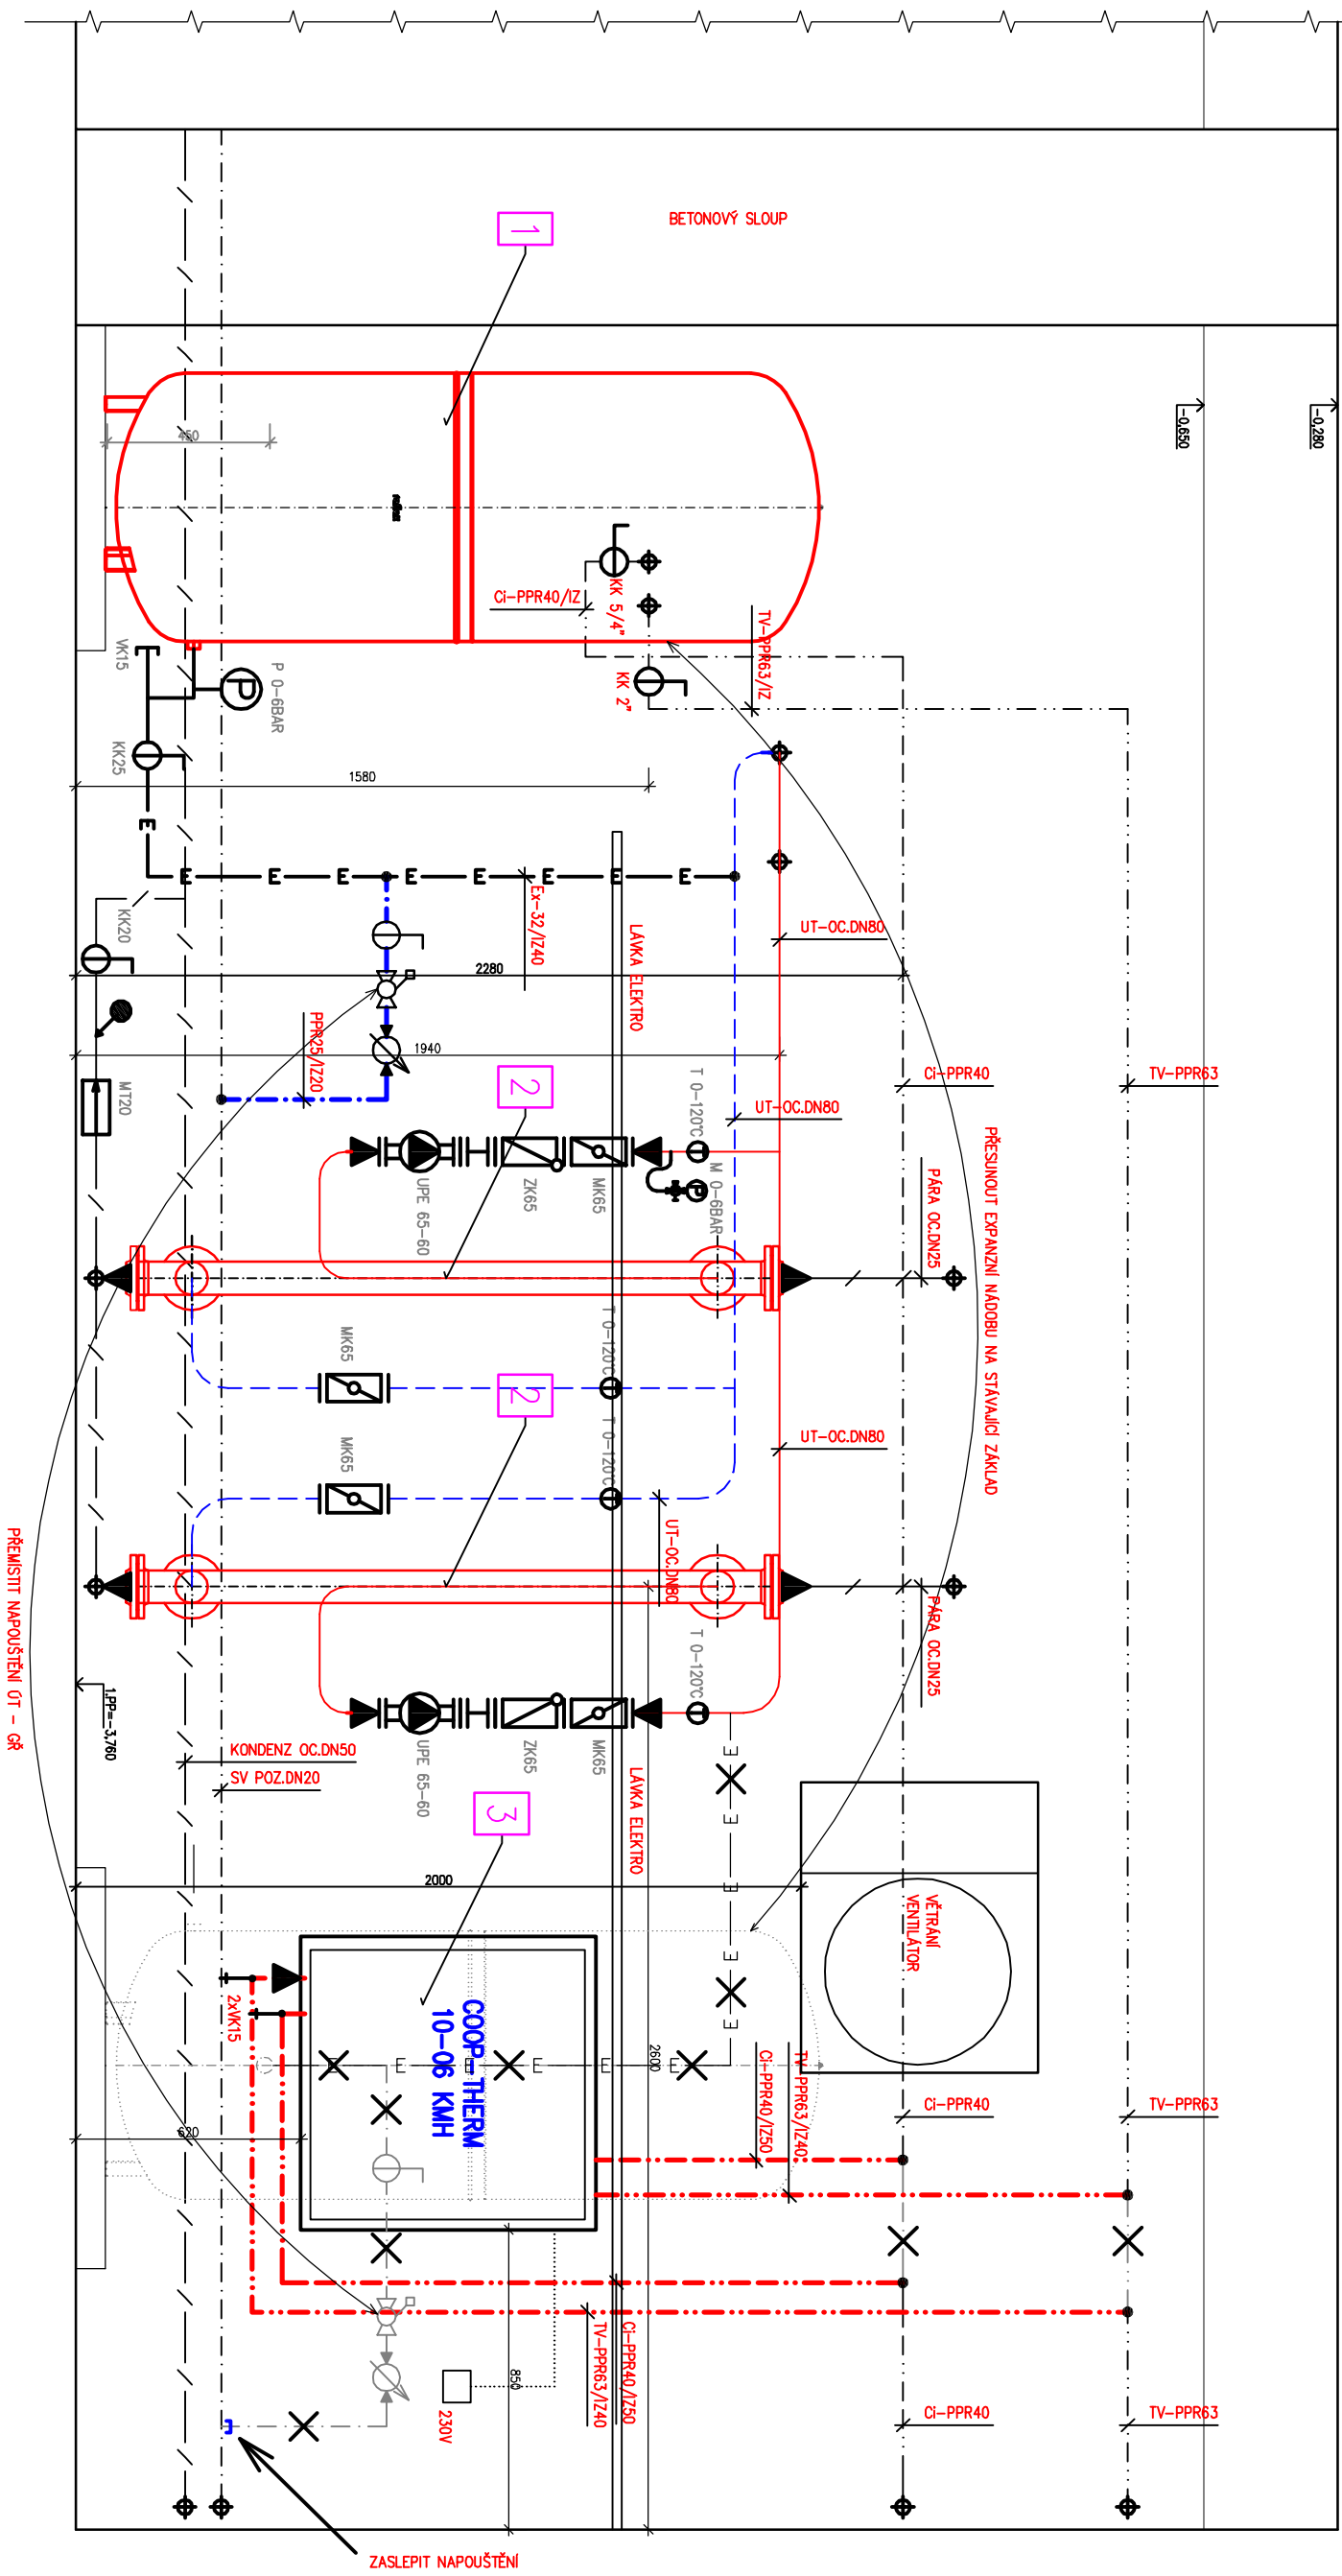


## OSAZENÍ MĚŘIČE TEPLA PRO GR

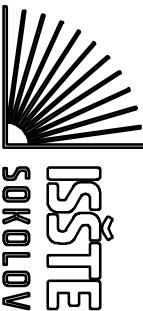
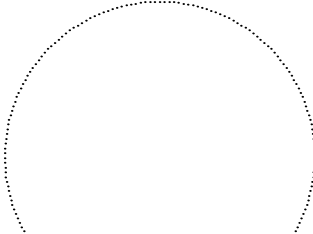


## LEGENDA

POS.	NÁZEV	KS
1	Přemístění stávající expozici nádoba Reflex 1000K pro GŘ	1
2	Vášeňicový výměník tepla páry/vody Gazez DN80	2
3	<p>Panin měřič teple vody – 000PHERN s.r.o. Jindřichov Hradeč          typ 10 06 KMH – měří odebrané množství TV a tepelnou ztrátu Ci</p> <p>Chod čerpadla řízen týdenním časovým programem</p> <p>Výkon výměníku 10 kW, Vodotěr měřiče tepla Dn=6 m3/h</p> <p>Chod čerpadla řízen týdenním časovým programem</p> <p>Dimenze DN32 s velikostí skříně 1000x950x350 mm</p>	1

## LEGENDA POTRUBI

	Petrubí studené vody – stávající
	Petrubí teplé vody – stávající
	Petrubí cirkulaci – stávající
	Petrubí přívodní otopné vody GR
	Petrubí zpětné otopné vody GR
	Petrubí parní – stávající
	Petrubí kondenzátní – stávající
	Petrubí studené vody – nověžené
	Petrubí teplé vody – nověžené
	Petrubí cirkulaci – nověžené
	Petrubí expozní – stávající k likvidaci
	Petrubí expozní – nověžené
	Petrubí teplé vody – k likvidaci
	Petrubí cirkulaci – k likvidaci

<div>Štefan Bolvári</div> <div>projektová kancelář</div>		Zmínno		Číslo	
Podleš 401, Svatováclav 357 03 tel., fax. 3599073854 mobilní telefon +420602430440 e-mail: bolvari.stefan.m@volny.cz ICO 18690068 DIC CZ6405031512		Pouť číslo		Datum	
<div>Vypracoval: projektant</div>		Vypracoval		<div></div>	
Štefan Bolvári		Bolvári		Kreslil	ACAD.T
Místo	Sokolov	Katastr	Sokolov		
Kroj	Karlovský	Stavení před	Sokolov		
Stavebník	Integrovaná střešní štola technická a ekonomická Sokolov				
Stavba	IŠTĚ SOKOLOV - REKONSTRUKCE VYMĚŇIKOVÉ STANICE, ČÁSTI OHŘEVU TEPLÉ VODY A RENTÁLIZACE TOPNÝCH SOUSTAV STÁVAJÍCÍCH (STÁRČICH) BUDOV ÚPRAVA OHŘEVU TV				
Objekt					
Předmět	OSAZENÍ MĚŘÍCÍ TEPLA PRO GR				
		Projekt část PD:		<div></div>	
Formát		A4/A4			
Datum		8/2015			
Soubor		OHŘÁSENÍ STAVBY			
Arch.č.		IŠTĚ/03A/MS/2015/11			
Měřítko		1:20			
Výk. č.		D.34			