

PŮDORYS - 2.N.P.

M 1:50


ZAŘÍZENÍ č. 1.B

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

m.č.02,03,04,05

$V_0 = 210 \text{ m}^3/\text{h}$

$P_E = 0,065 \text{ kW (230 V)}$

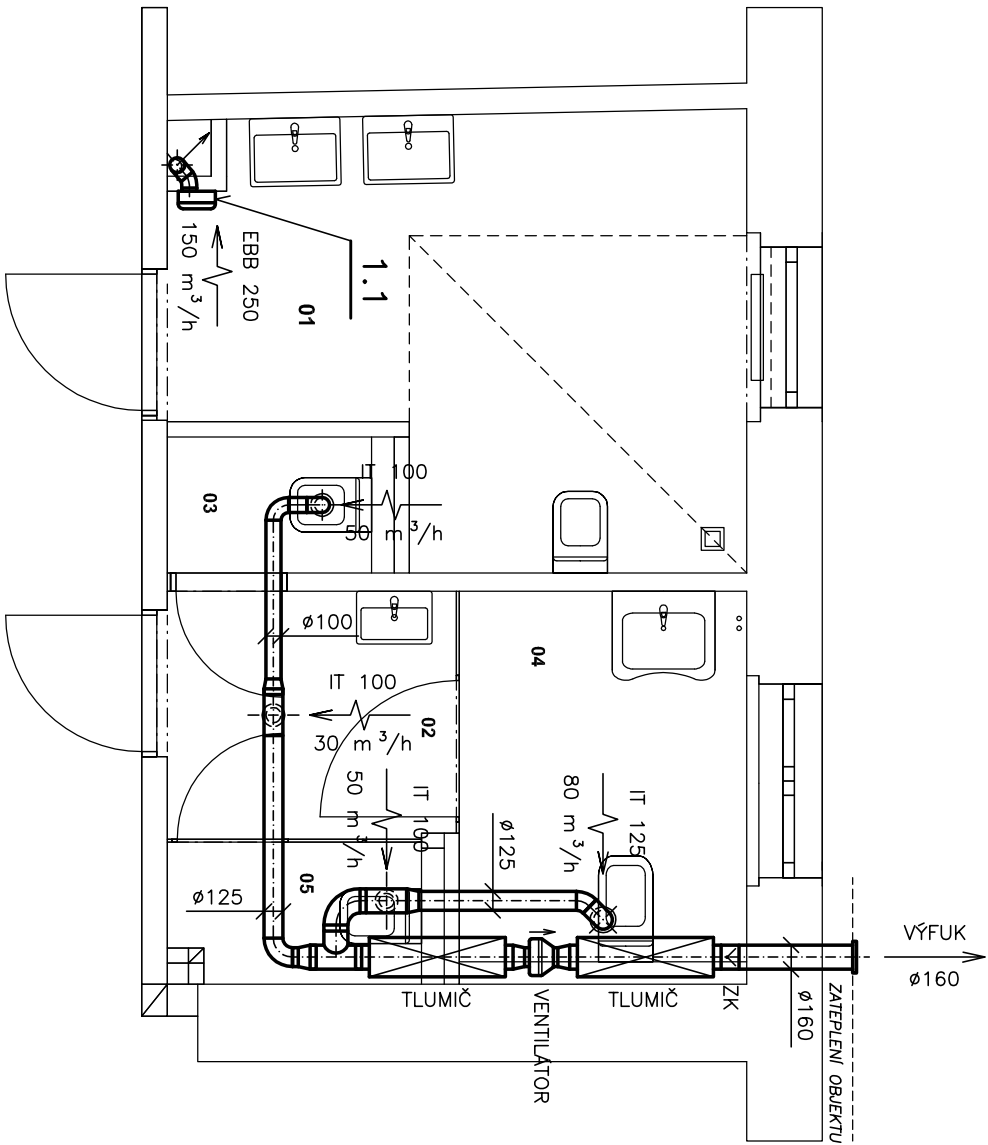

ZAŘÍZENÍ č. 1.A


HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ

UMÝVÁRNA—m.č.01

$V_0 = 150 \text{ m}^3/\text{h}$

$P_E = 0,053 \text{ kW (230 V)}$

Tabulka upravených místností		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
01	Umývána	9,83
02	Předsíň	3,12
03	WC	1,35
04	WC pro imobilní	4,94
05	WC	1,66
		20,90 m²

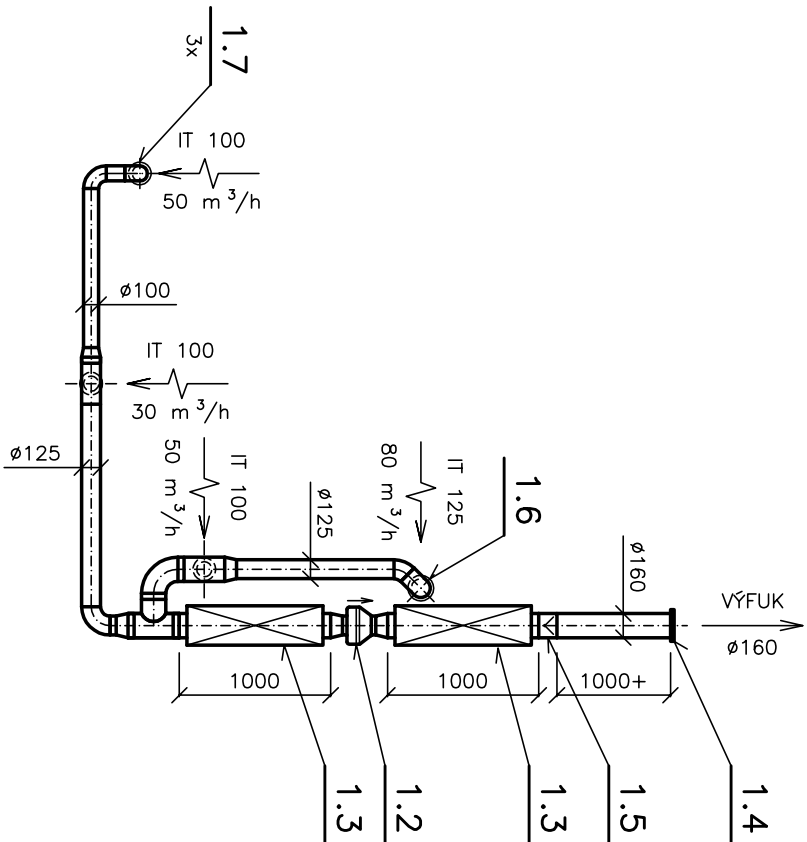

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	Petr Matoušek	
Petr Matoušek		Marcela Matoušková	Petr Matoušek	
INVESTOR:		DOZP v Radošově, p.o.; Radošov 137, 362 72 Kyselka	Závodu míru 578, Karlovy Vary	
OBJEDNÁVATEL:		Ing. arch. Břetislav Kubiček, Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary	IČO: 670 95 798	
AKCE:			DOZP RADOŠOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY	
			ZÁCHODŮ A KOUPELNY 1. DOMÁCNOSTI	
			RADOŠOV č.p. 137	
			D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA	
KRAJ:	Karlovarský	STUPEŇ PD:	Dokumentace pro provádění stavby	
DATUM:	06 / 2023	ZAK. ČÍSLO:	AGP 15 / 2023	
OBSAH VÝKRESU:			PŮDORYS - 2.N.P. (VÝŘEZ)	
			MĚŘITKO: 1 : 50	
			ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.3 - 02	